

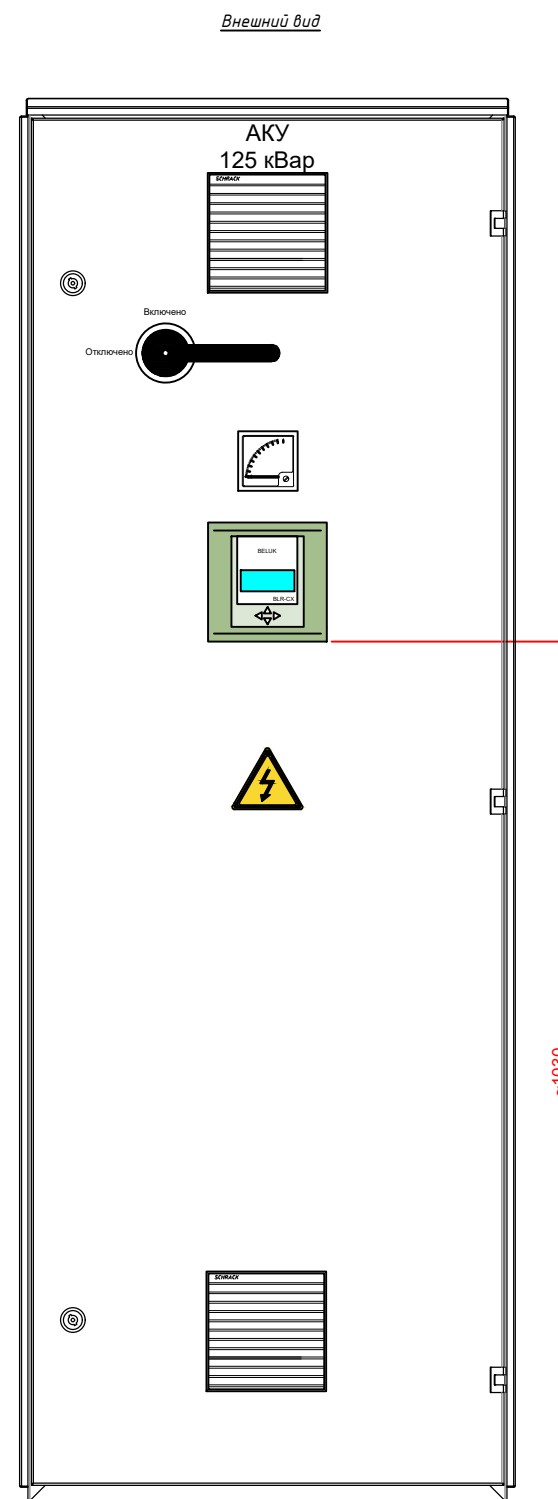
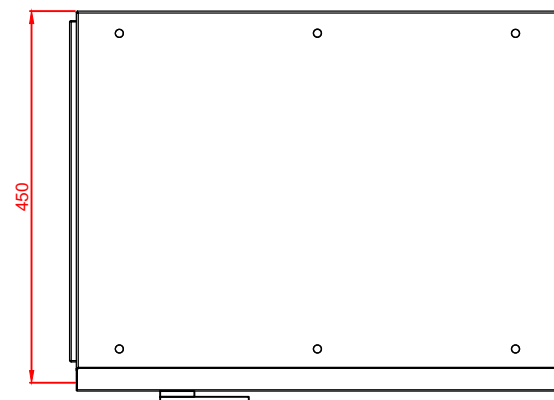


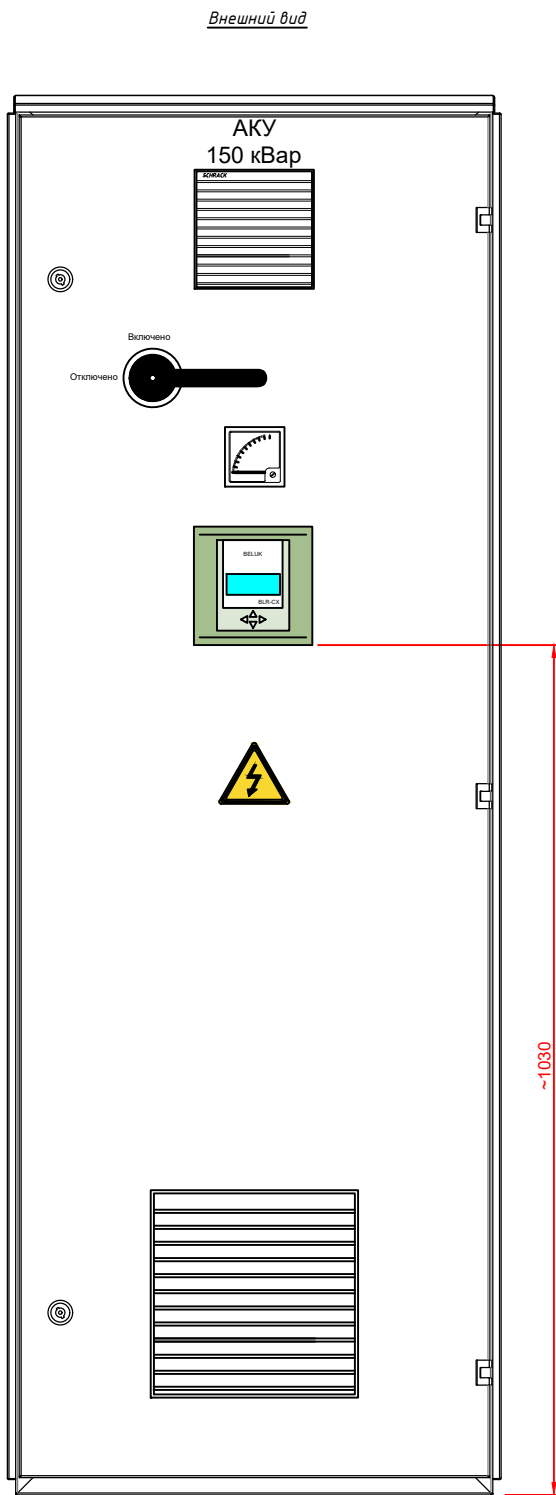

1. Габариты шкафа могут меняться.
2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.125.07.21 – ЭМ										
					Автоматическая конденсаторная установка на 125 кВар			Лист		Масса		Масштаб			
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата											
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21											
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21											
Т. контр.					Внешние виды и габариты			Лист		1		Листов		1	
Н. контр.								ООО "ПРОМЭФ"							
Утвердил		Евдокимов Е.В.		07.21											

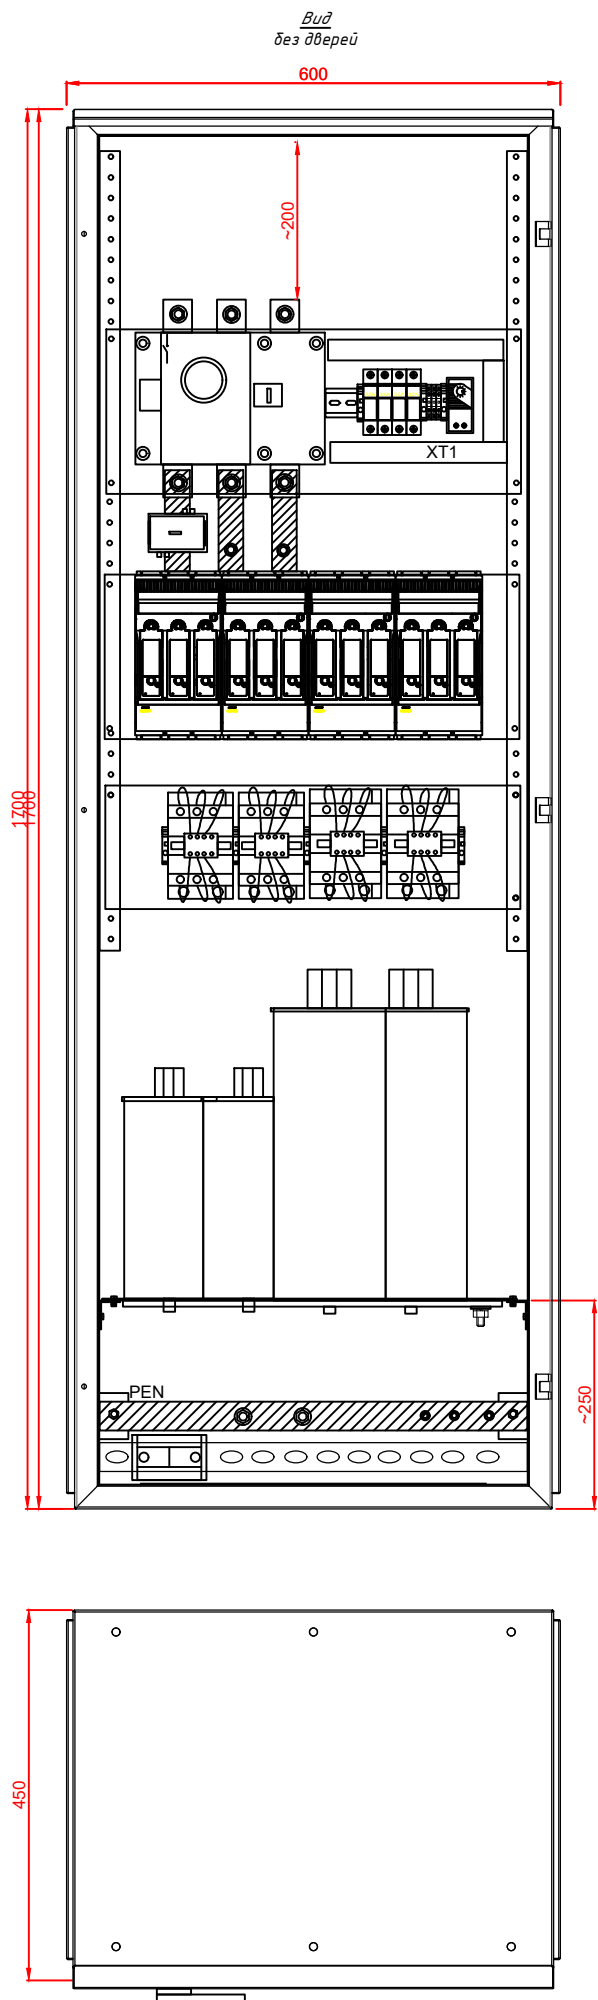

Примечания:

1. Габариты шкафа могут меняться.




2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.

3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.

4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.


					МЕЯЛ.673811.150.07.21 – ЭМ					
					Автоматическая конденсаторная установка на 150 кВар	Лист		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата						
Разработал	Евдокимов Е.В.		07.21							
Проверил	Евдокимов Е.В.		07.21							
Т. контр.						Лист	1	Листов	1	
					Внешние виды и габариты	000 "ПРОМЭФ"				
Н. контр.										
Утвердил	Евдокимов Е.В.		07.21							

Перв примен		Справ N		Подп и дата		Взамен инв N Инв N дубл		Подп и дата		Инв N подл	

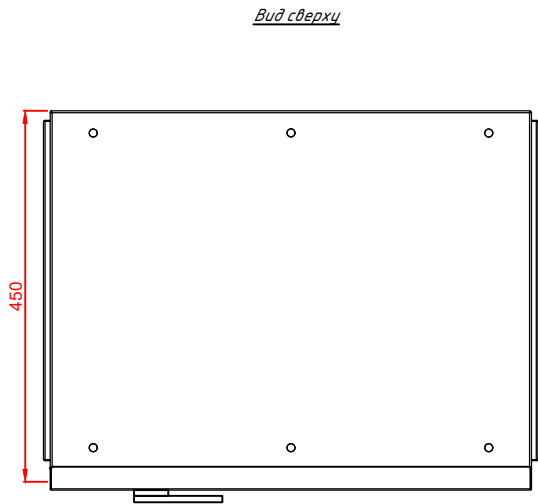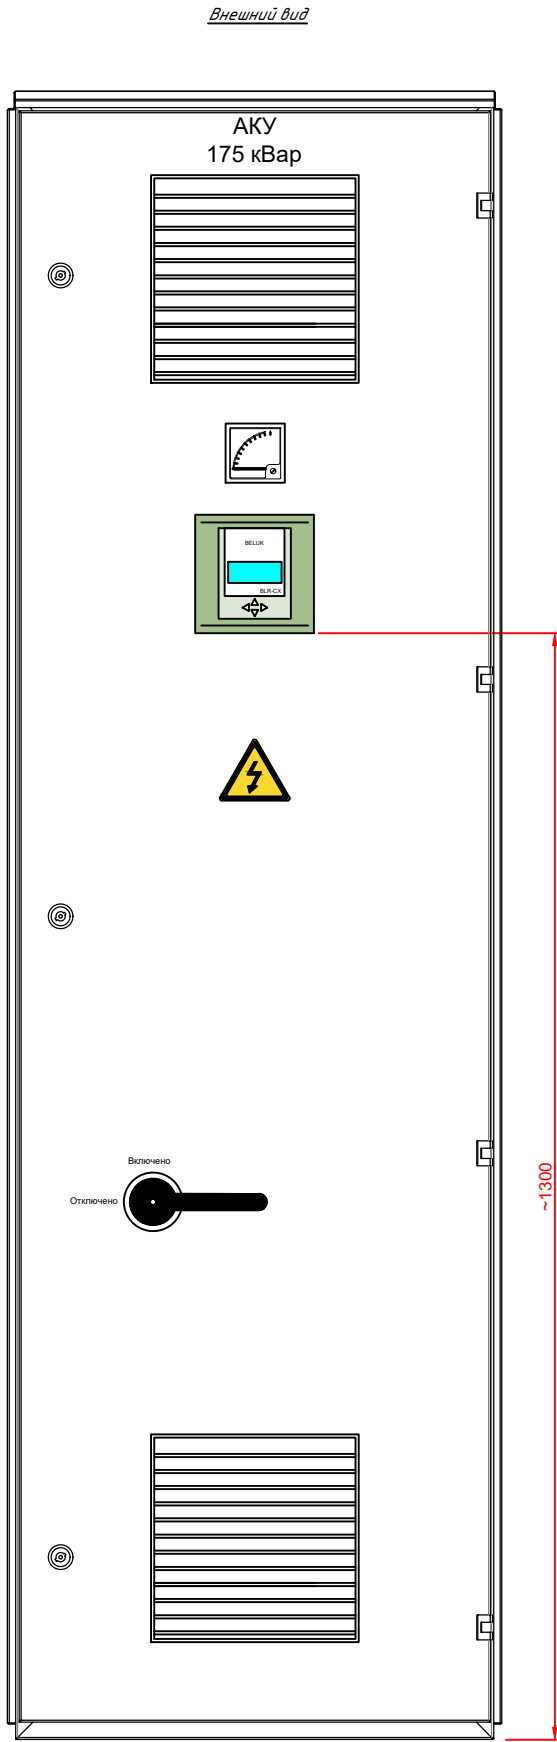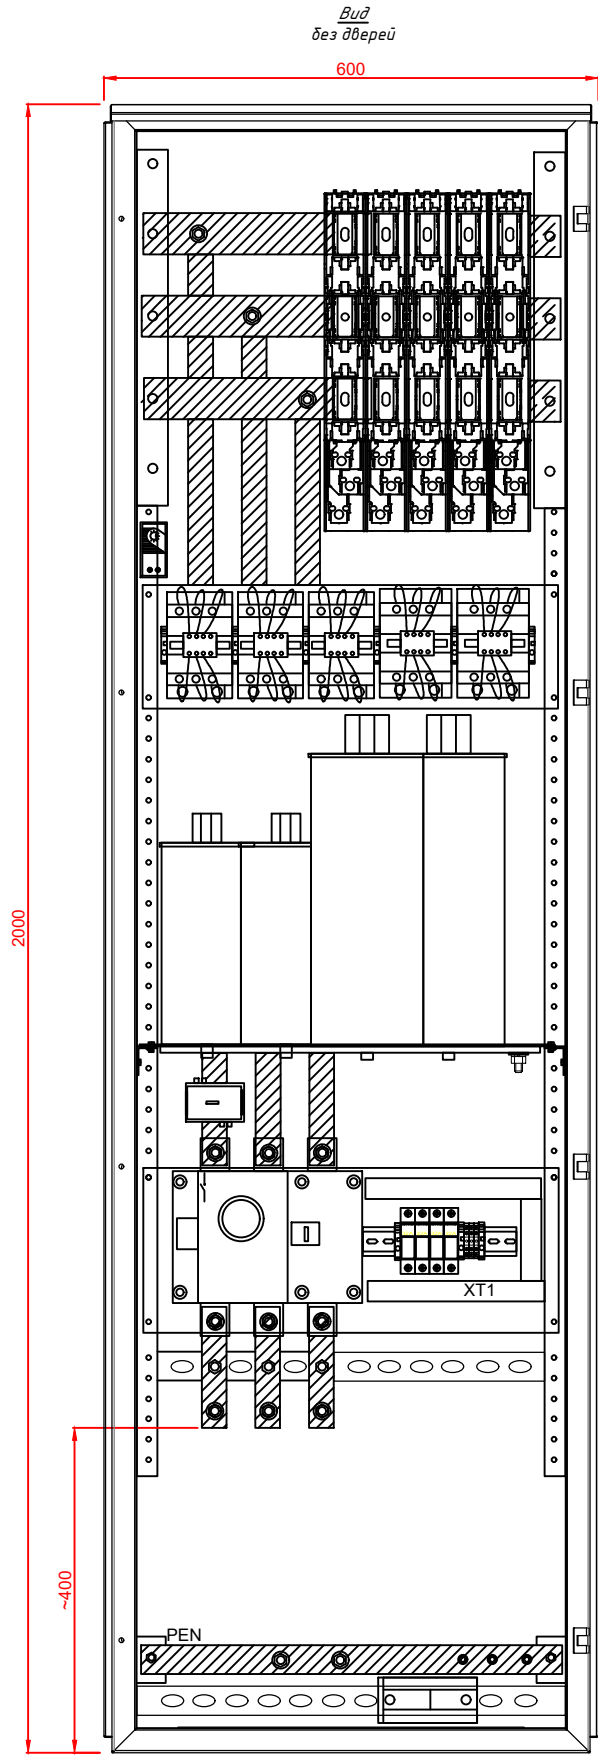

- Примечания:
- Габариты шкафа могут меняться.
 - Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
 - По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
 - Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.175.07.21 – ЭМ												
					Автоматическая конденсаторная установка на 175 кВар					Лист		Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата													
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21													
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21													
Т. контр.					Внешние виды и габариты					Лист		1		Листов		1	
Н. контр.																	
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21													
					ООО "ПРОМЭФ"												



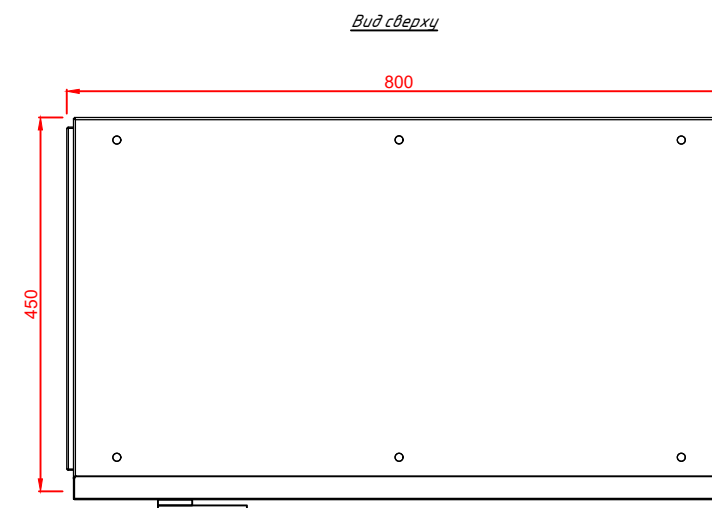


Примечания:

- 1. Габариты шкафа могут меняться.*
- 2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.*
- 3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.*
- 4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.*




					МЕЯЛ.673811.200.07.21 – ЭМ								
					Автоматическая конденсаторная установка на 200 кВар	Лист			Масса		Масштаб		
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата									
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21									
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21									
Т. контр.													
					Внешние виды и габариты	Лист		1		Листов		1	
Н. контр.						ООО "ПРОМЭФ"							
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21									

Перв примен		Спраб N		Подп и дата		Взамен инв N		Инв N дубл		Подп и дата		Инв N подл	

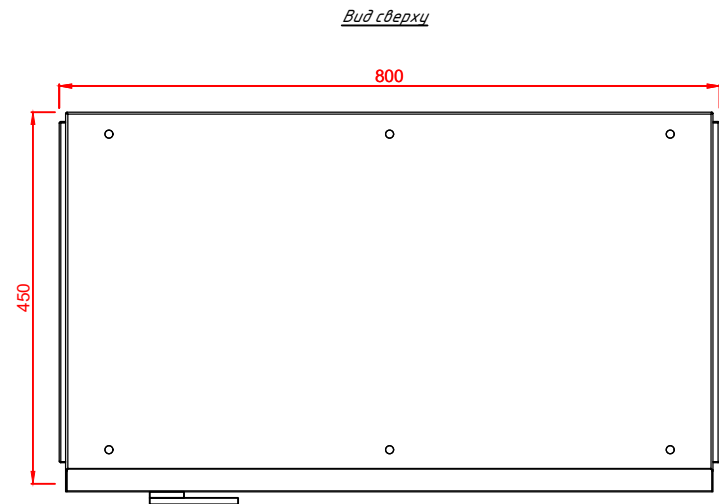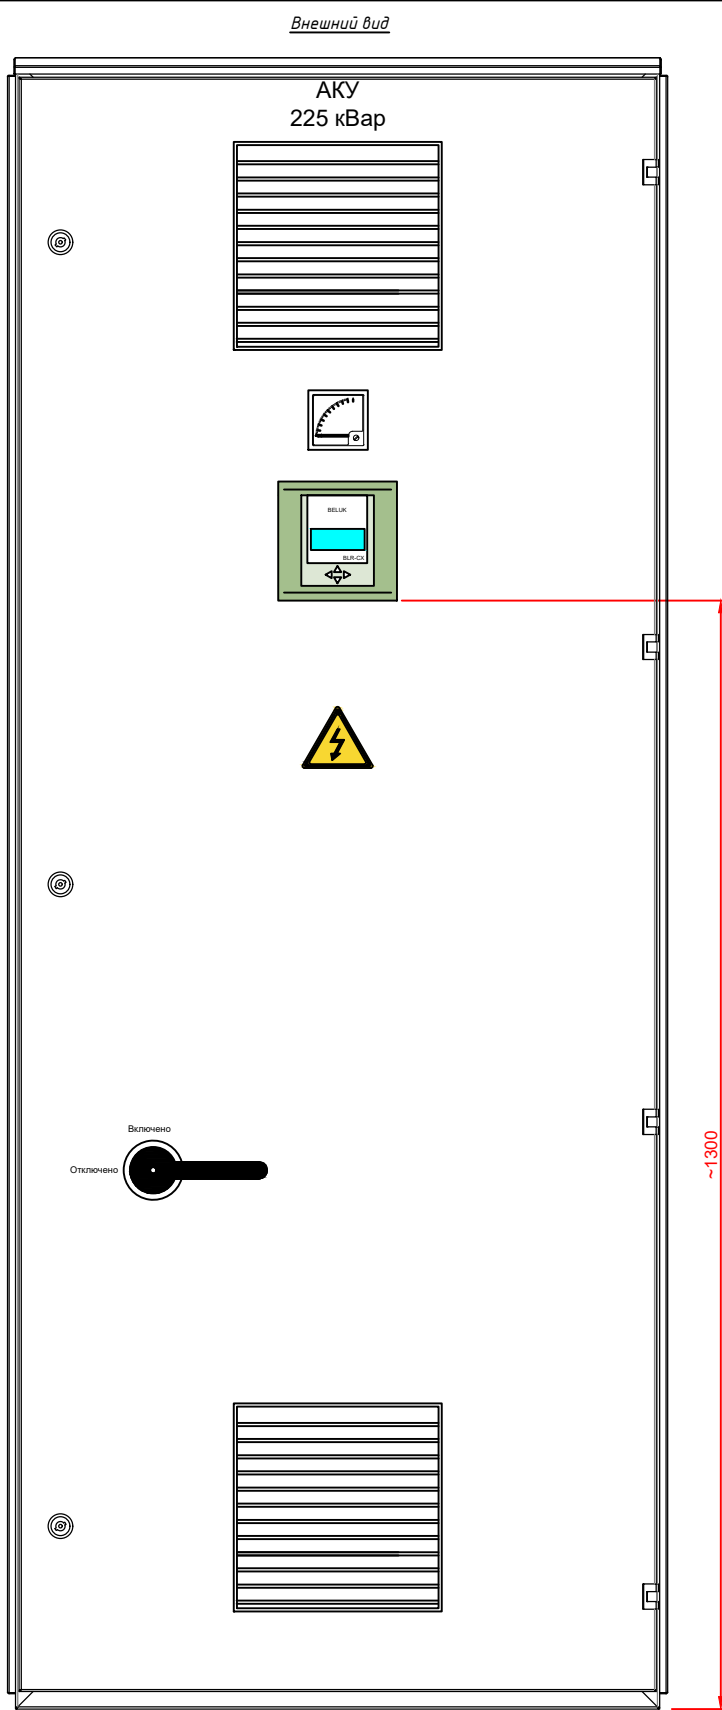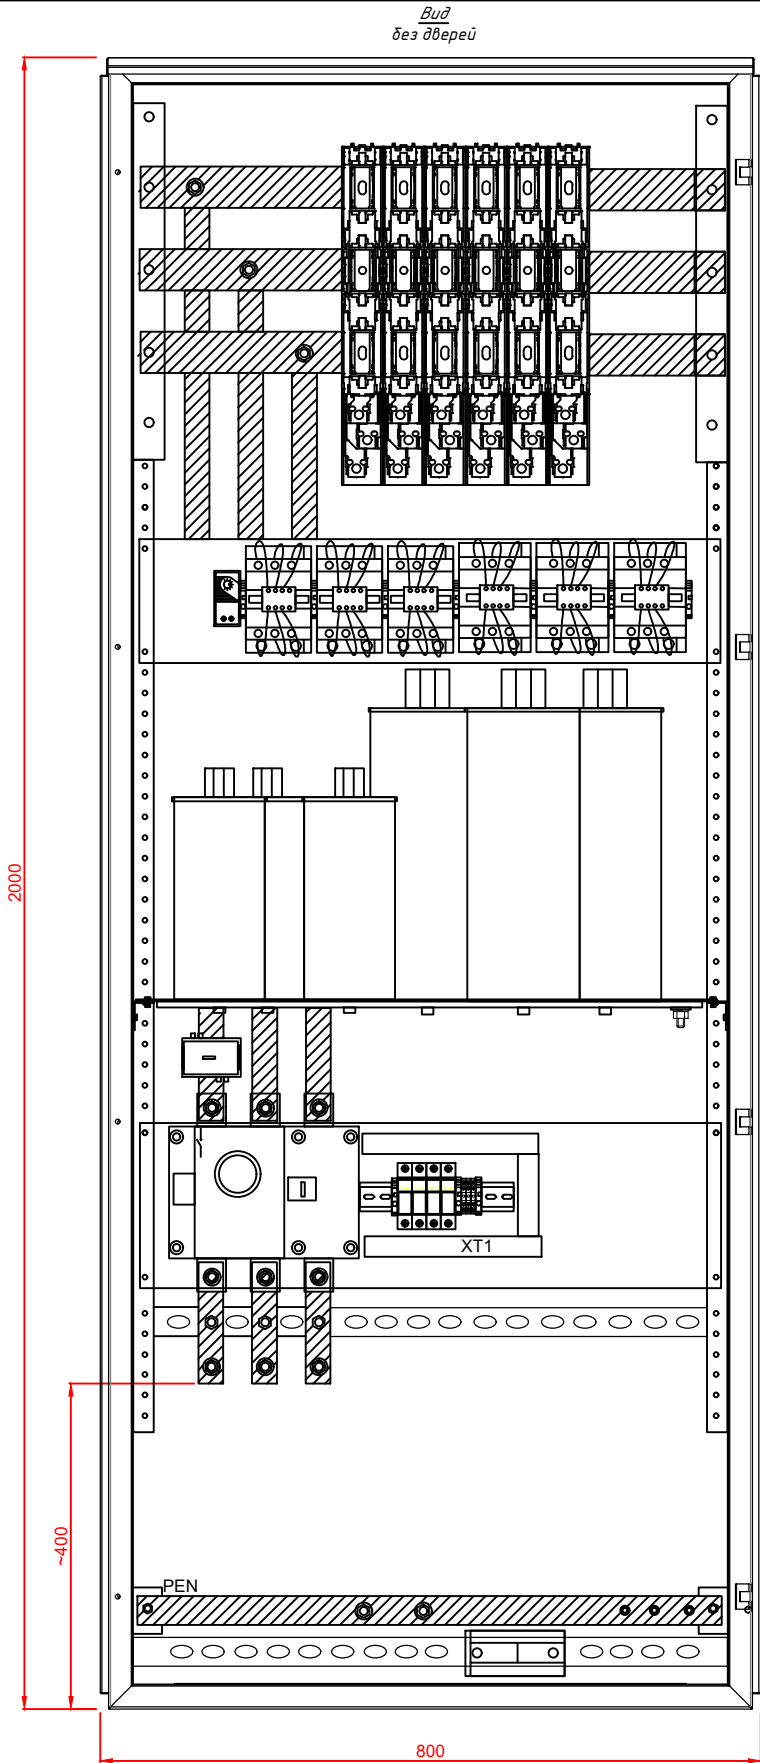

- Примечания:
1. Габариты шкафа могут меняться.
 2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
 3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
 4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.




					МЕЯЛ.673811.225.07.21 – ЭМ								
					Автоматическая конденсаторная установка на 225 кВар				Лист		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата									
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21									
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21									
Т. контр.					Внешние виды и габариты				Лист		1	Листов	1
Н. контр.													
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21					ООО "ПРОМЭФ"				

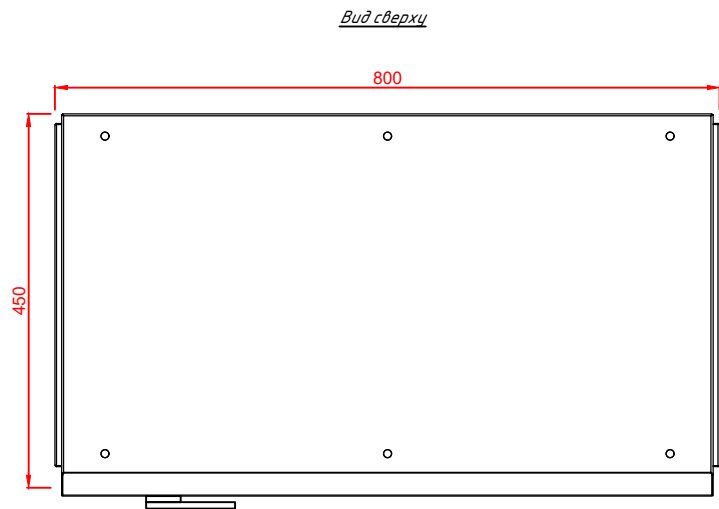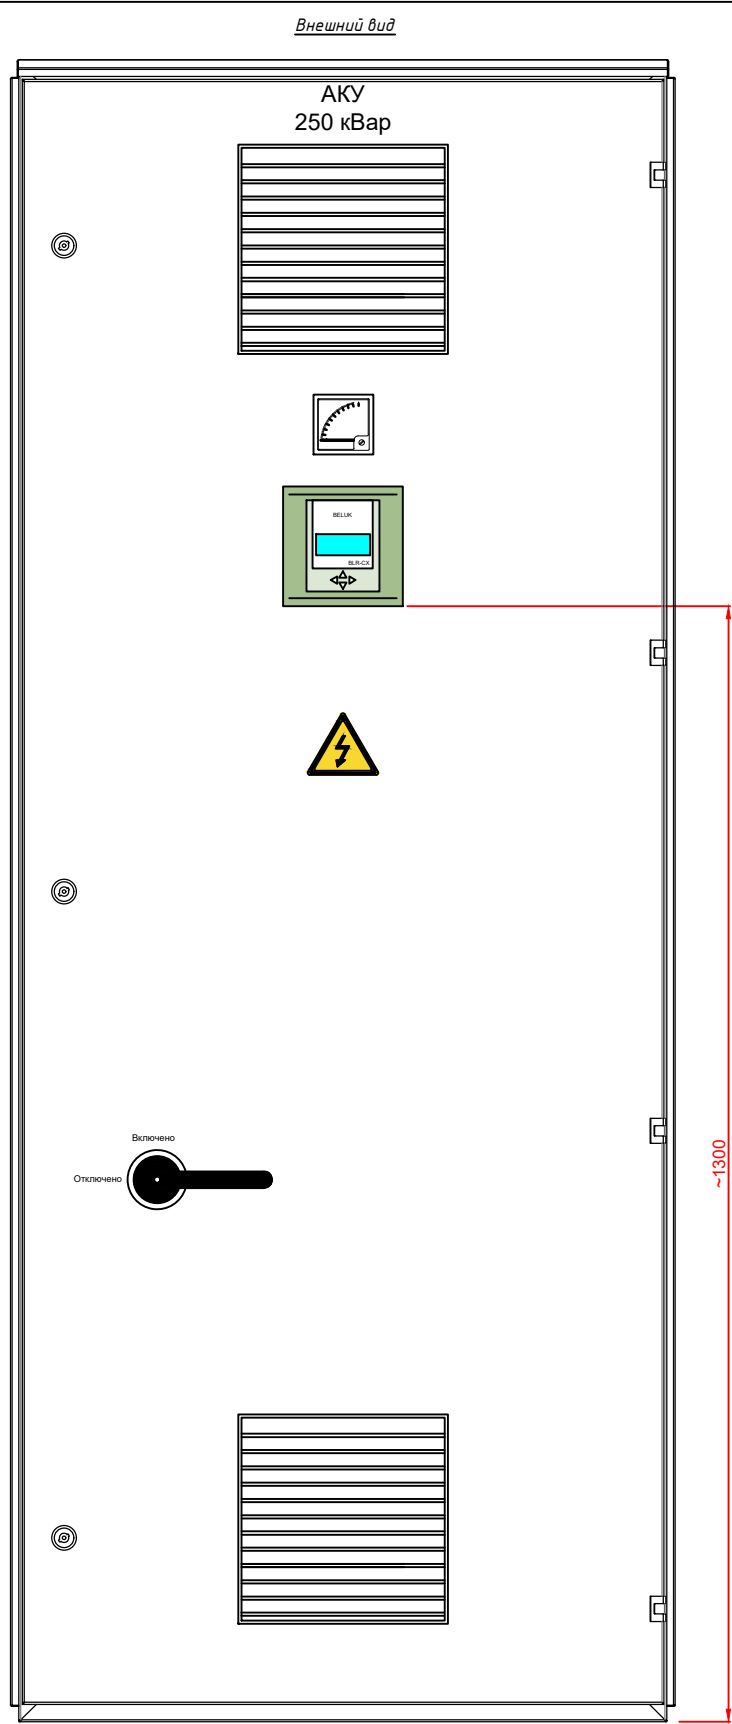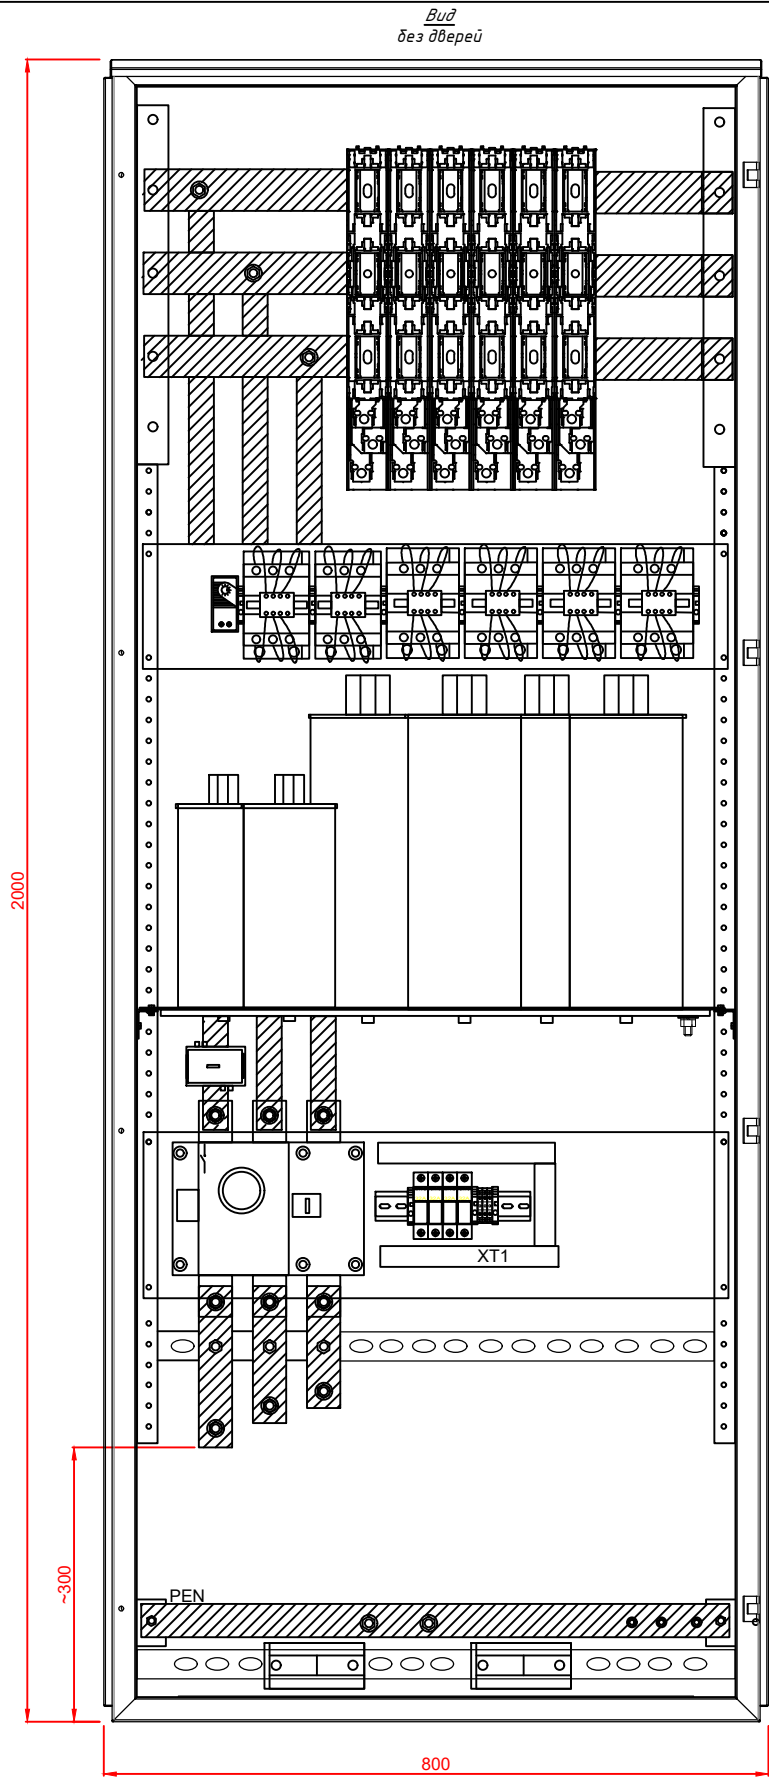

- Примечания:
- Габариты шкафа могут меняться.
 - Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
 - По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
 - Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.


					МЕЯЛ.673811.250.07.21 – ЭМ									
					Автоматическая конденсаторная установка на 250 кВар			Лист		Масса		Масштаб		
Изм	Лист	N докум.	Погр.	Дата										
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21										
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21										
Т. контр.								Лист 1		Листов 1				
					Внешние виды и габариты			000 "ПРОМЭФ"						
Н. контр.														
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21										

Перв примен		Справ N		Погн и дата		Взамен инв N Инв N дубл		Погн и дата		Инв N подл	
-------------	--	---------	--	-------------	--	-------------------------	--	-------------	--	------------	--

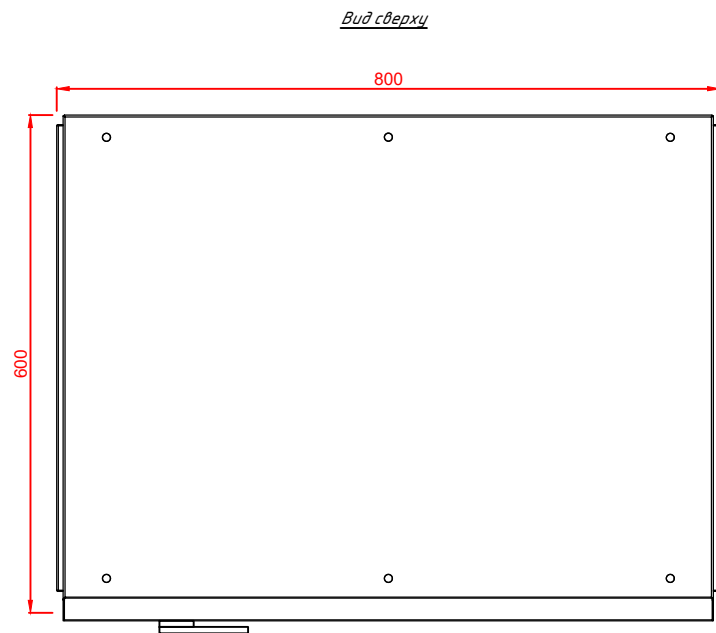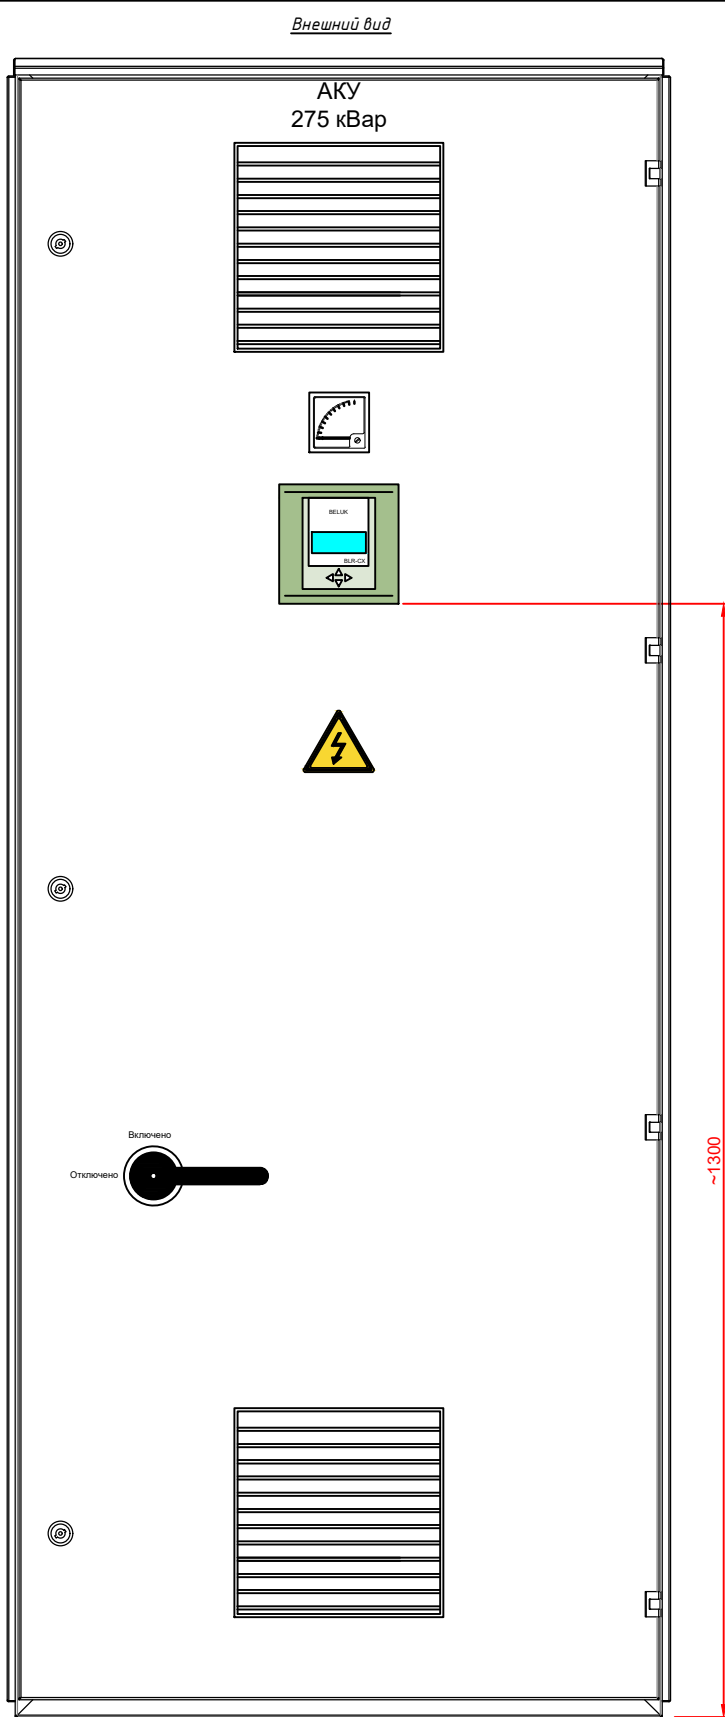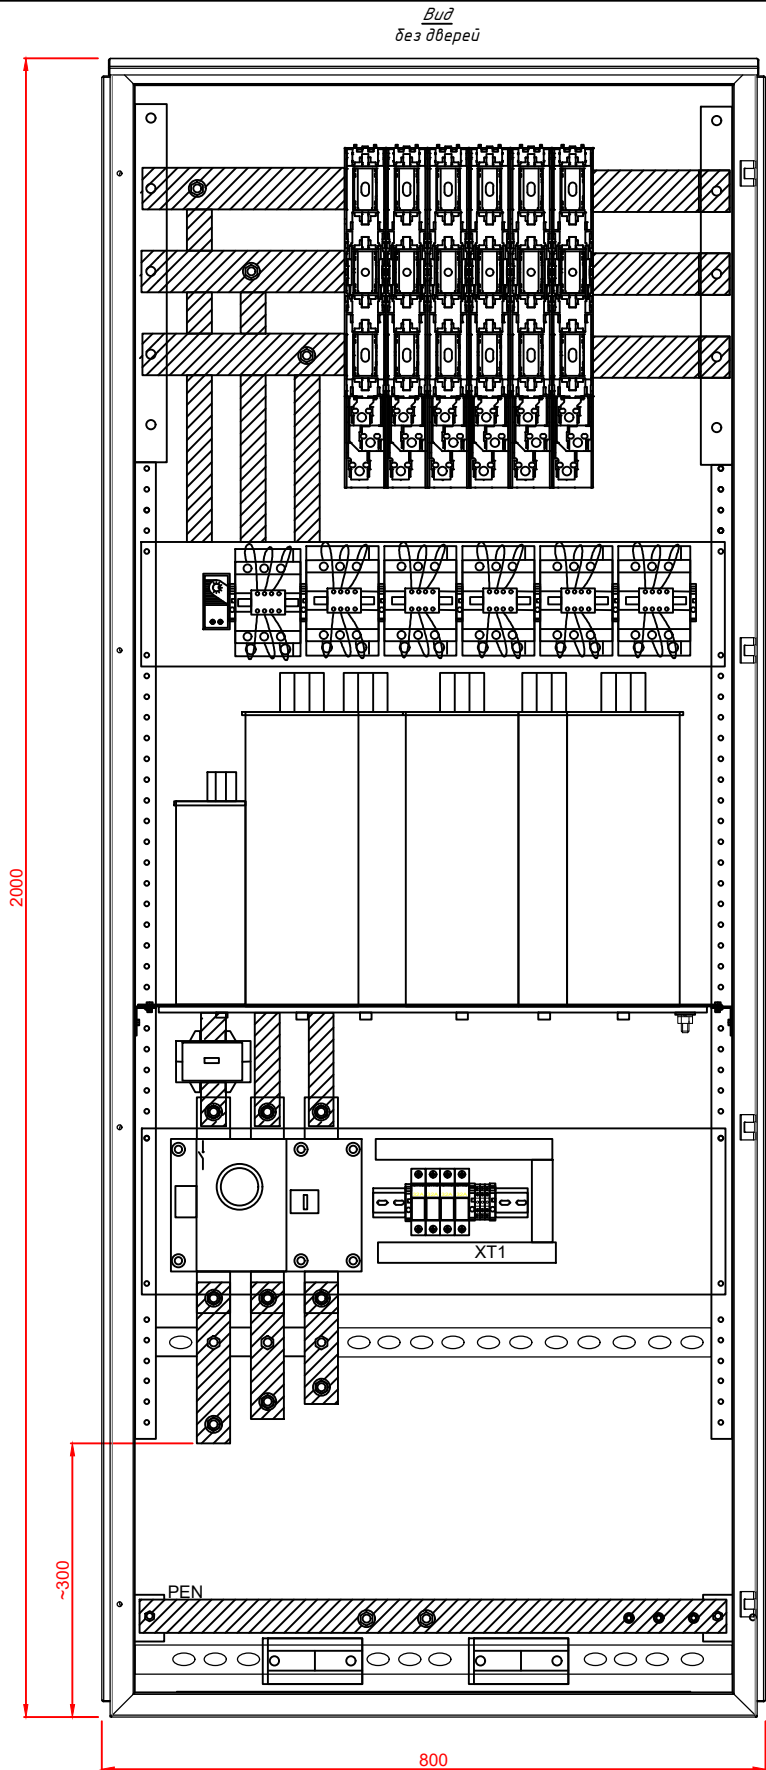

- Примечания:
- Габариты шкафа могут меняться.
 - Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
 - По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
 - Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.



МЕЯЛ.673811.275.07.21–ЭМ					Автоматическая конденсаторная установка на 275 кВар			Лист		Масса		Масштаб	
Изм	Лист	N докум.	Погн.	Дата									
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21	Внешние виды и габариты			Лист		1		Листов	
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21								1	
Т. контр.					000 "ПРОМЭФ"								
Н. контр.													
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21									

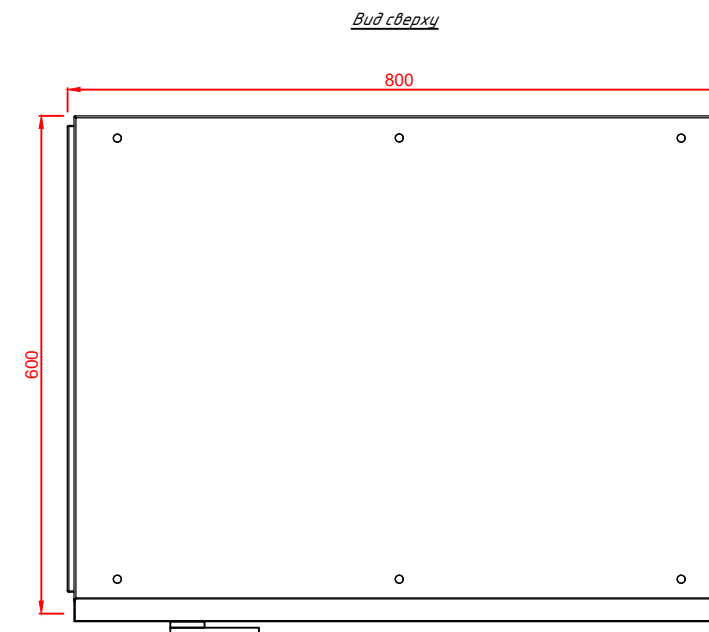

4. Степень защиты IP 51, со стороны она IP 00. По требованию заказчика IP может изменяться.

					МЕЯЛ.673811.300.07.21 – ЭМ				
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Автоматическая конденсаторная установка на 300 кВар	Лист		Масса	Масштаб
Разработал	Евдокимов Е.В.		07.21						
Проверил	Евдокимов Е.В.		07.21						
Т. контр.						Лист	1	Листов	1
Н. контр.						000 "ПРОМЭФ"			
Утвердил	Евдокимов Е.В.		07.21		Внешние виды и габариты				




Инв N подл	Подп и дата	Взамен инв N	Инв N дубл	Подп и дата	Справ N	Перв примен
------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	-------------

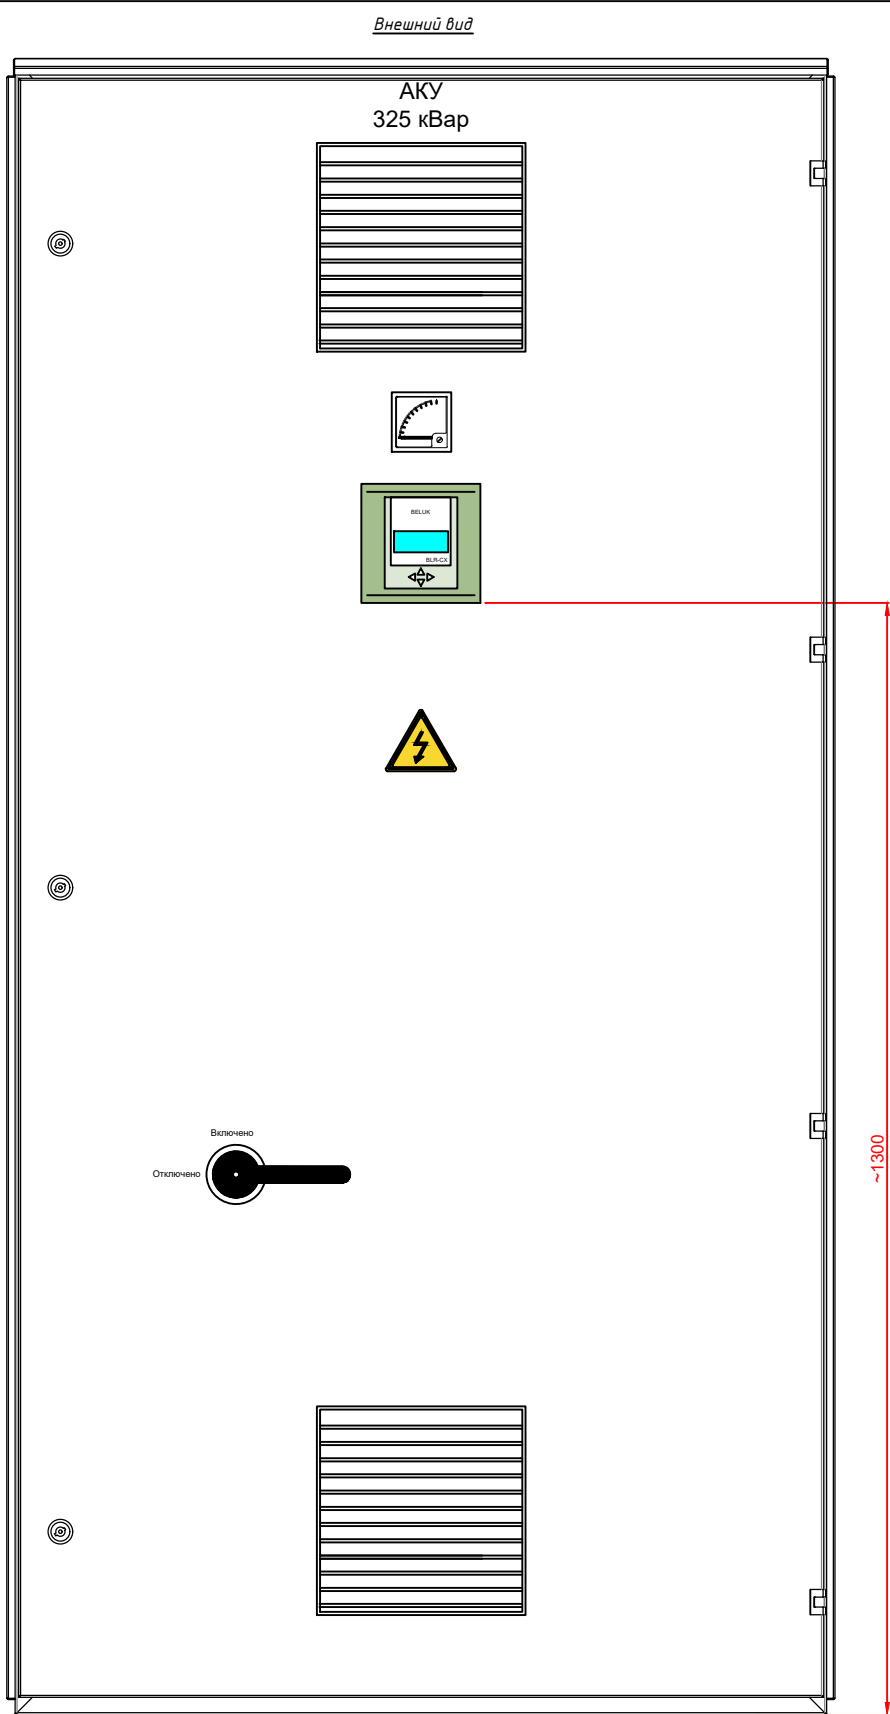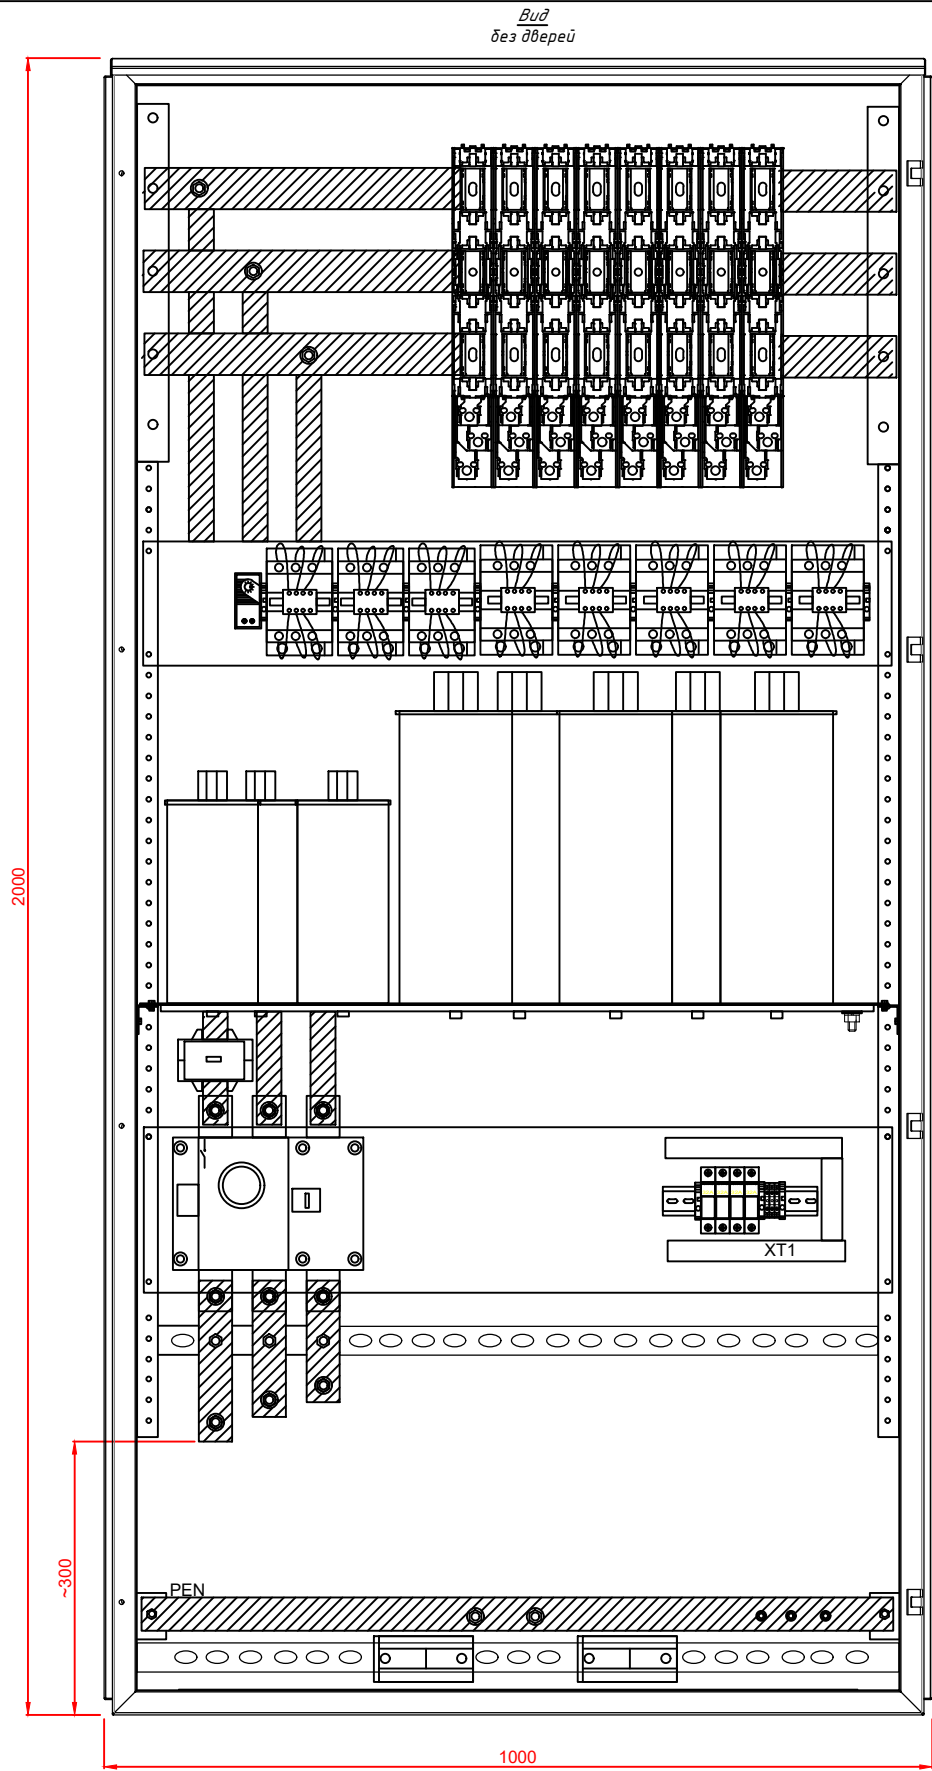

Примечания:
1. Габариты шкафа могут меняться.
2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	МЕЯЛ.673811.325.07.21—ЭМ			
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21	Автоматическая конденсаторная установка на 325 кВар			
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21				
Т. контр.								
Н. контр.					Внешние виды и габариты			
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21				
					Лист	1	Листов	1
					ООО "ПРОМЭФ"			




Перв примен		Спраб N		Погп и дата		Взамен инб N Инб N дубл		Погп и дата		Инб N подл	
-------------	--	---------	--	-------------	--	-------------------------	--	-------------	--	------------	--

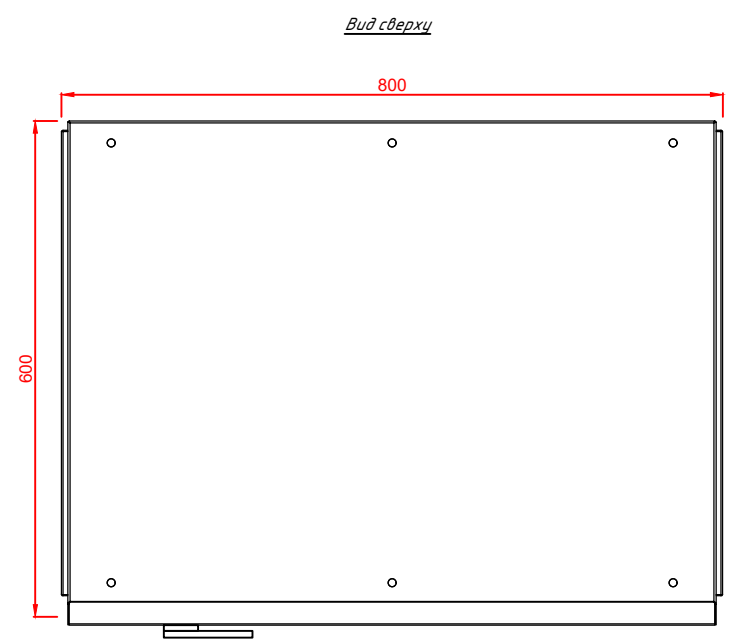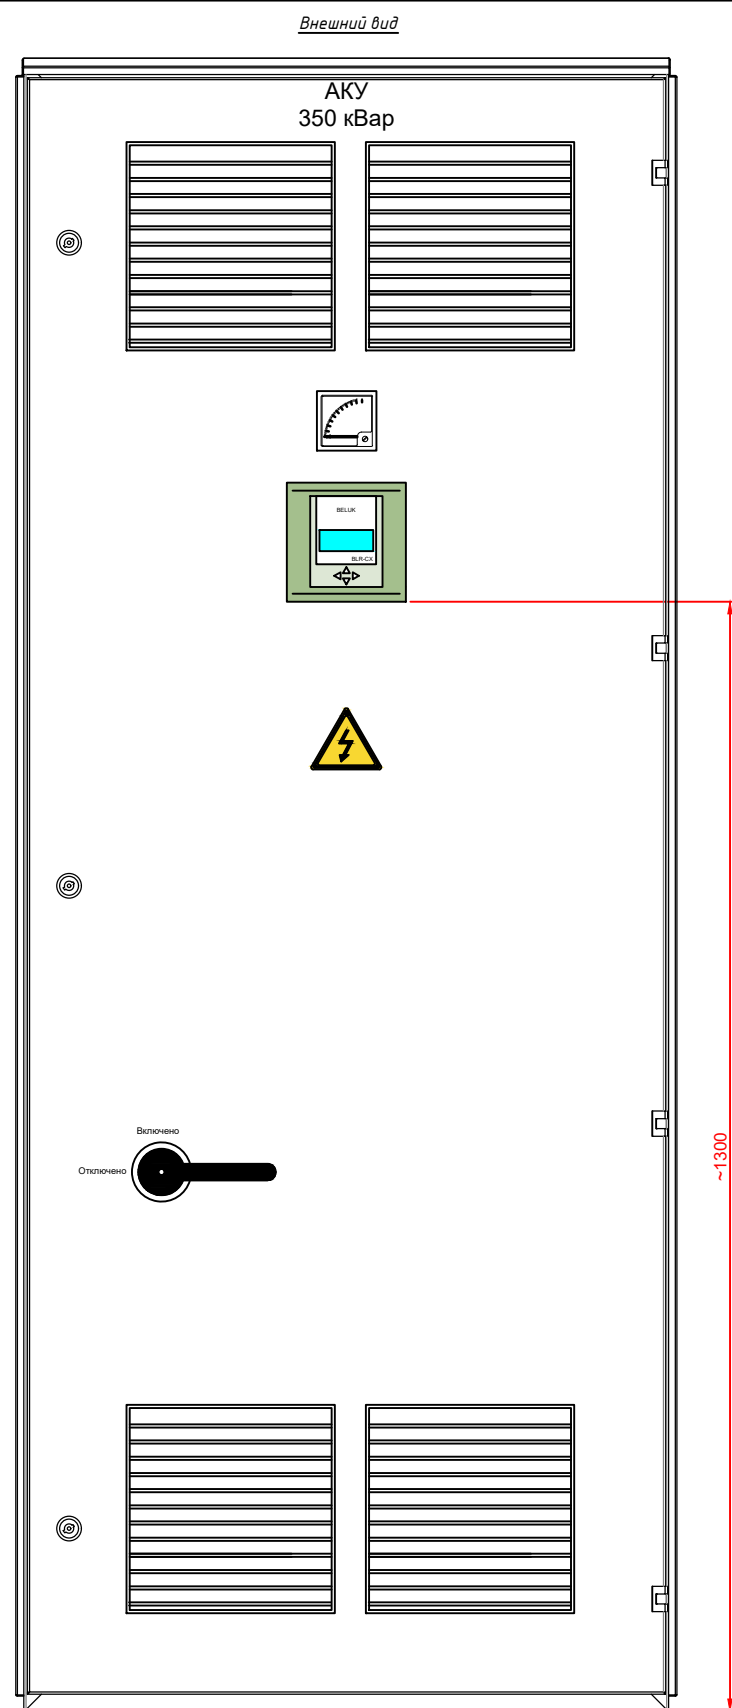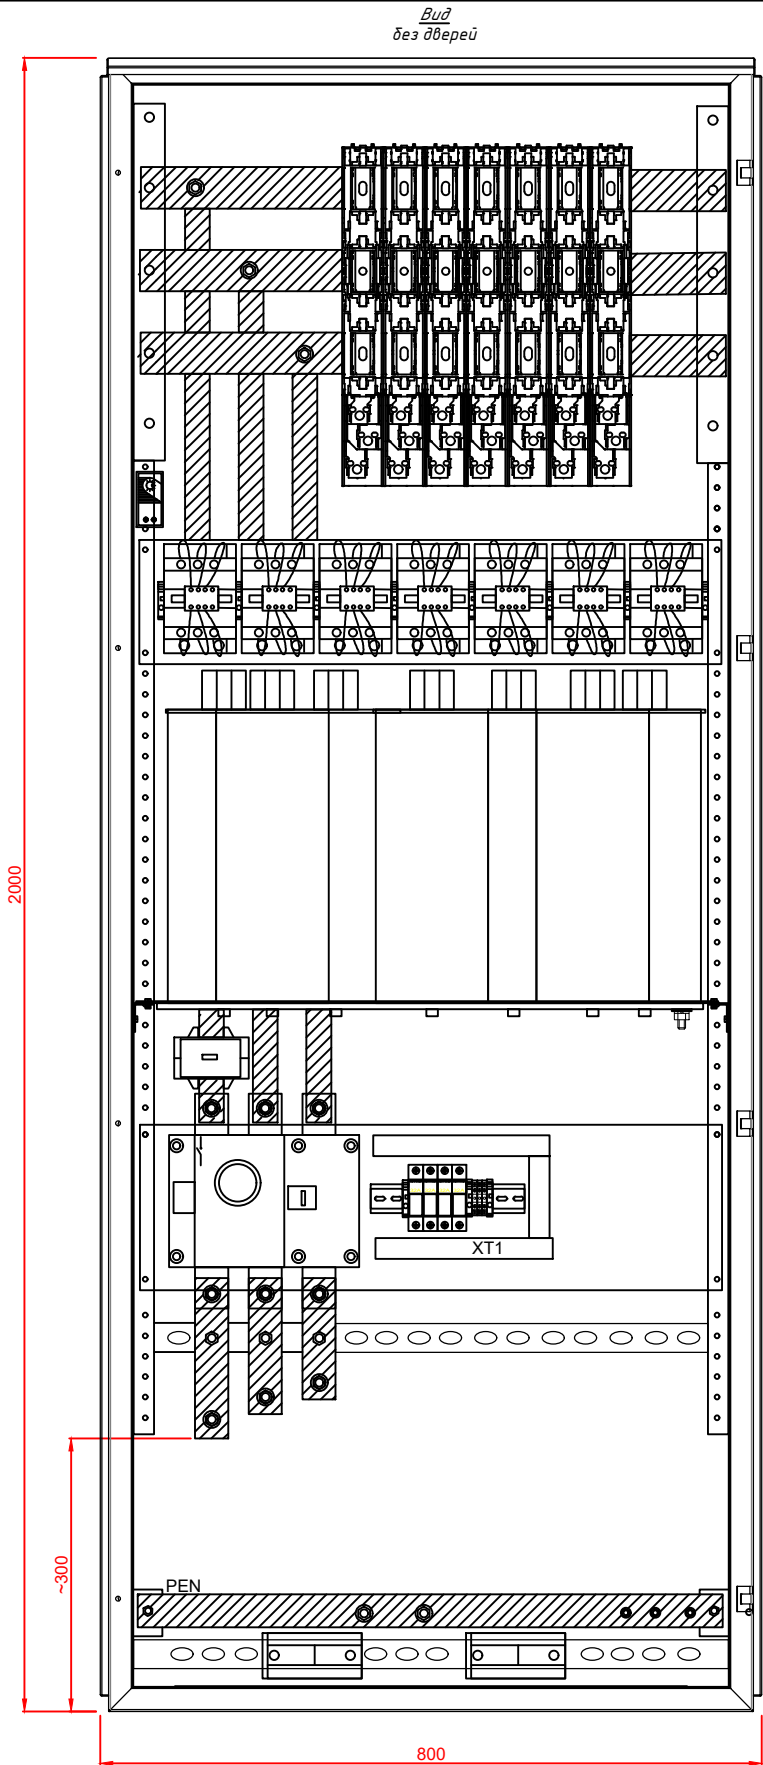

- Примечания:
- 1. Габариты шкафа могут меняться.
 - 2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
 - 3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
 - 4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.350.07.21 – ЭМ								
					Автоматическая конденсаторная установка на 350 кВар			Лист		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата									
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21									
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21									
Т. контр.													
					Внешние виды и габариты			Лист		1	Листов	1	
Н. контр.								ООО "ПРОМЭФ"					
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21									

Перв примен		Справ N	
Взамен инв N		Инв N дубл	
Погн и дата		Погн и дата	
Инв N подл			

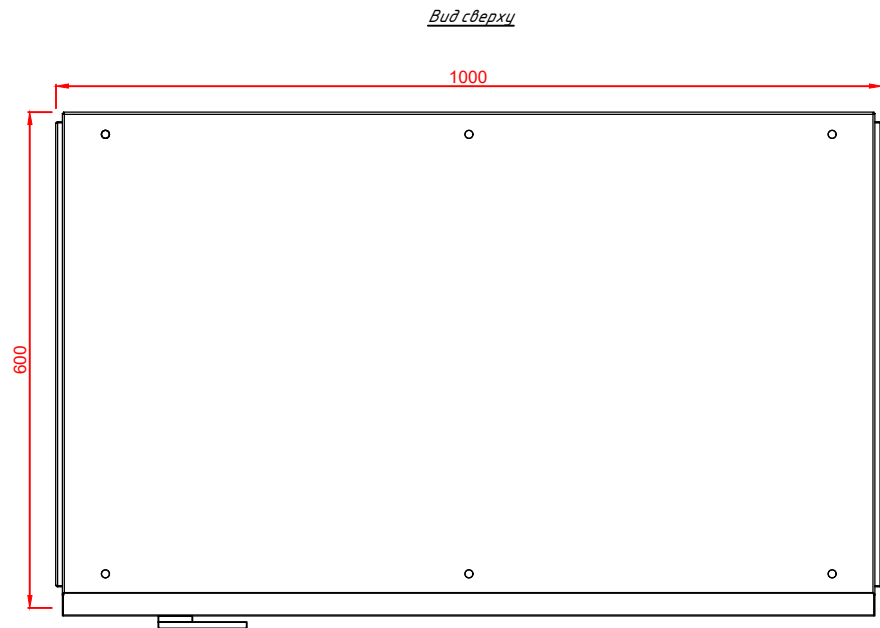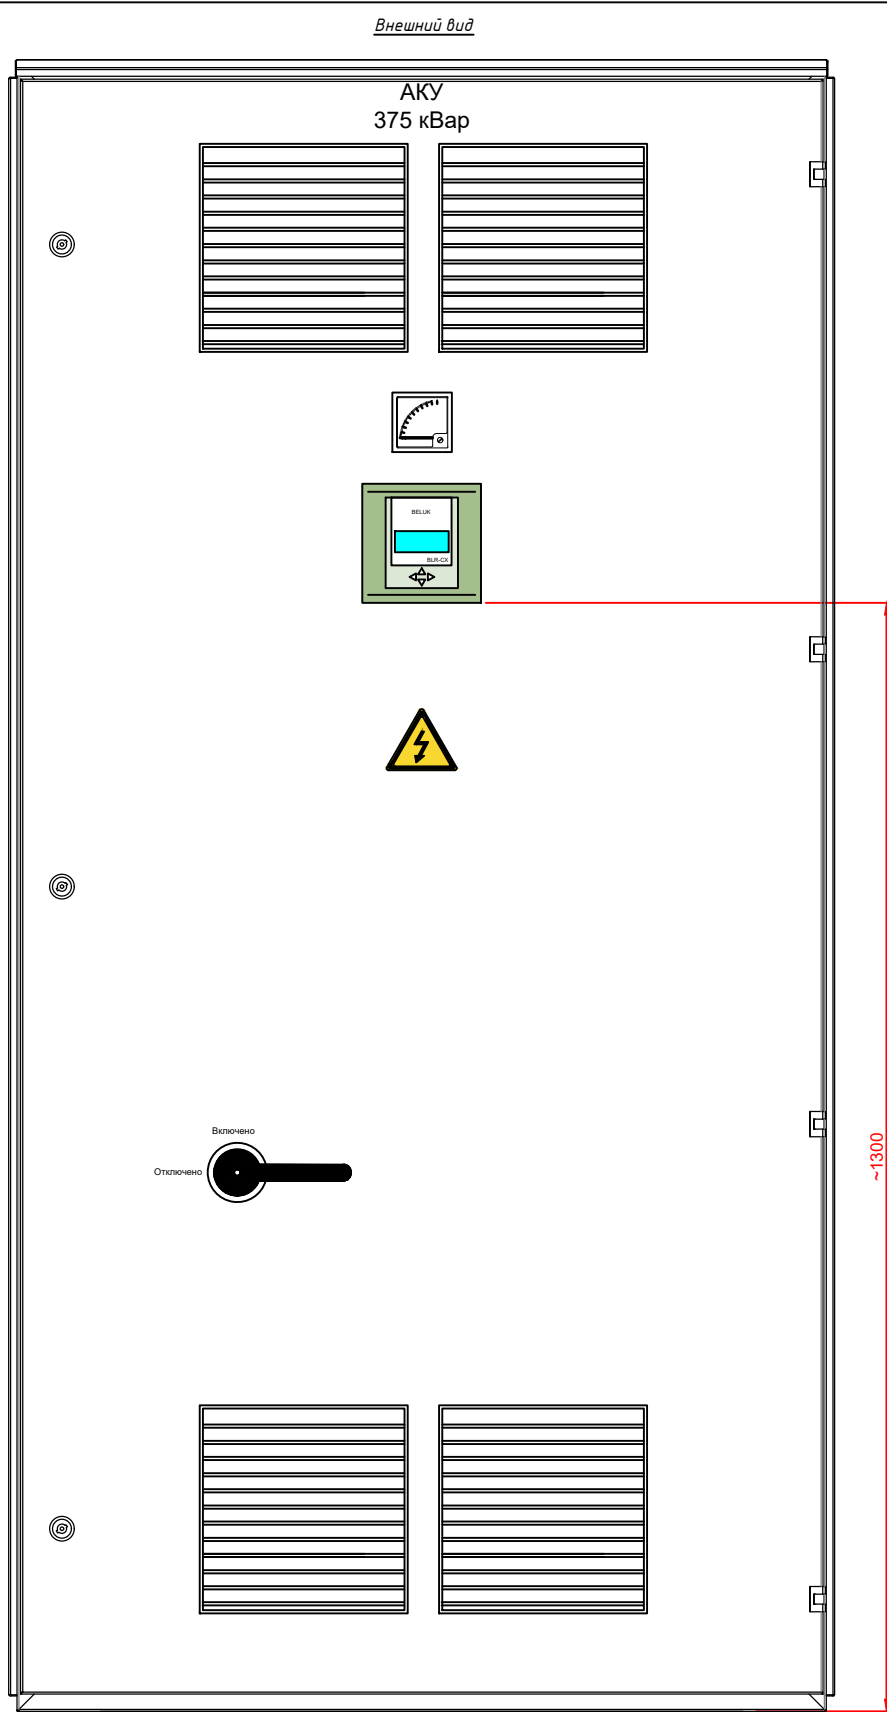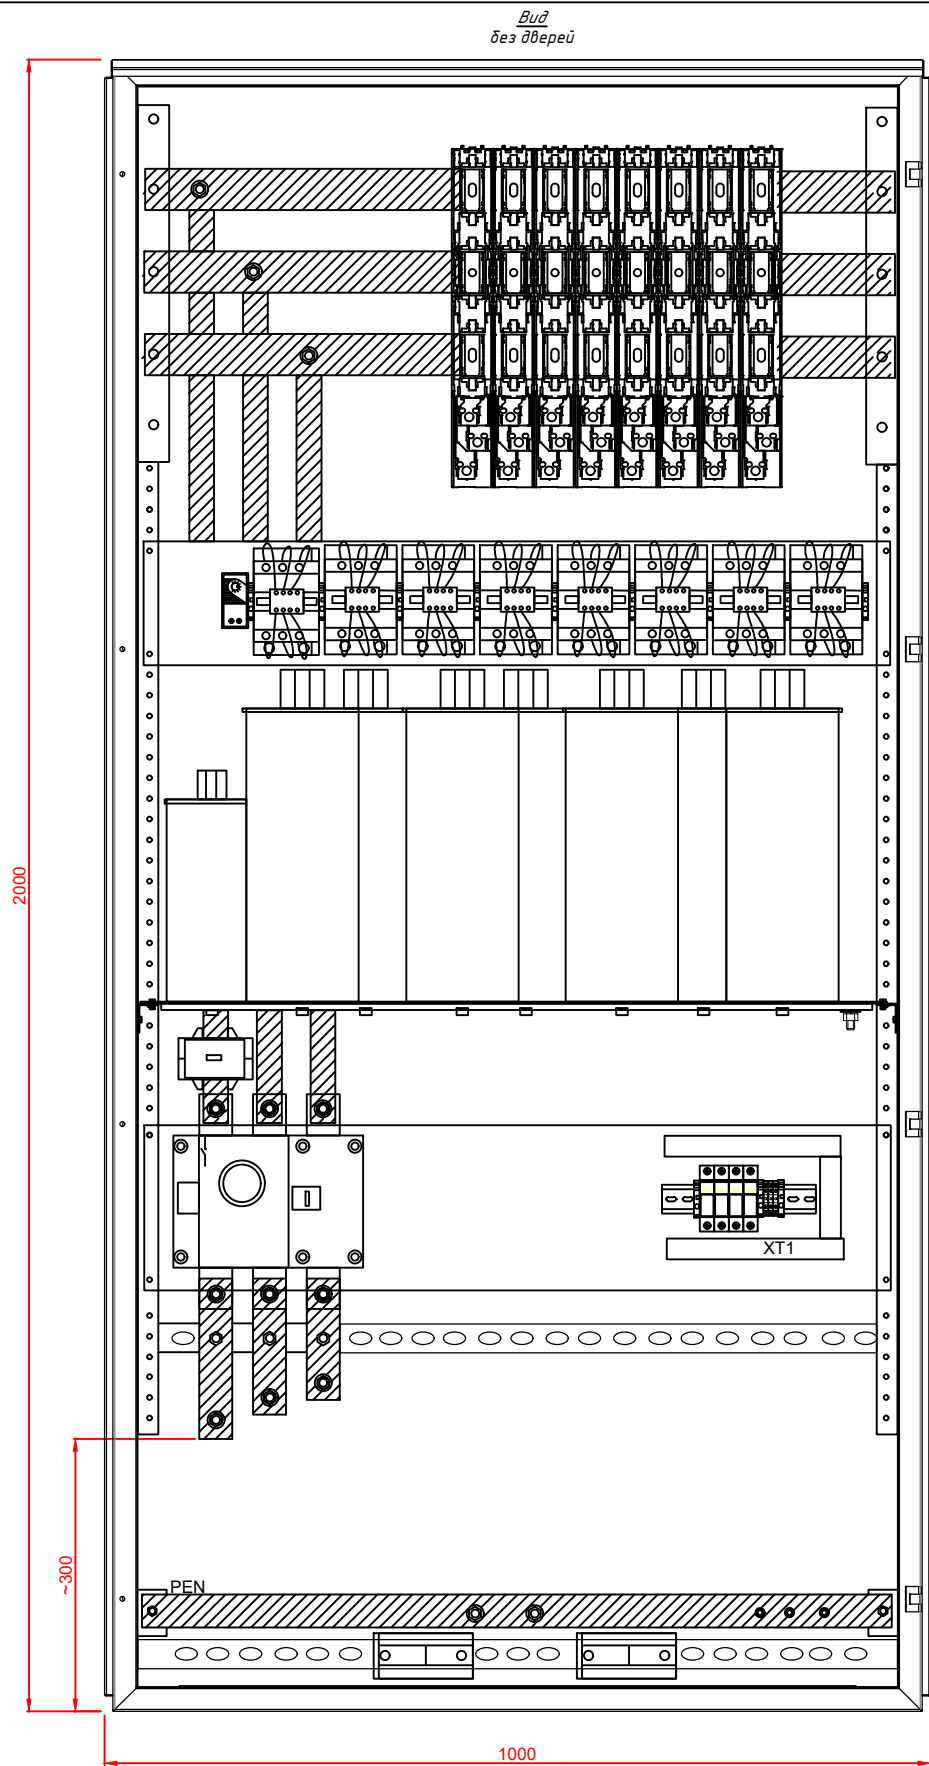

- Примечания:
- Габариты шкафа могут меняться.
 - Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
 - По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
 - Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

МЕЯЛ.673811.375.07.21 – ЭМ				Автоматическая конденсаторная установка на 375 кВар			Лист	Масса	Масштаб
Изм	Лист	N докум.	Погл.	Дата					
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21					
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21					
Т. контр.									
Н. контр.									
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21	Внешние виды и габариты			Лист 1	Листов 1
							000 "ПРОМЭФ"		

Перв примен

Справ N

Подп и дата

Инв N

Взамен инв N


Подп и дата

Инв N подл


2000

~280

Вид
без дверей

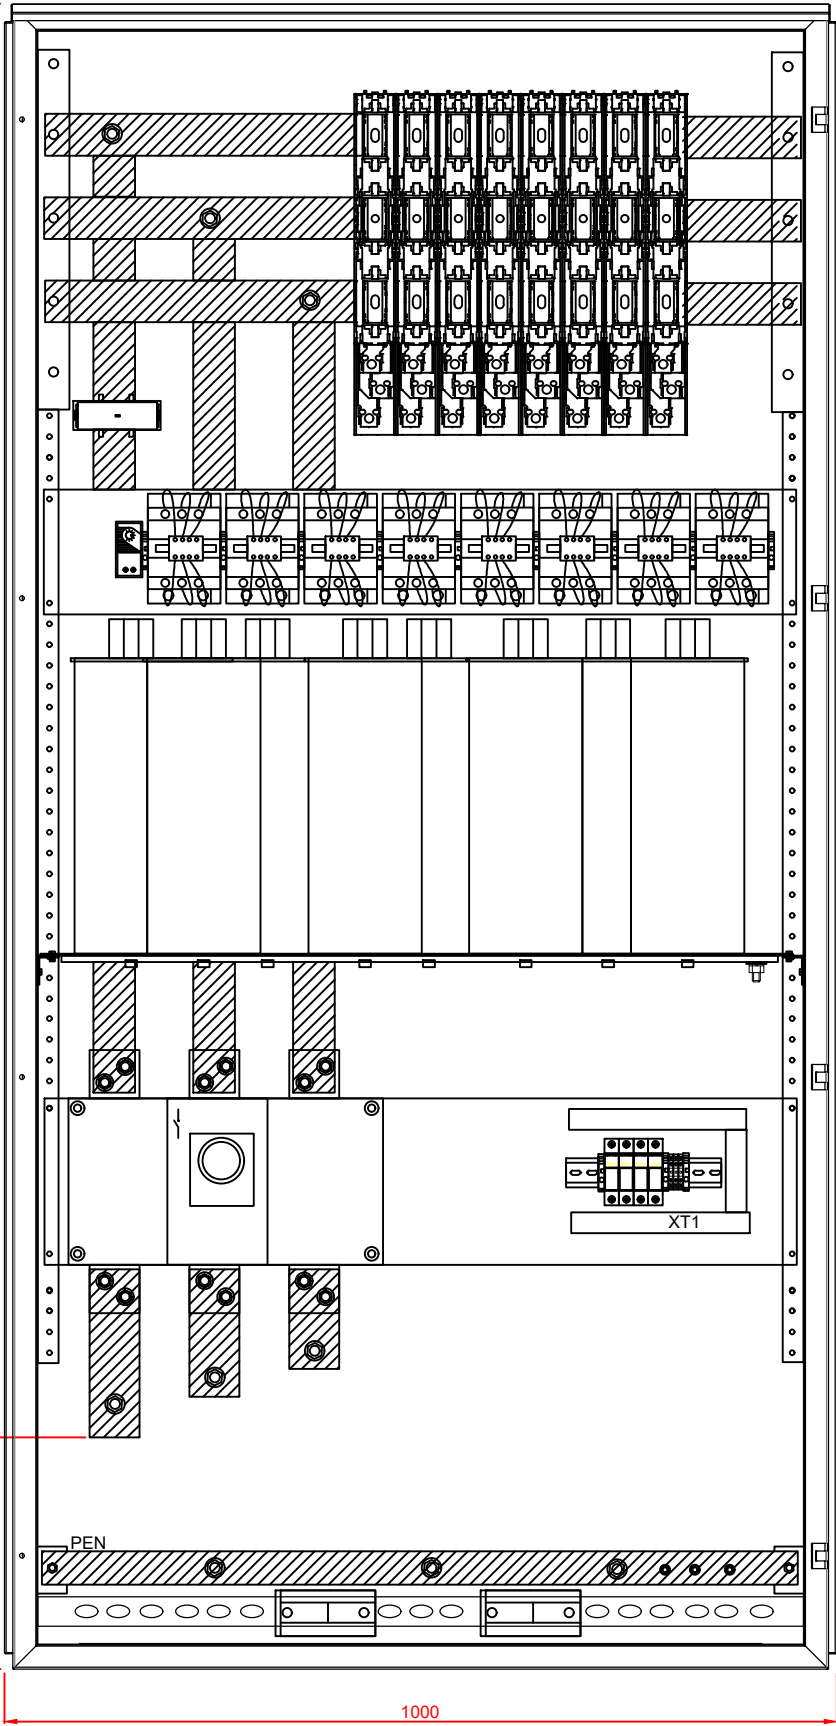

Внешний вид

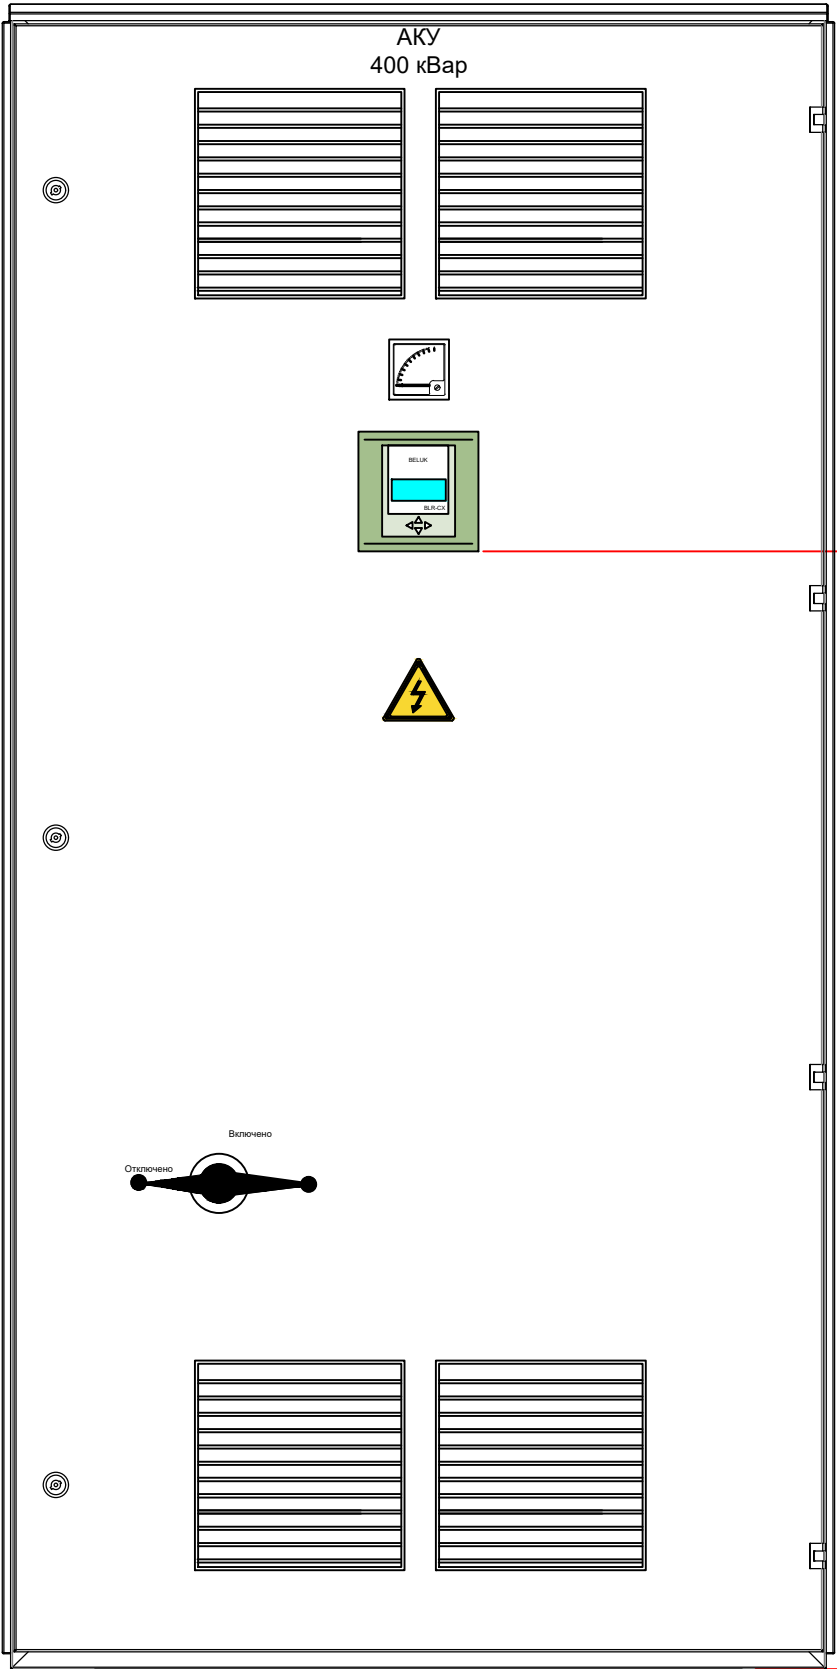

Вид сверху



- Примечания:
1. Габариты шкафа могут меняться.
 2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
 3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
 4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.400.07.21 – ЭМ						
					Автоматическая конденсаторная установка на 400 кВар	Лист			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата							
Разработал	Евдокимов Е.В.		07.21								
Проверил	Евдокимов Е.В.		07.21								
Т. контр.						Лист	1	Листов	1		
					Внешние виды и габариты	ООО "ПРОМЭФ"					
Н. контр.											
Утвердил	Евдокимов Е.В.		07.21								