

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 160 А

ABP-PRS-K-2-1-160-KEAZ

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов


Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Пров	Т.контр	Рук
	Н.контр	Утв	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				


Лит	Лист	Листов
	2	7

PIRIS





Инв. № подл.	Подп. и дата

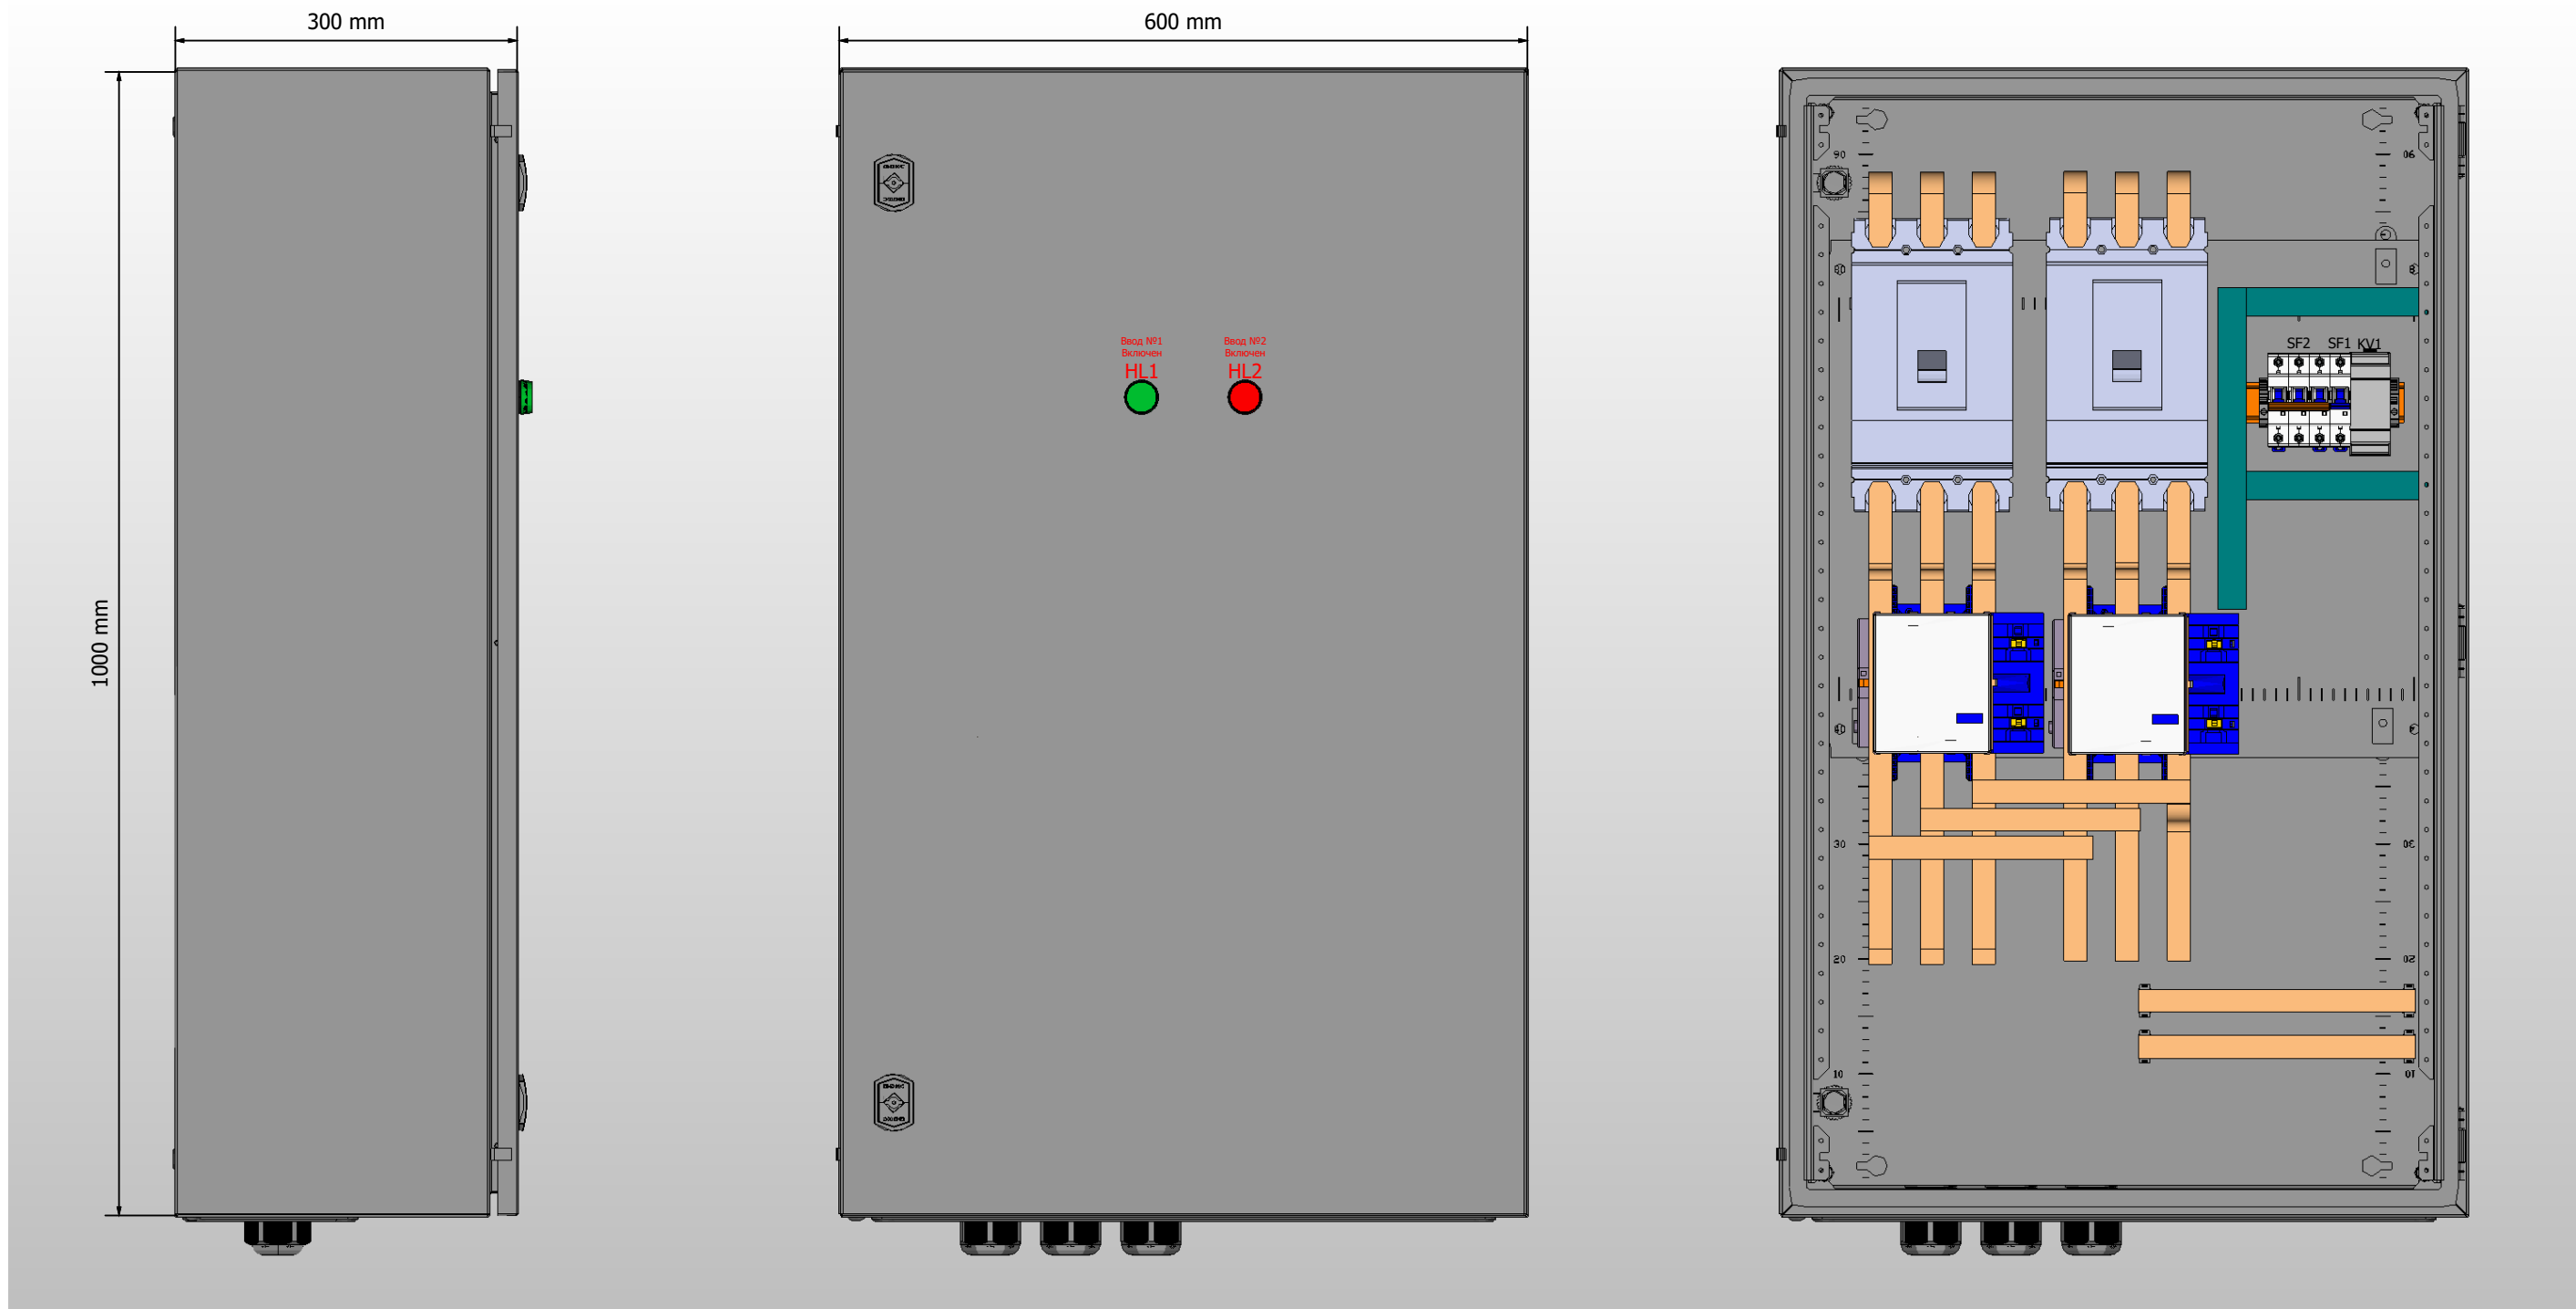

- 1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
- 2. Степень защиты корпуса IP31.
- 3. Цвет корпуса RAL7035.

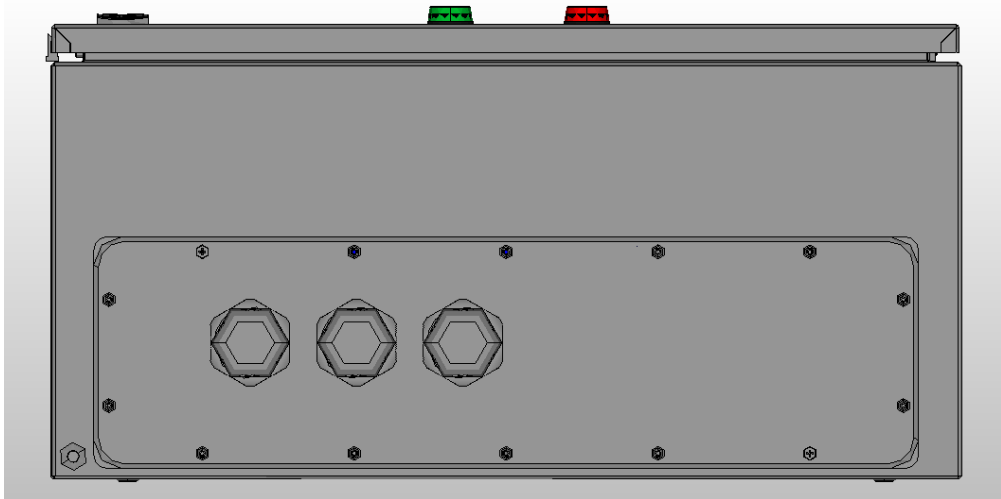


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

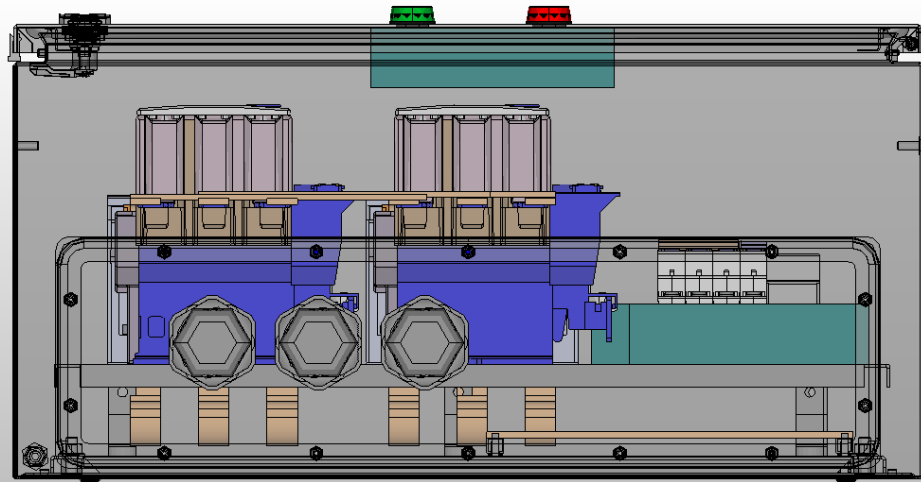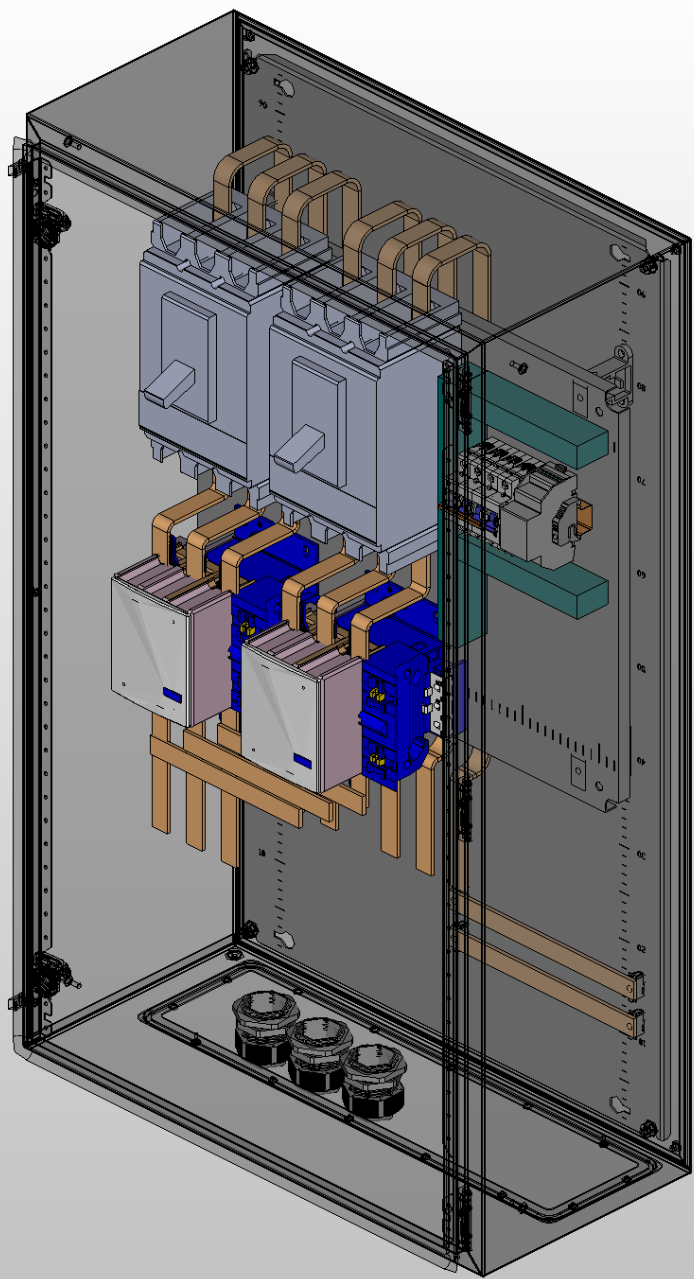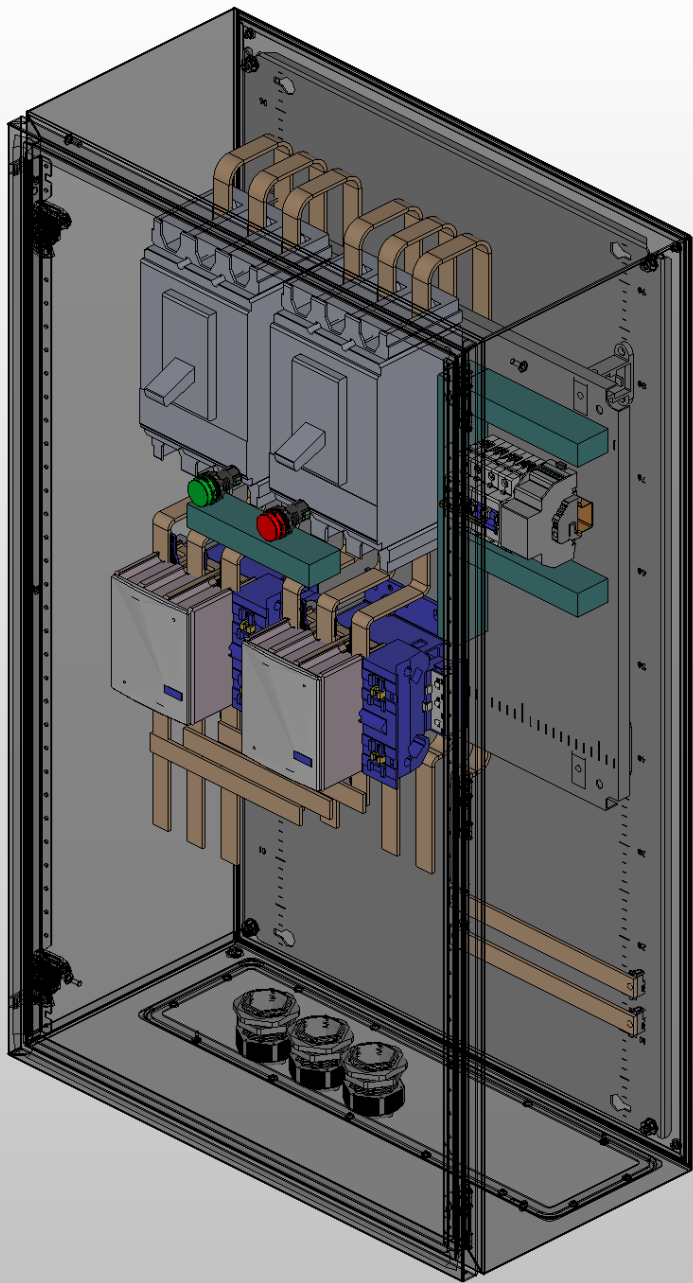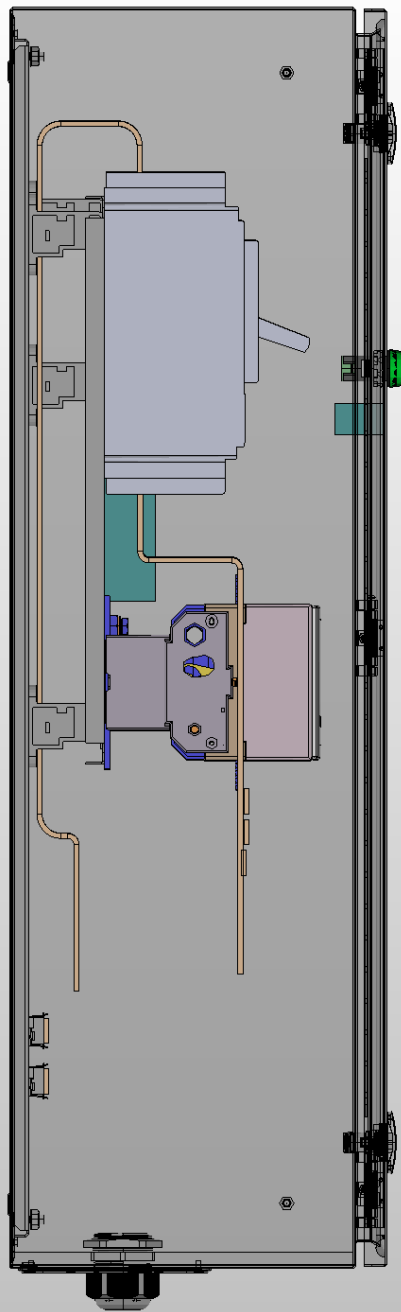

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

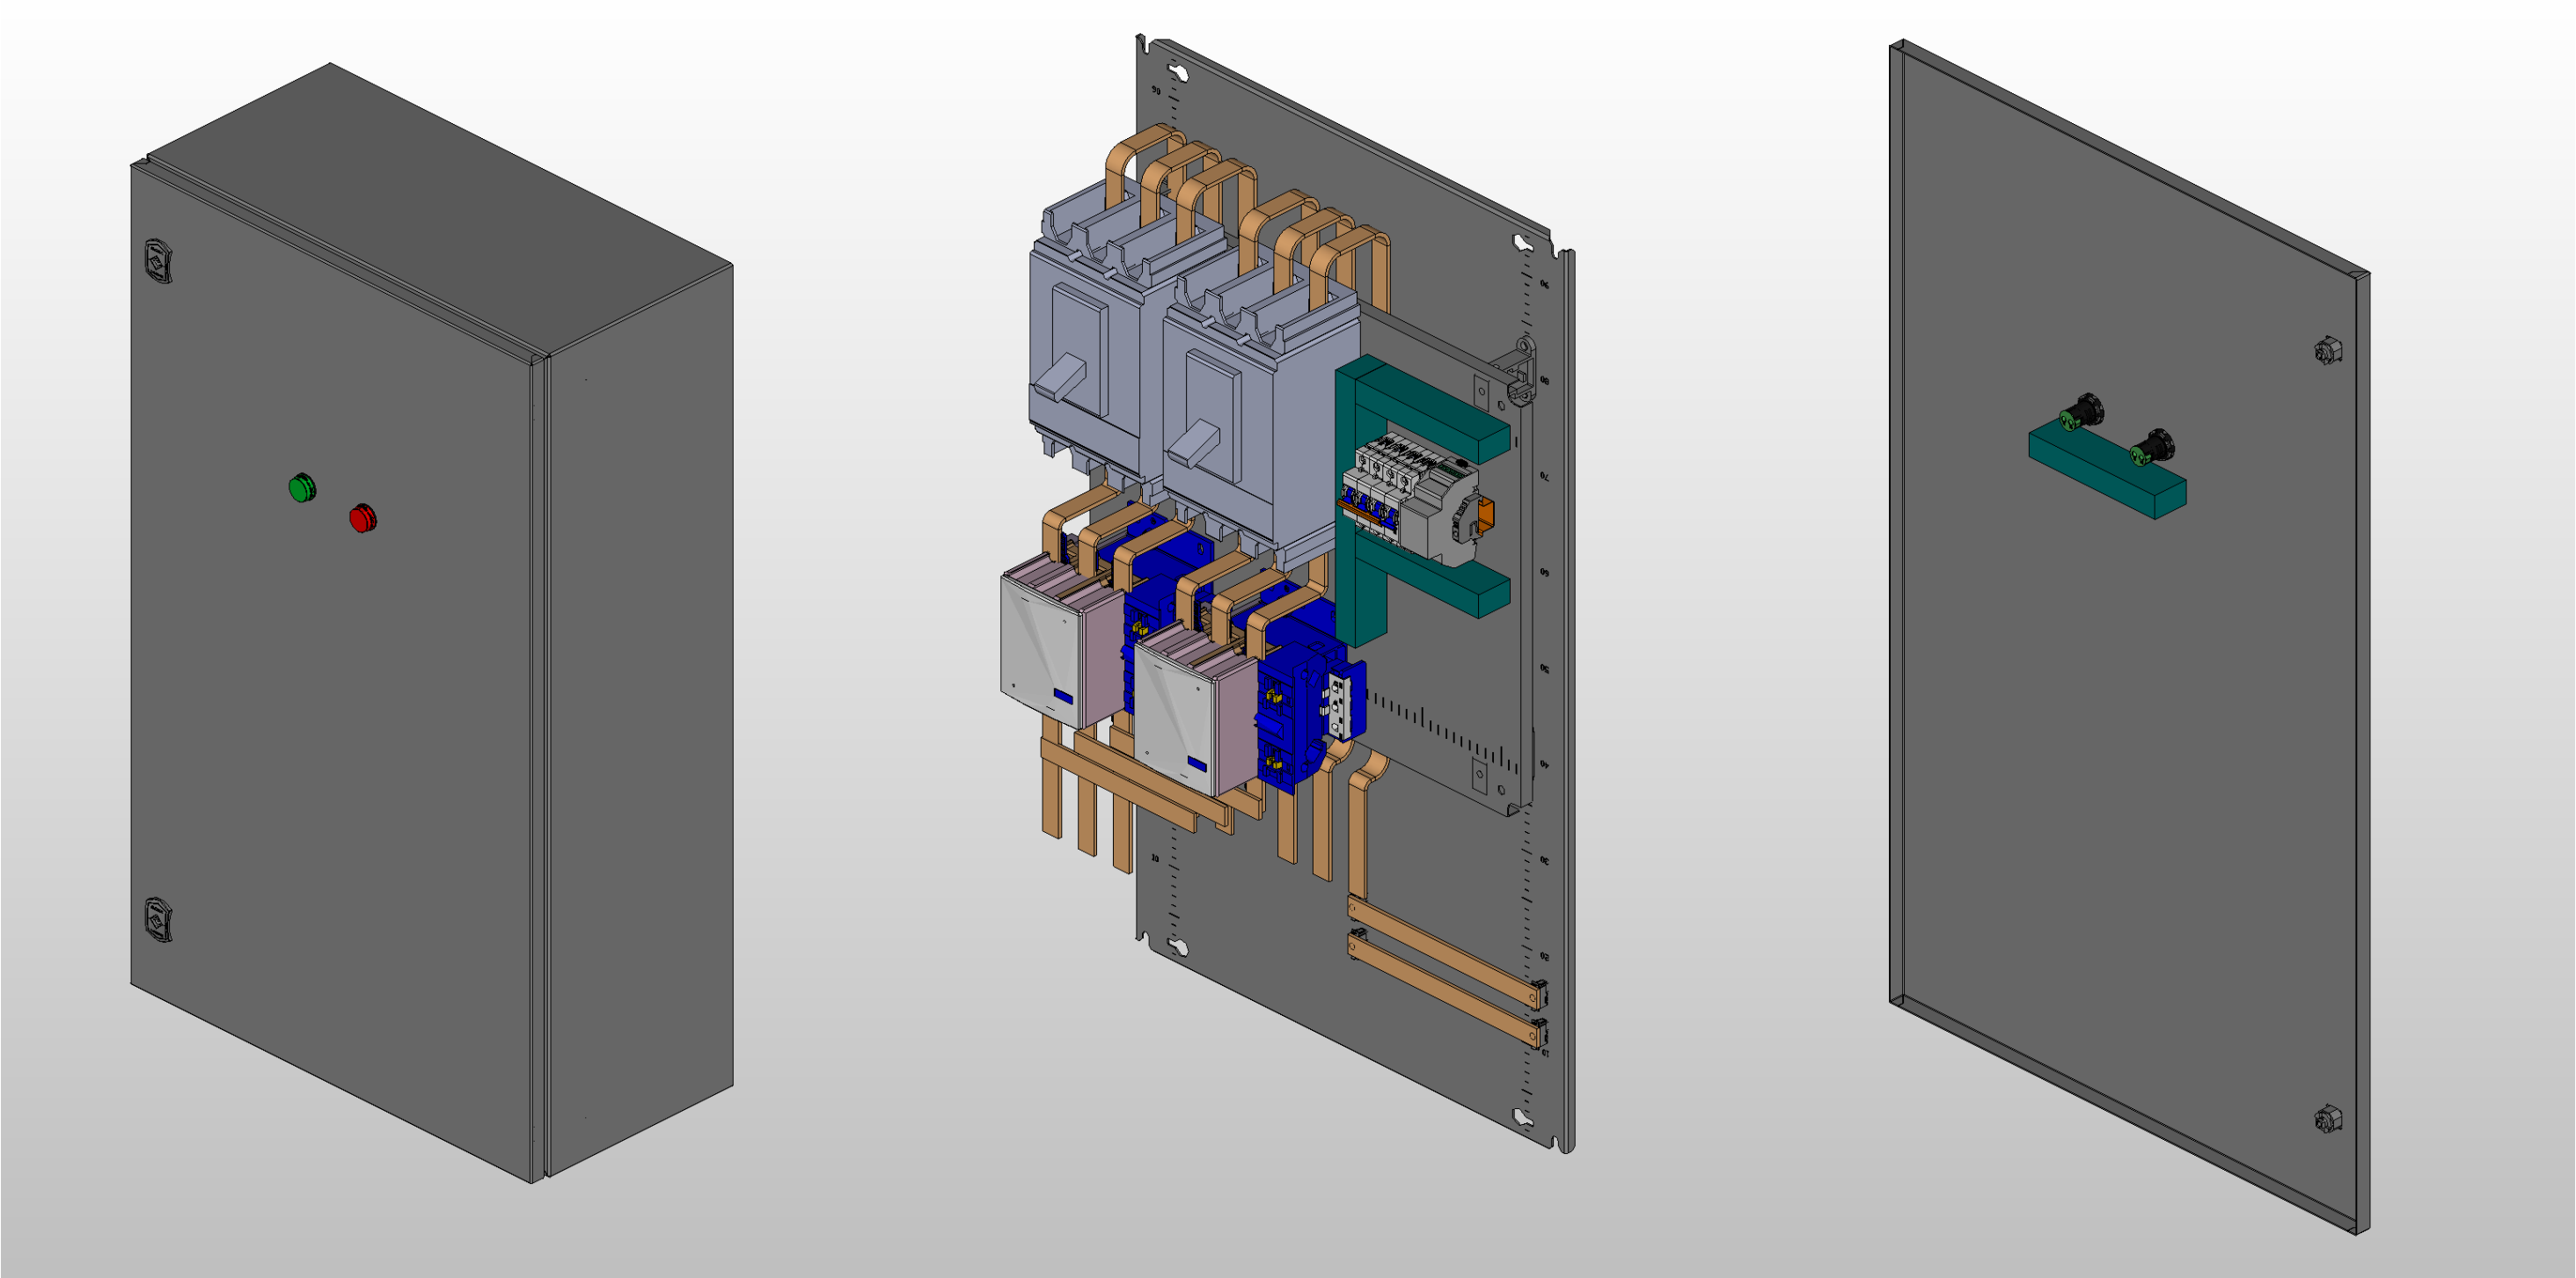

Инв. № подл.	Подп. и дата				



