

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 250 А

ABP-PRS-K-2-1-250-KEAZ

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Пров	Т.контр	Рук
	Н.контр		
	Утв		


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	2	7
PIRIS		





Инв. № подл.	Подп. и дата

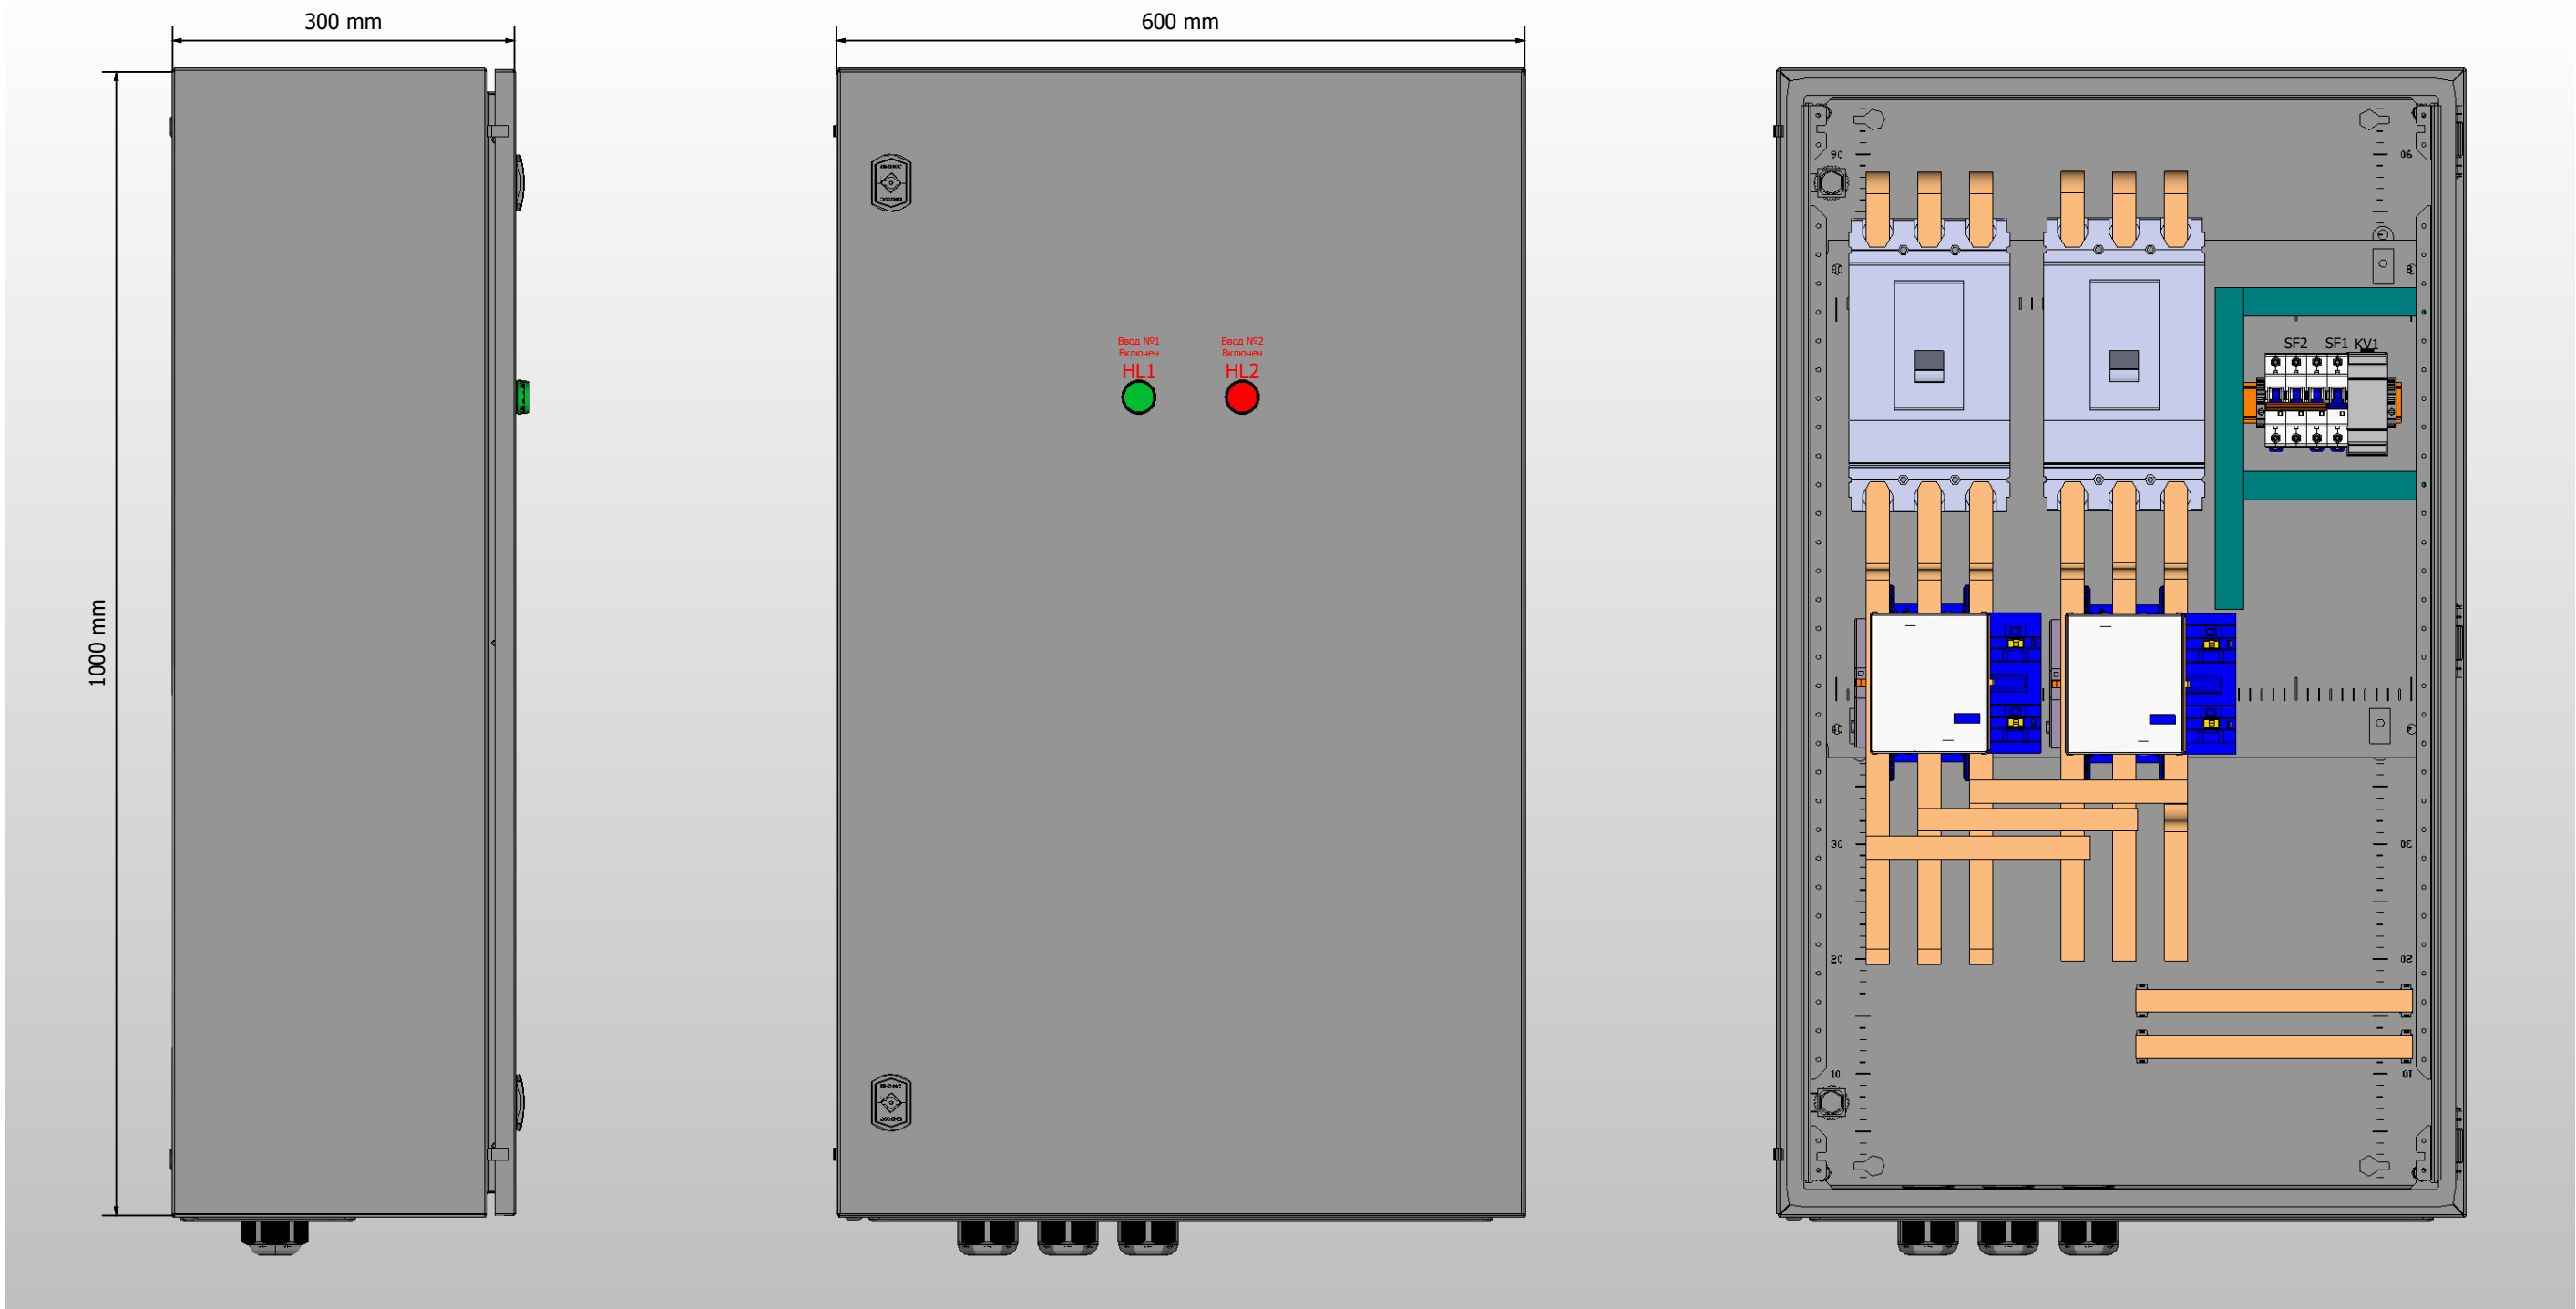

1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

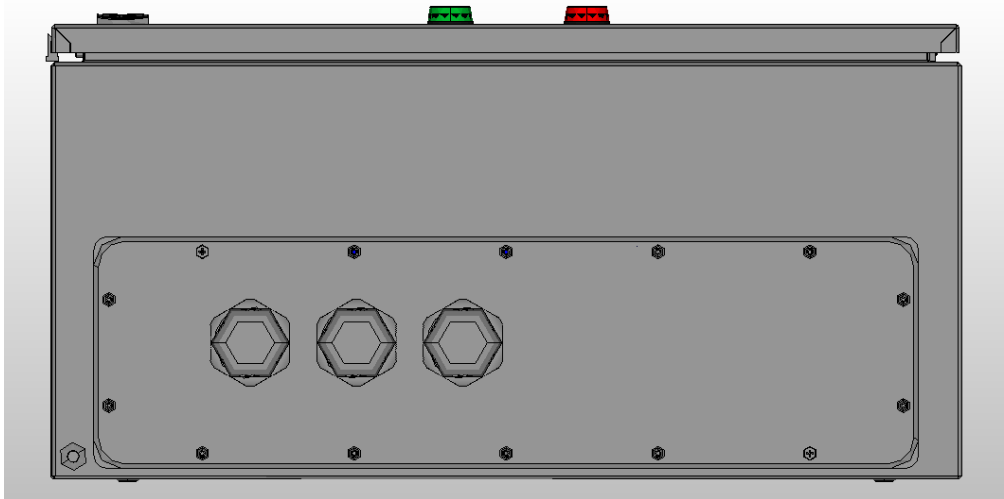


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

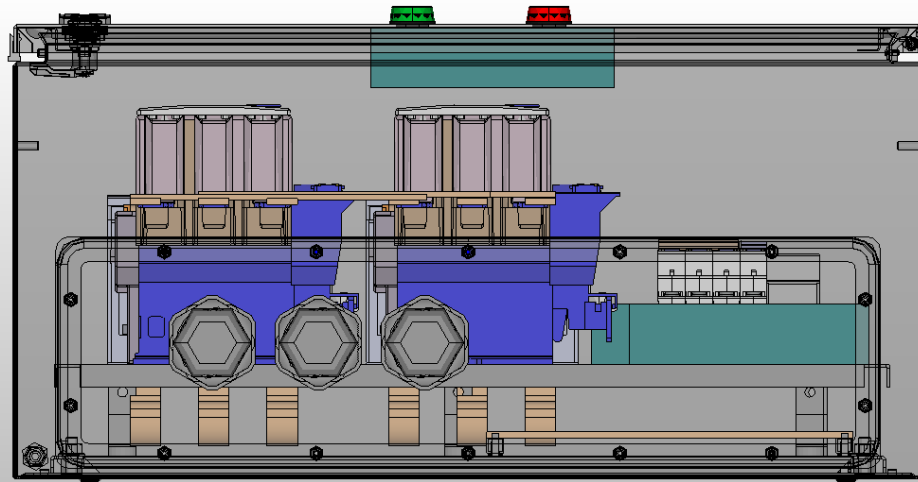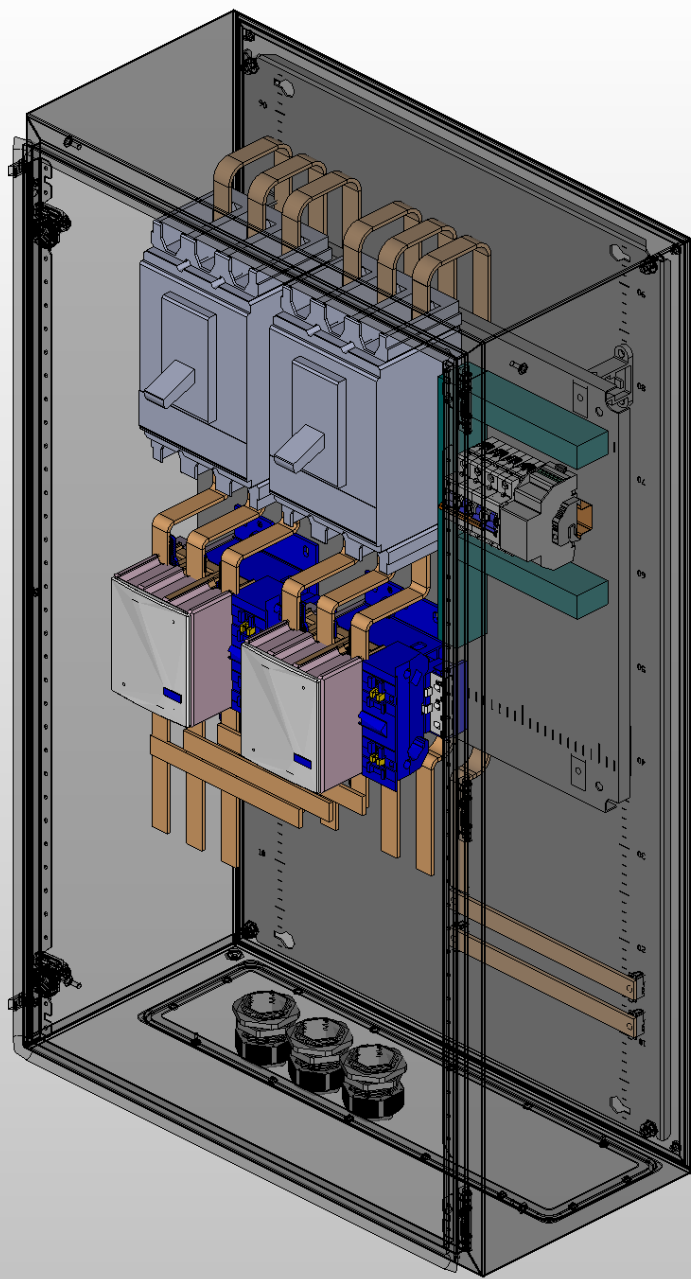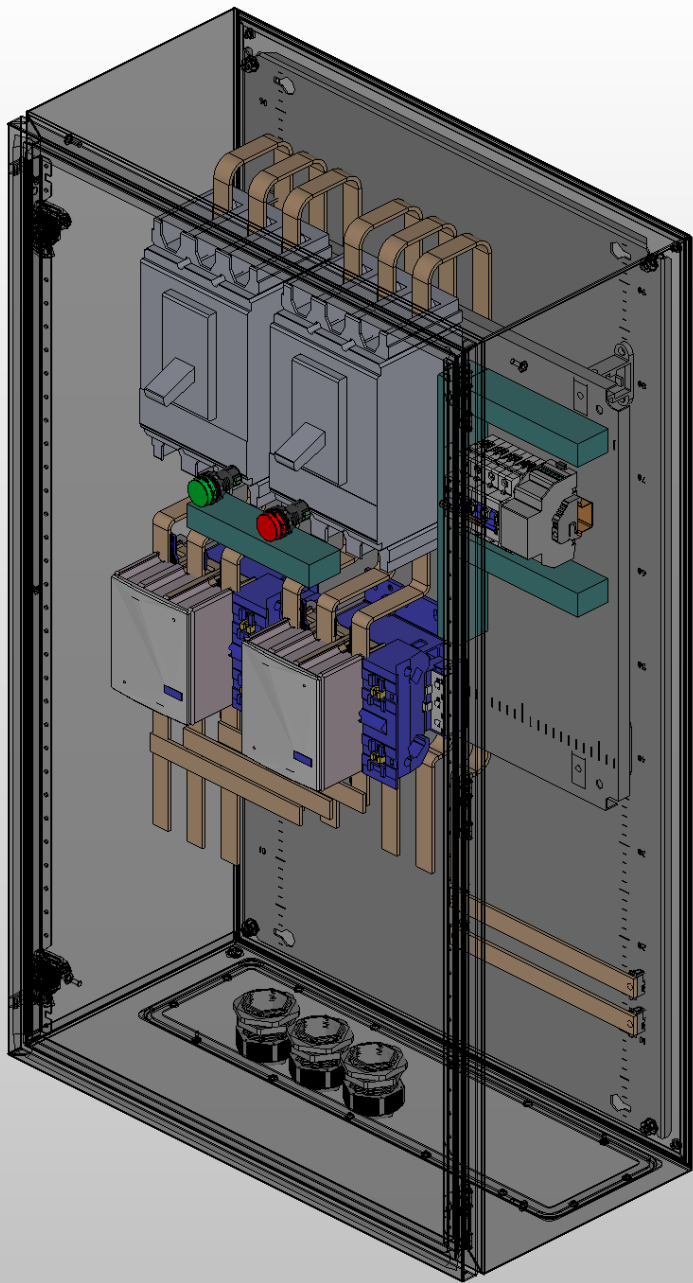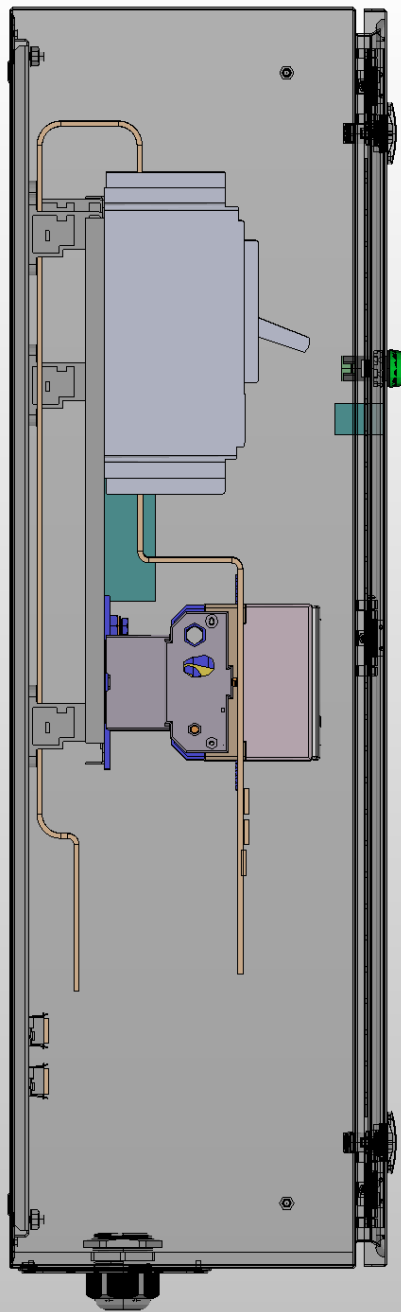

Инв. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

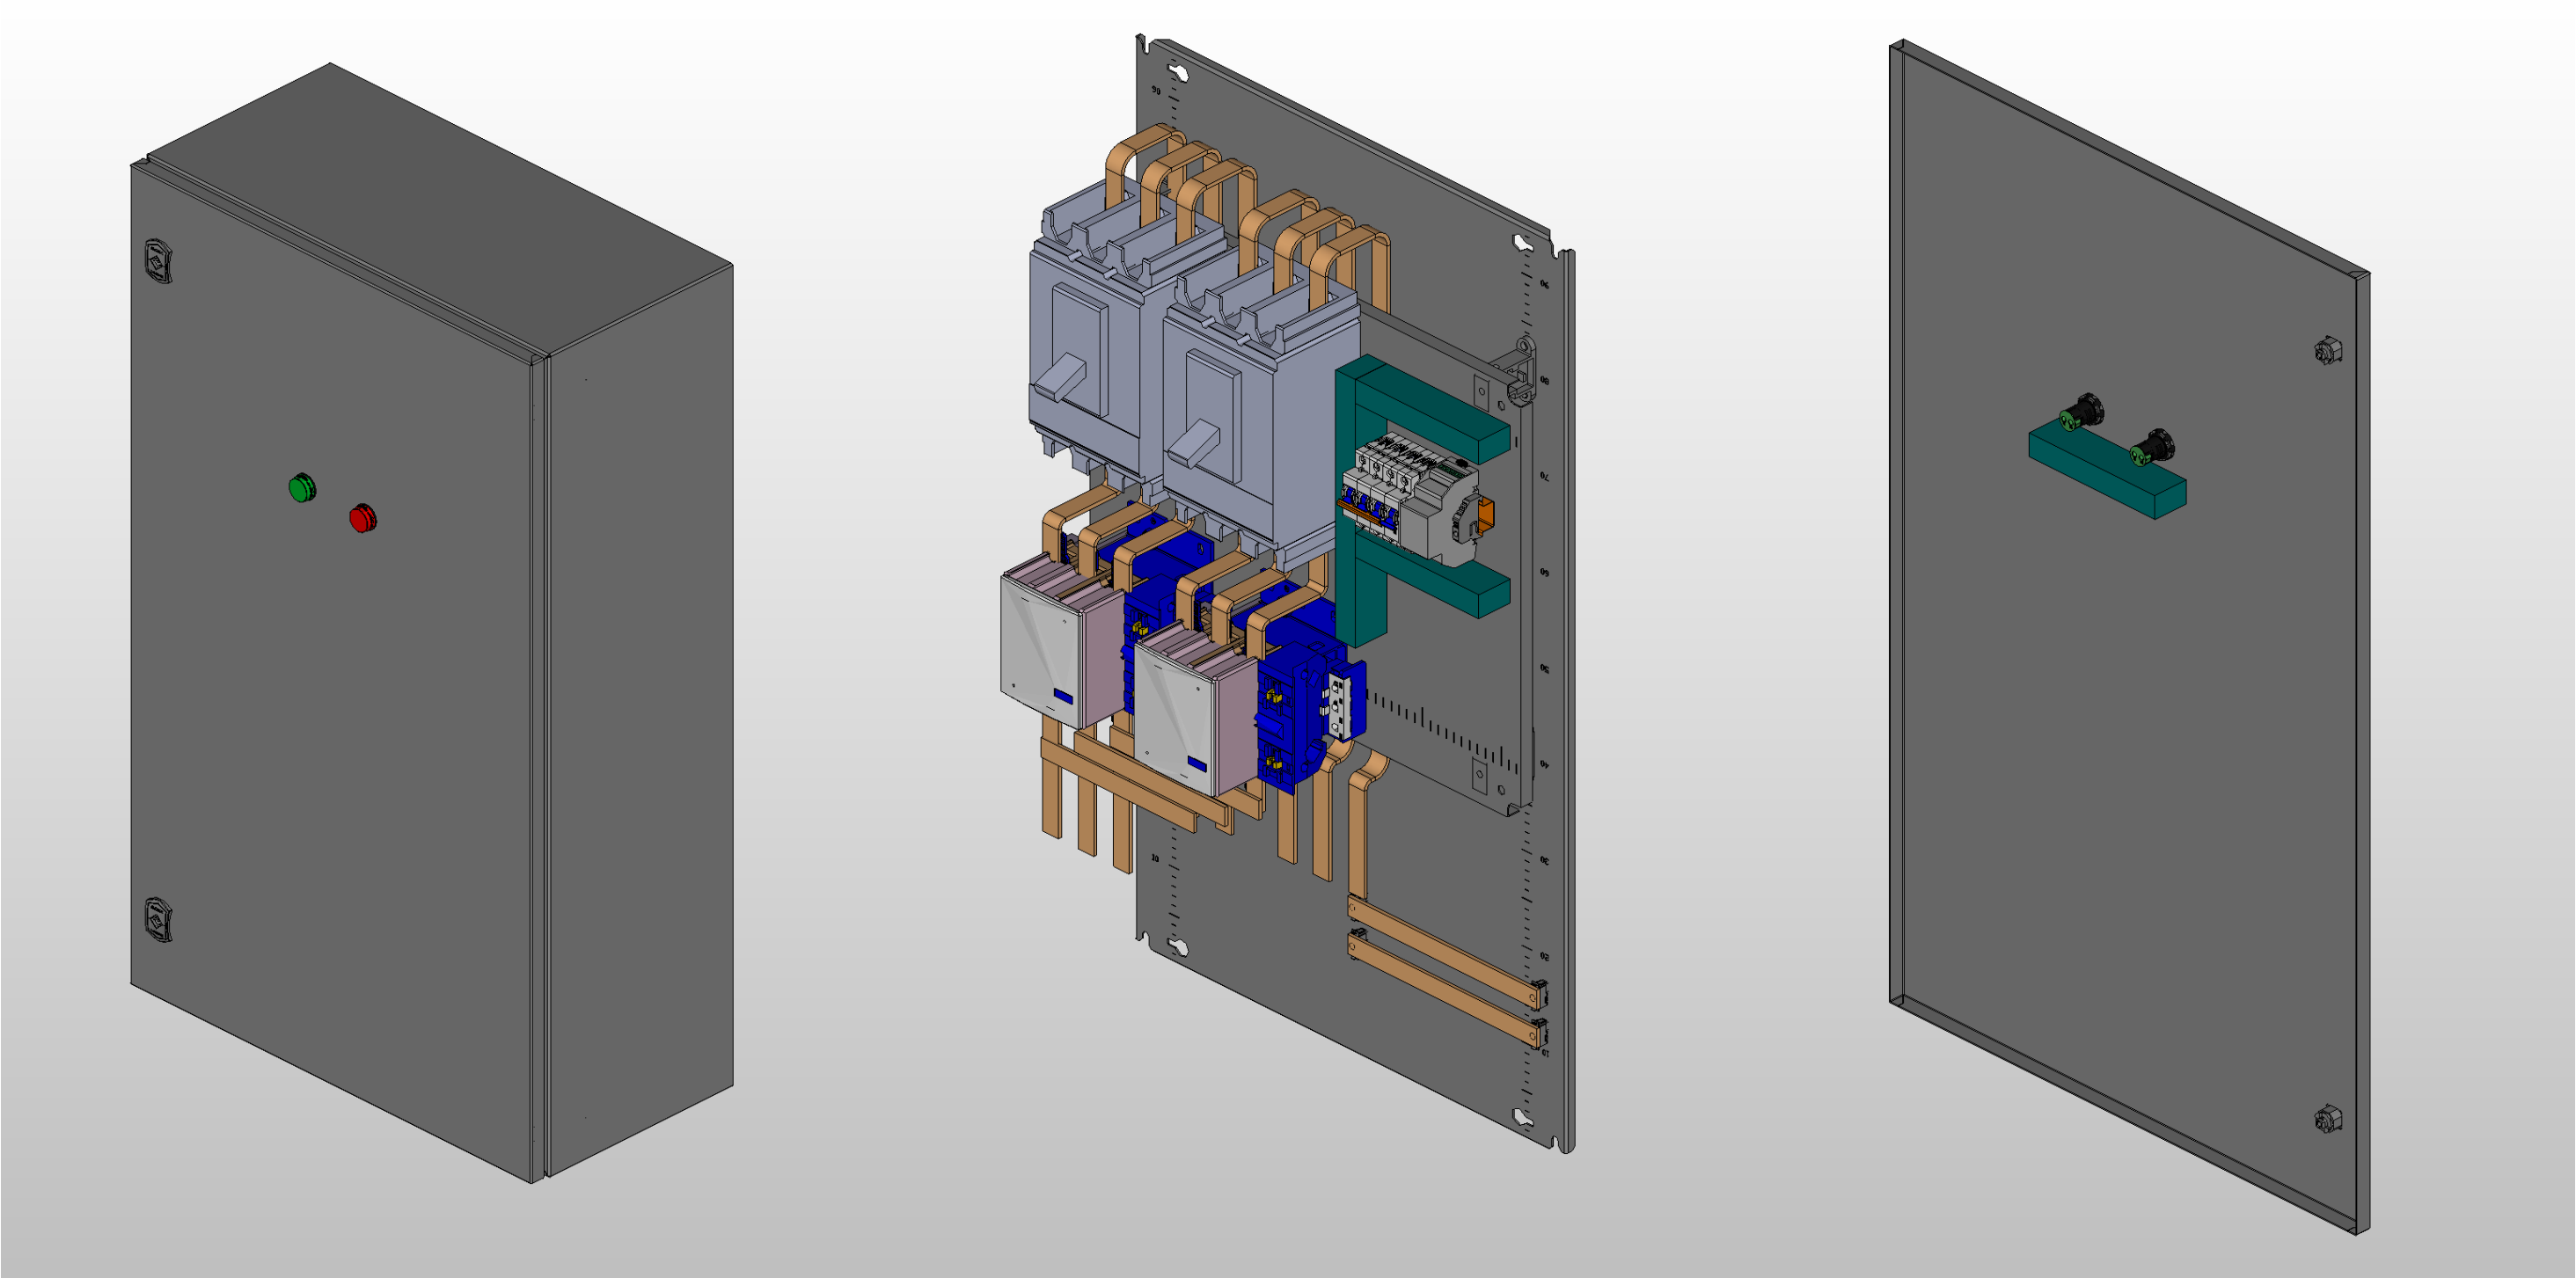

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Инв. № подл.		Подп. и дата	

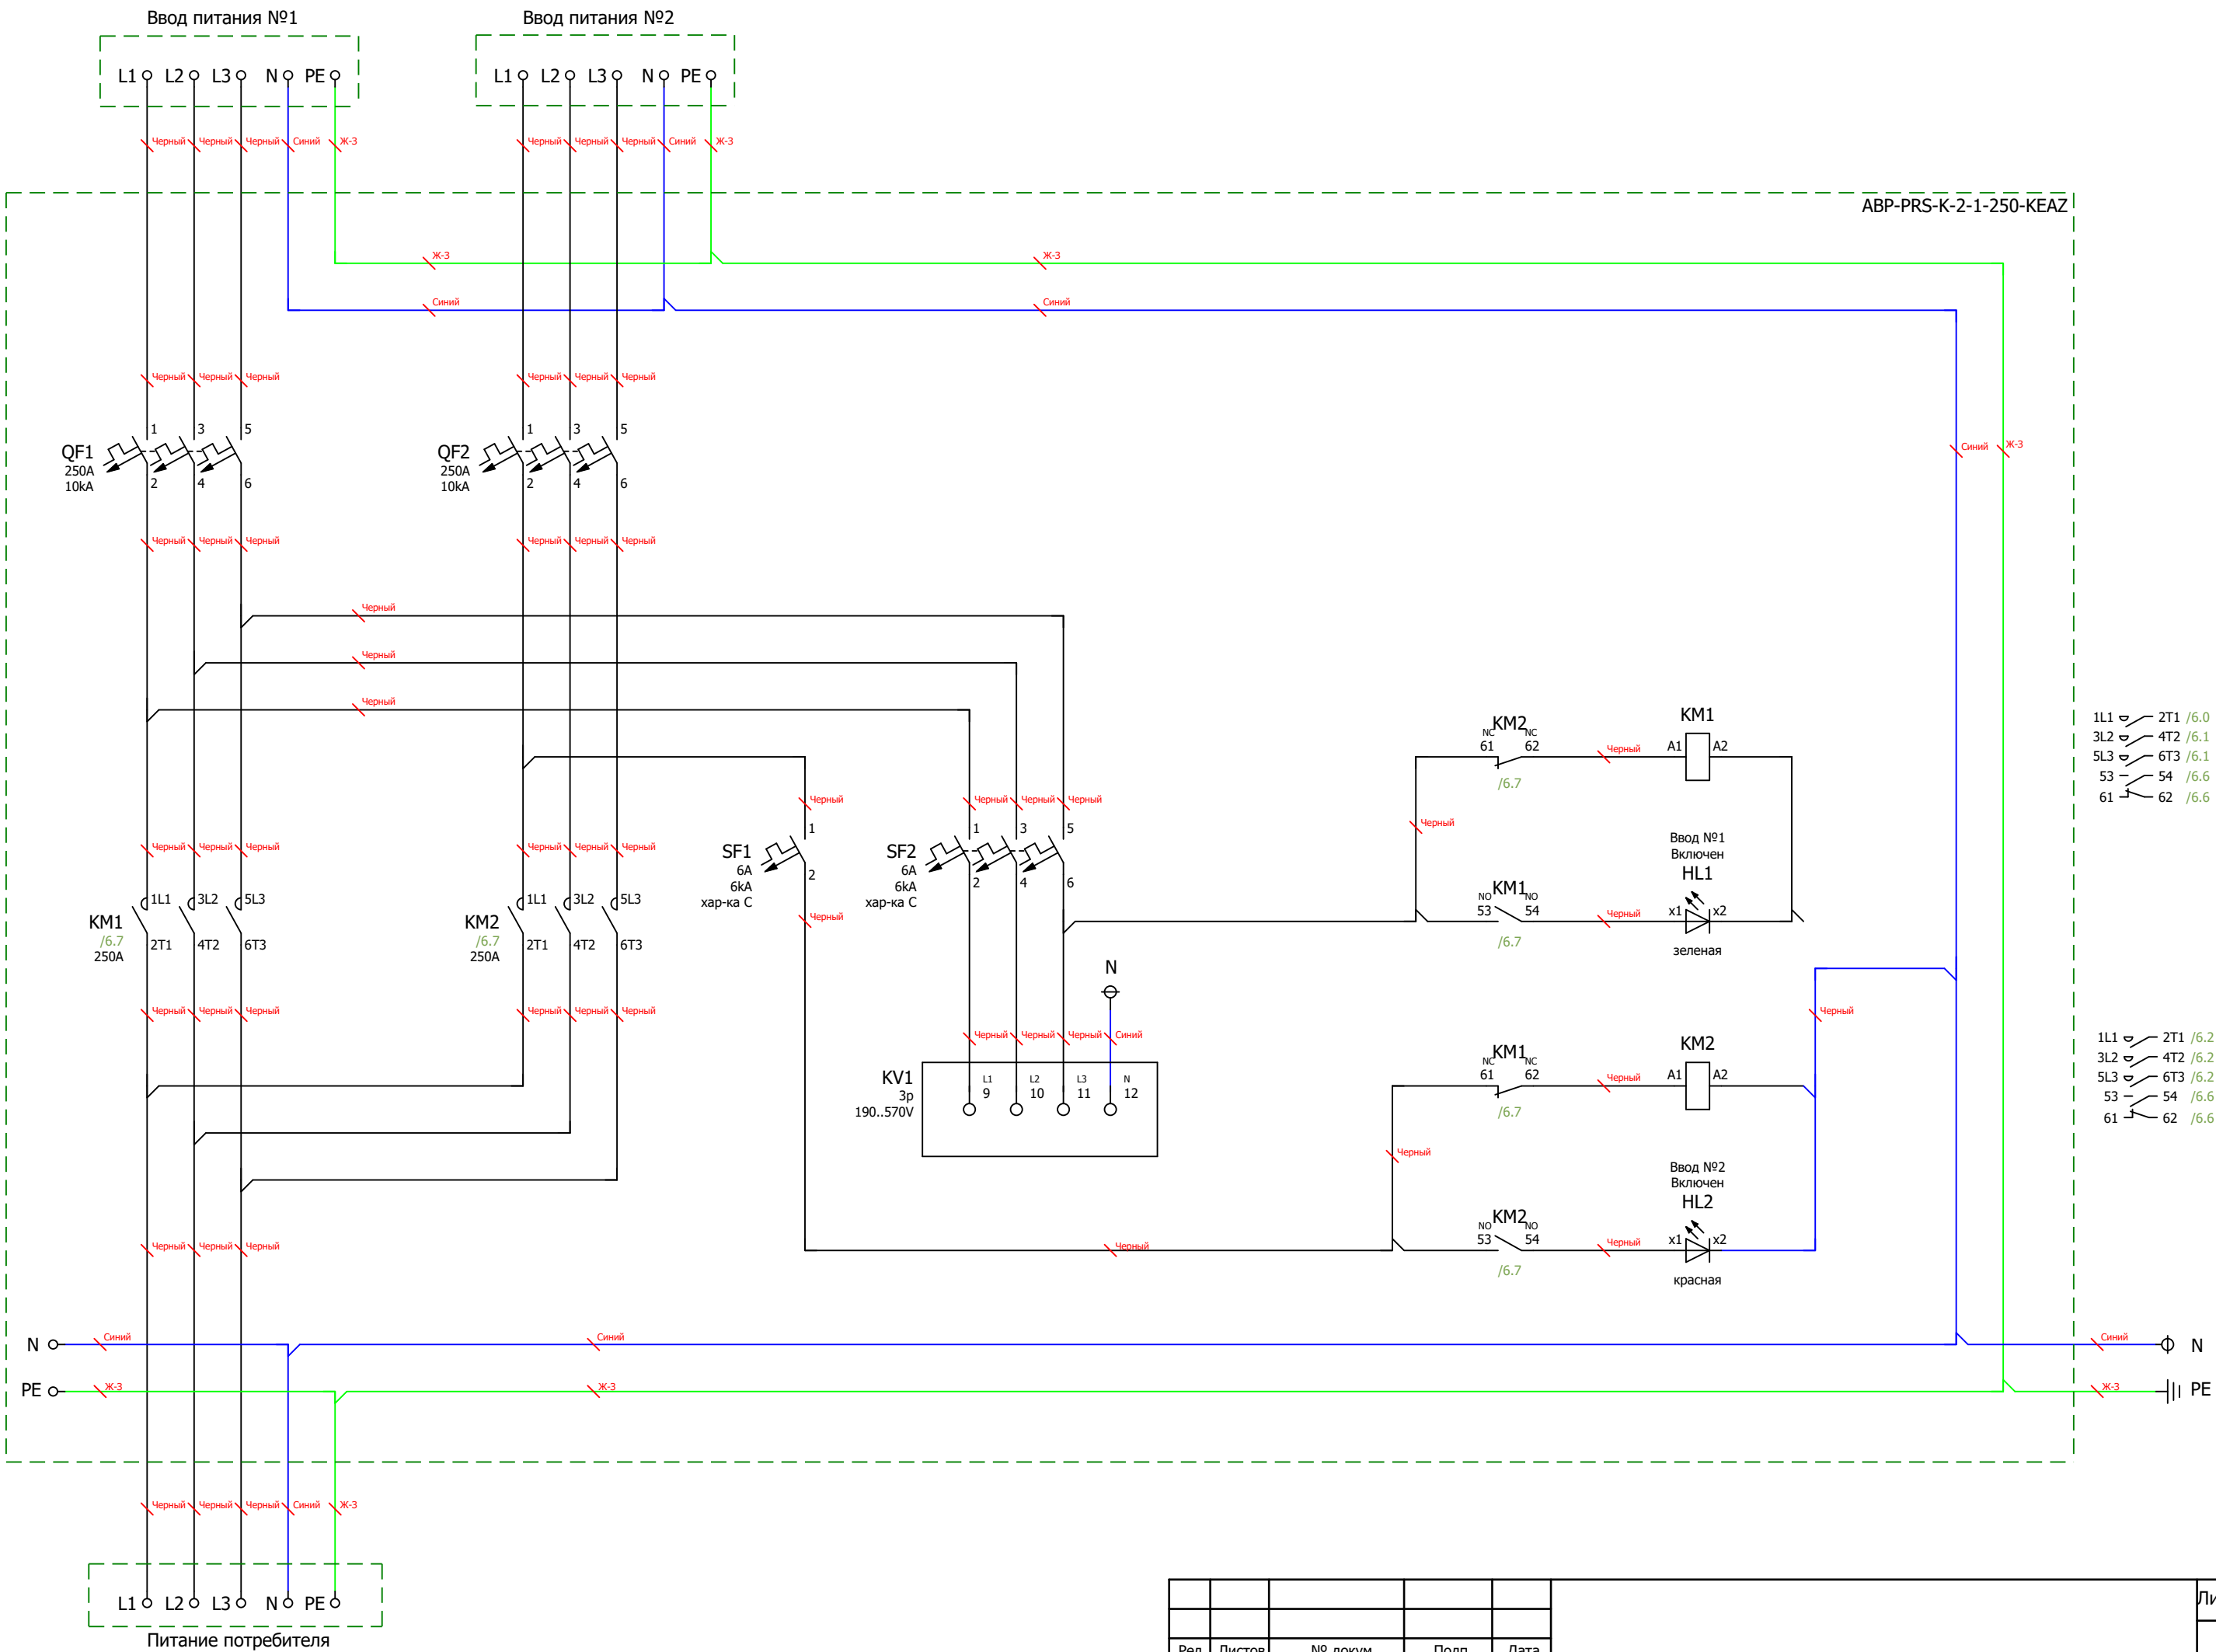

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

