

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 500 А





ABP-PRS-K-2-1-500-LS

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов





Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл									
	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата				
	Разраб								
	Пров						Лит	Лист	Листов
	Т.контр							2	7
	Рук								
	Н.контр								
Утв									

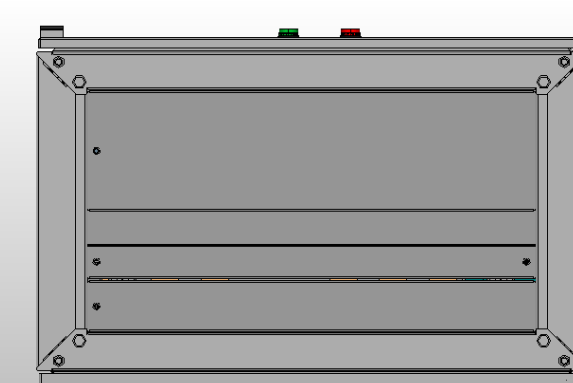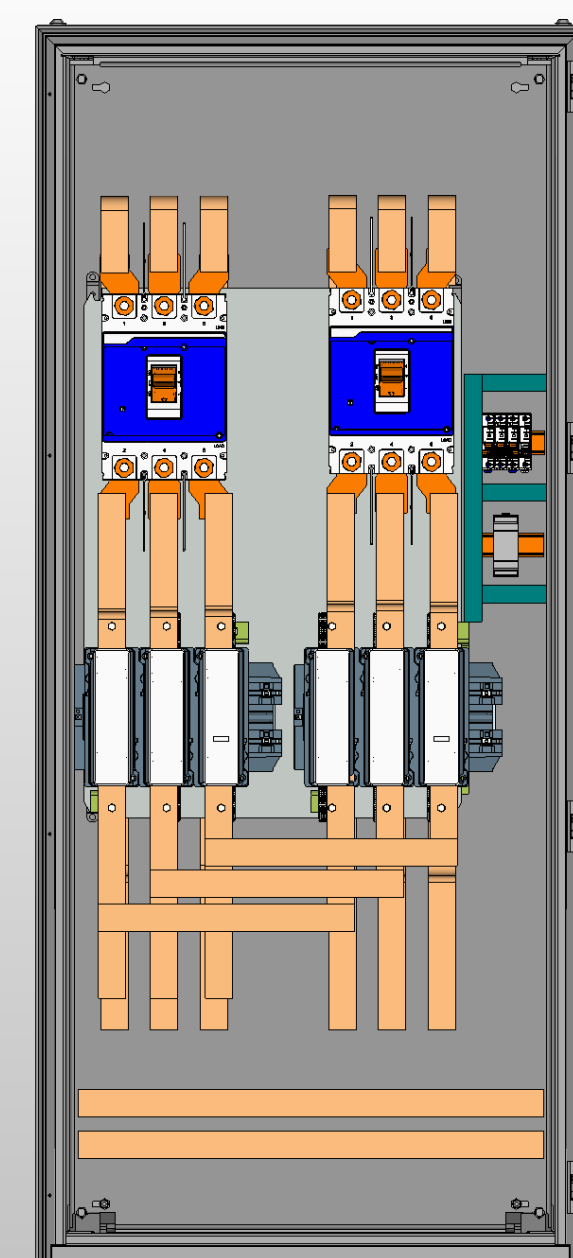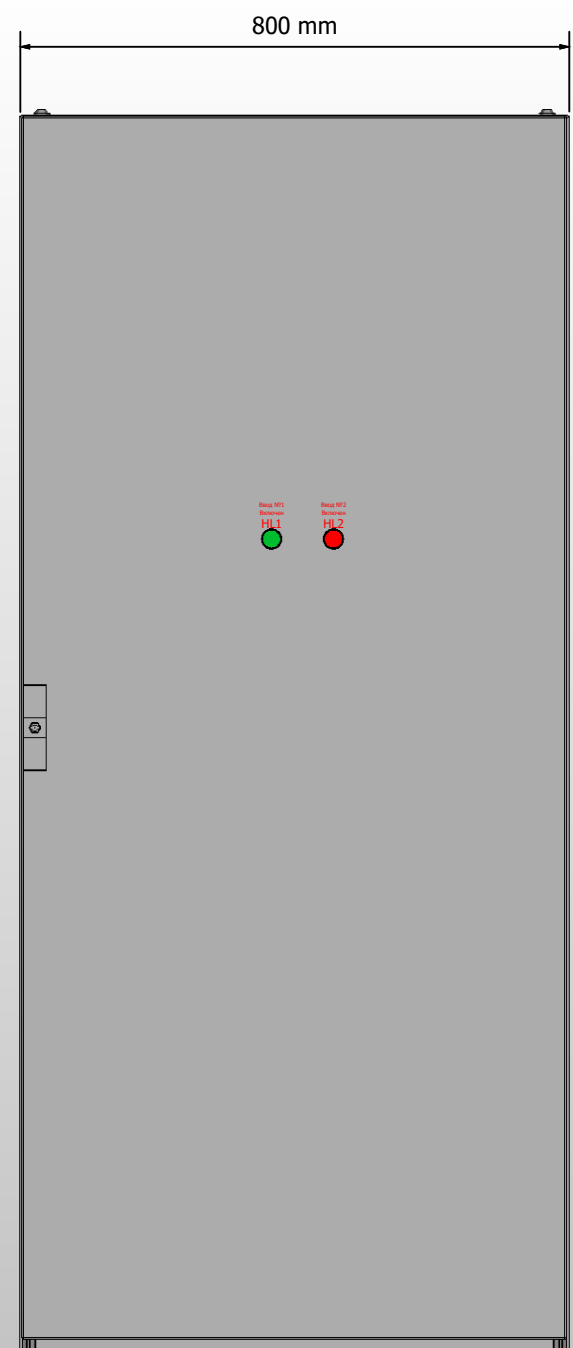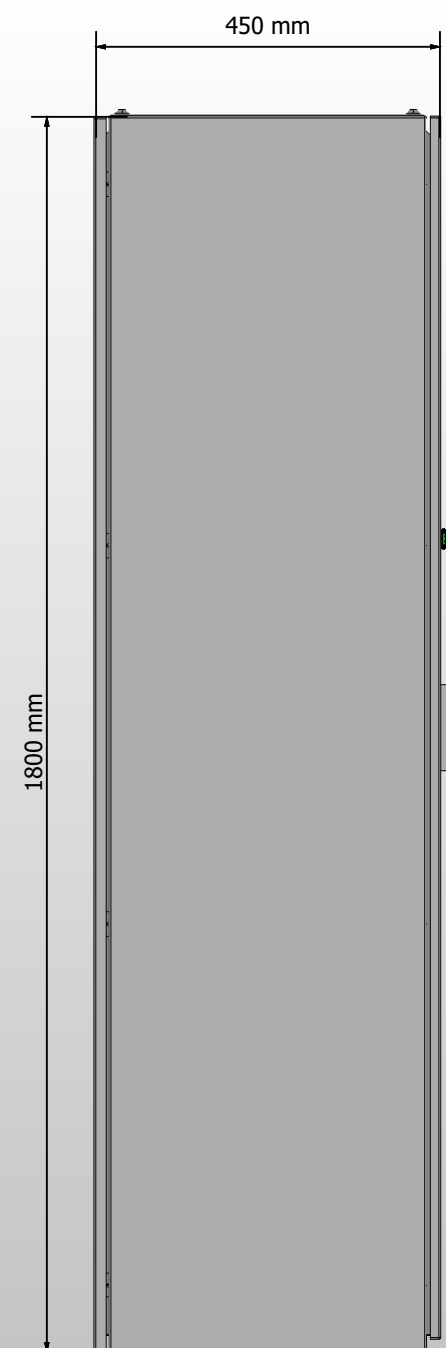

1. Глубина корпуса составляет 450 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

Инв. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

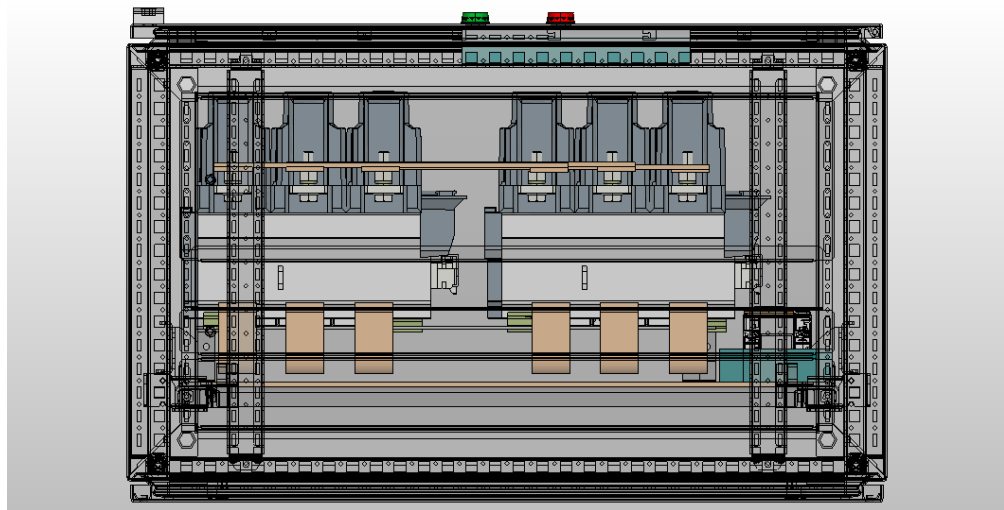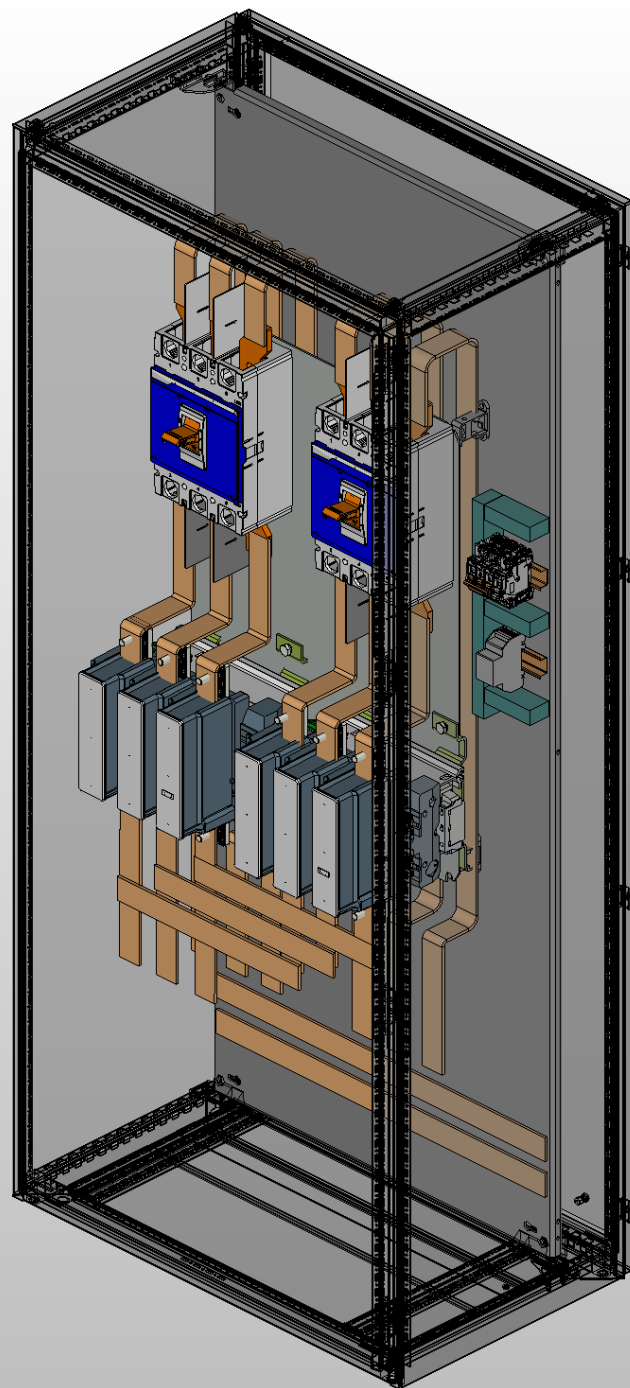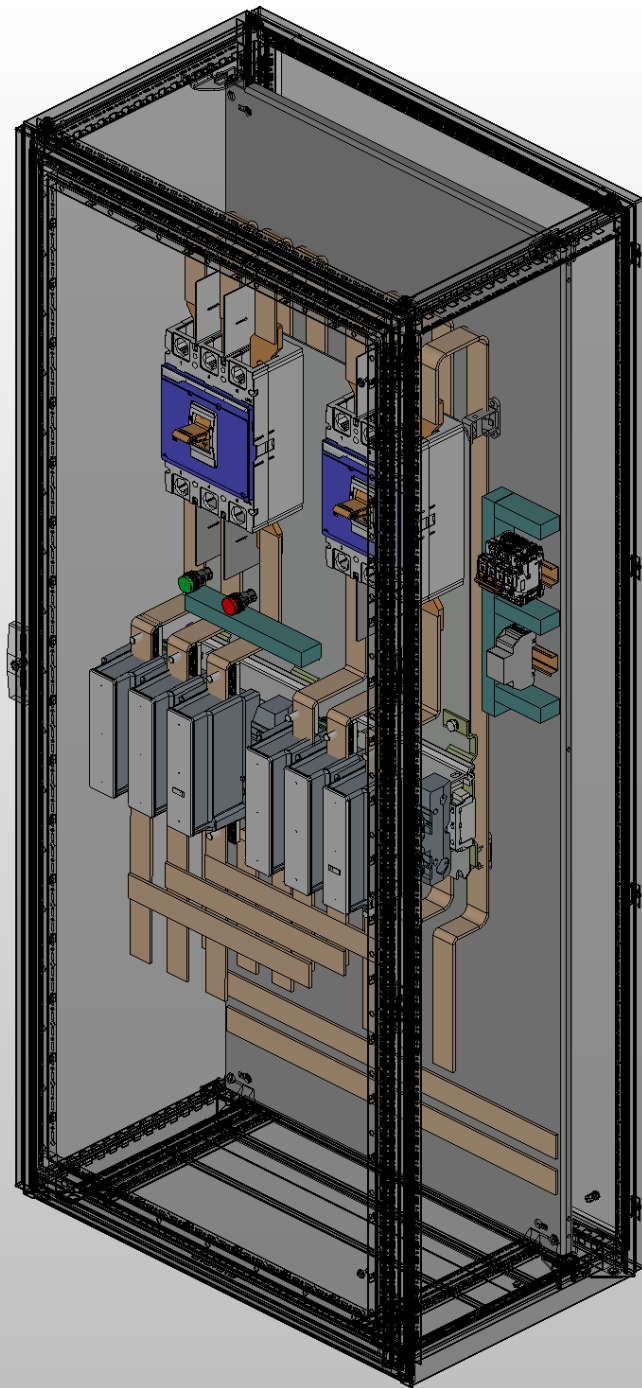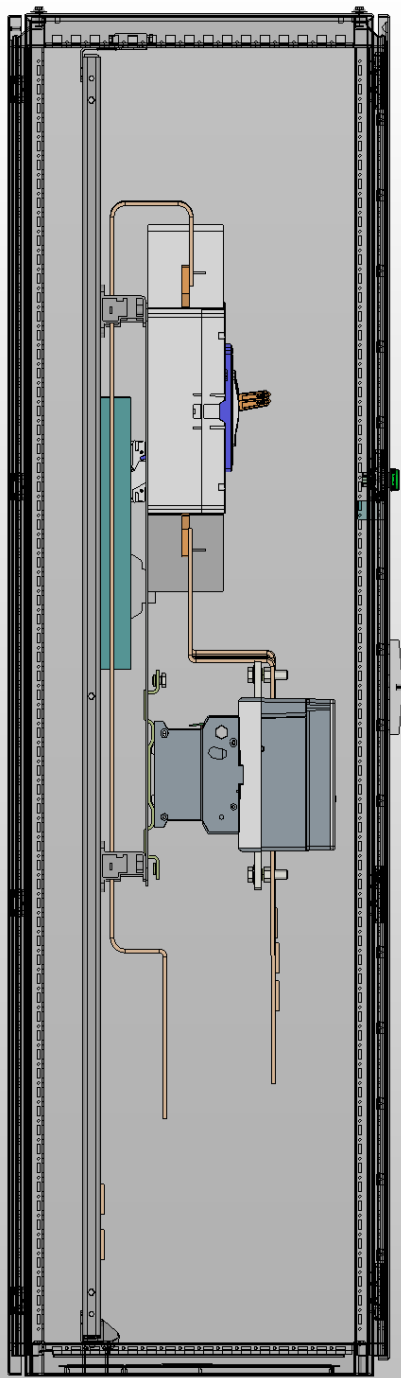

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов
4

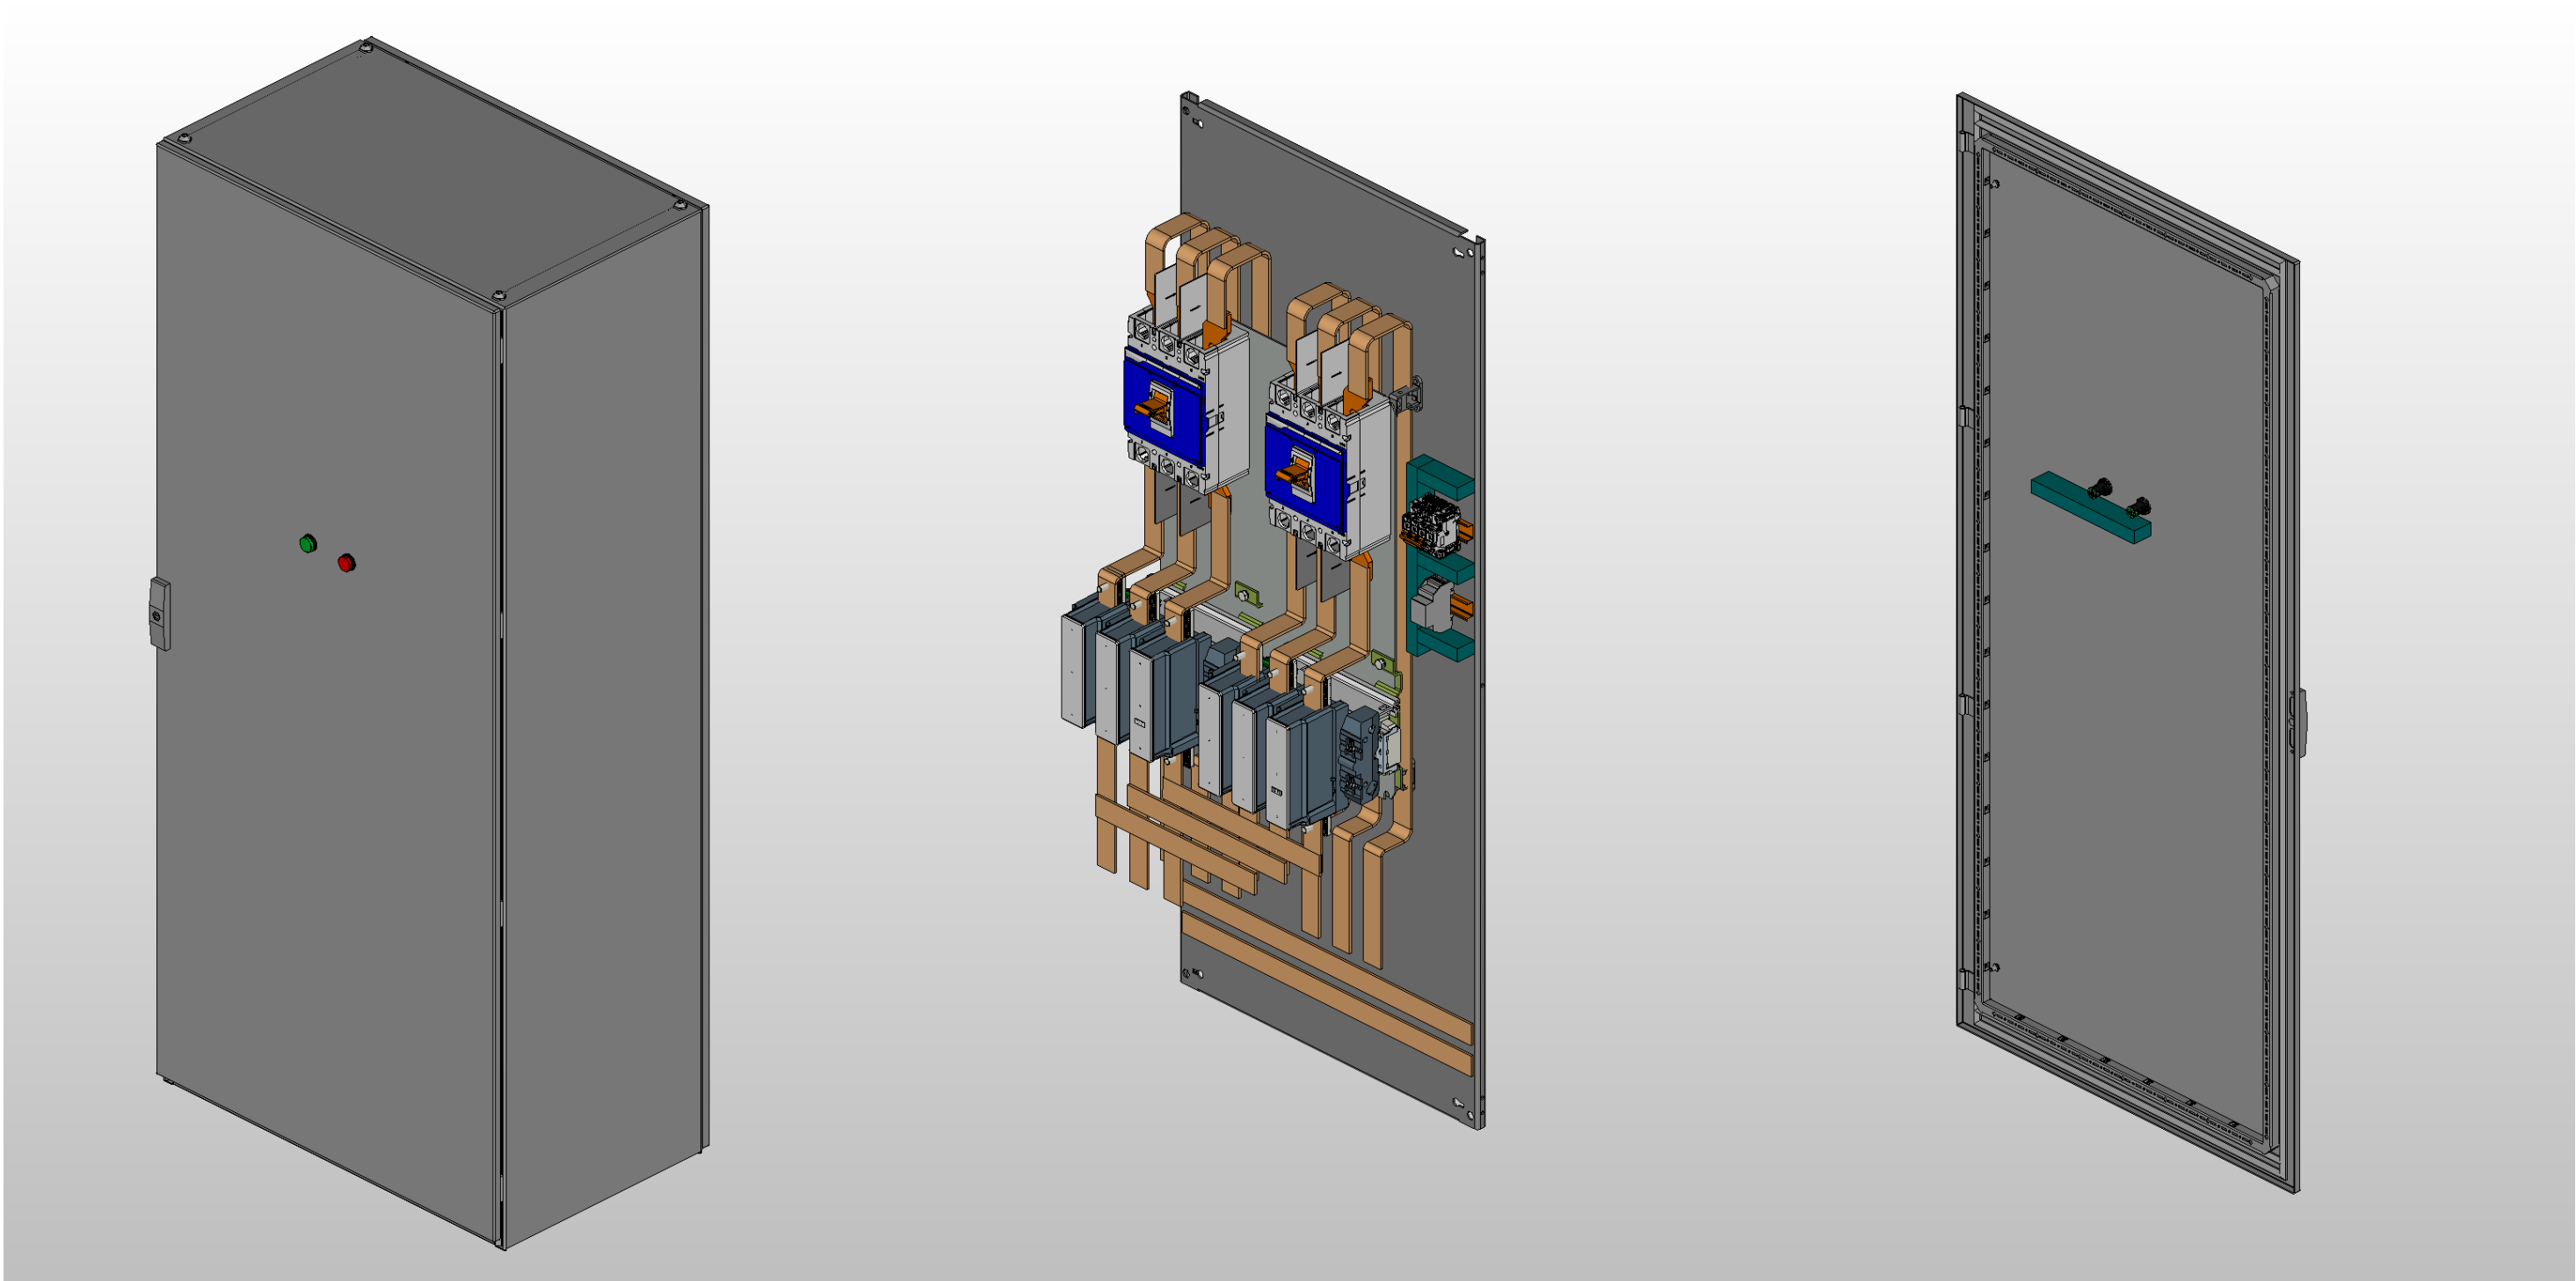

Инв. № подл.		Подп. и дата		

					Копировал	Формат А3	Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			5

Инв. № подл.		Подп. и дата	

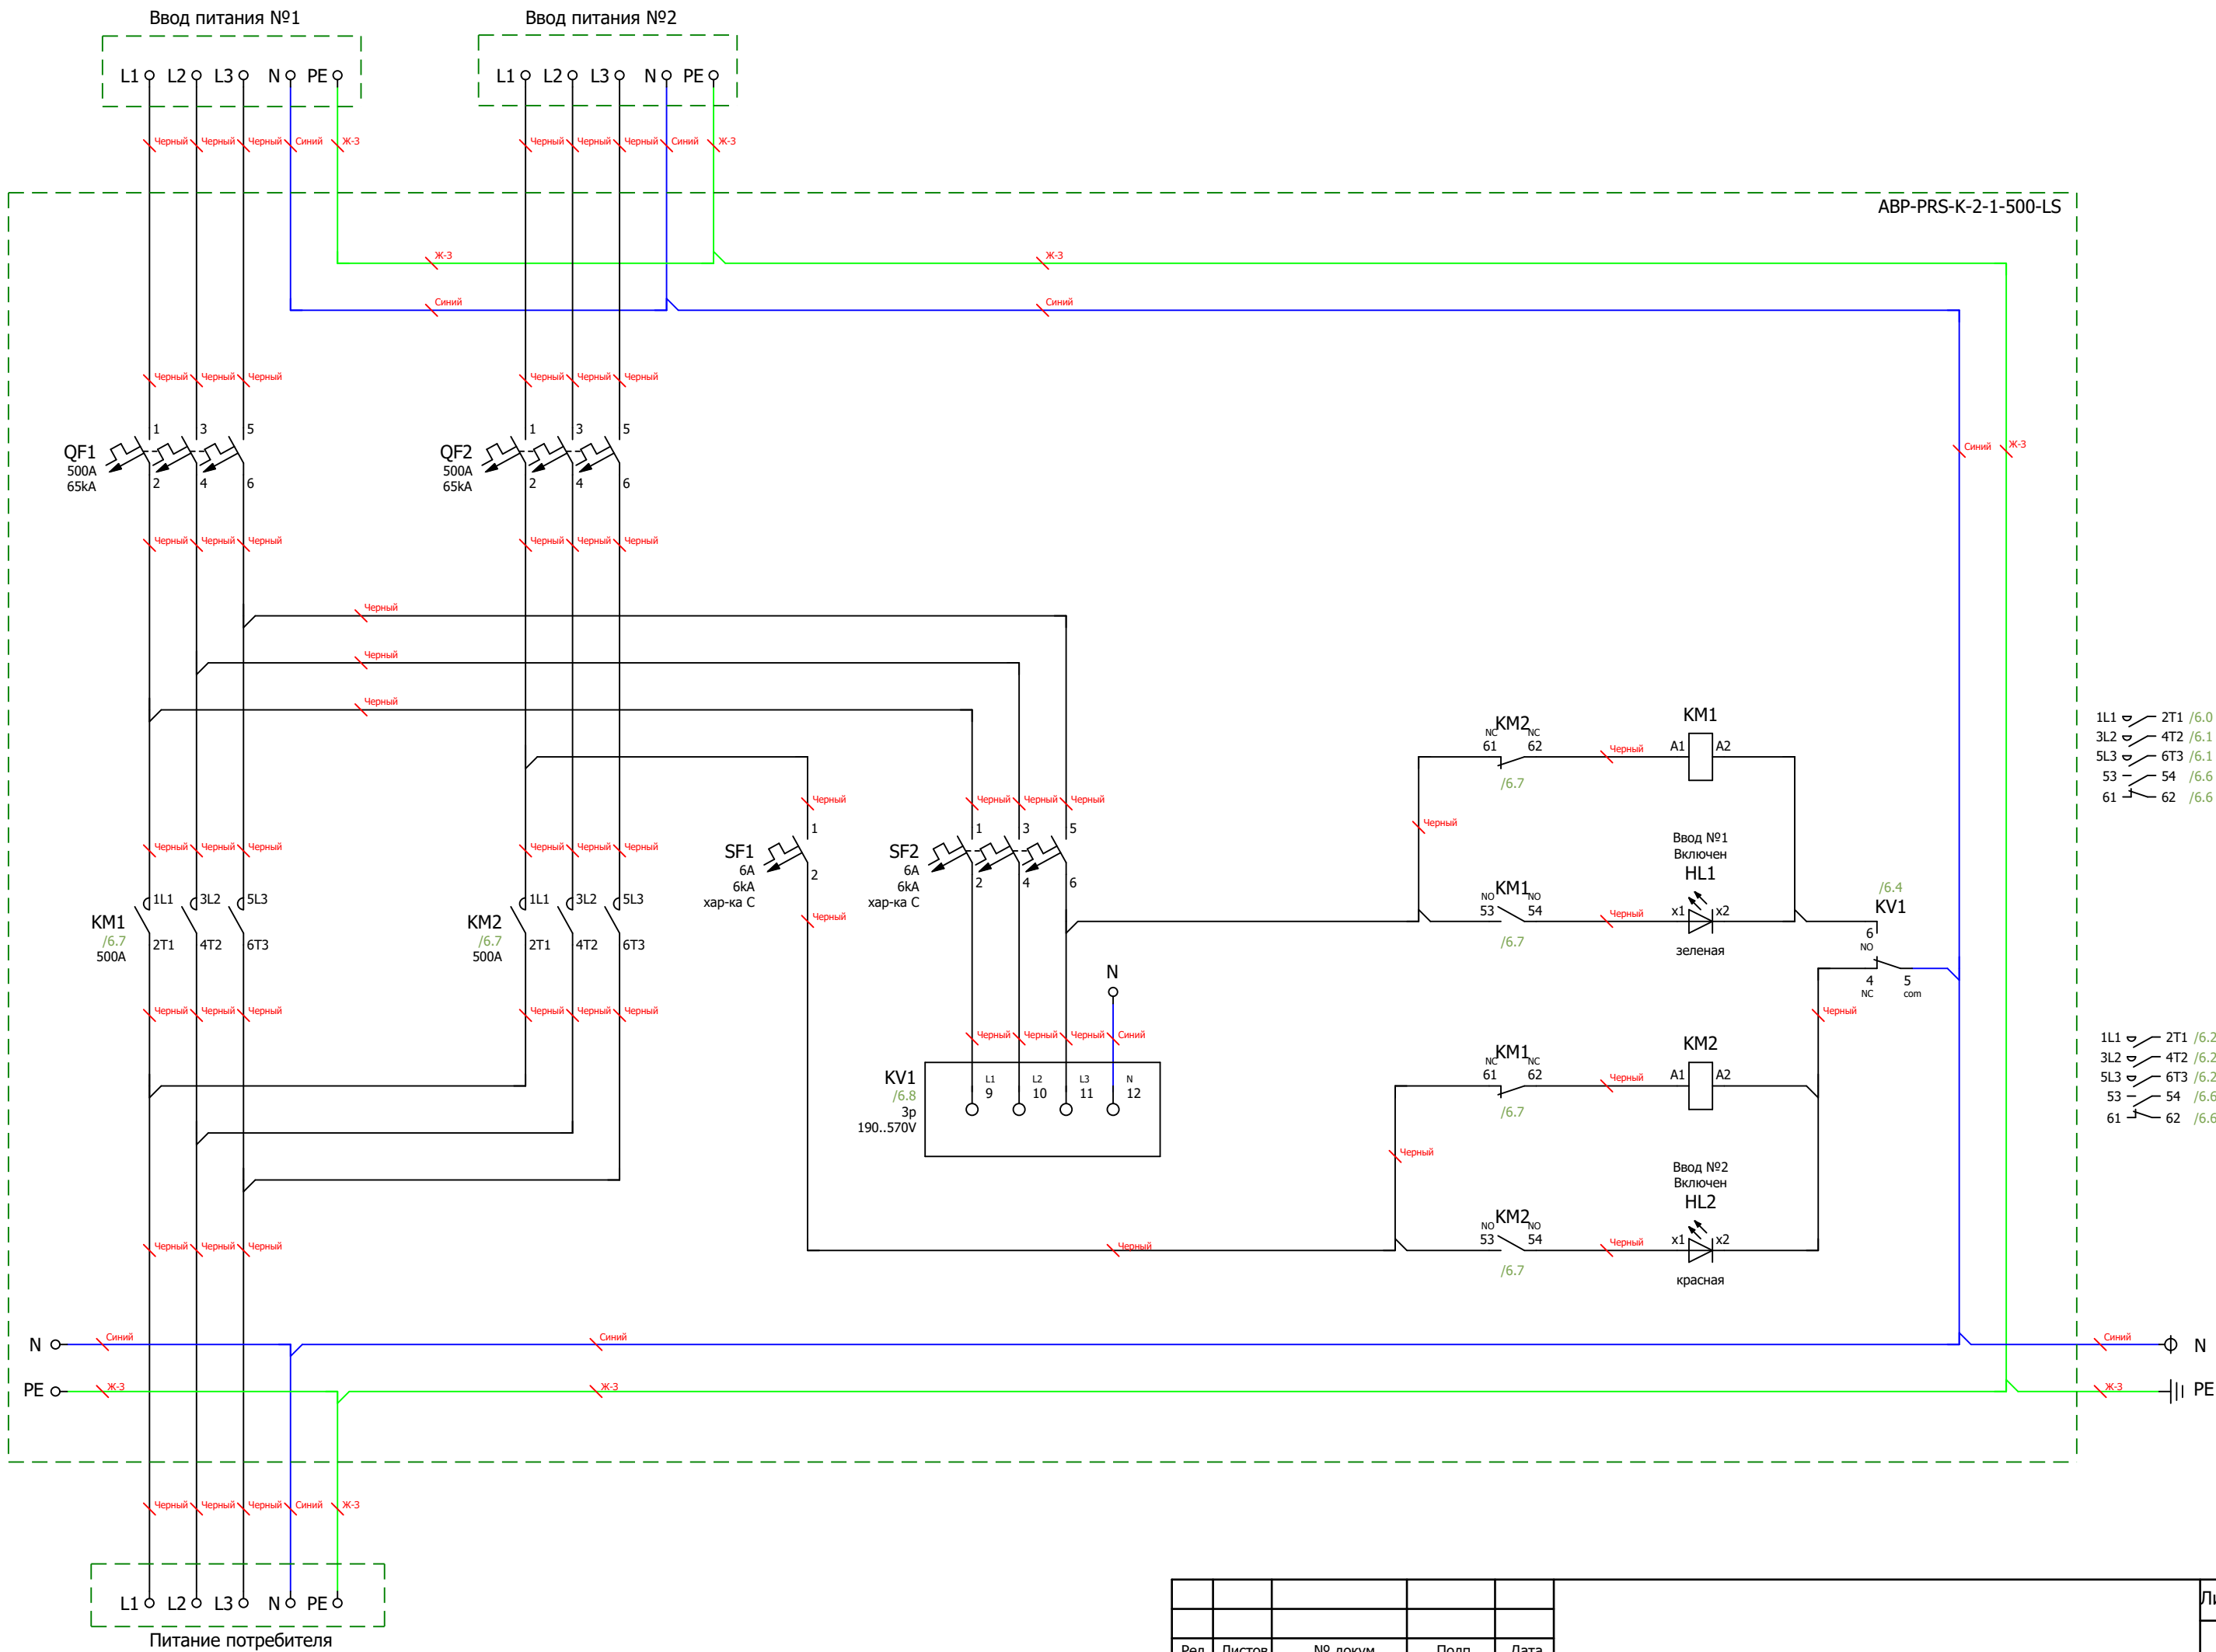

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Копировал		Формат A3		Листов
									6

[illegible]