

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 160 А

ABP-PRS-K-2-1-160-ESQ

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание



Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Пров	Т.контр	Рук
	Н.контр	Утв	


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				





Лит	Лист	Листов
	2	7
		

Инв. № подл.	Подп. и дата

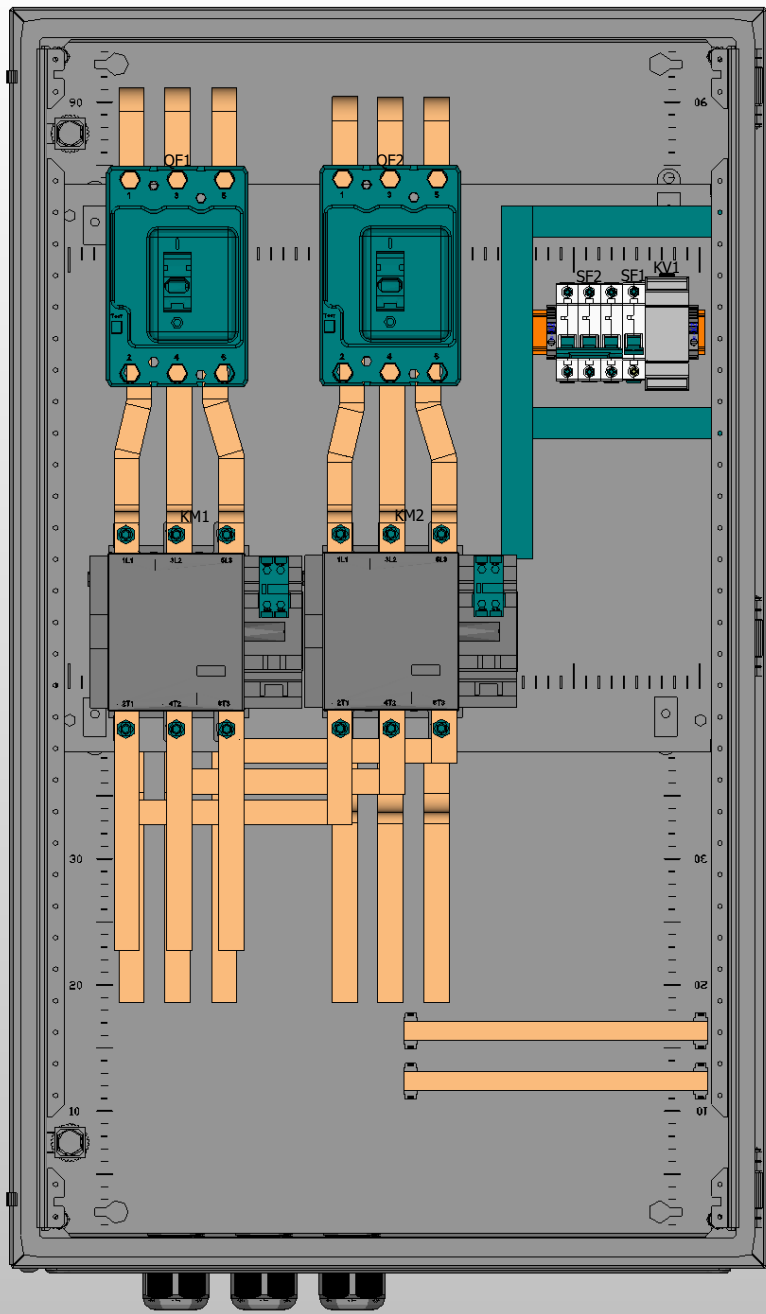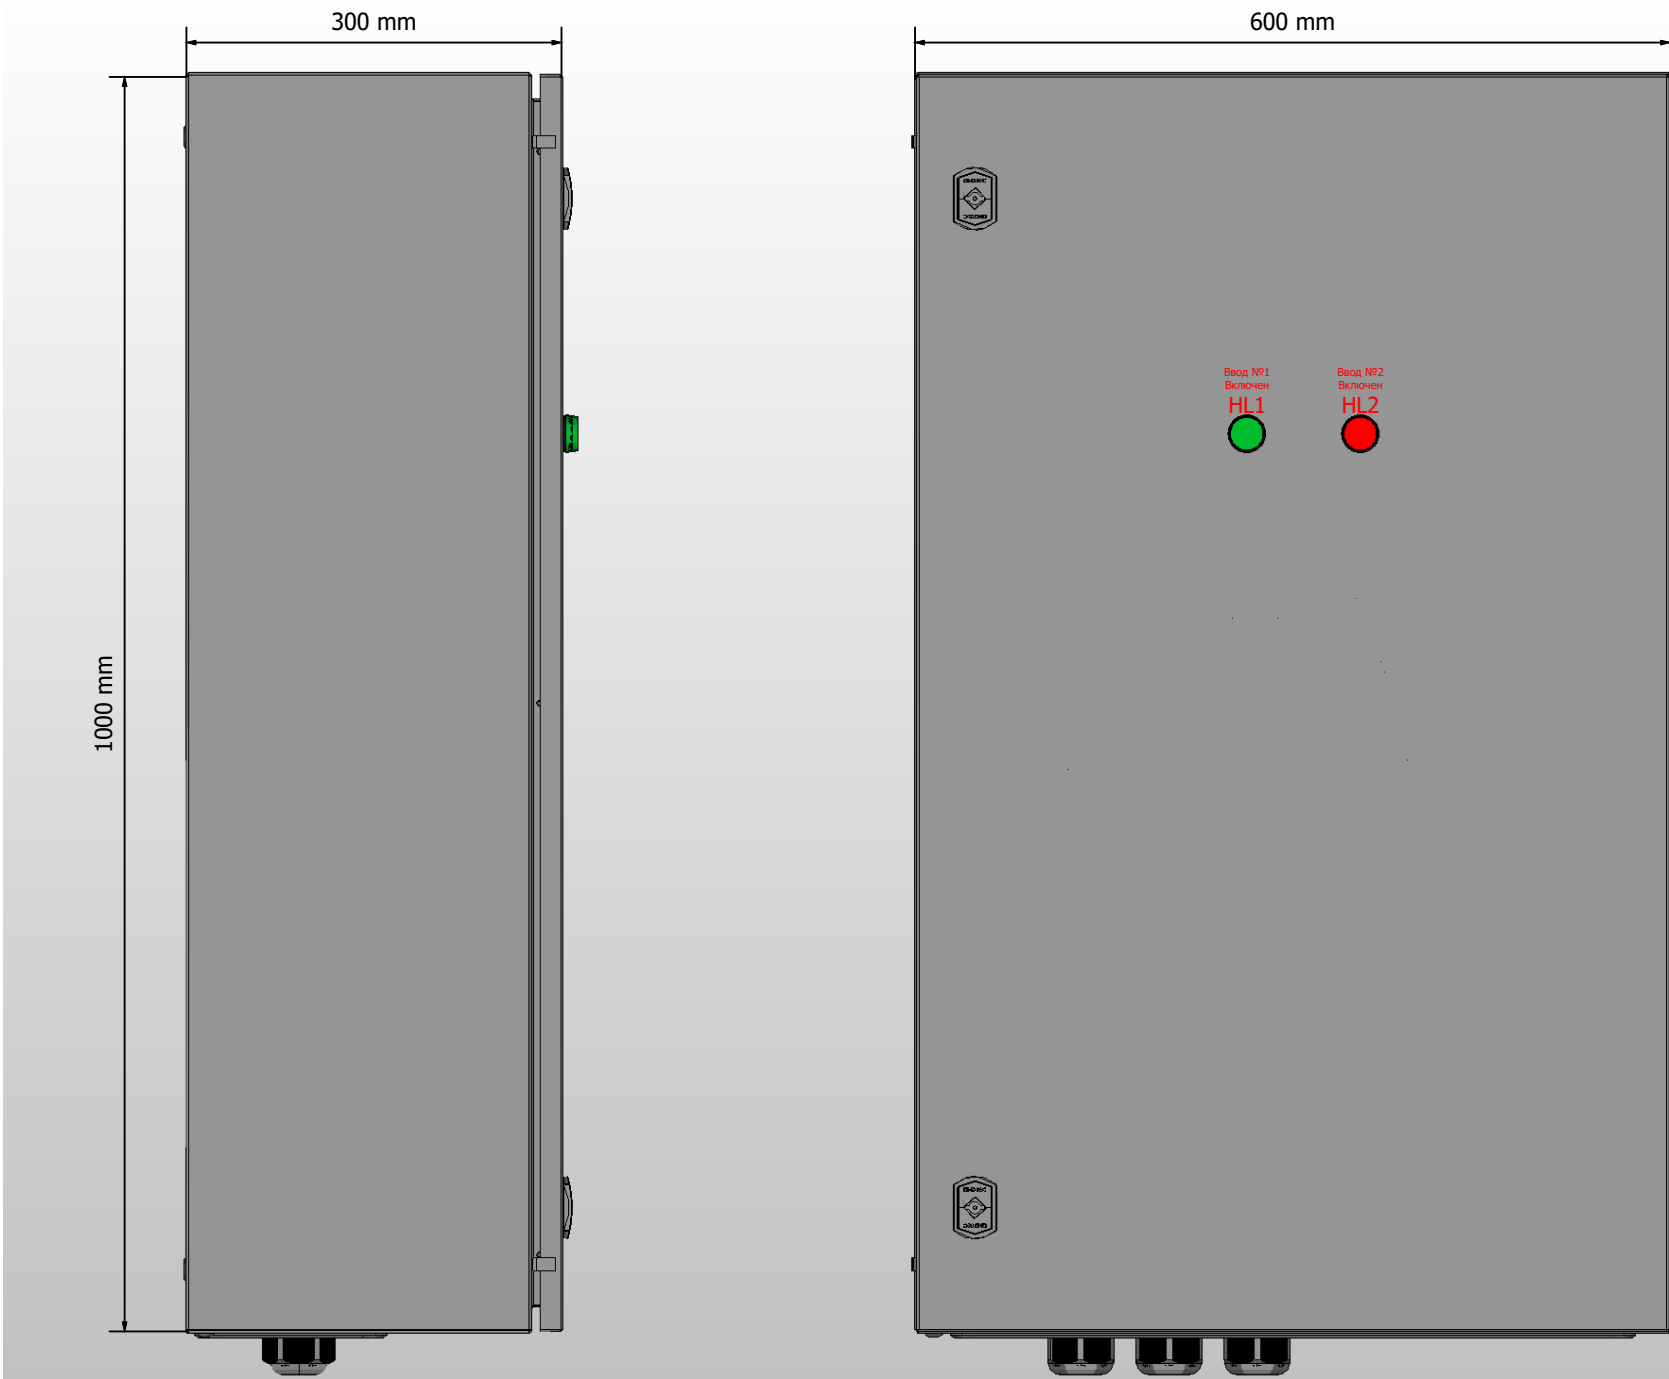

- 1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
- 2. Степень защиты корпуса IP31.
- 3. Цвет корпуса RAL7035.

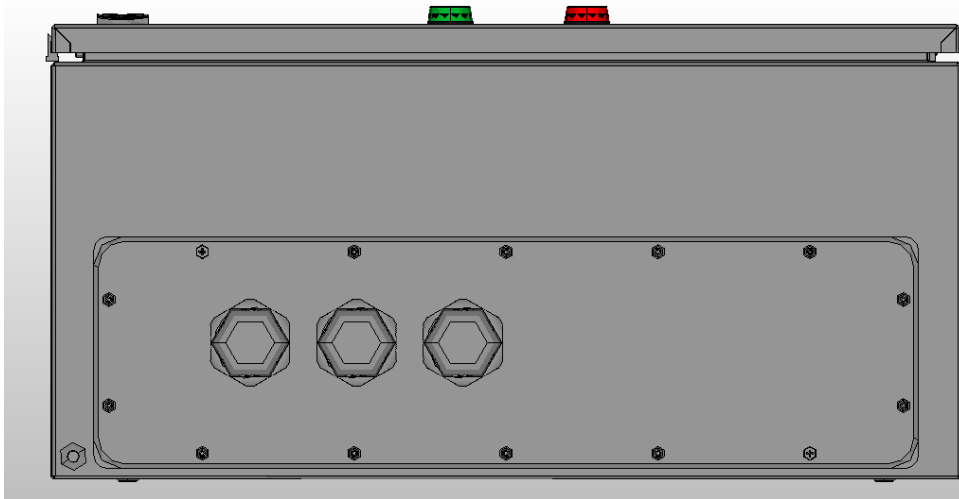


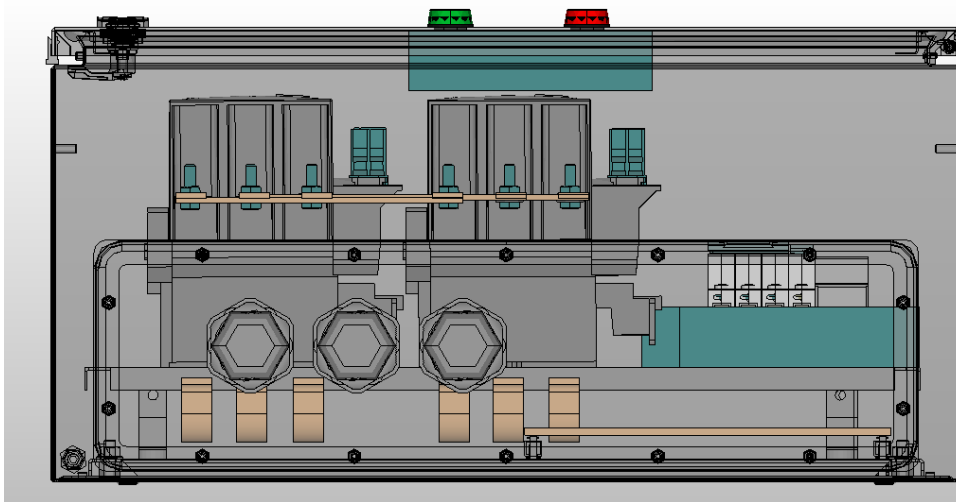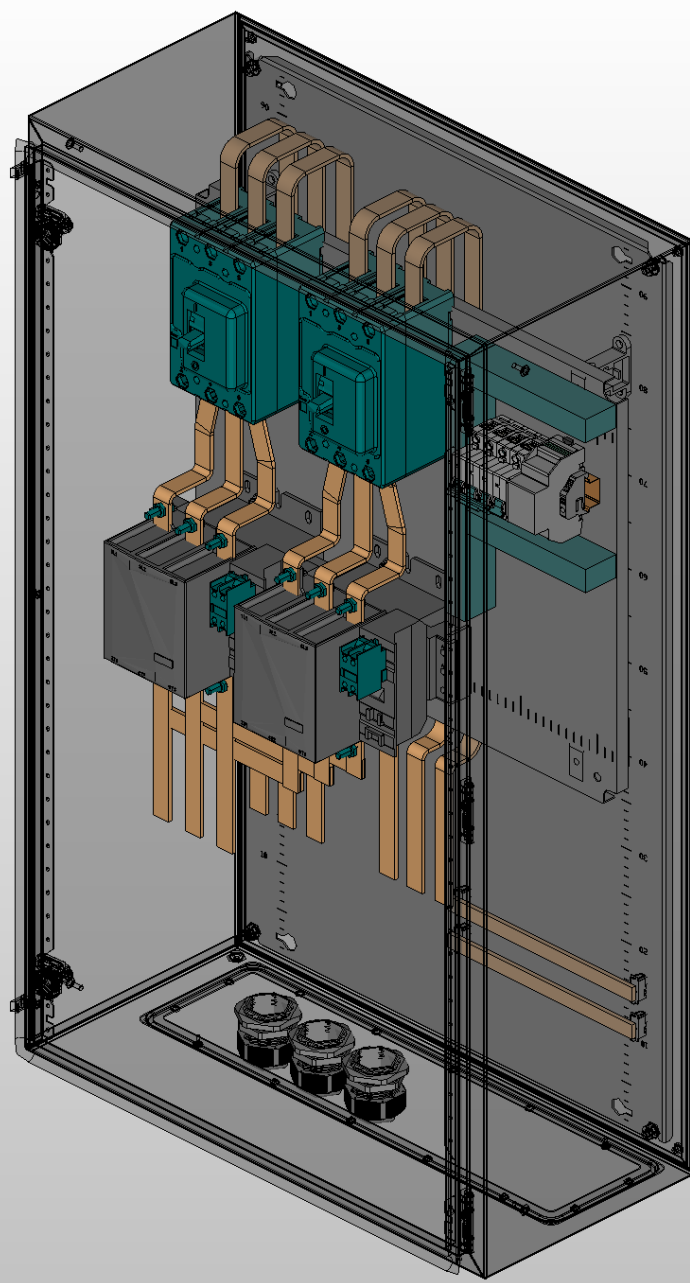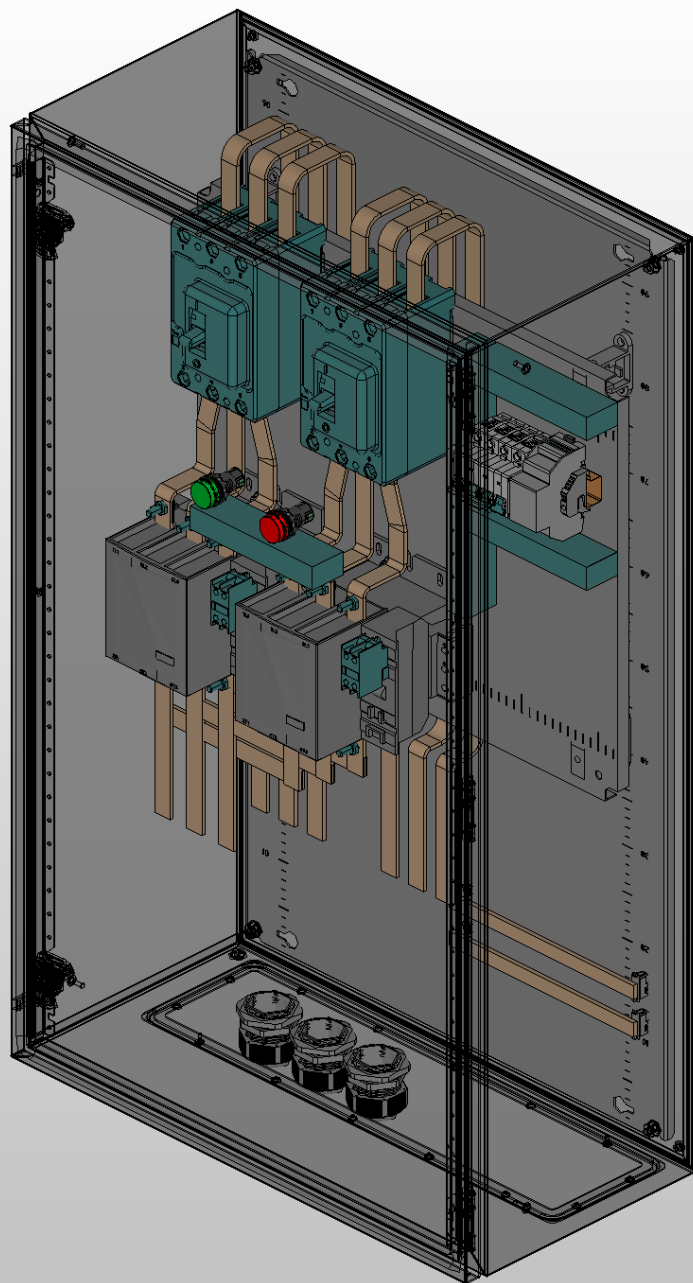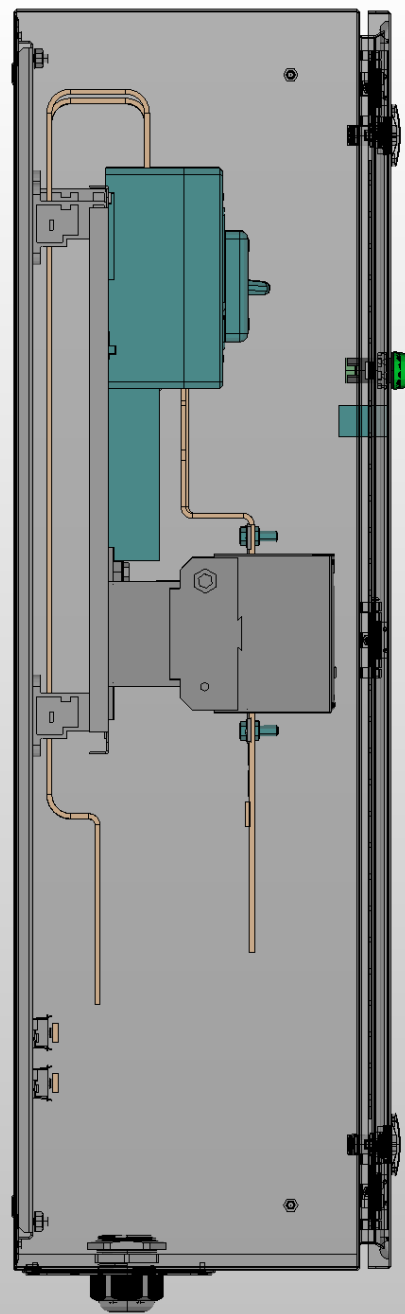

Инв. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

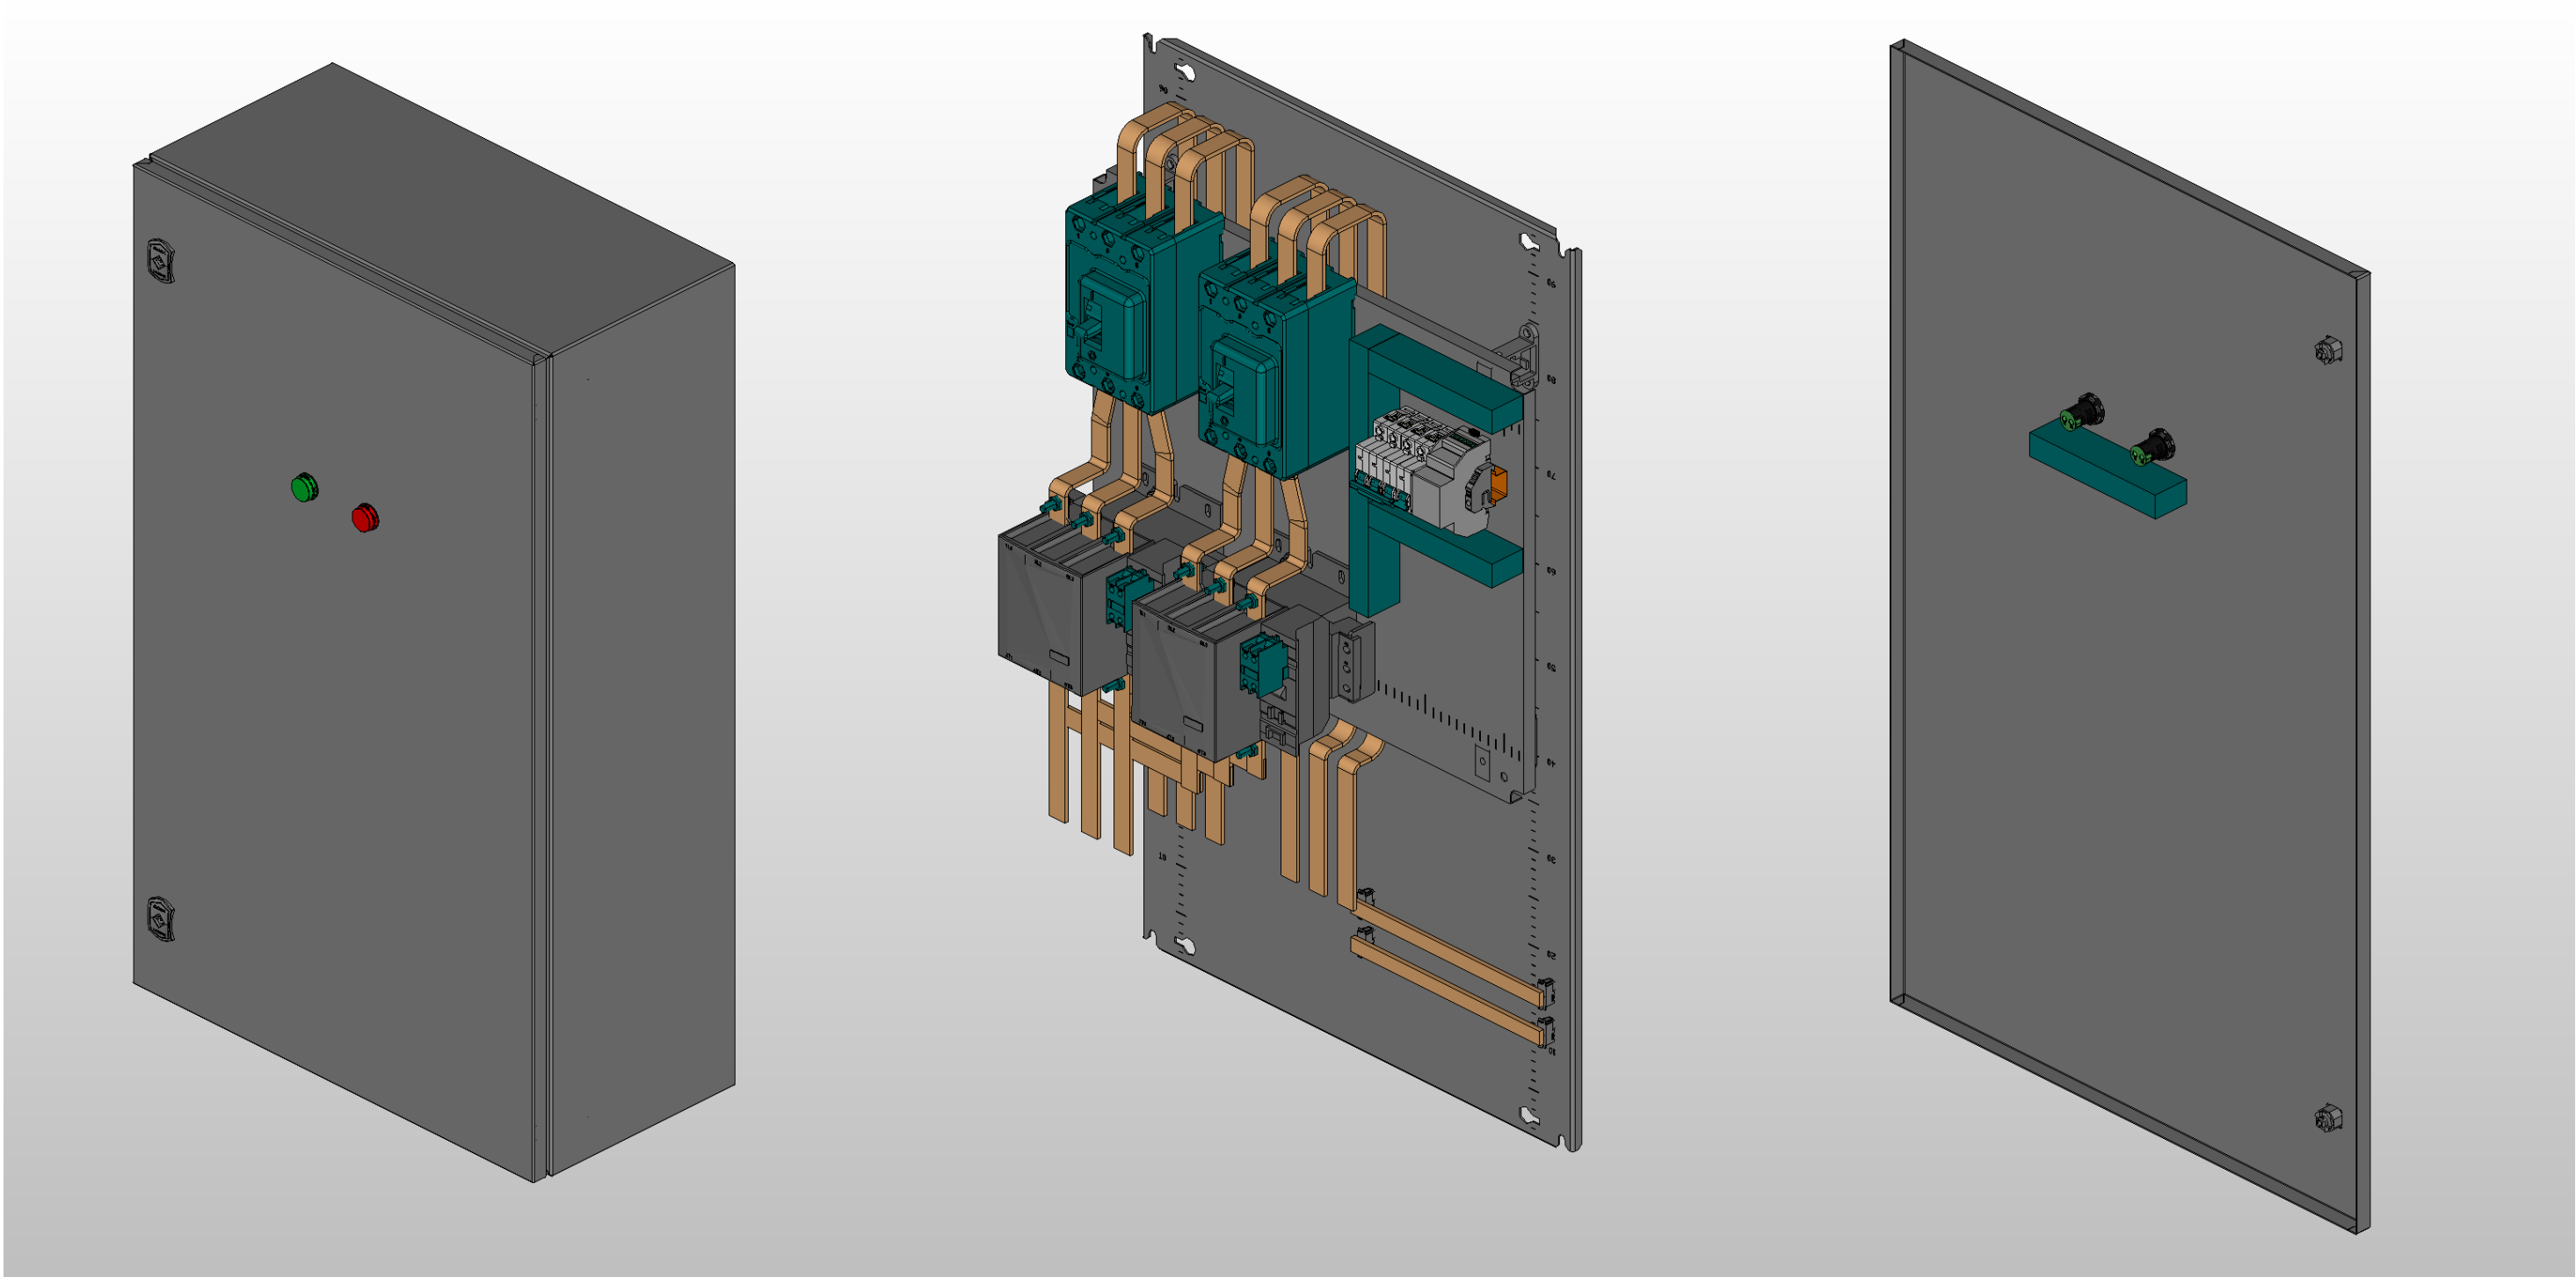

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Инв. № подл.		Подп. и дата	

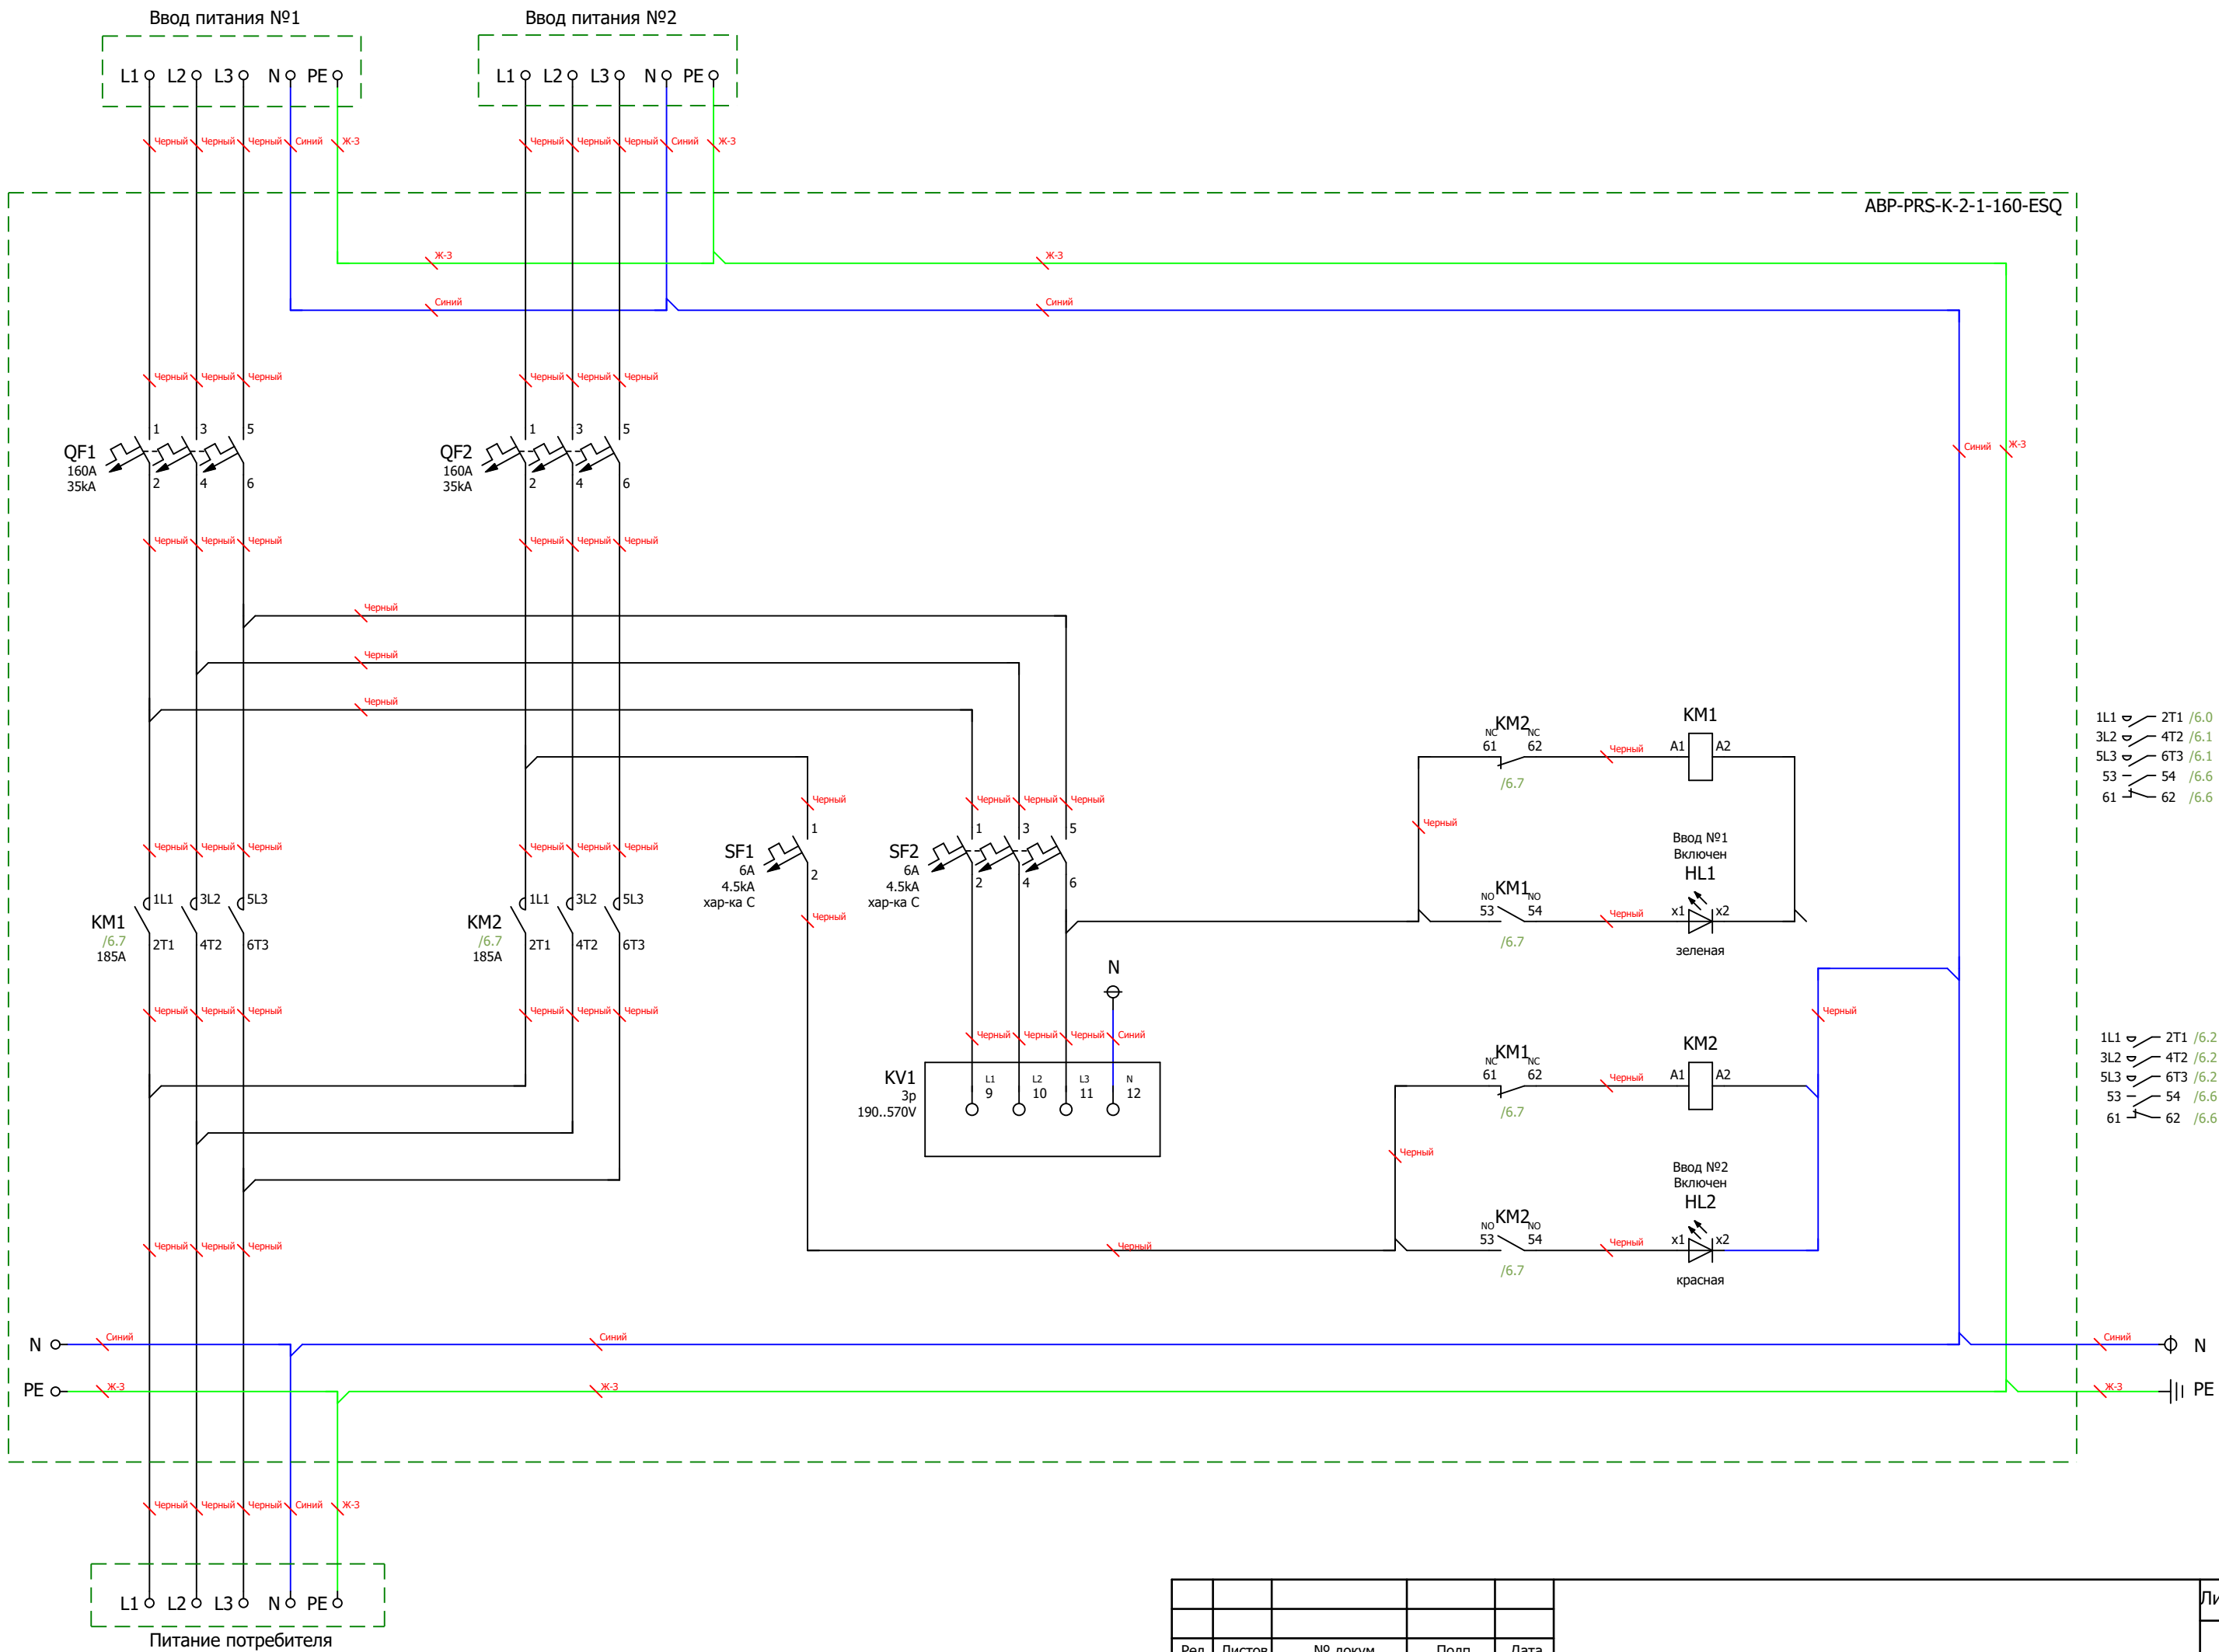

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
					KM1;KM2	Контактор магнитный ESQ KM 185A 380В 50 Гц	2	
					KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
					QF1;QF2	Автоматический выключатель в литом корпусе ESQ BA 88-36/250М 3P (F) TMD 160-200A 35кА АС380/415В	2	
					SF1	Автоматический выключатель модульный ESQ BA63C-4 C 1P 6A хар-ка C 4.5kA	1	
					SF2	Автоматический выключатель модульный ESQ BA 47-29 3P C 6A хар-ка C 4.5kA	1	
					HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
					HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
					B1	Базовый шкаф, листовая сталь. 1000х600х300мм, У3, IP31. RAL7035	1	
					CH1...CH3	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	4	
					DIN1	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	1	
					PG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	3	
					U1	Держатель основания	4	
					XZ	Ограничитель на DIN-рейку, серый 7,5mm для MRK/OPK клемм с винтом	2	
					N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15х5 мм, L: 2400 мм	2	М
					W1...W3	Шина медная 4х 20(1=320А, 2=489А, 3=640А)	12	М
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Подп. и дата								