

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 250 А

ABP-PRS-K-2-1-250-IEK

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров										Лит	Лист	Листов		
Т.контр												2	7	
Рук														
Н.контр														
УТВ														





Инв. № подл.	Подп. и дата

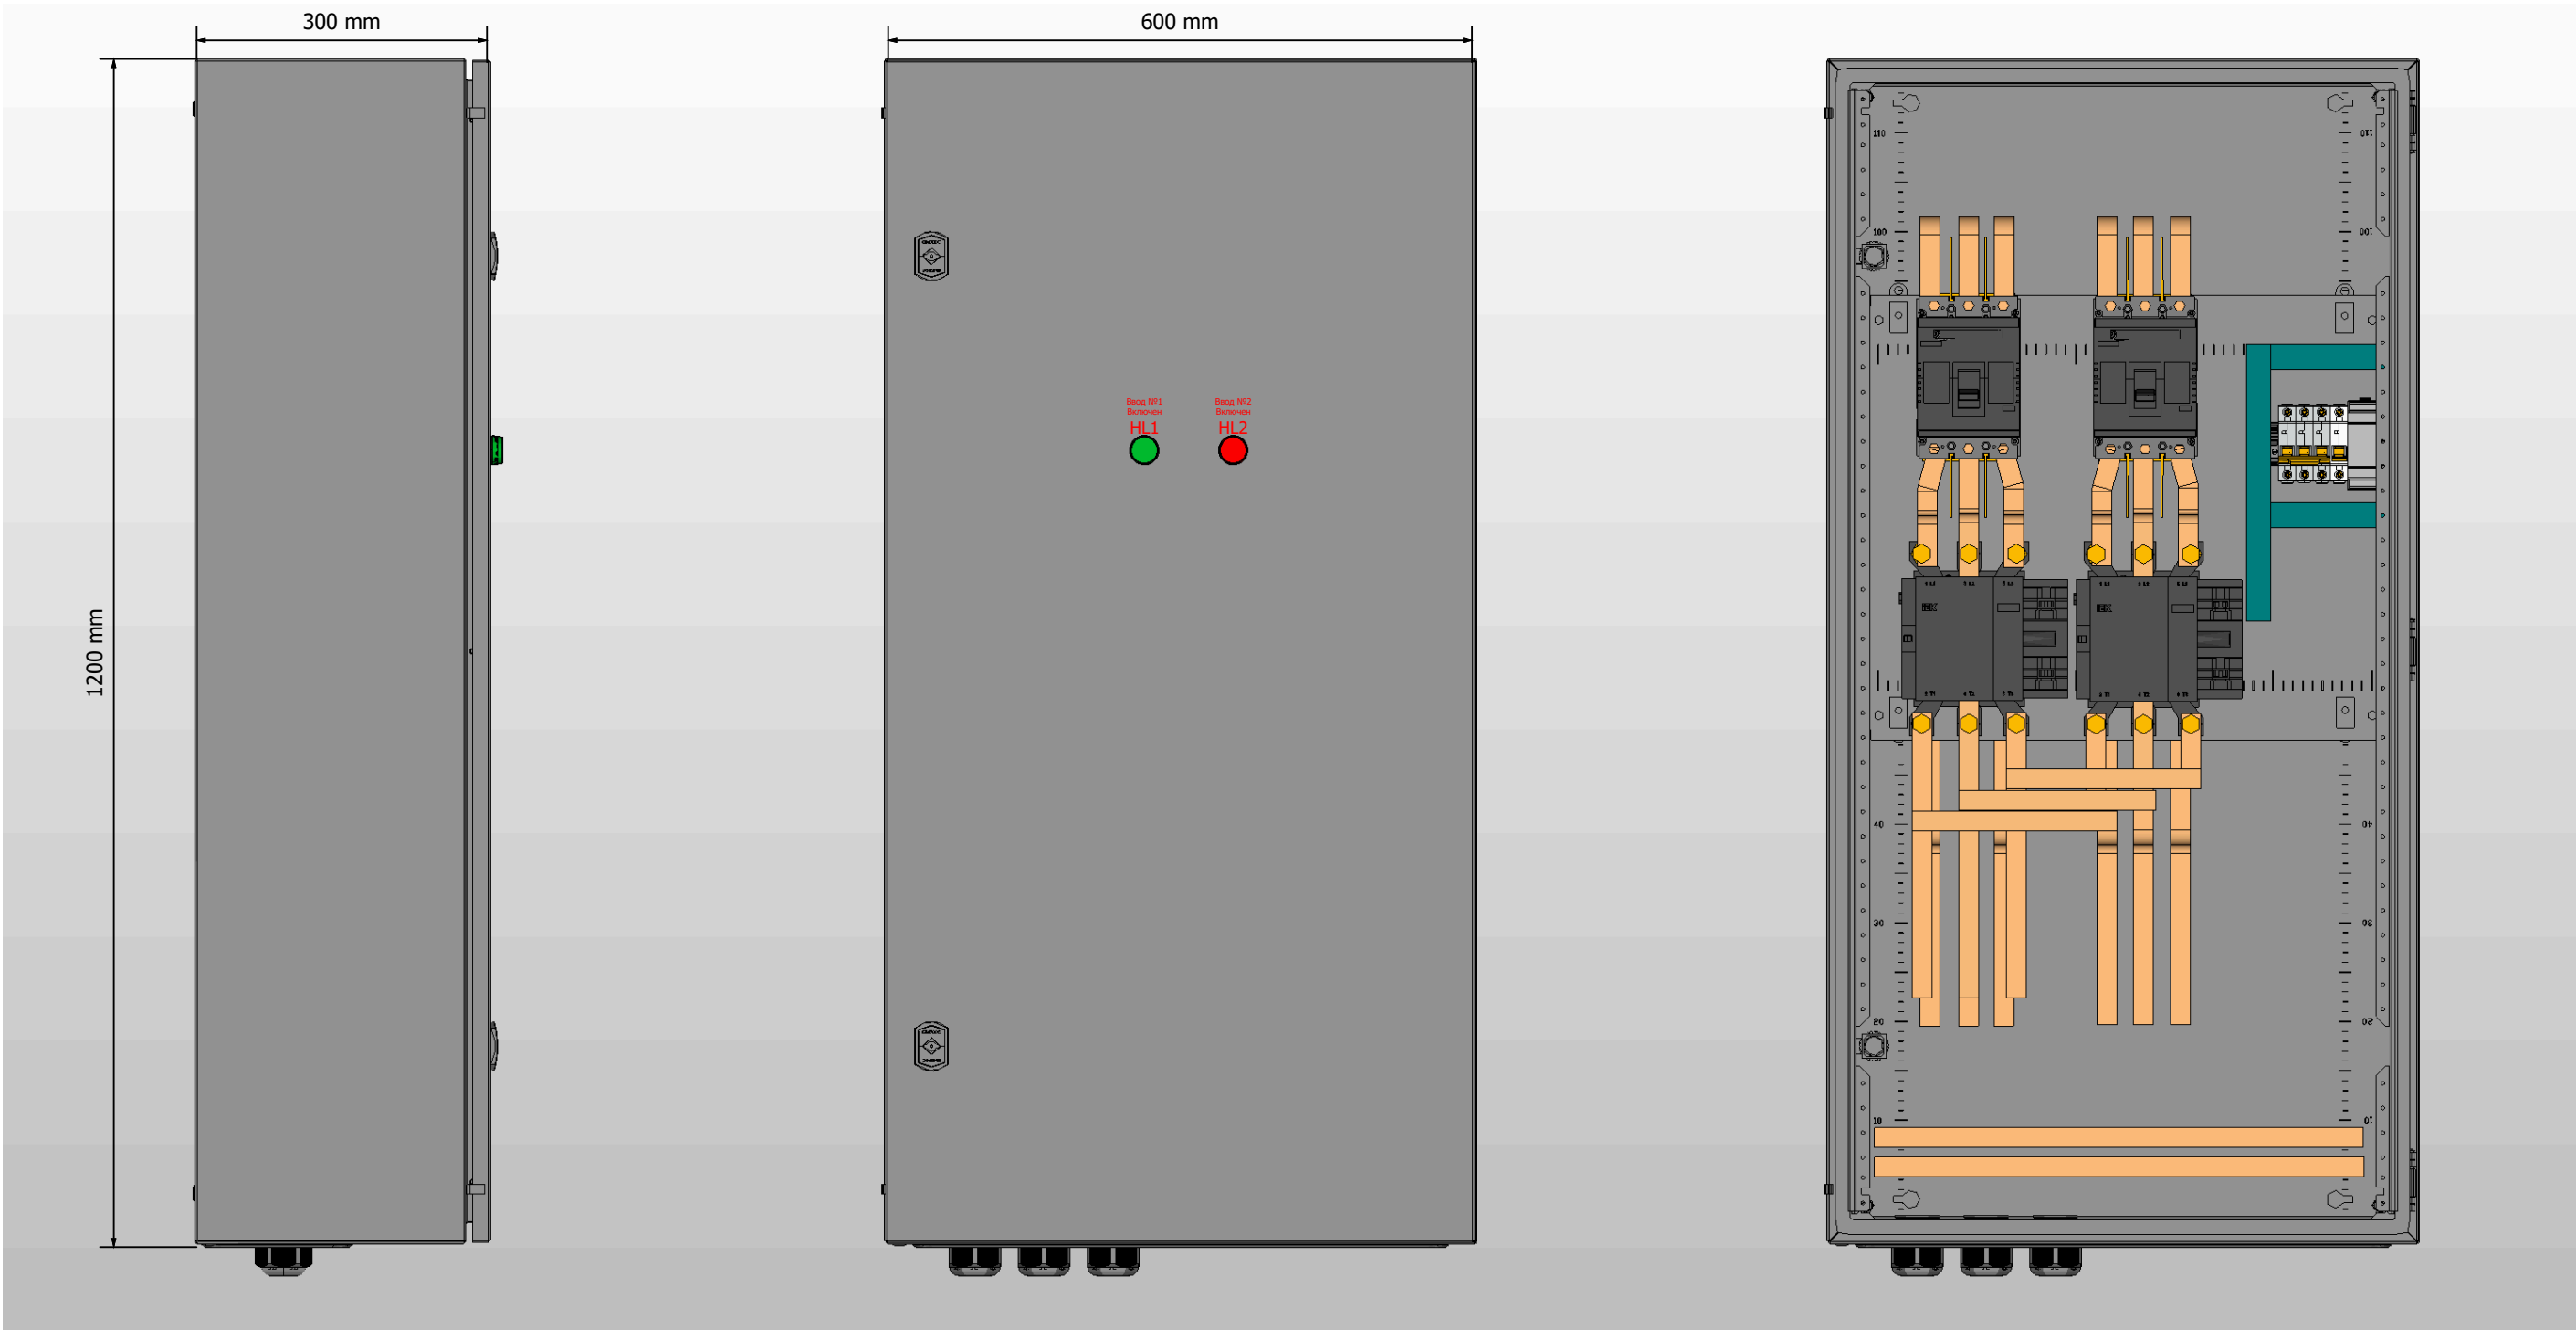

1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

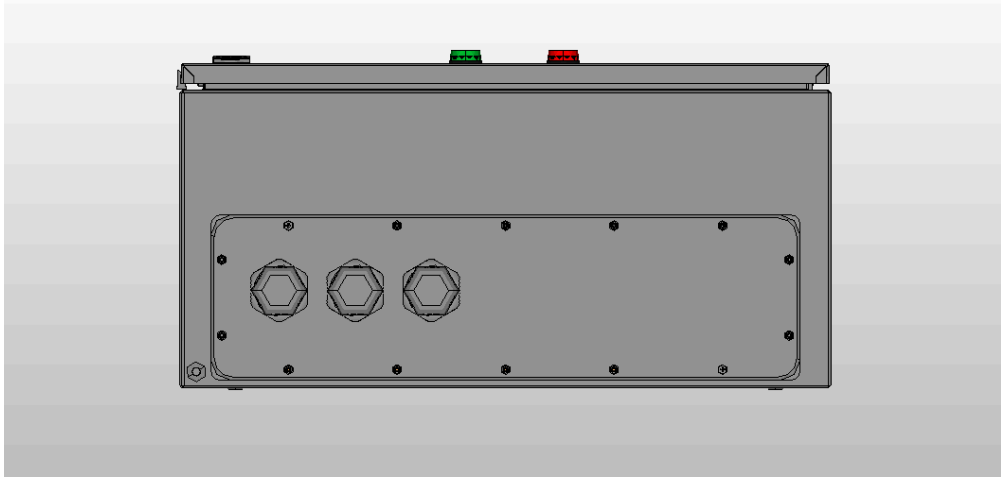


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

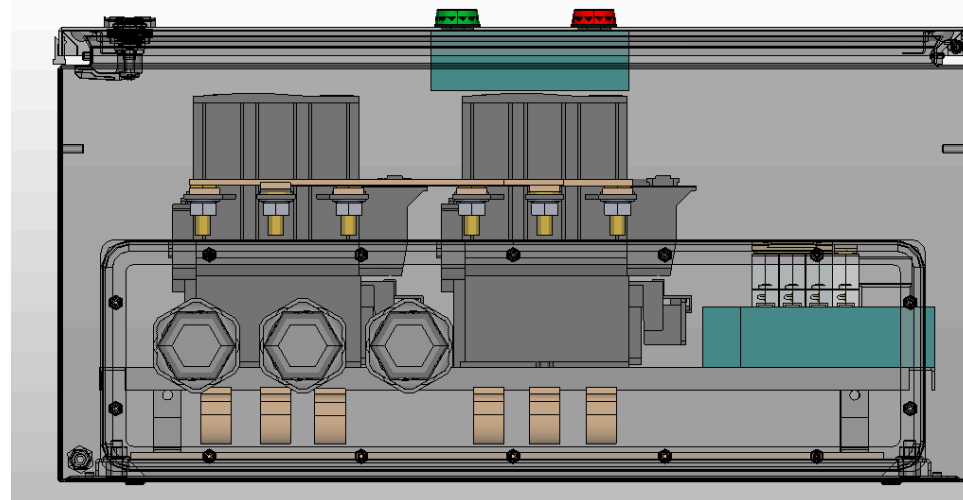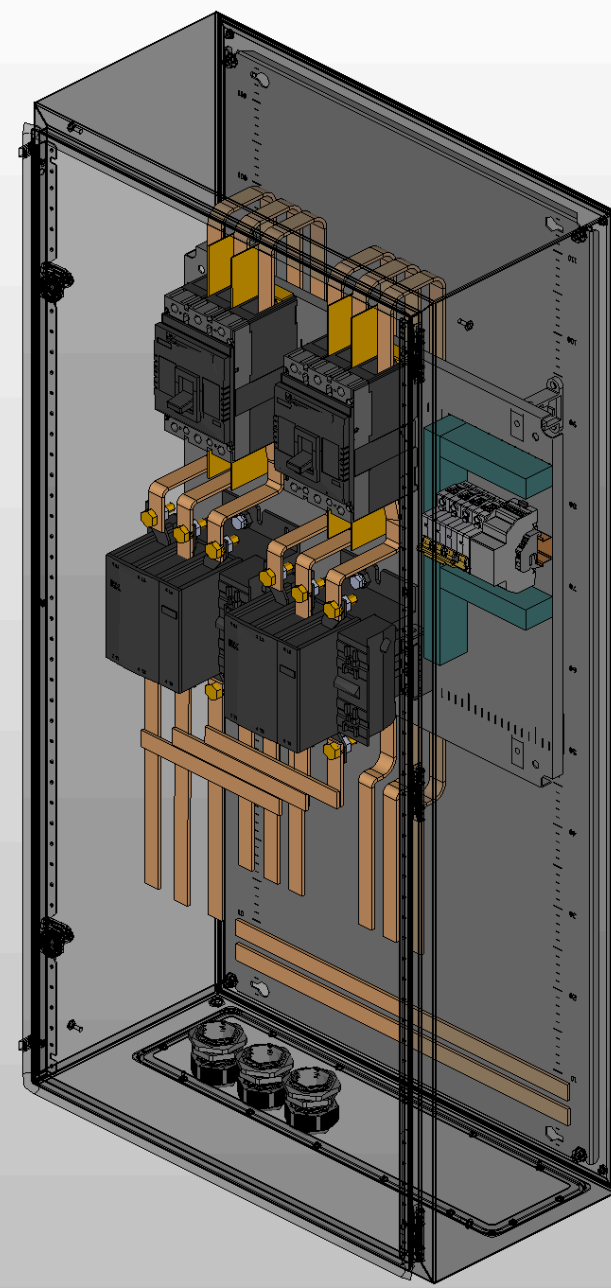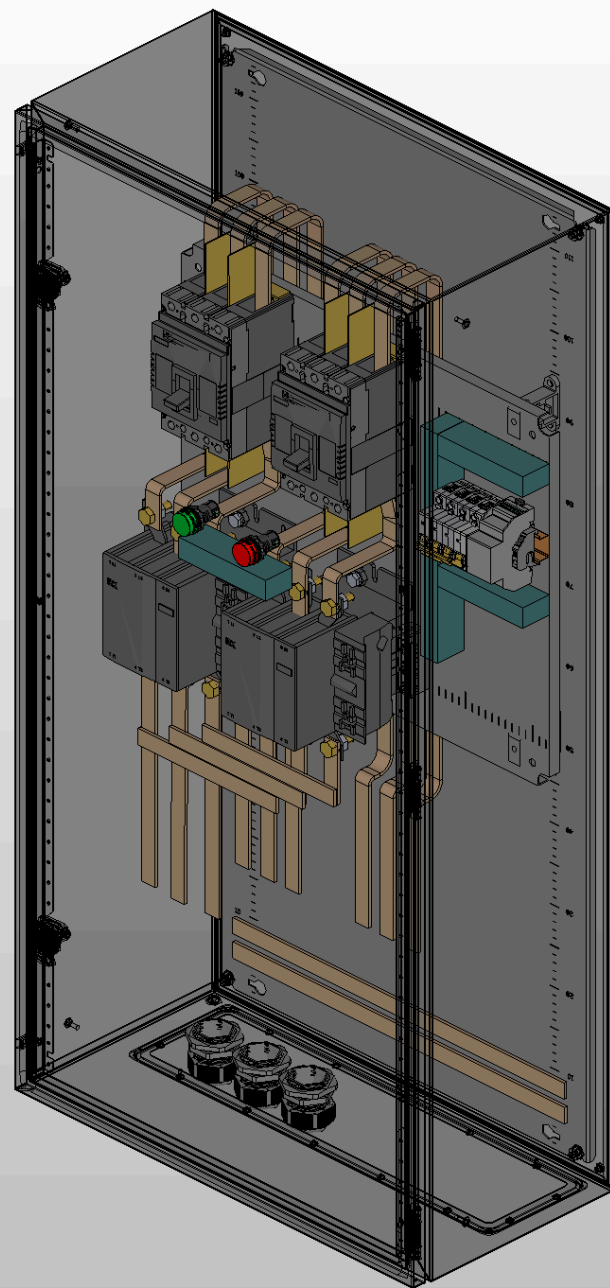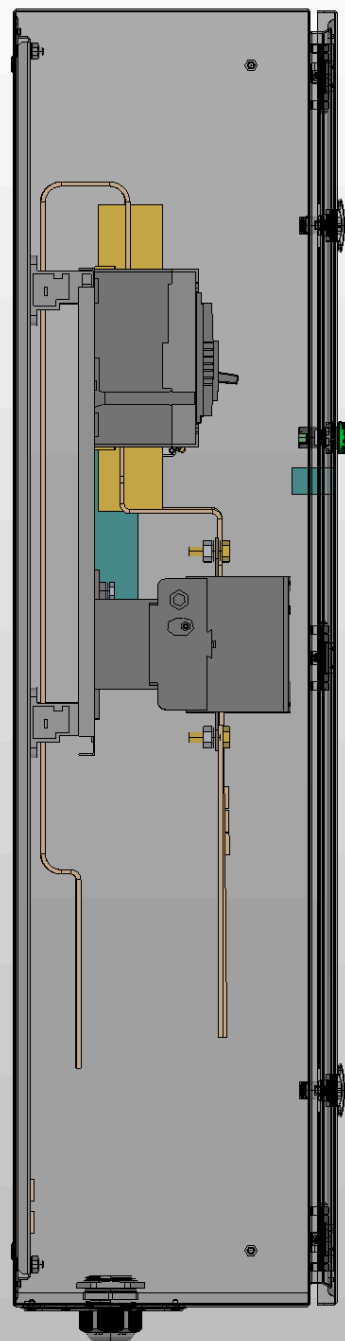

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов
4

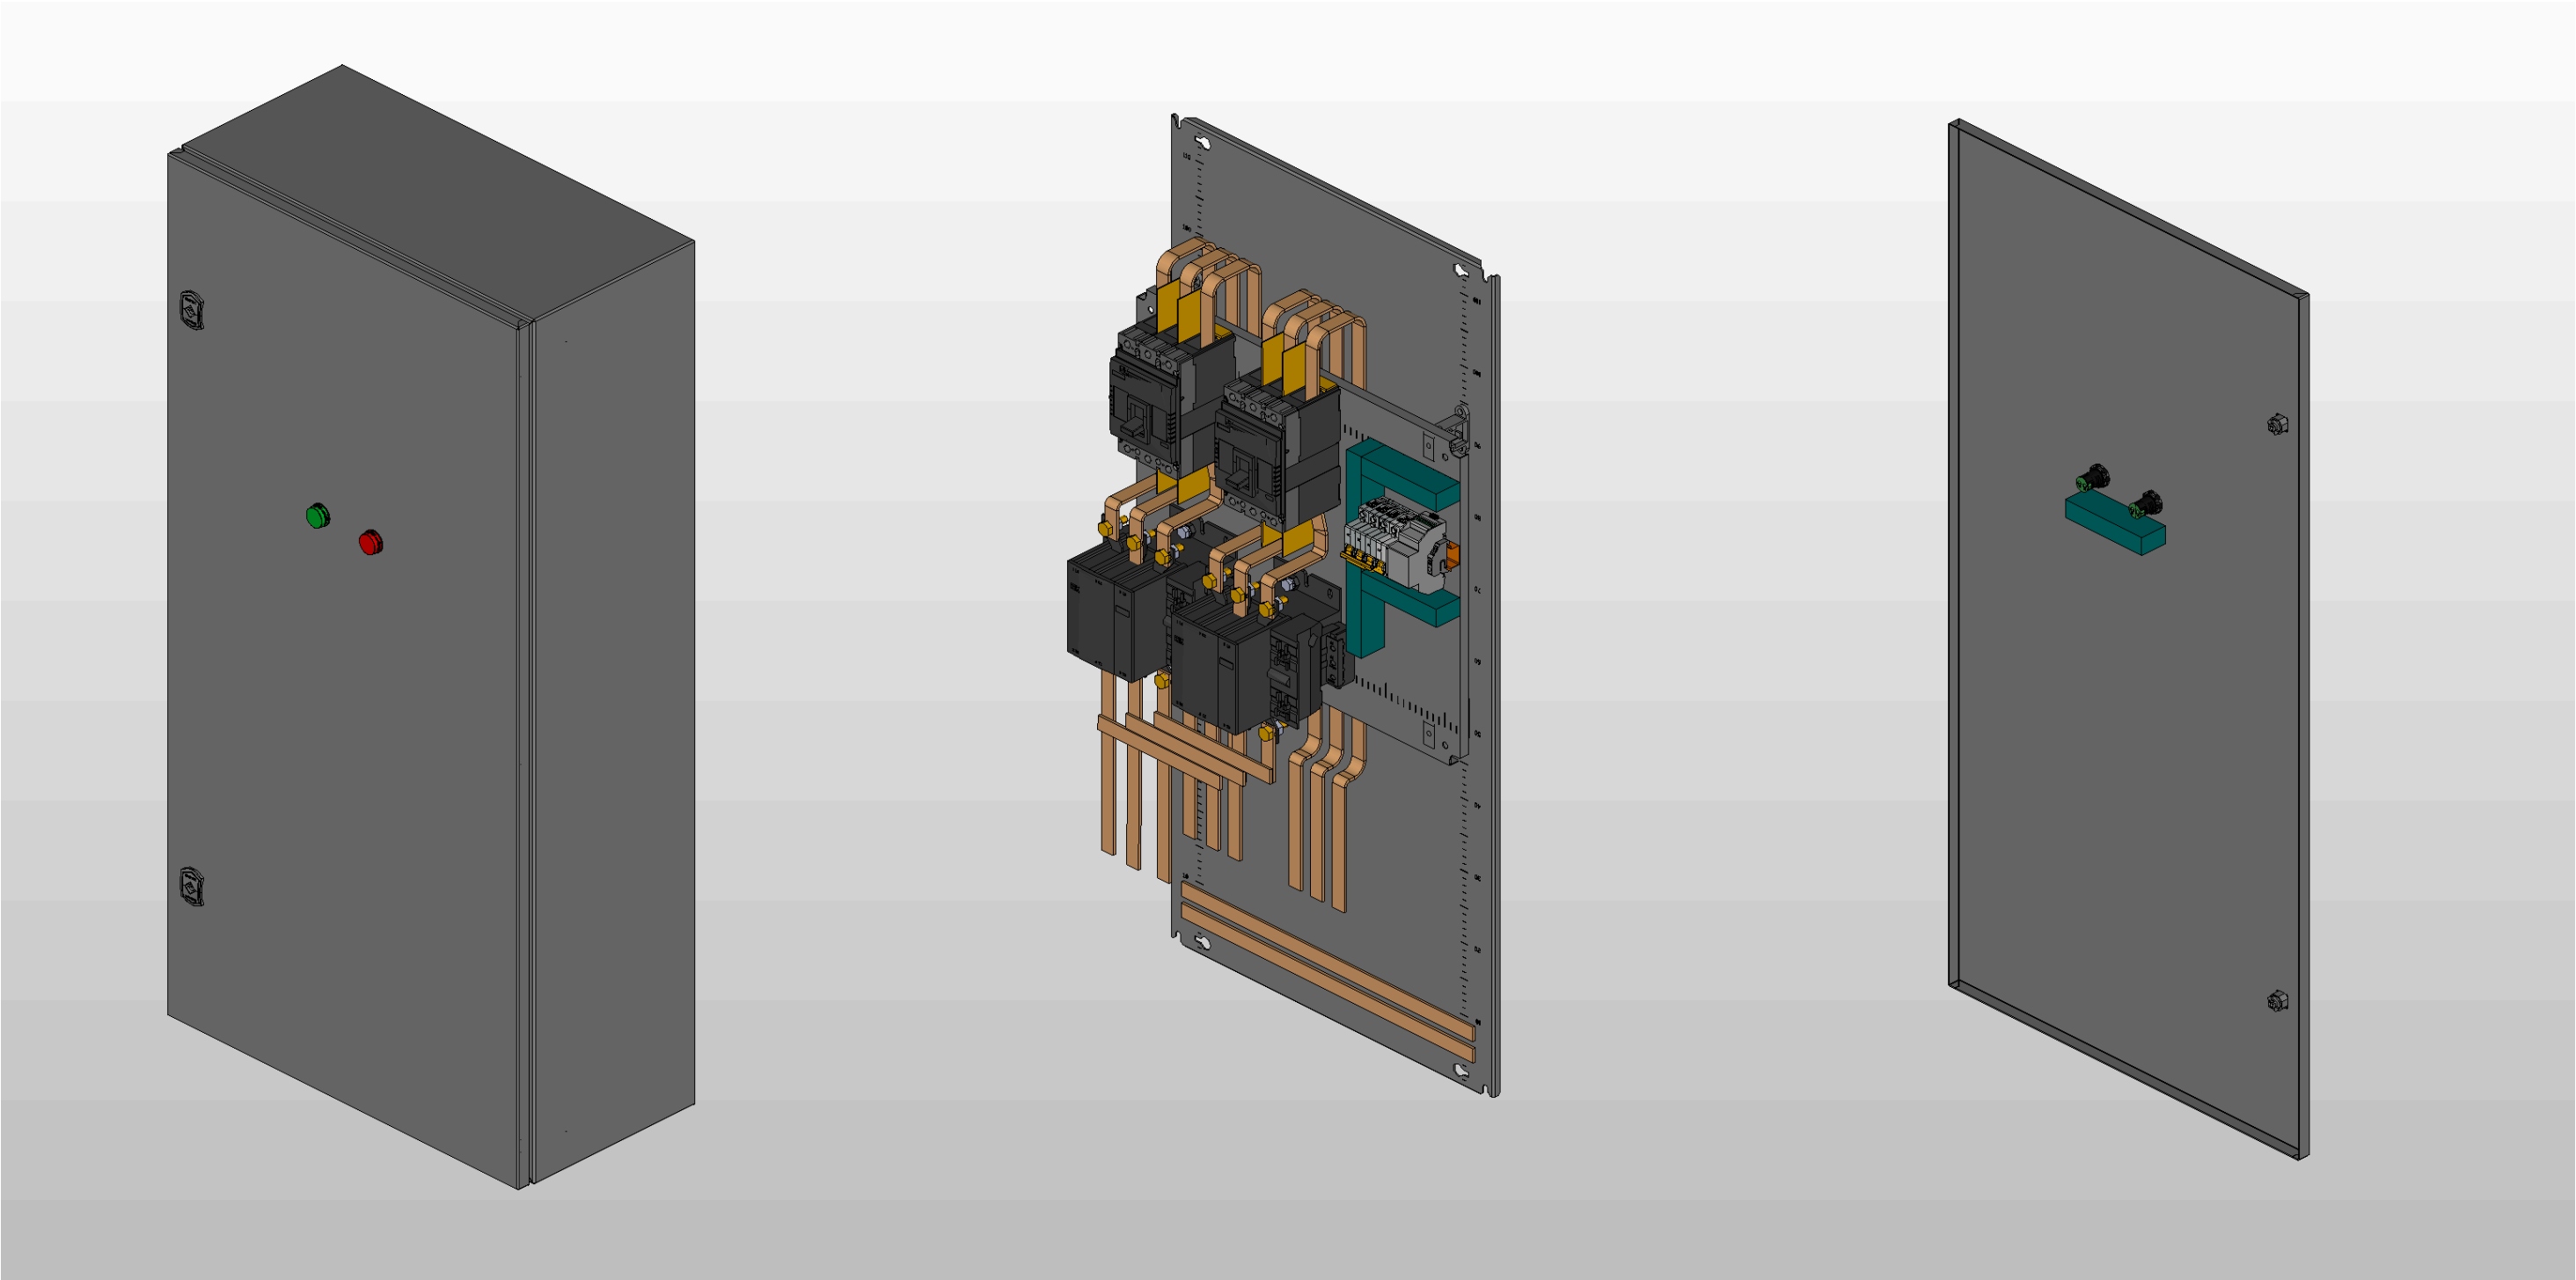

Инв. № подл.		Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Инв. № подл.		Подп. и дата	

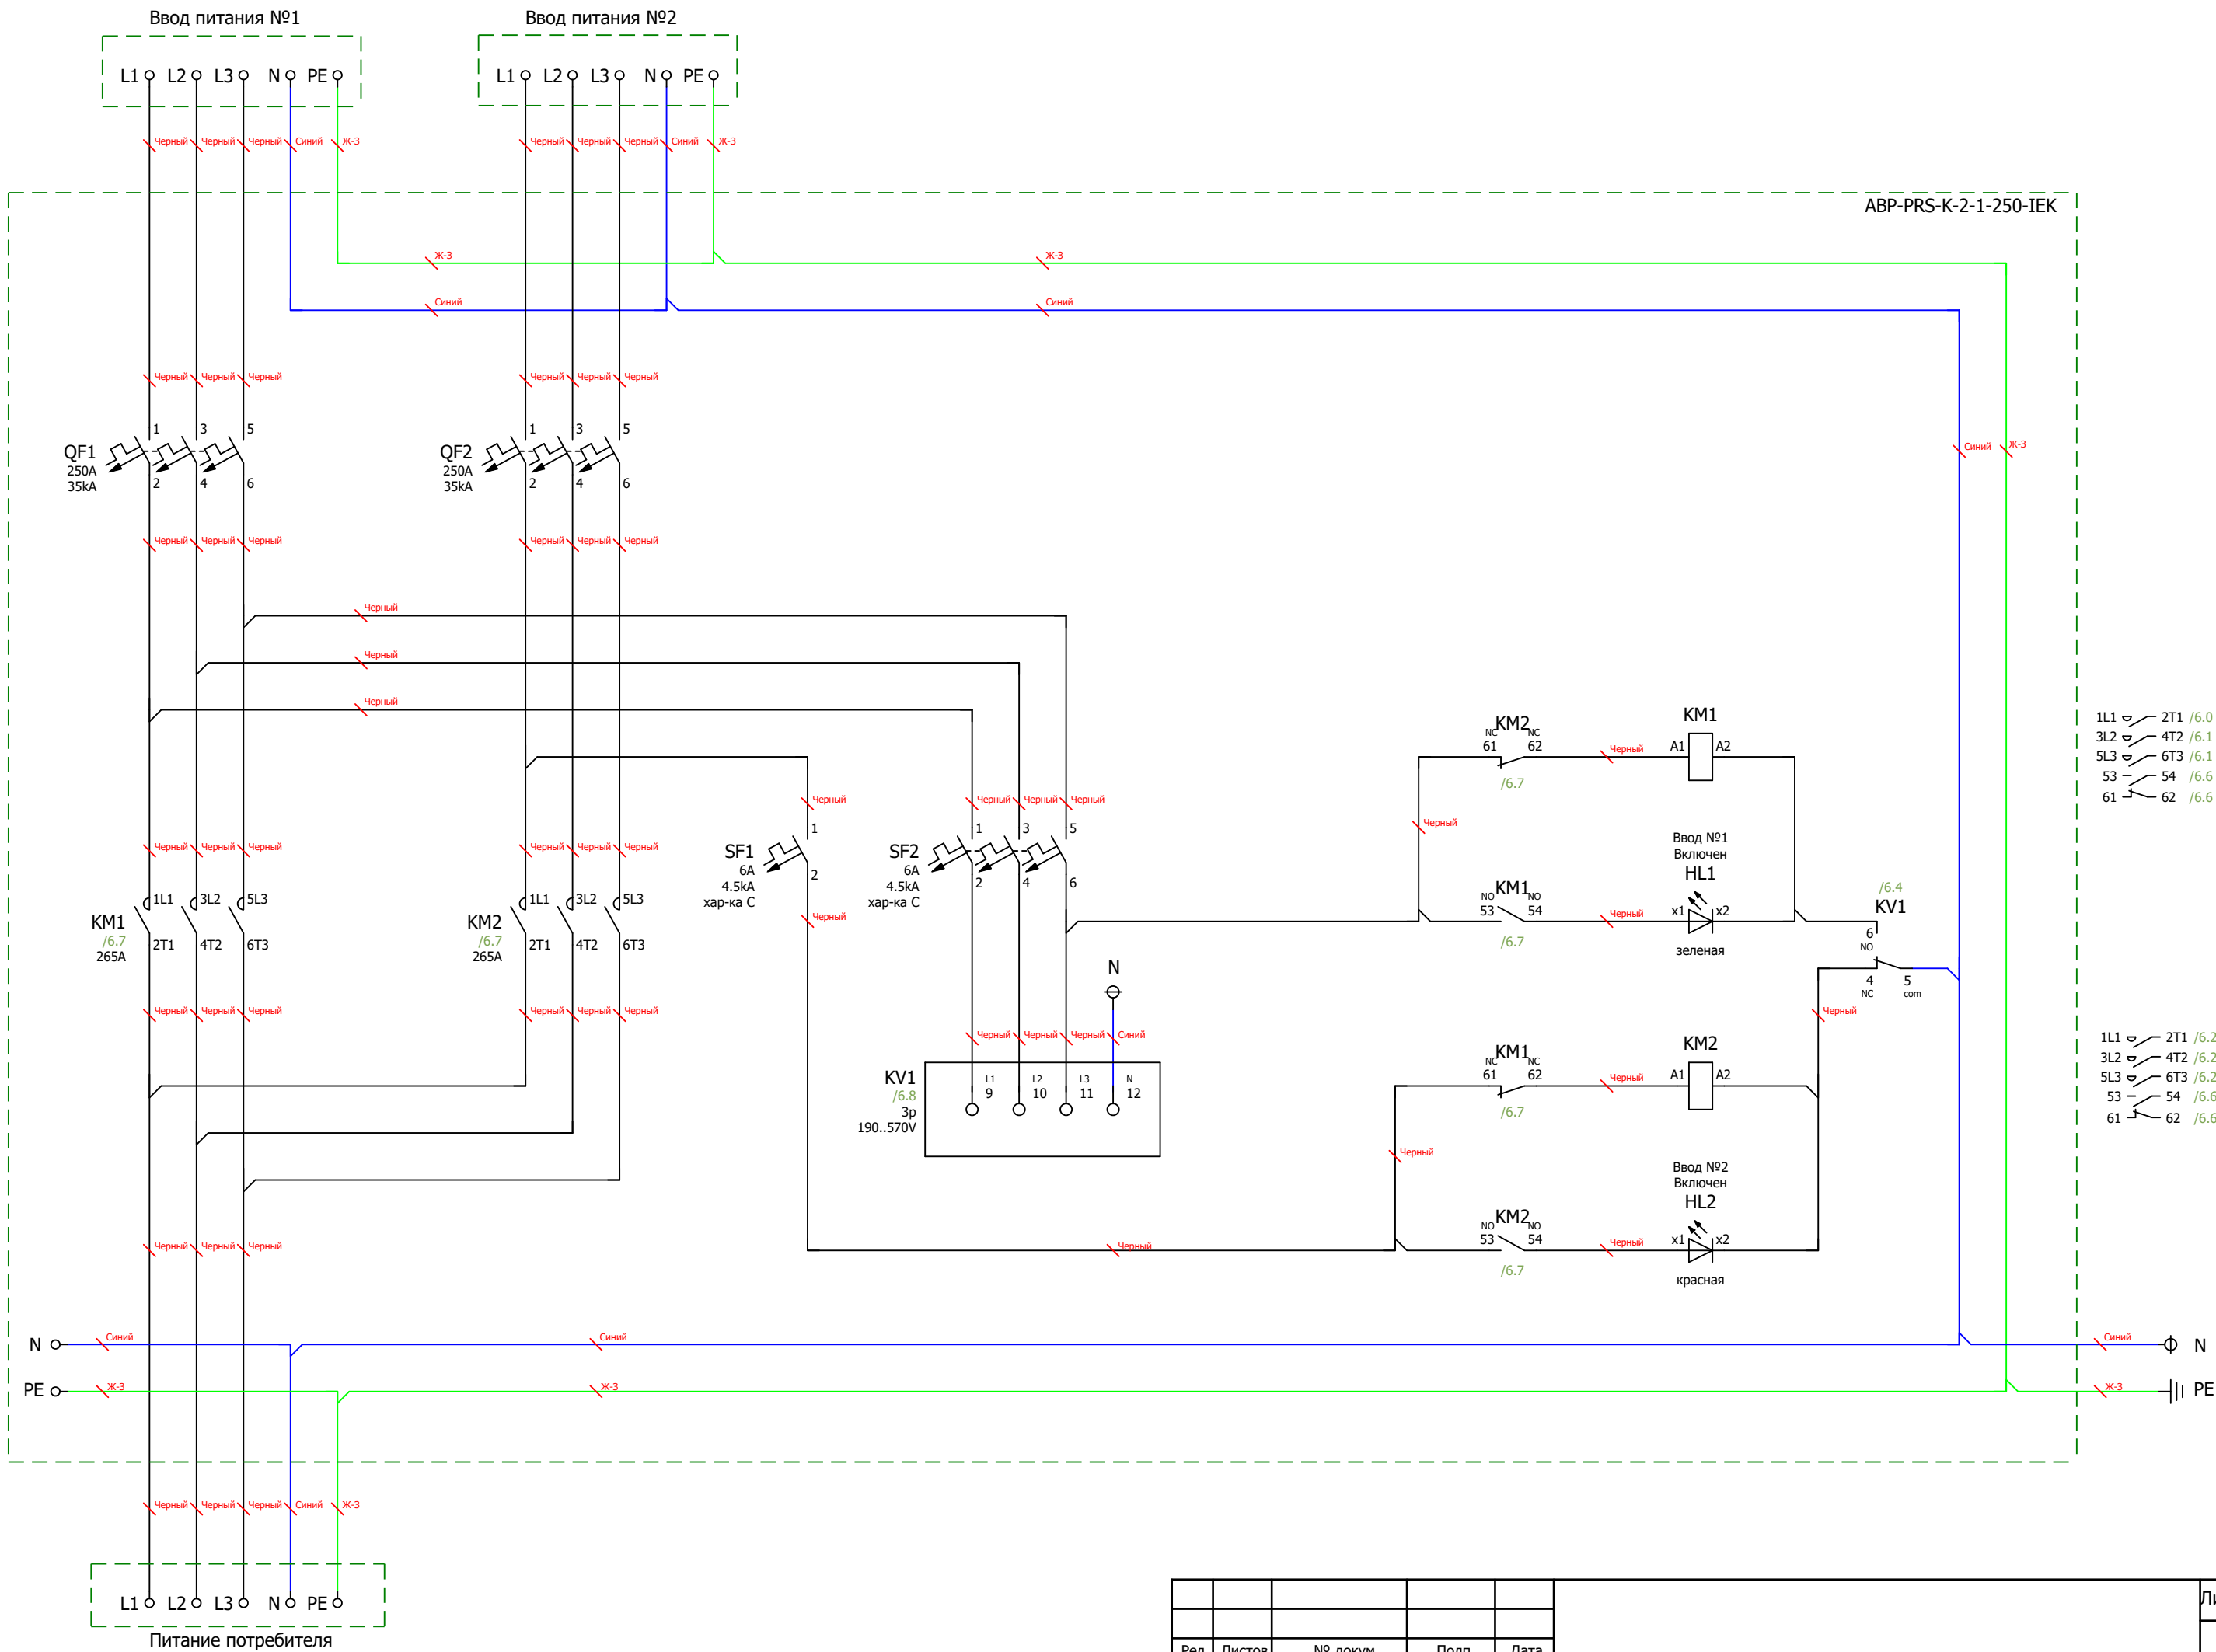

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
					6

