

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке Andeli

Два ввода 50 А

ABP-PRS-МБ-2-1-50-AND




Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
Инв. № подл	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
	Разраб				
	Пров				
	Т.контр				
	Рук				
	Н.контр				
	УТВ				
Лит			Лист		Листов
			2		6
					


Инв. № подл.	Подп. и дата

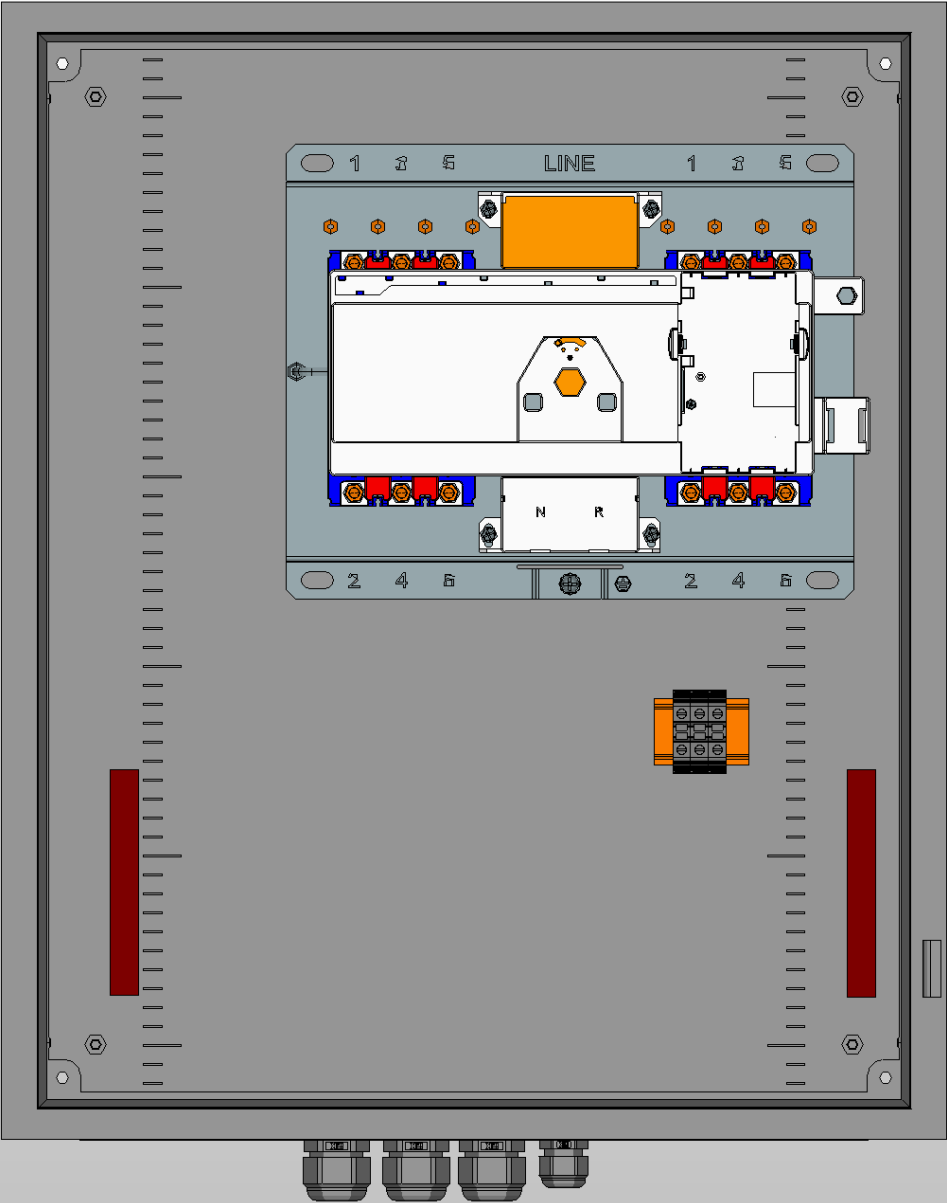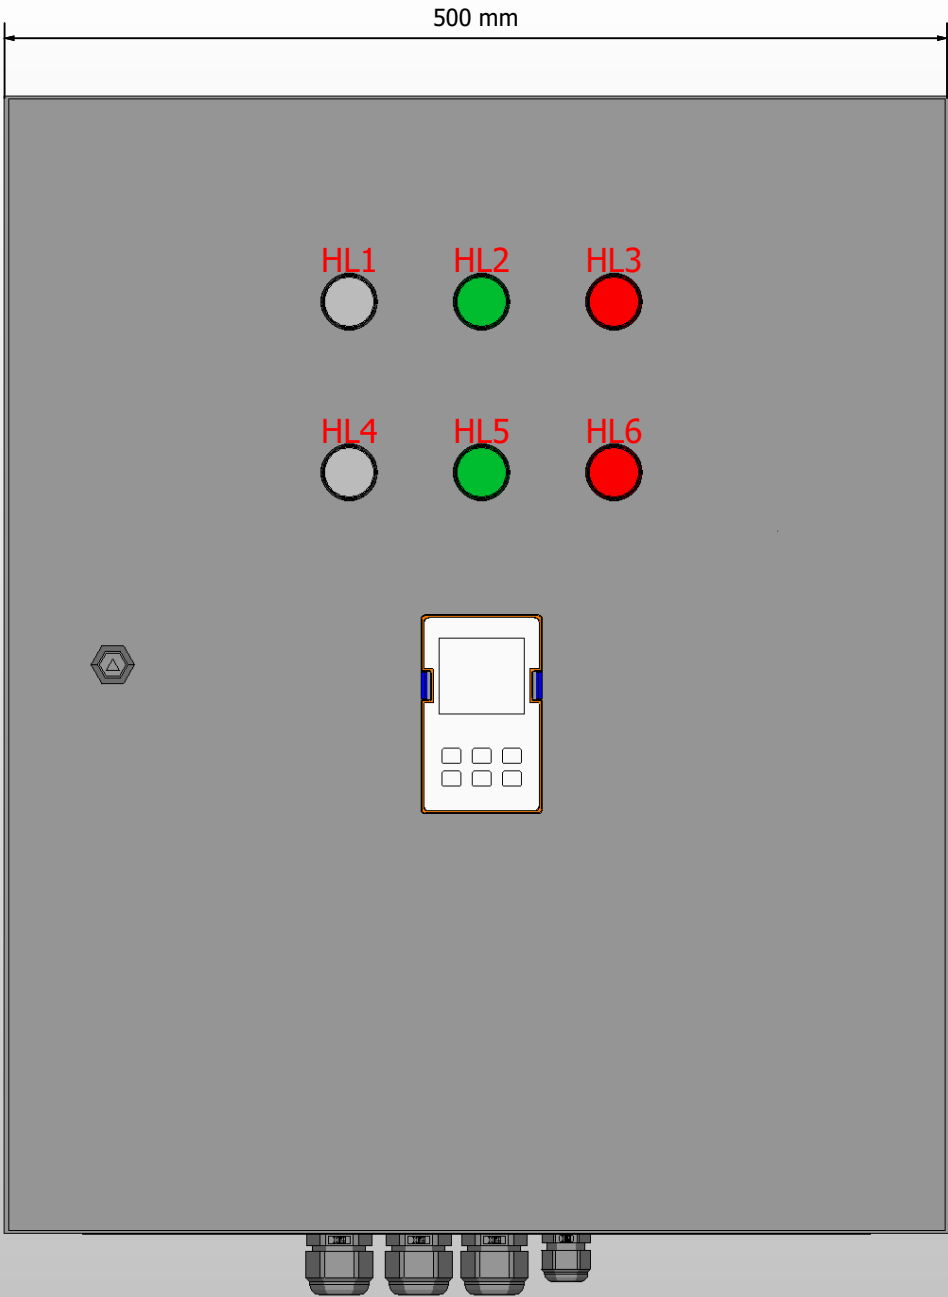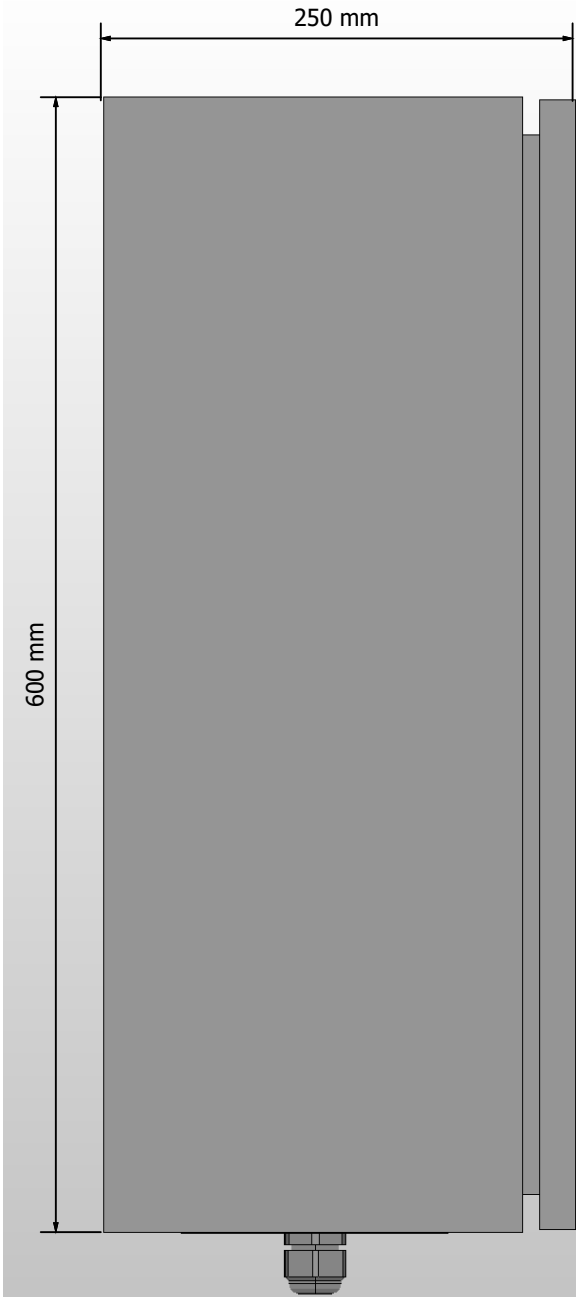

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

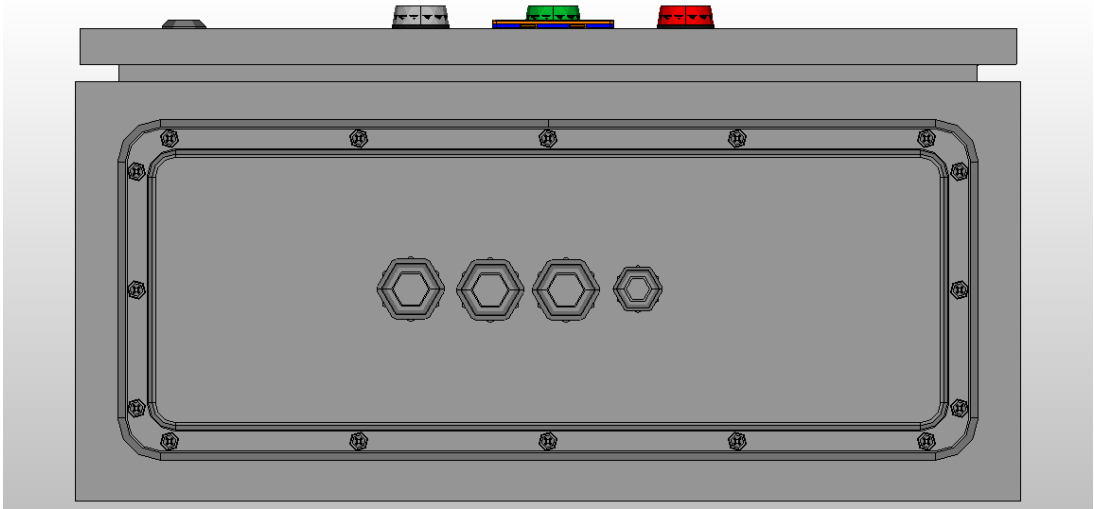


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

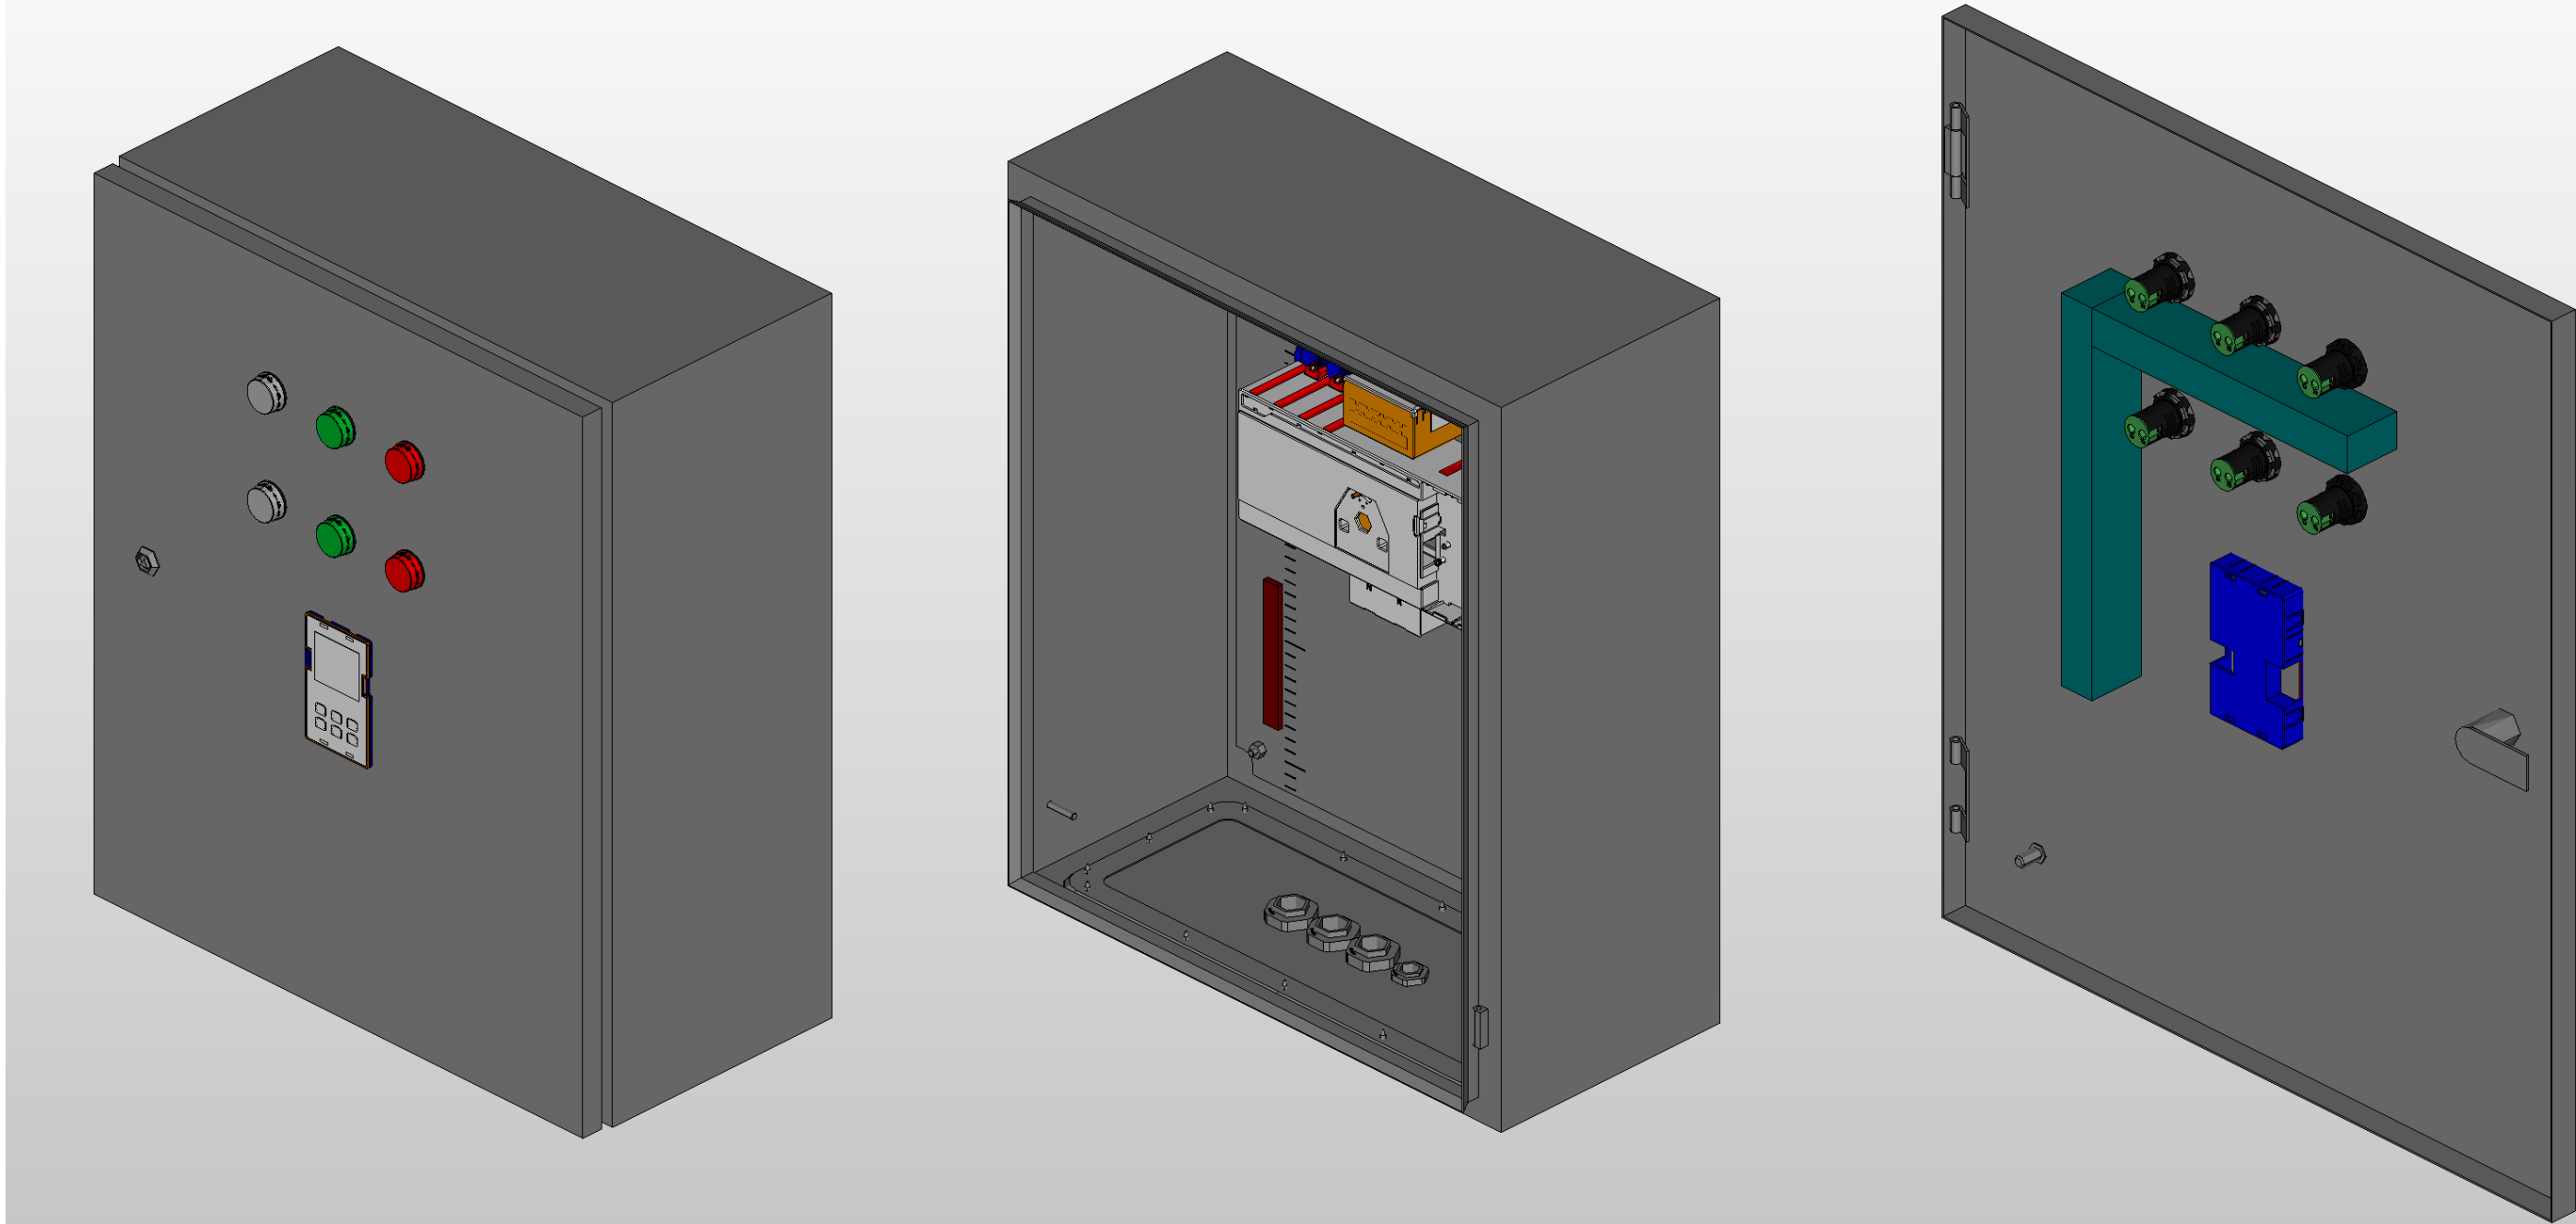

Инв. № подл.					
Подп. и дата					

Инв. № подл.	Подп. и дата		

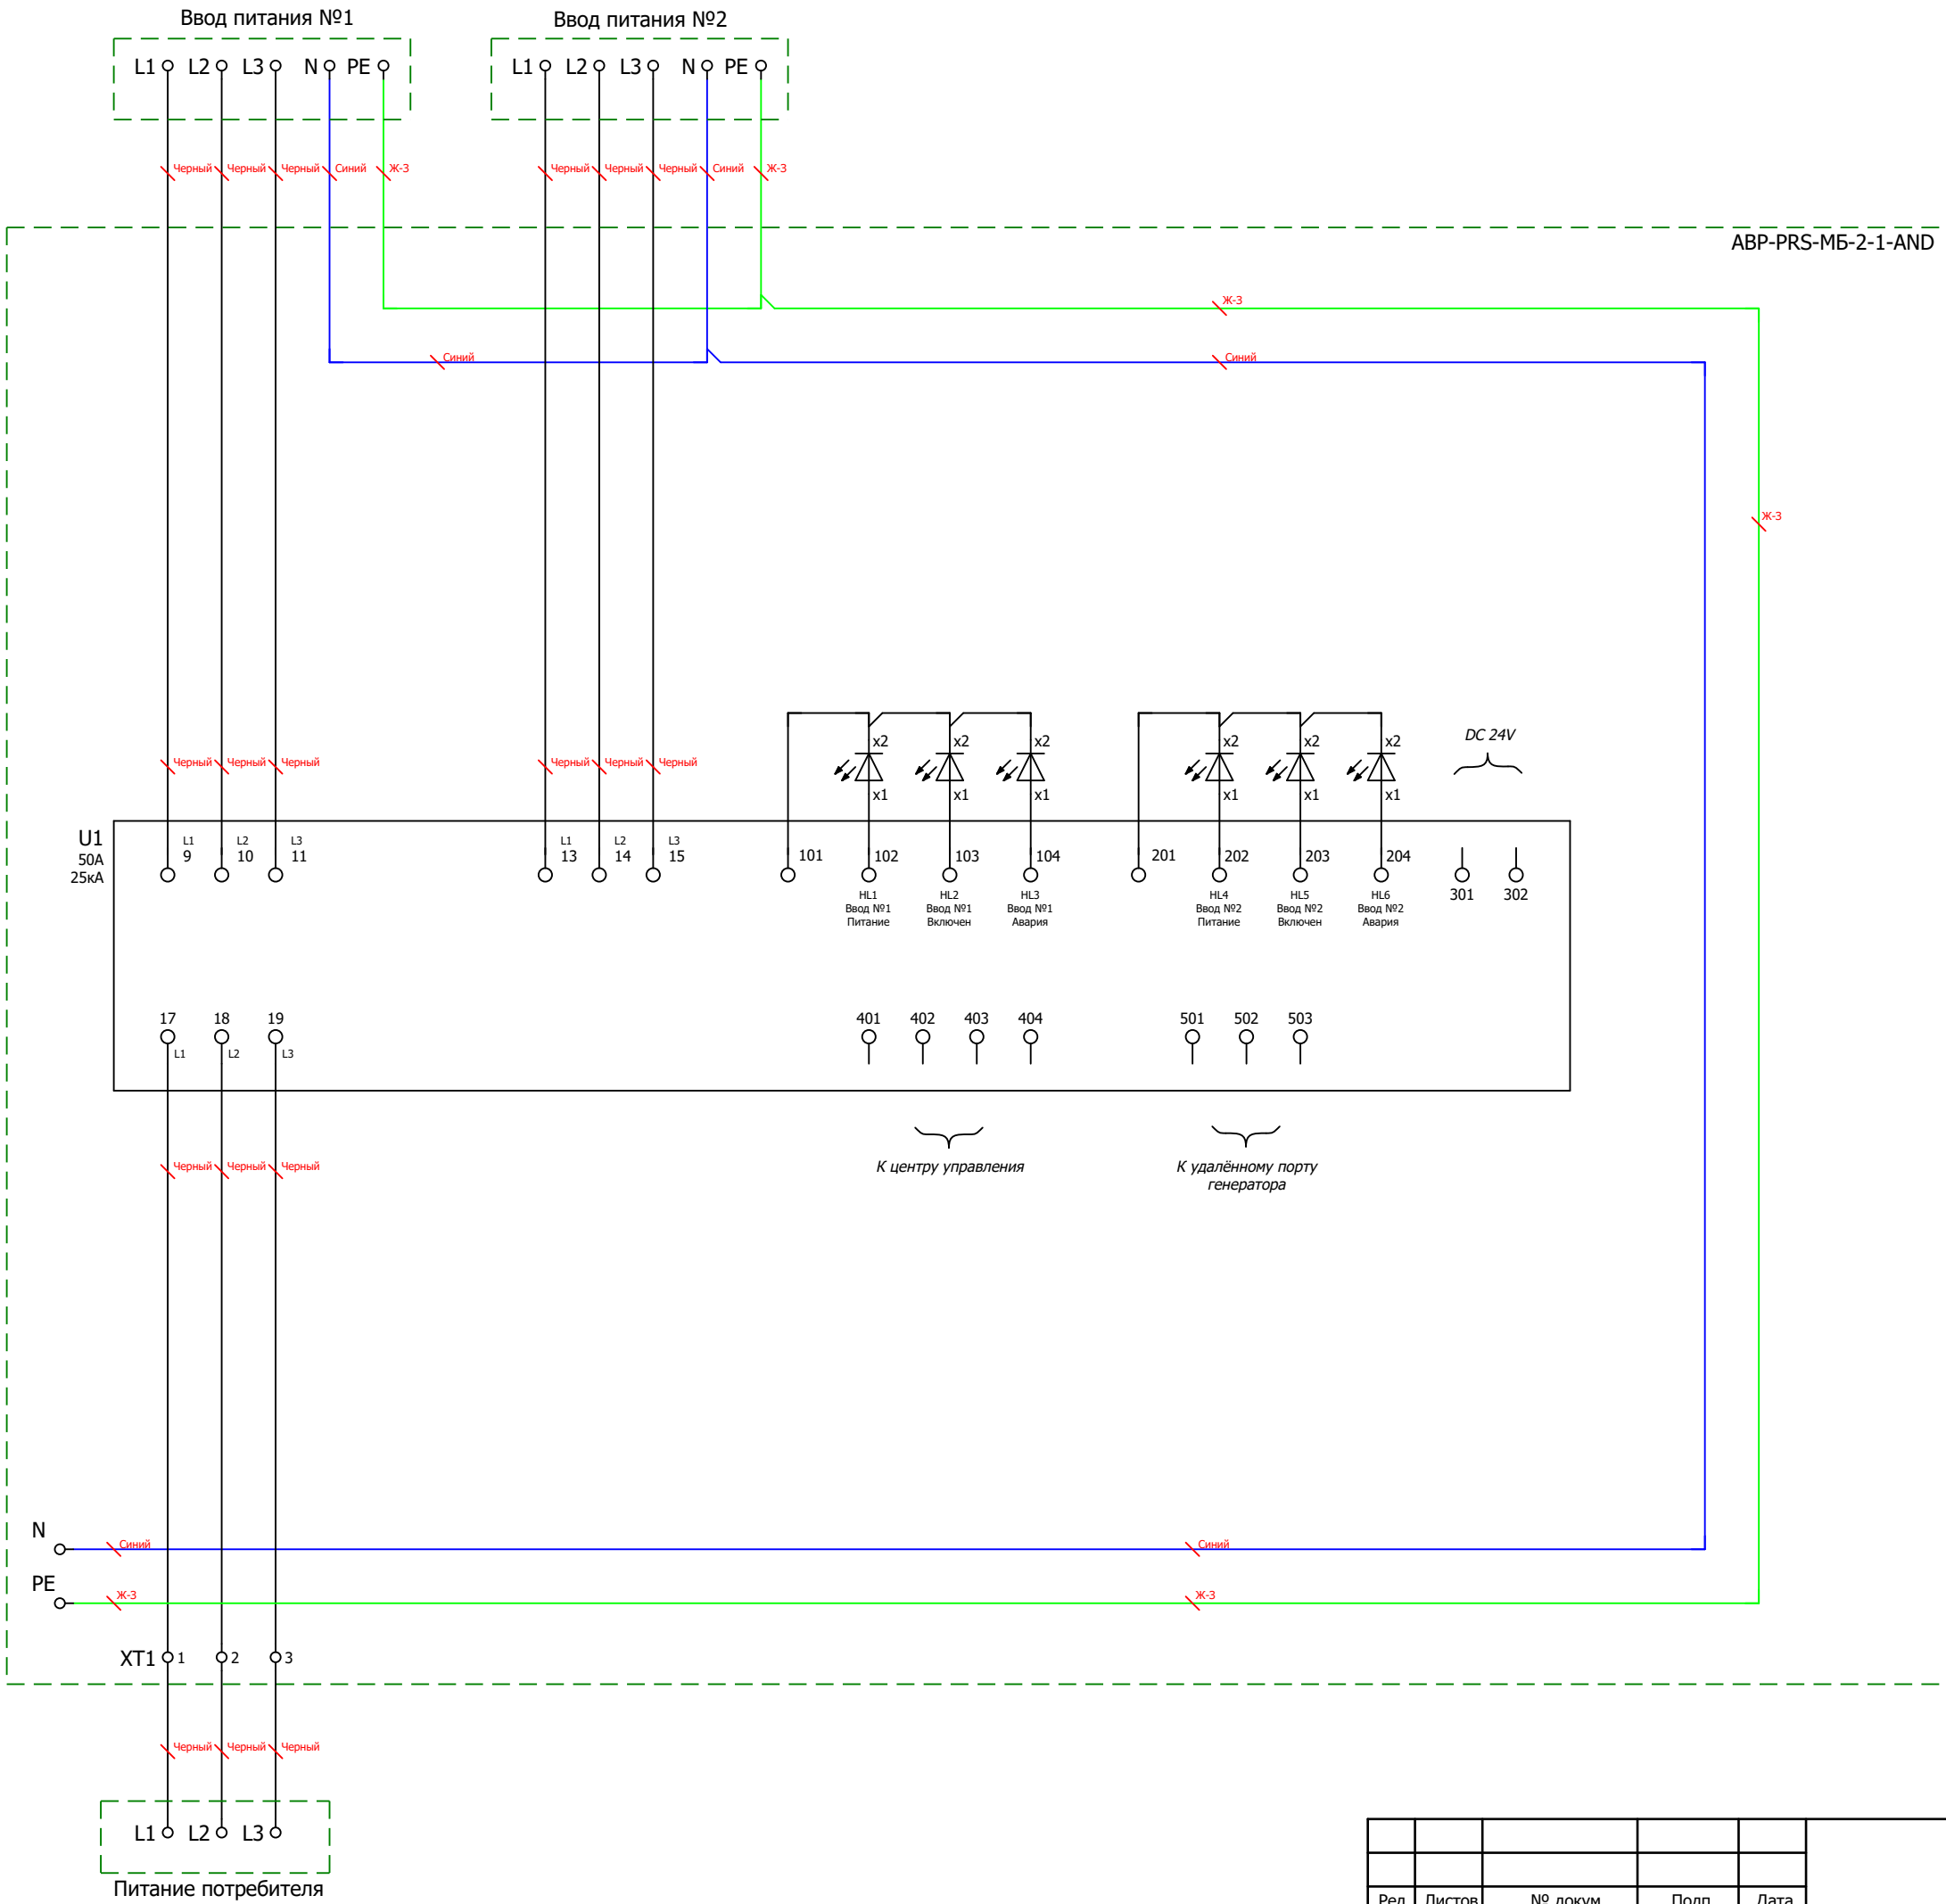

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		
						5

[illegible]