

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 800 А

ABP-PRS-МБ-2-1-800-CHINT



Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата									
Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лит Лист Листов 2 7 PIRIS			
					Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата				
					Разраб								
					Пров								
					Т.контр								
					Рук								
Н.контр													
Утв													


Инв. № подл.	Подп. и дата				

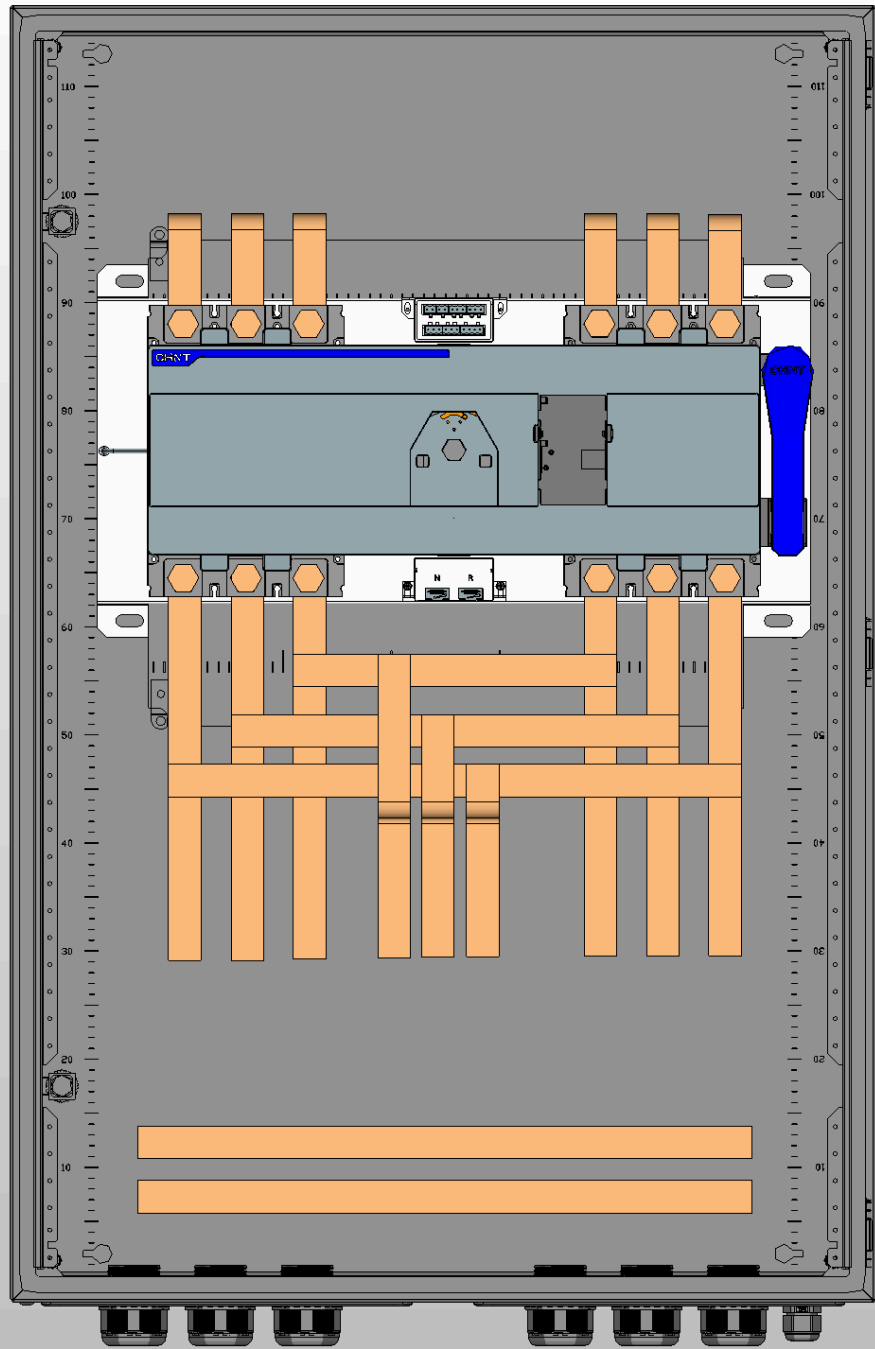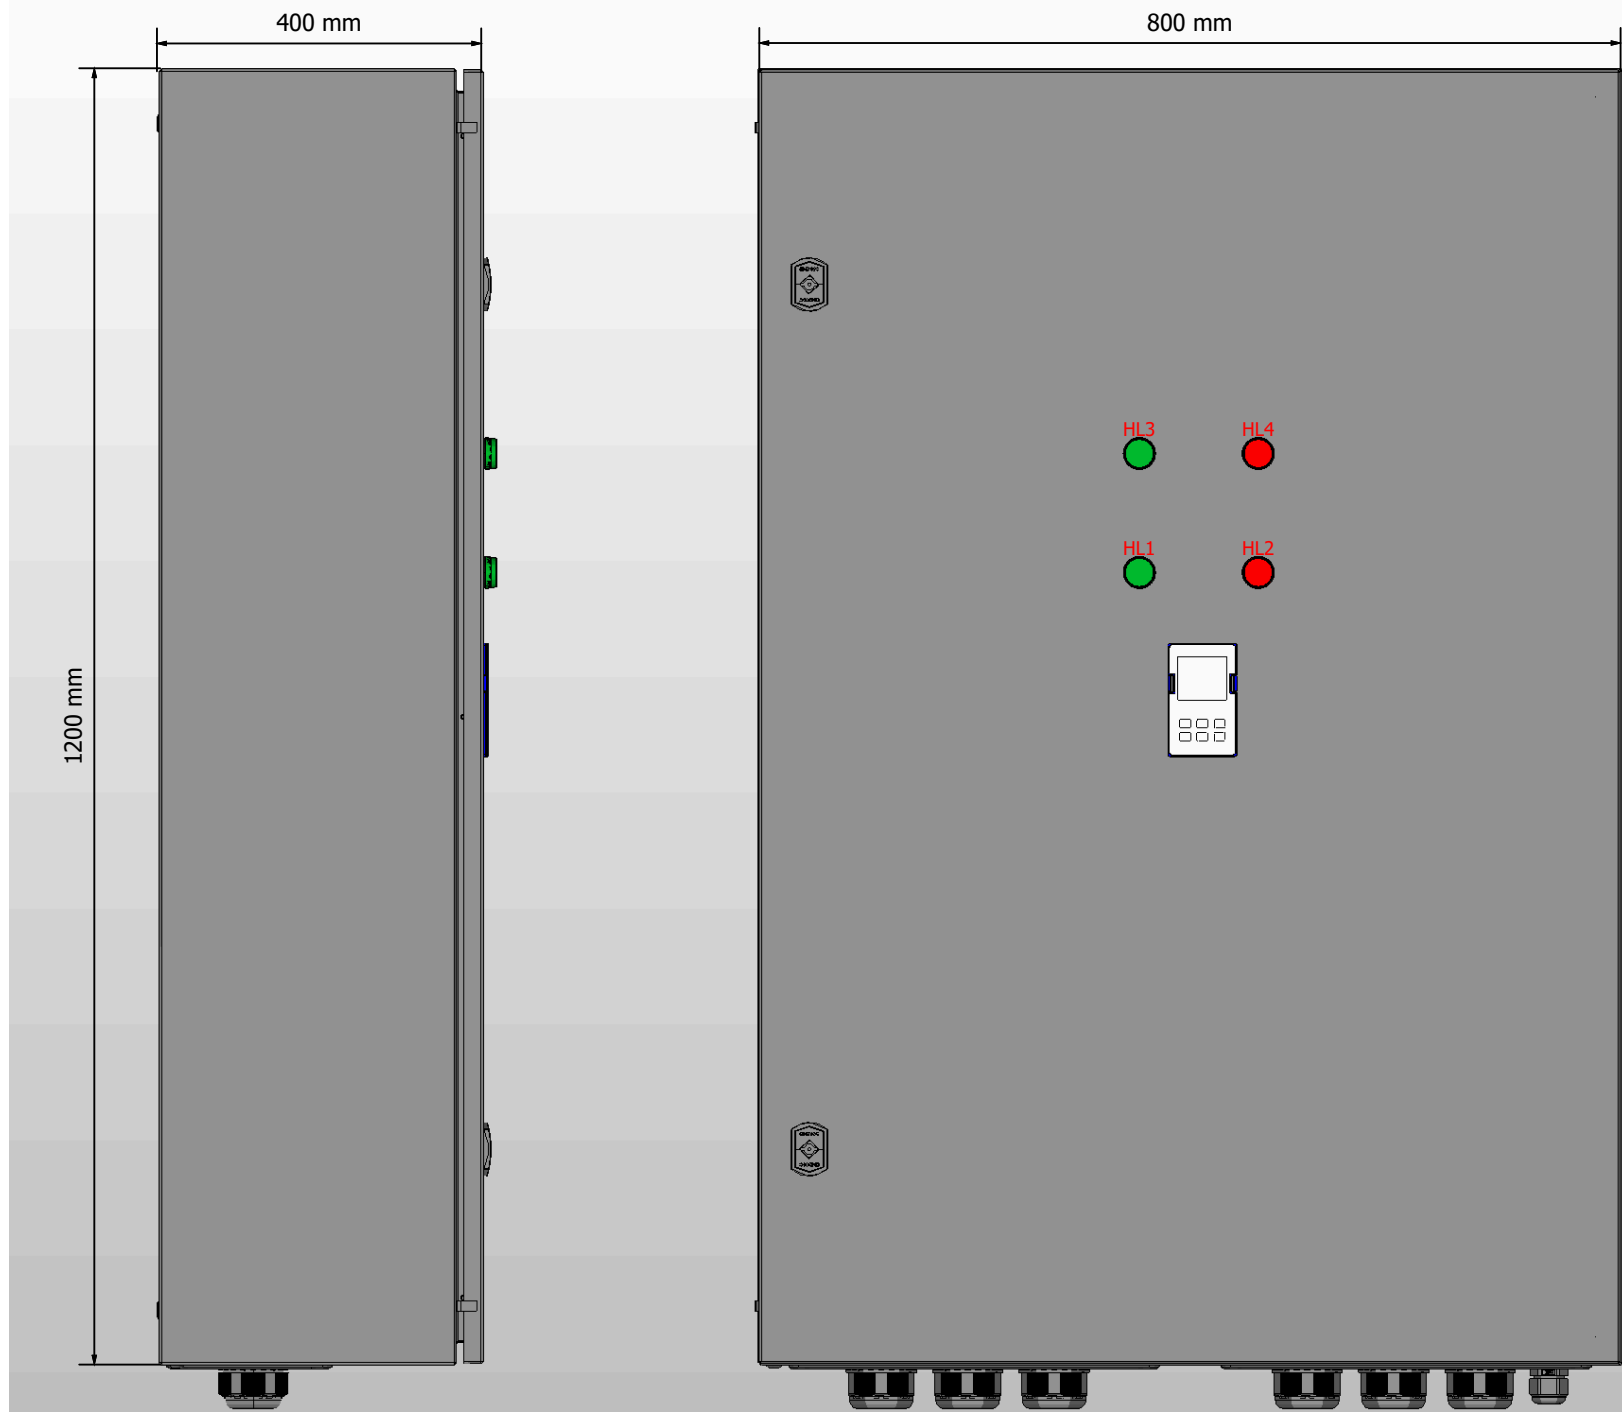

- 1. Степень защиты шкафа IP31.
- 2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
- 3. Цвет RAL7035.
- 4. Глубина корпуса составляет 400 мм.

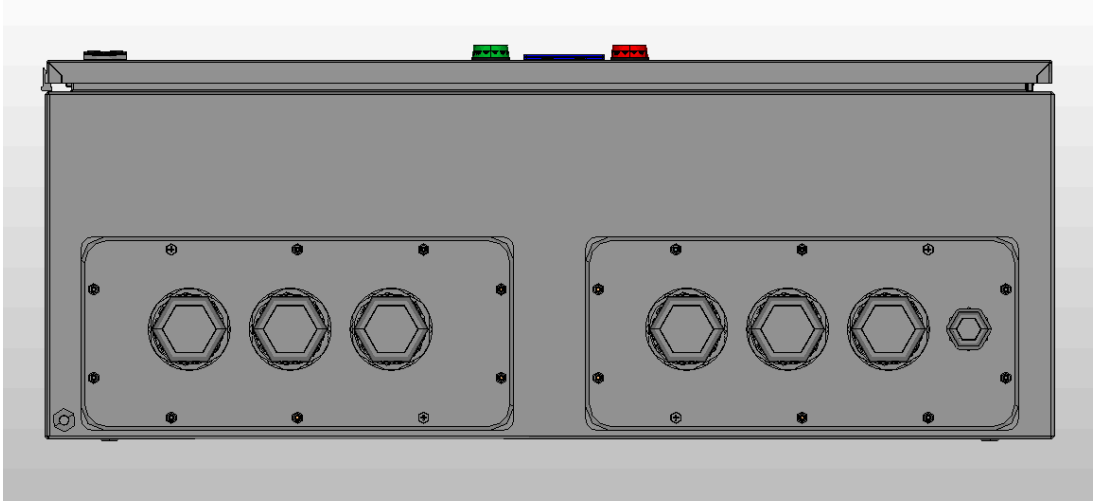





						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		3

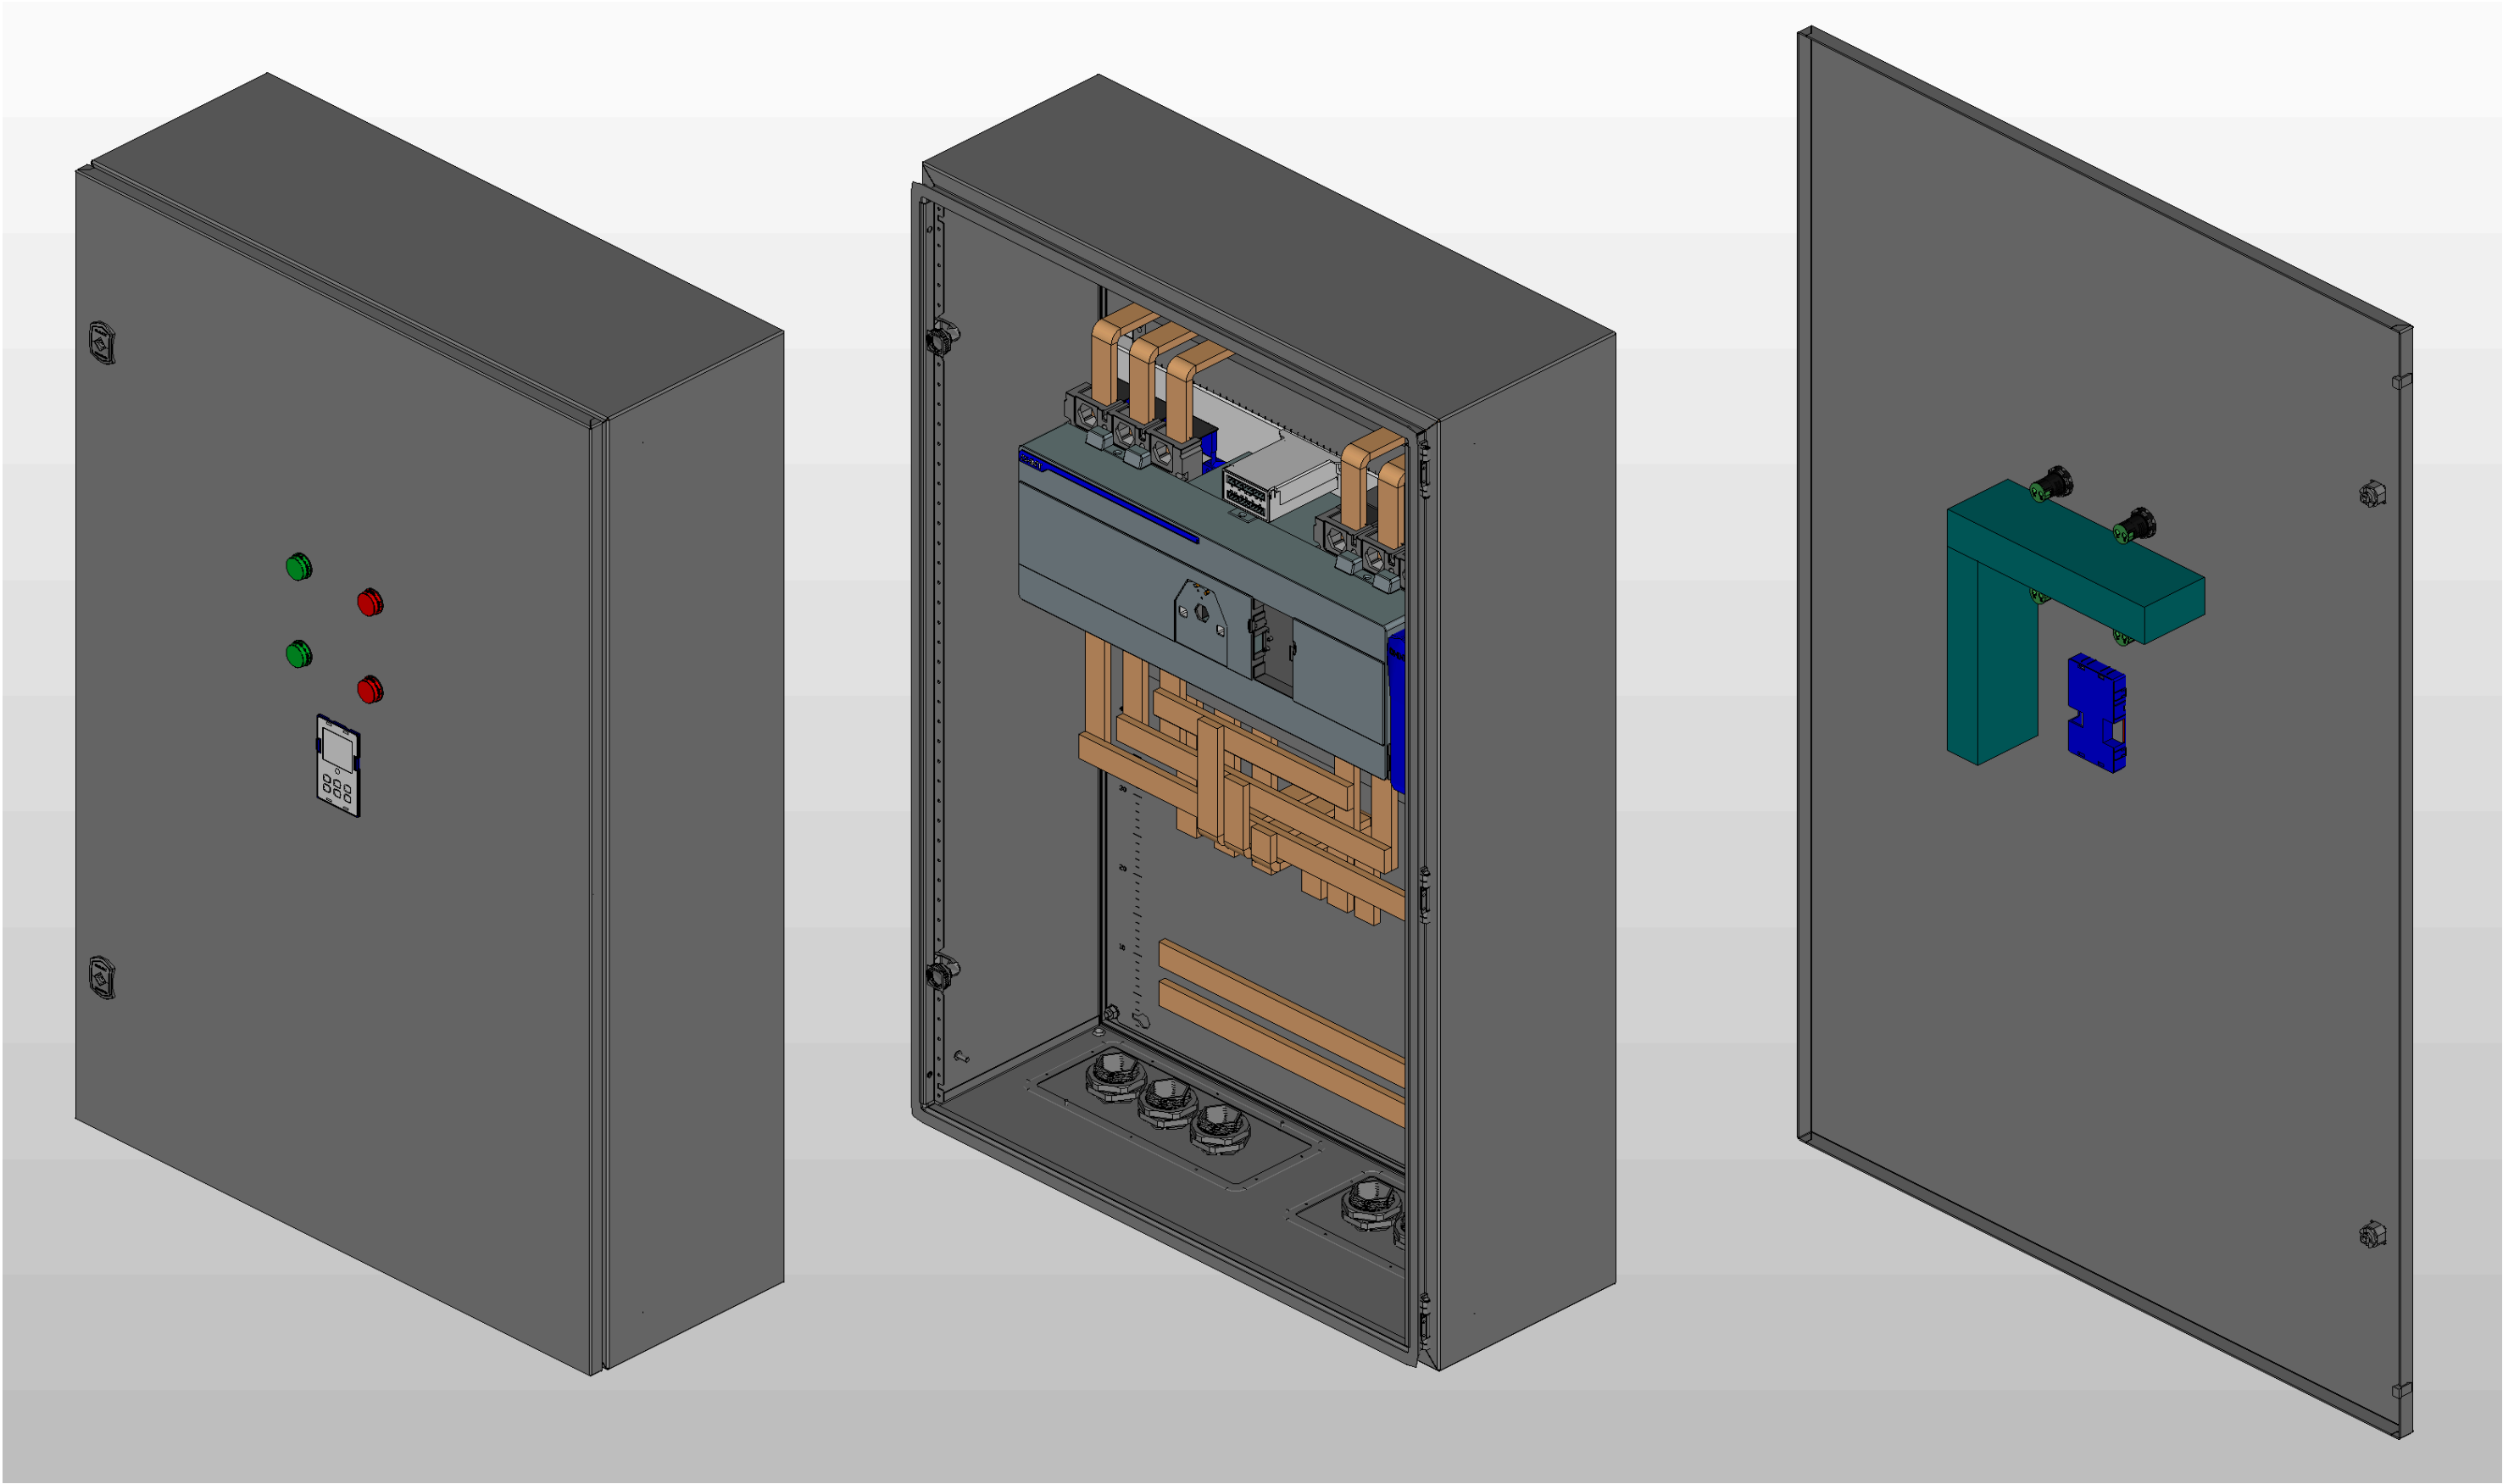

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов
4

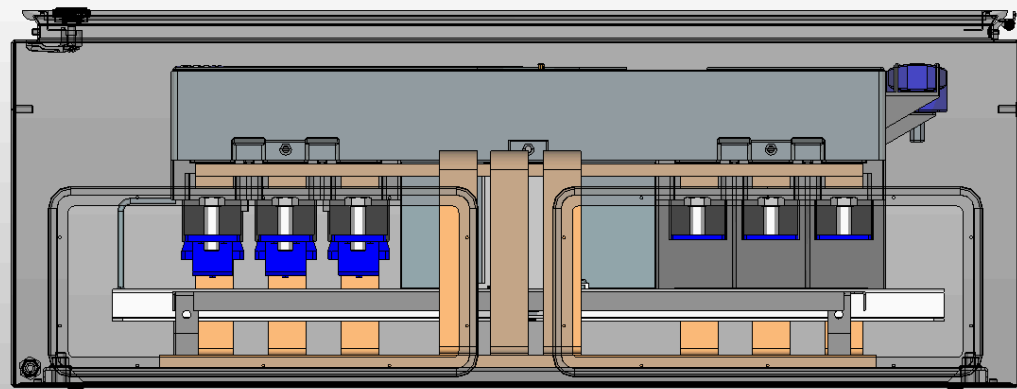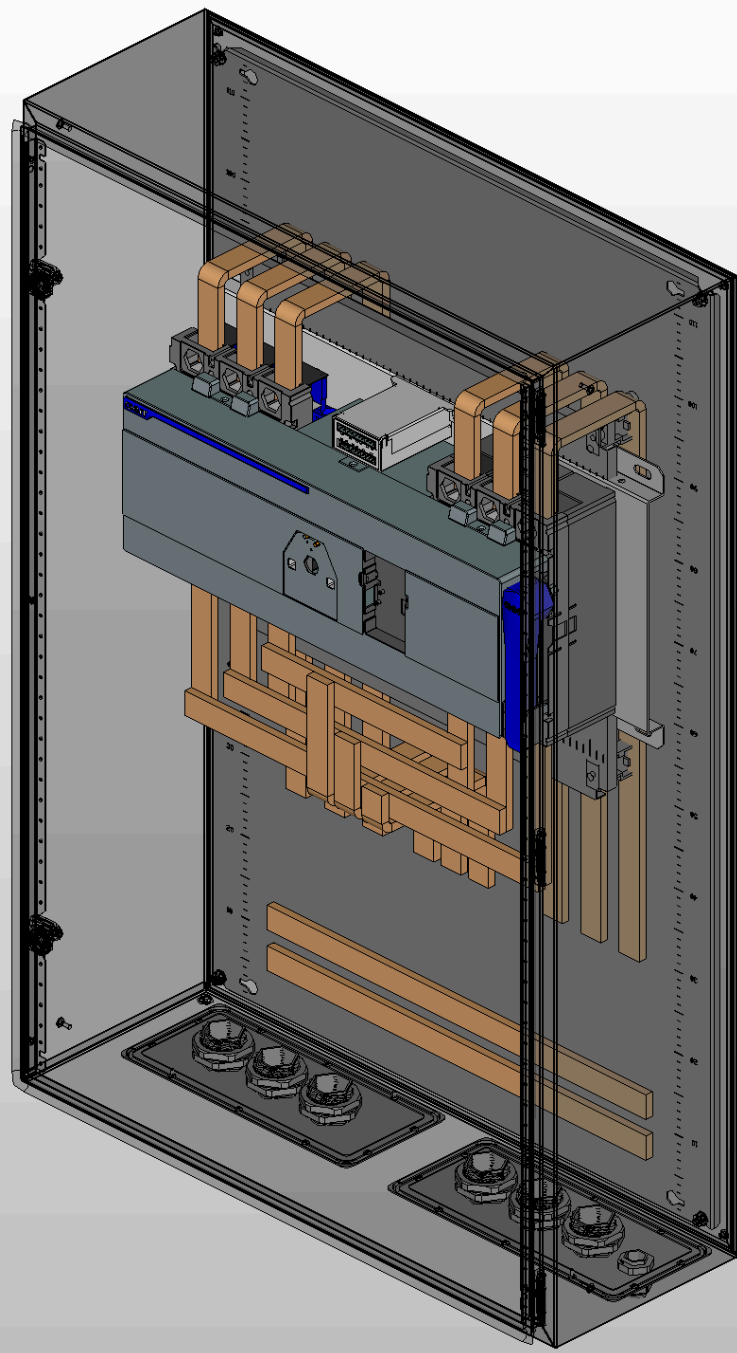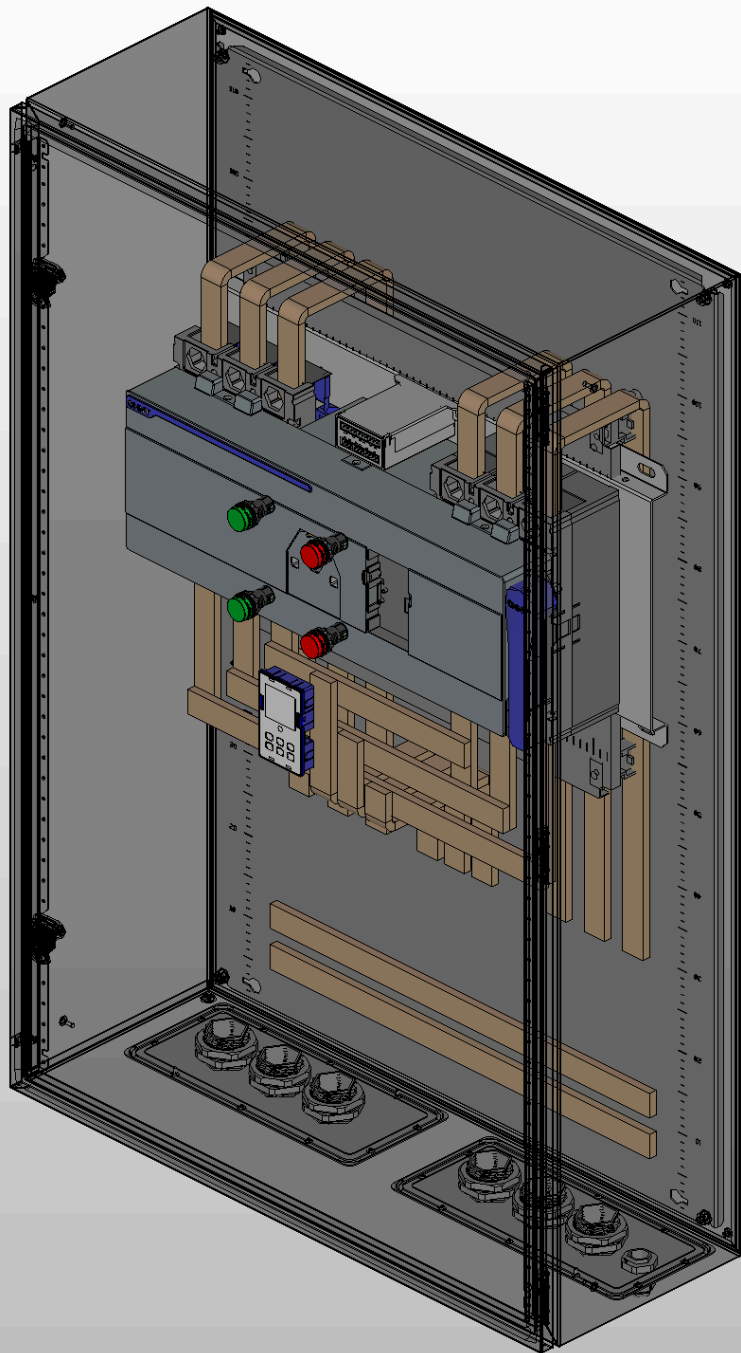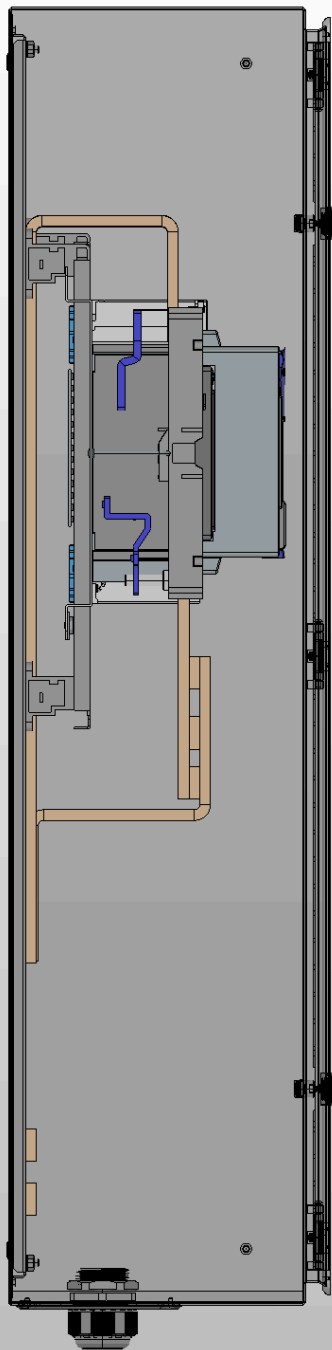

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

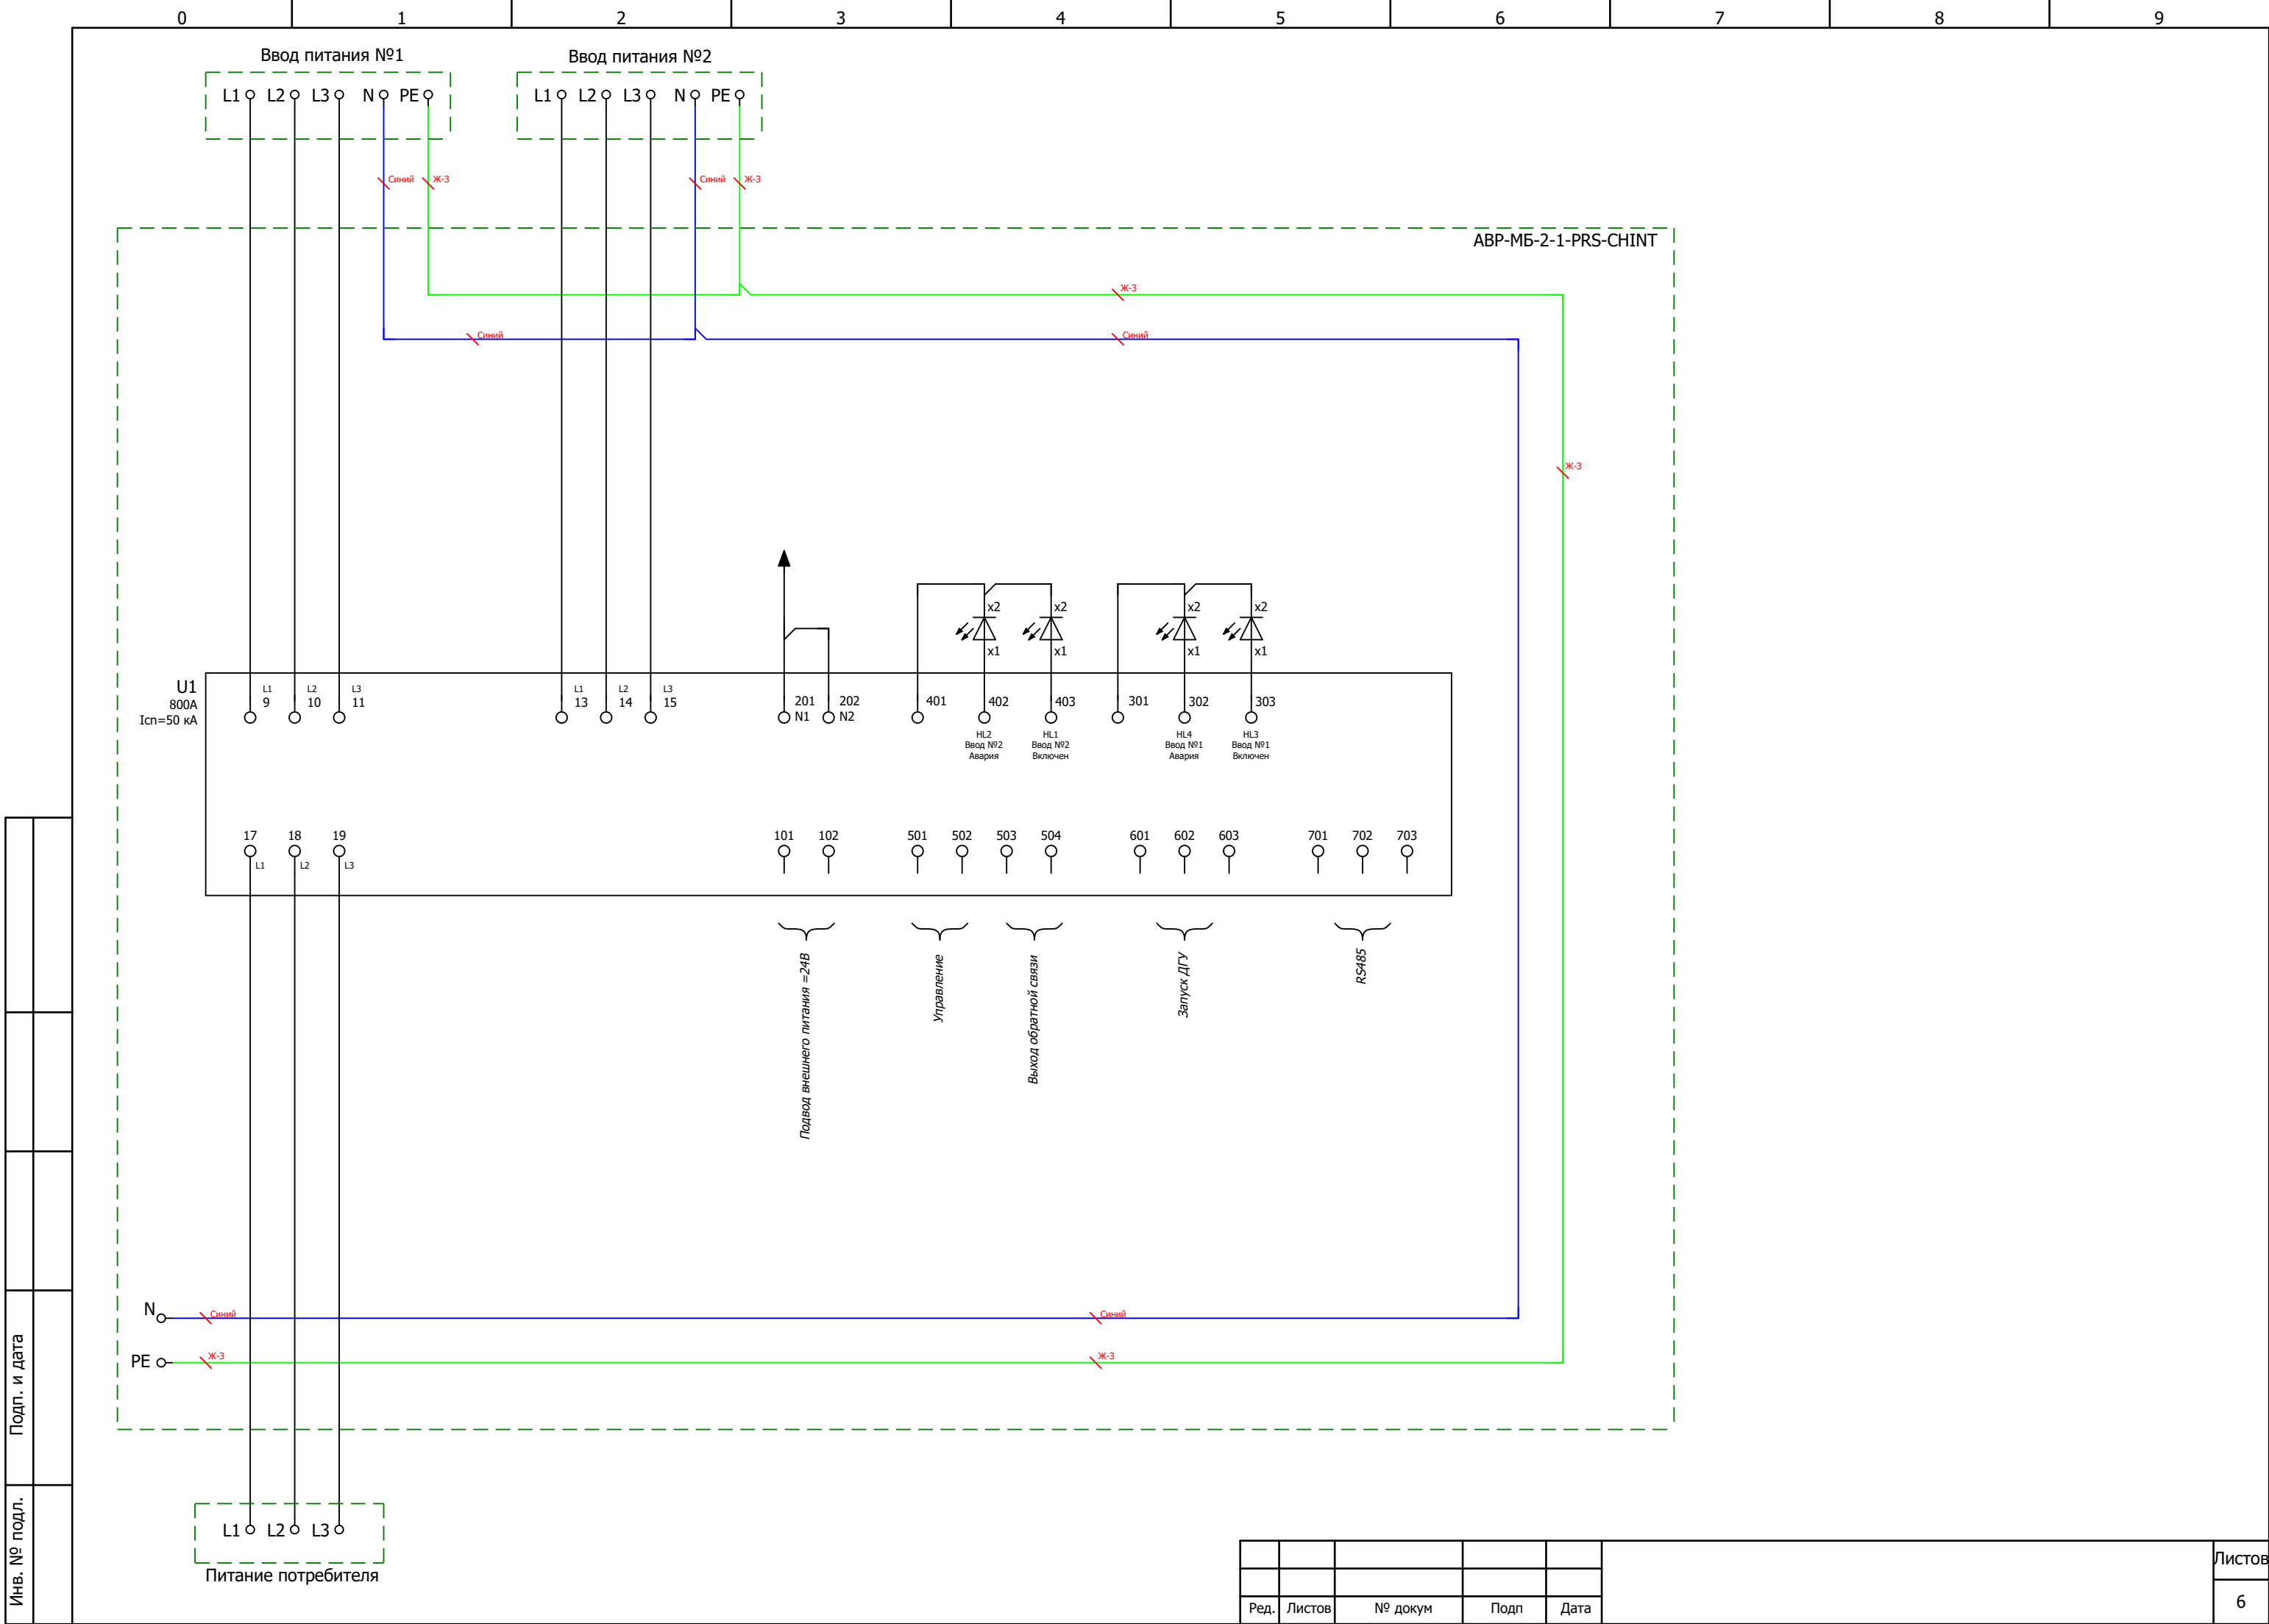

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание	
					U1	Устройство автоматического ввода резерва CHINT NXZM-800S/3В ЗР 800А I _{сп} =50 кА	1		
					U1	Дисплей для АВР NXZM-800S/3В	1		
					CH1;CH2	Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 80х40мм.)	2		
					HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2		
					HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2		
					B1	Корпус навесной ВхЩхГ 1200х800х400 мм	1		
					PG1	Сальник MG63 IP68 d отверстия 63мм d проводника 40-50мм	6		
					PG2	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	1		
					W1...W3;W5;W7	Шина медная 6х50(1=955А, 2=1474А, 3=1909А) 1м=2,66кг	35		