

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Dekraft

Три ввода 125 А




ABP-PRS-МБ-3-1-125-DEK

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	
	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
	Разраб							
	Пров							
	Т.контр							
	Рук							
	Н.контр							
	УТВ							
						Лит	Лист	Листов
							2	6
						PIRIS		

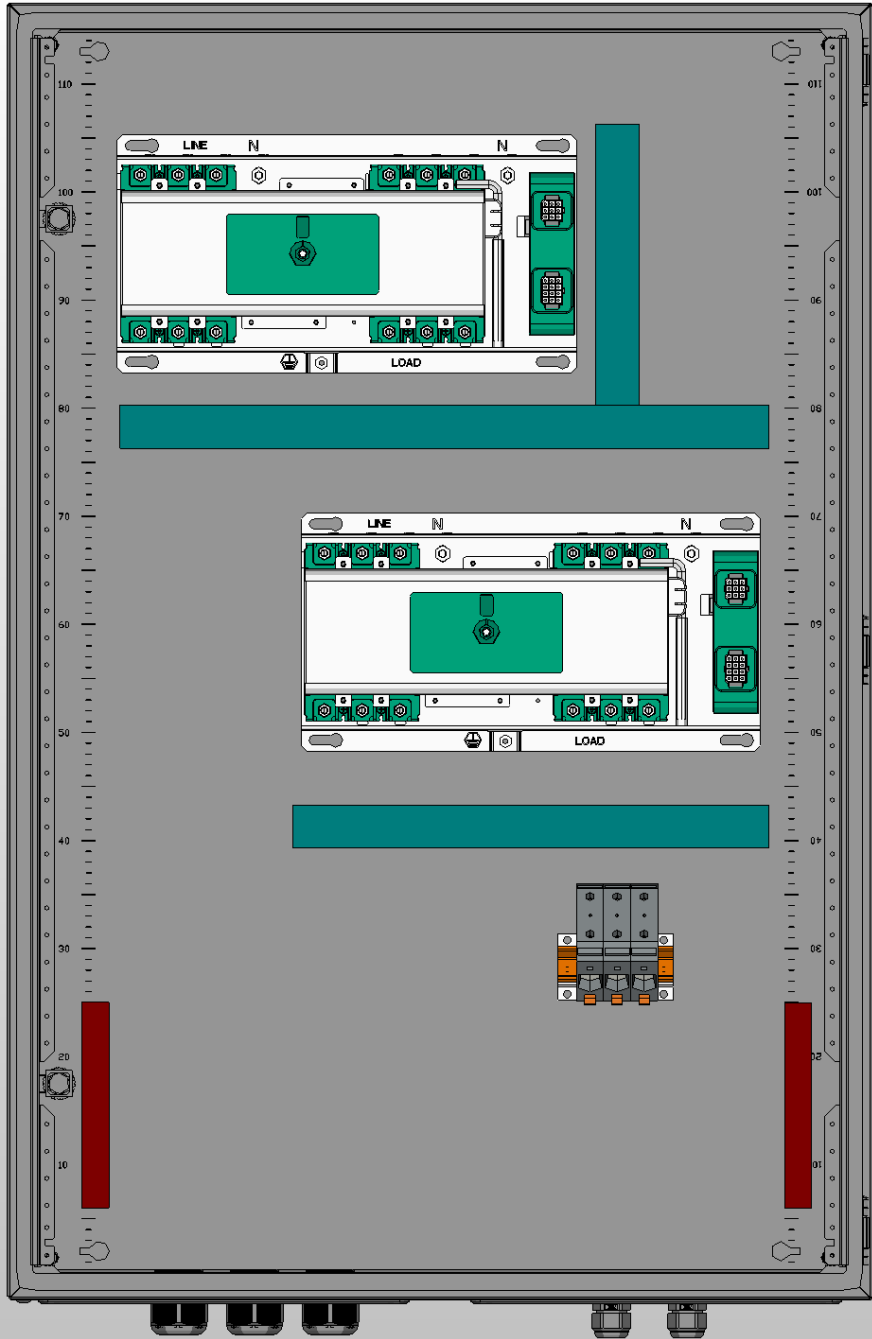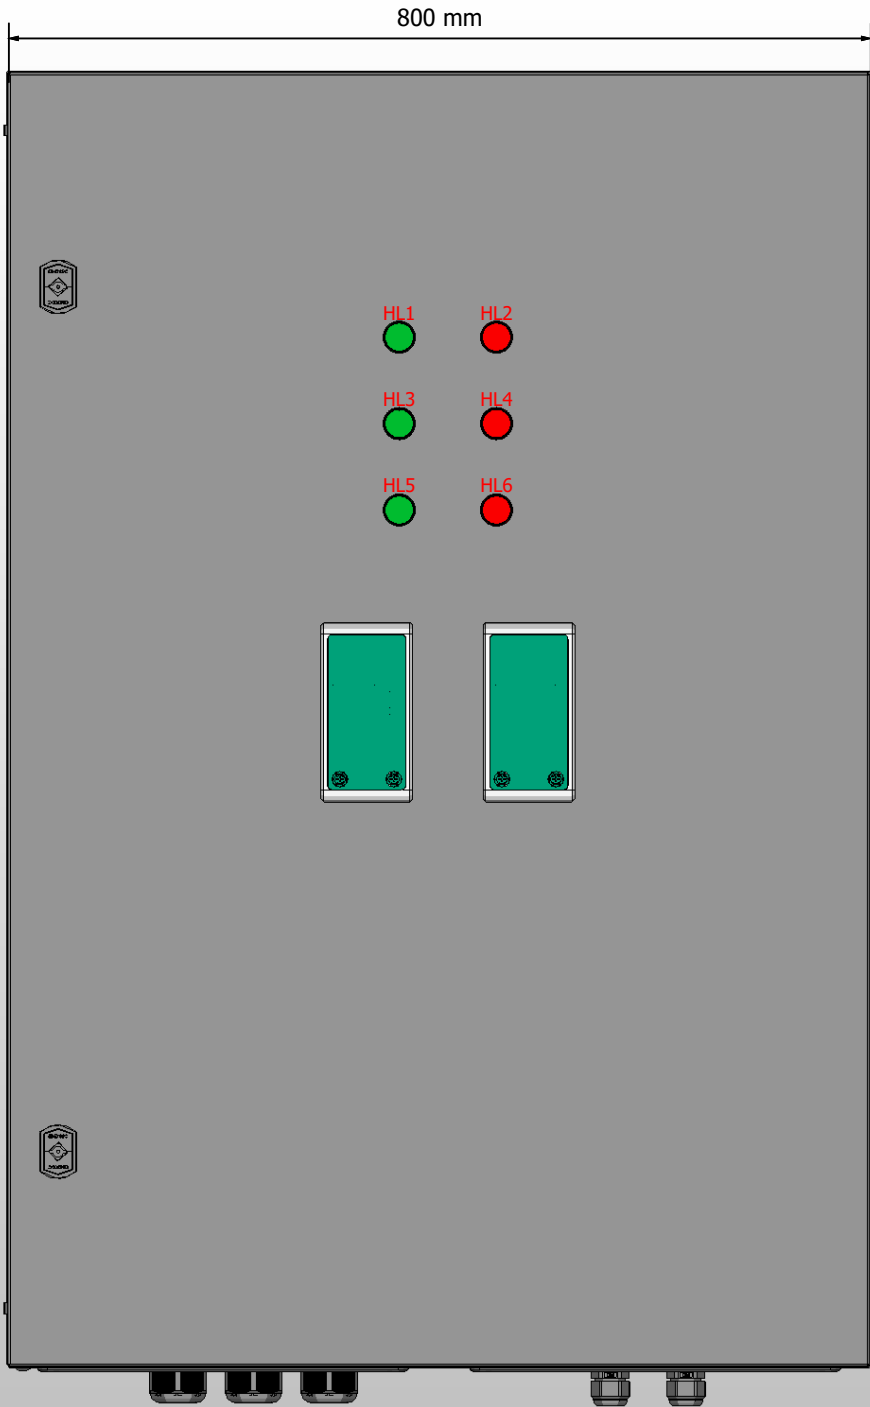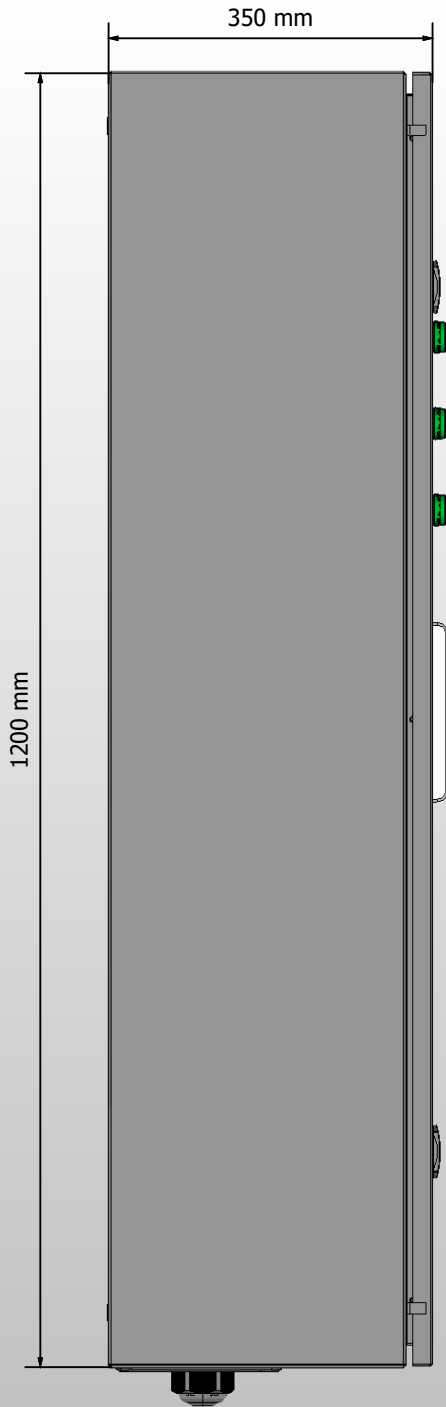




1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

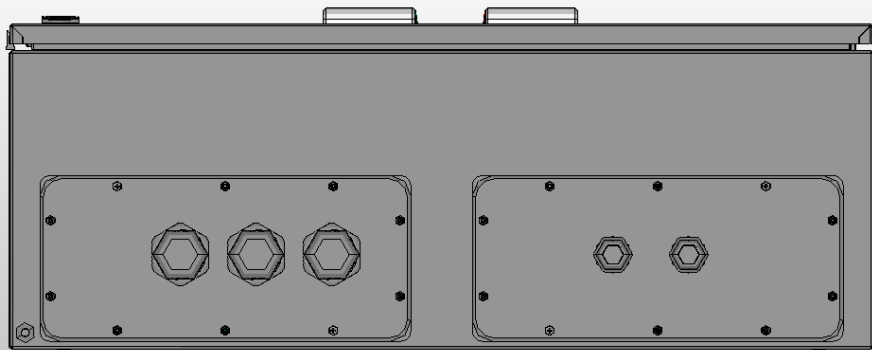

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов
3

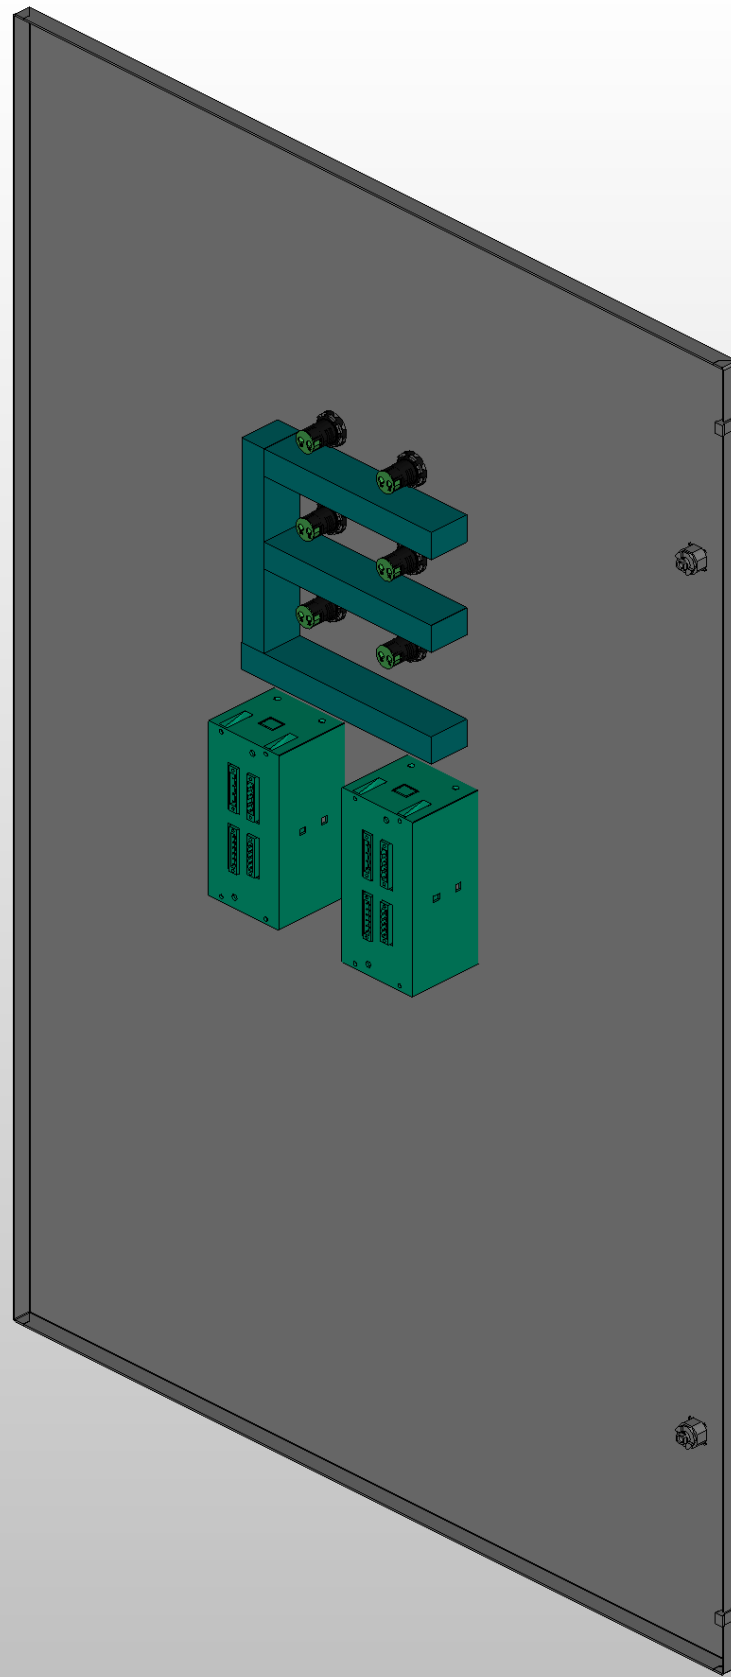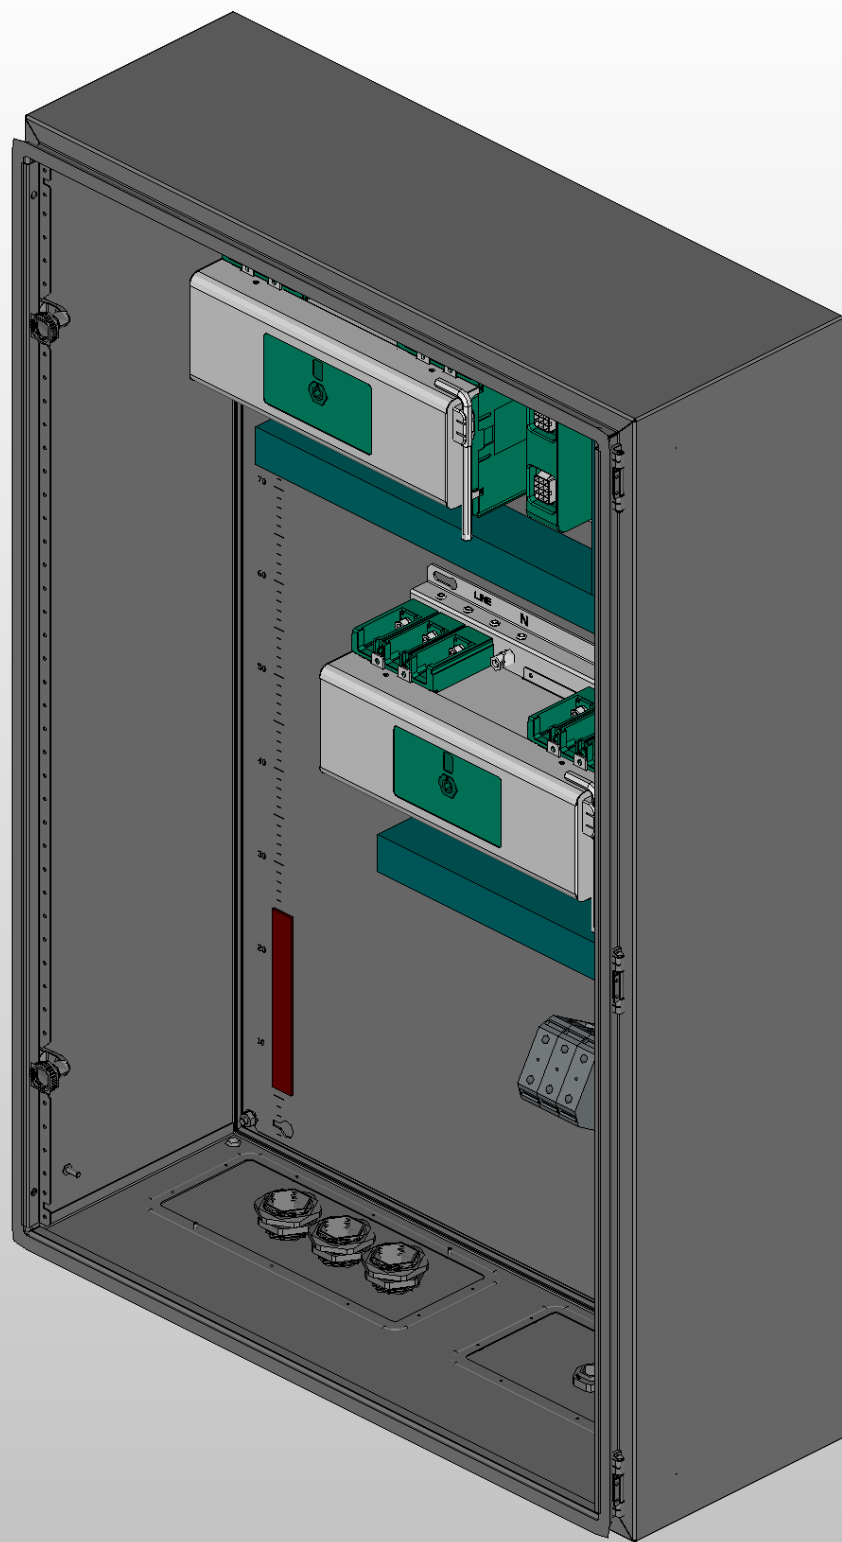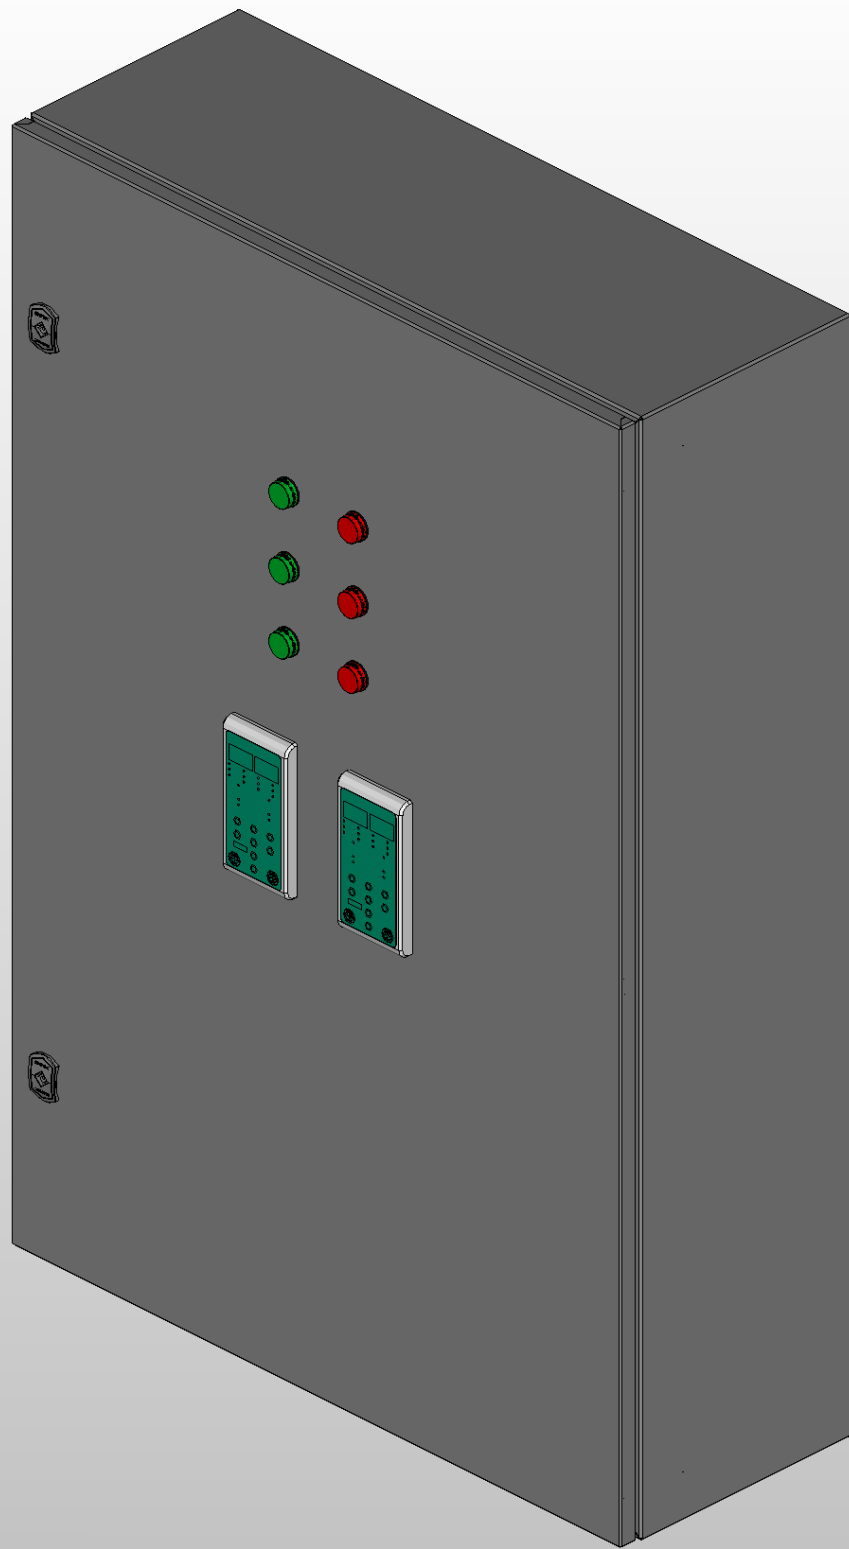

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

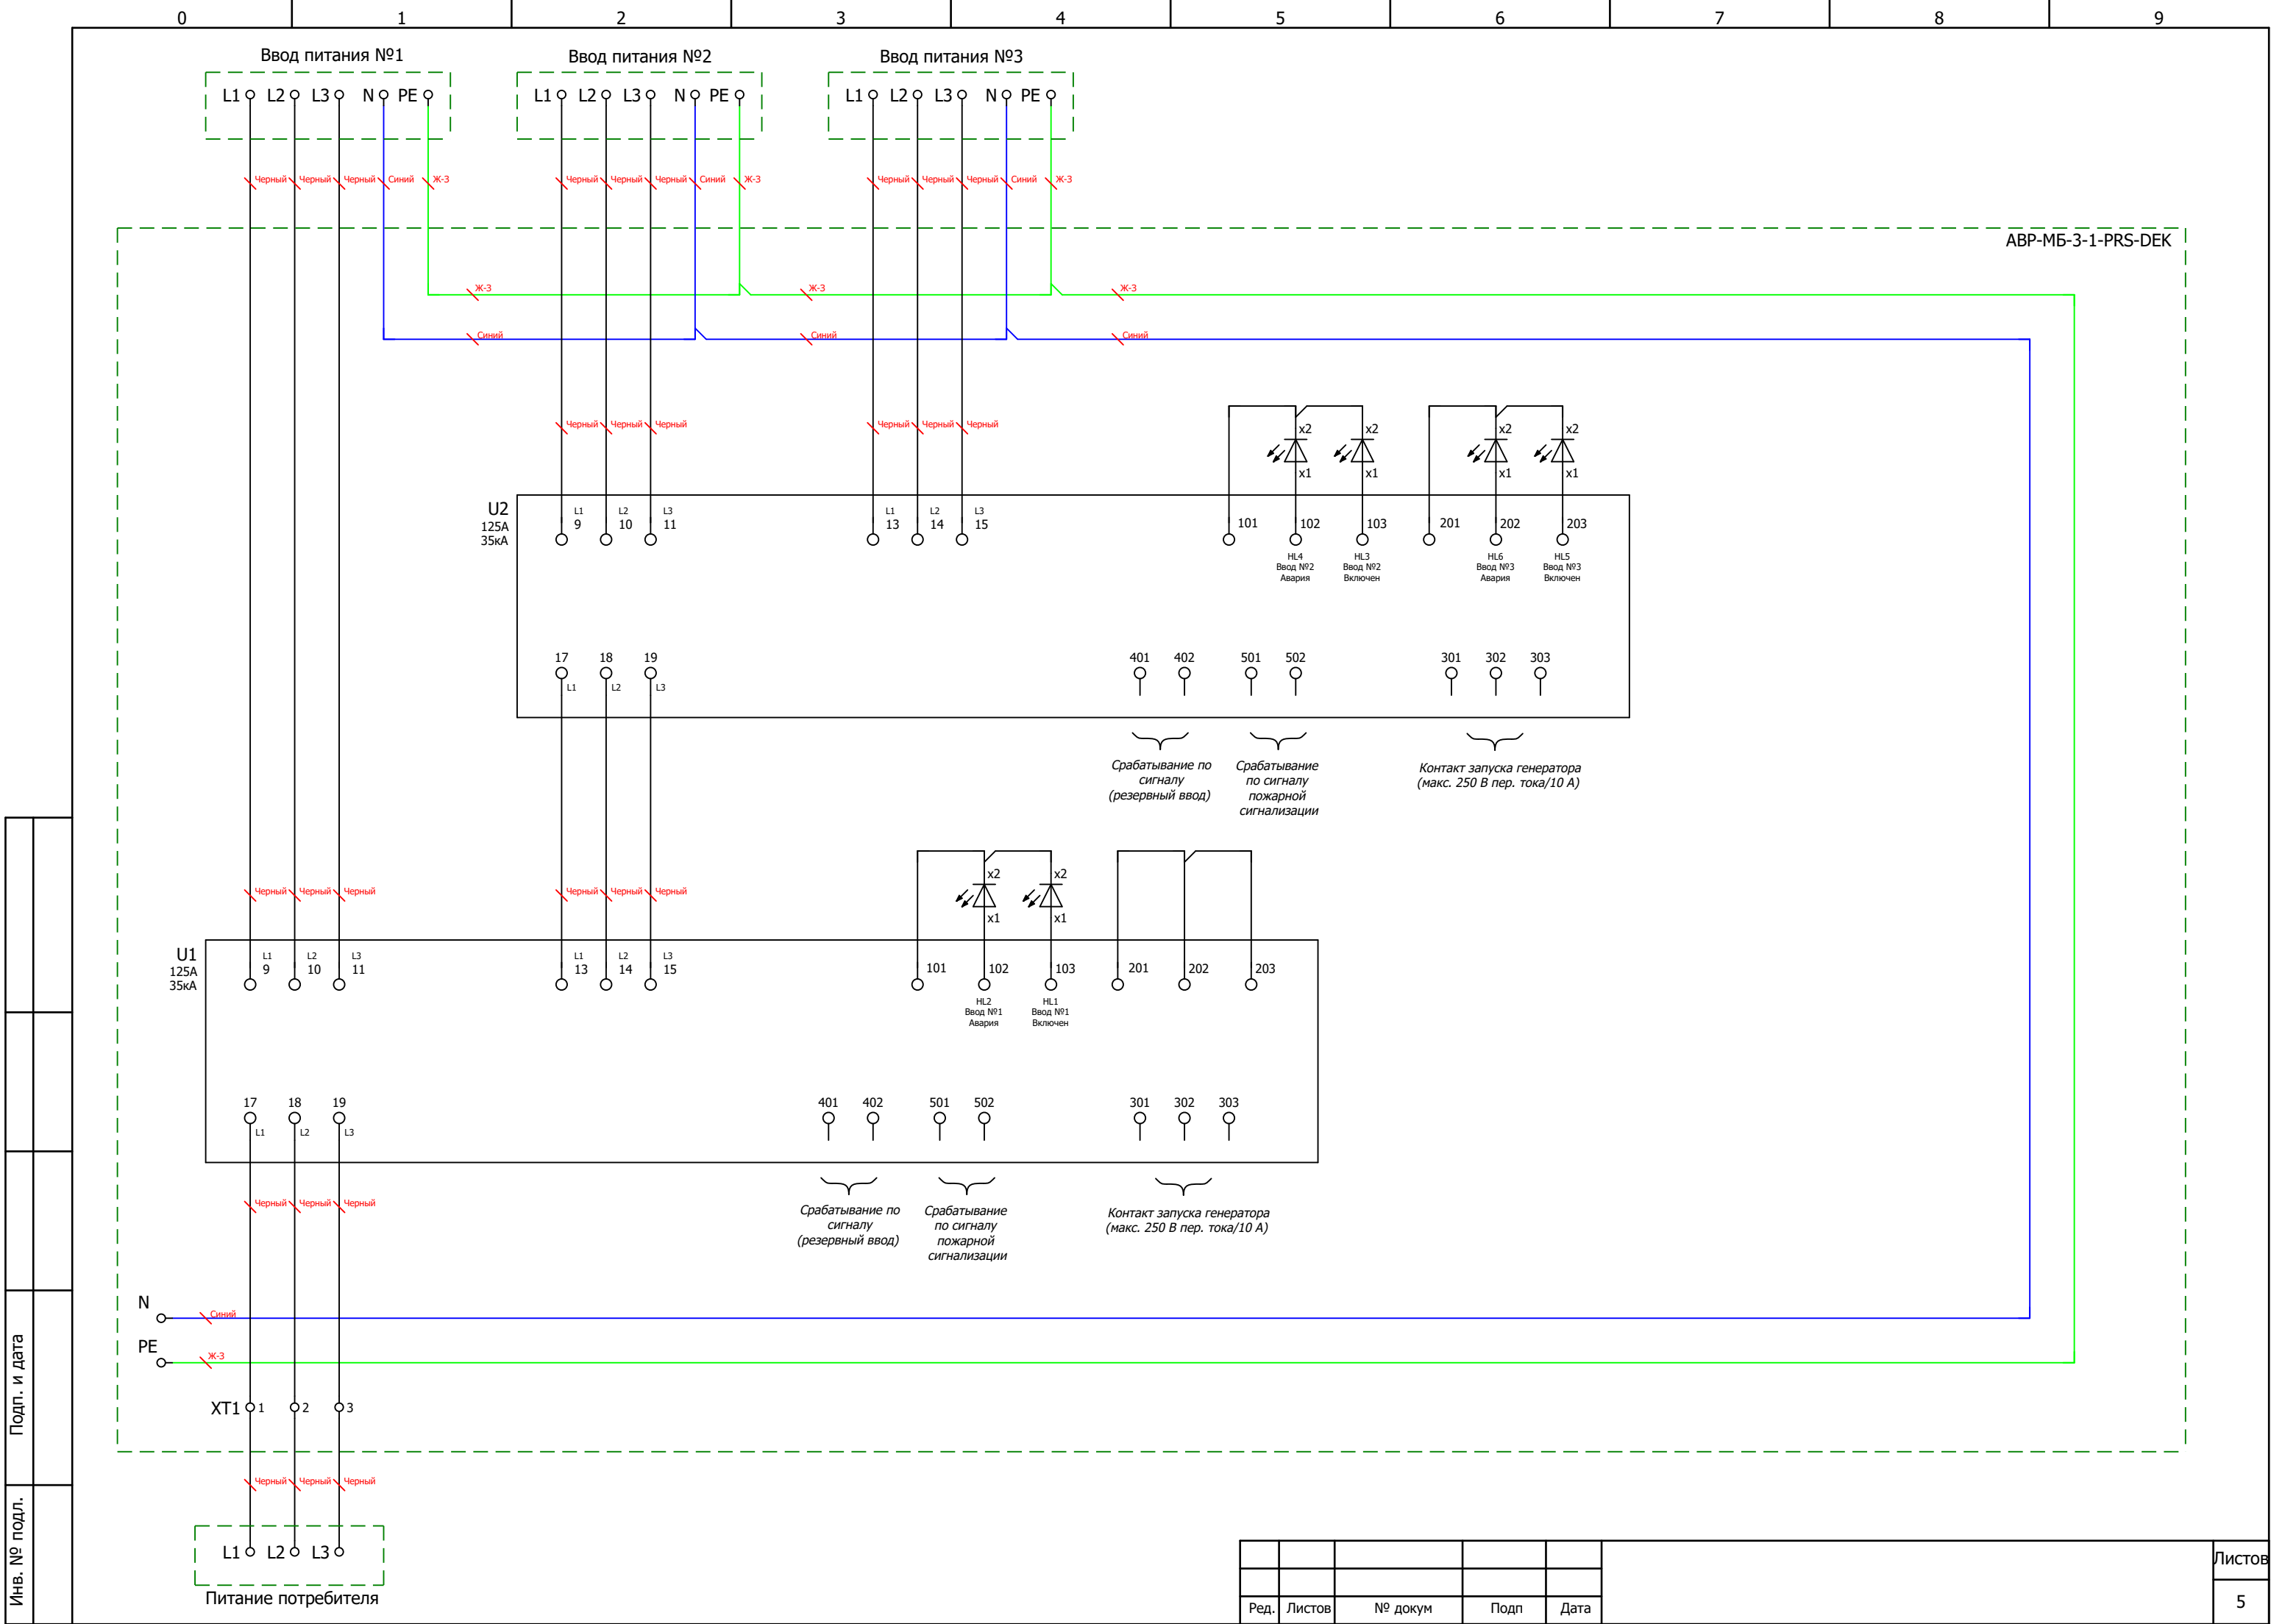

[illegible]