

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая Документация

ВРУ с АВР 250 А

С приборами учёта и управлением с ПЛК

ВРУ-PRS-ABP-A-2-01-250-CHINT


Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	ЭЗ. Схема мини-ABP питания цепей управления блока ABP
8	ЭЗ. Схема управления ABP и индикации
9	Групповая спецификация компонентов. Лист 1
10	Групповая спецификация компонентов. Лист 2

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
	Разраб							
	Пров							
	Т.контр							
	Рук							
	Н.контр							
	Утв							
		Лит	Лист	Листов				
			2	10				
								


Вид с дверями

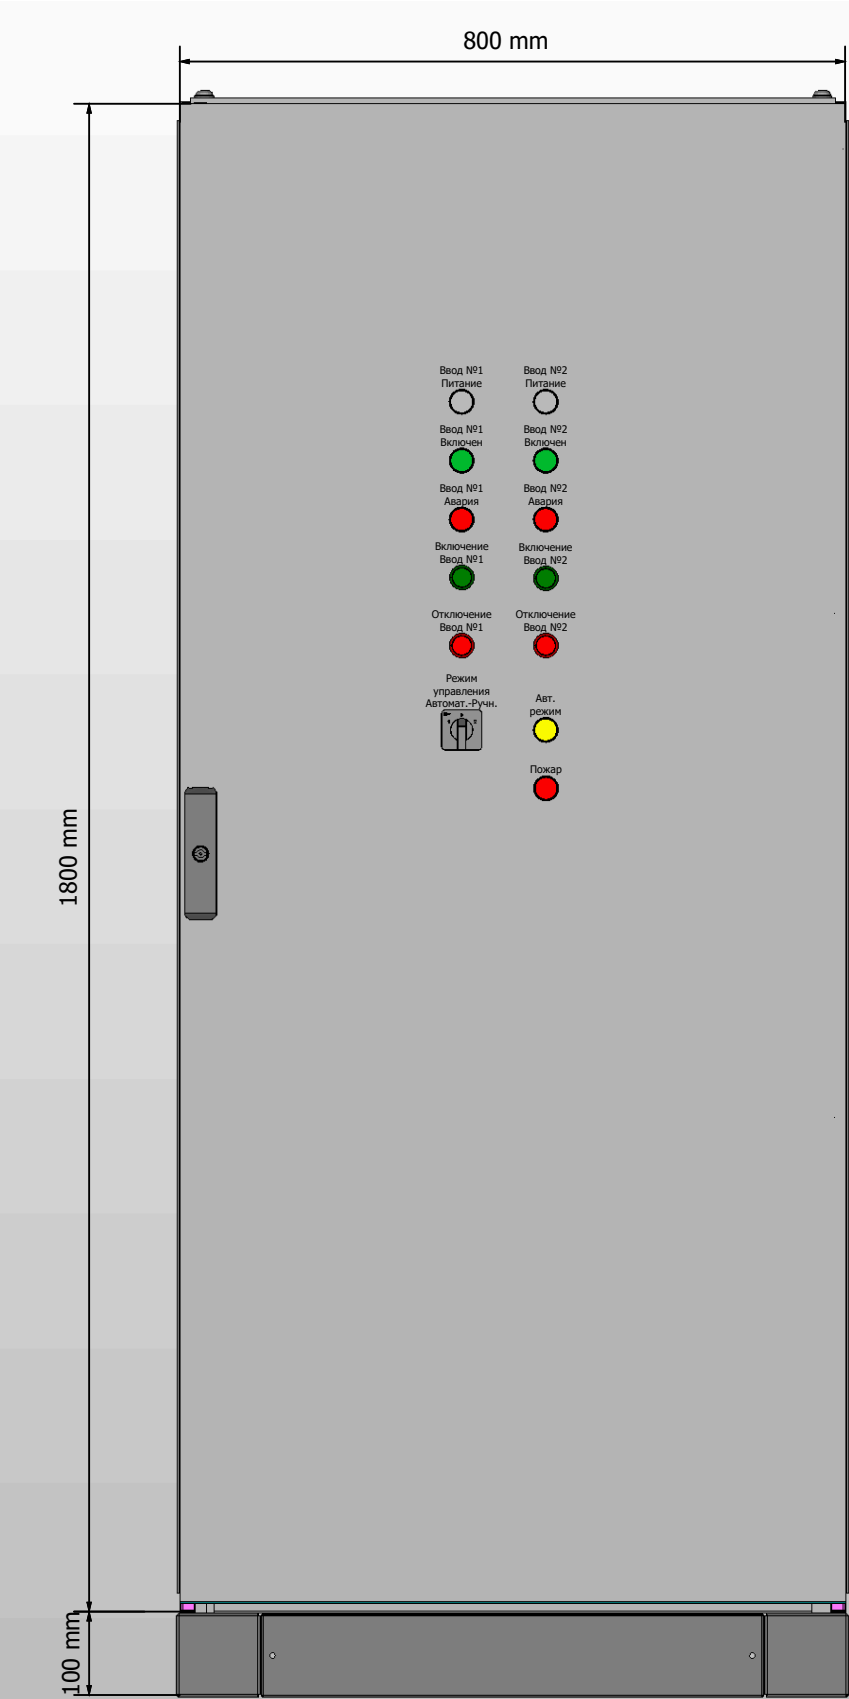


Вид без дверей

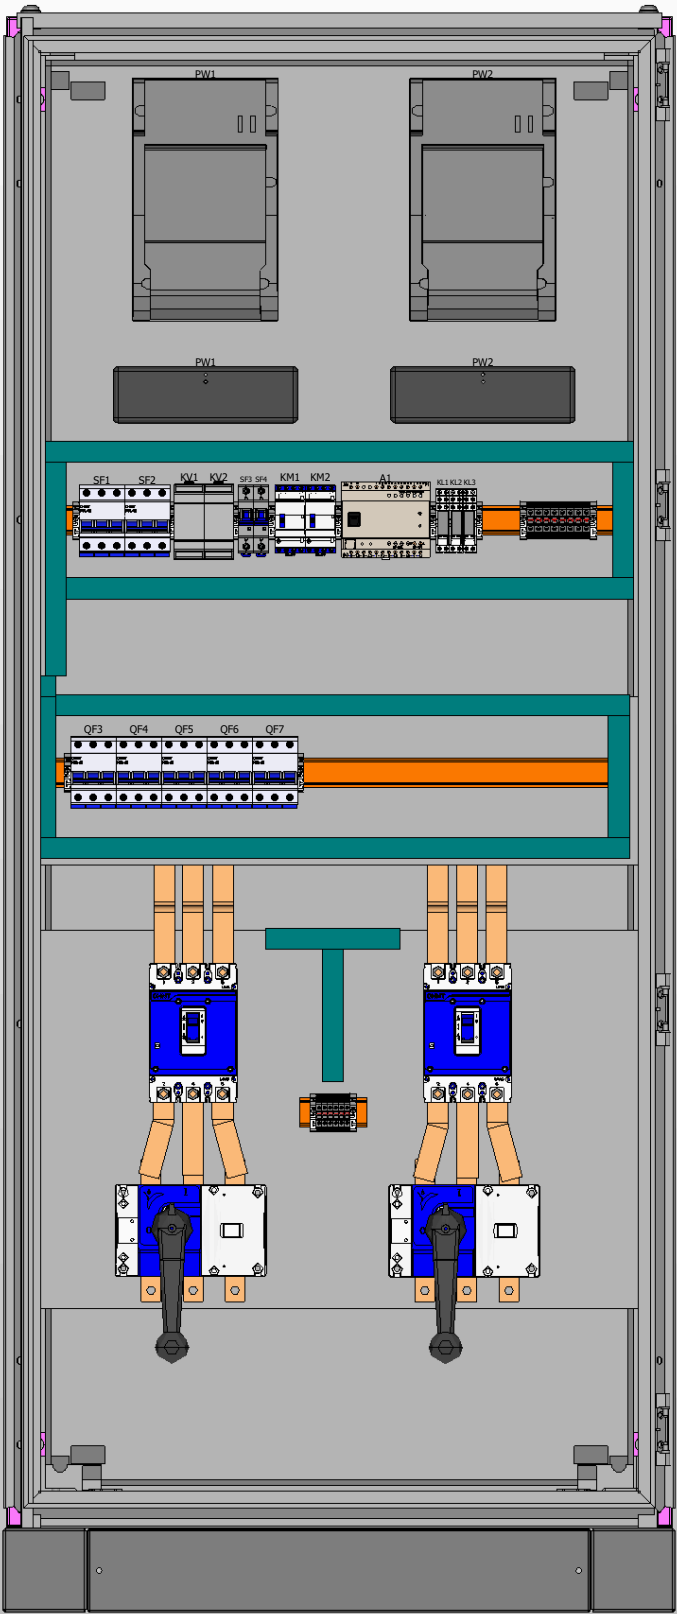

Вид сбоку (слева)

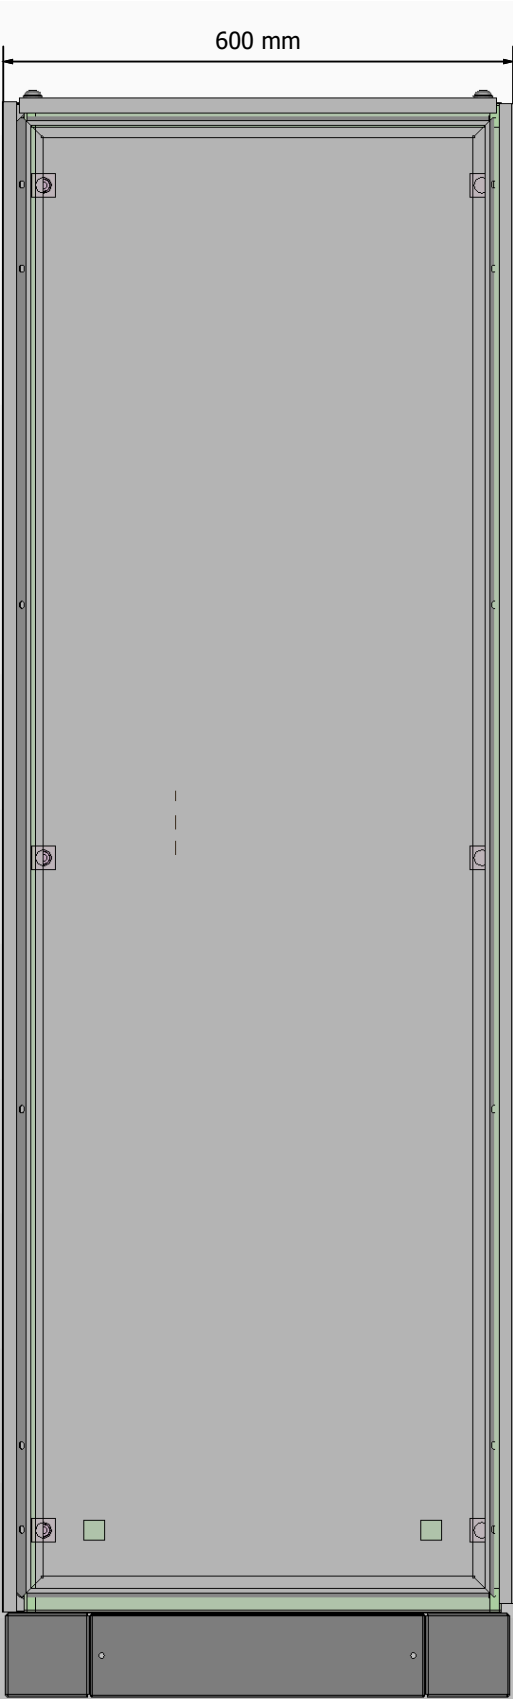

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Цвет RAL7035.
3. Глубина корпуса составляет 600 мм.
4. Токоведущие части и силовые автоматы зашить поликарбонатом.

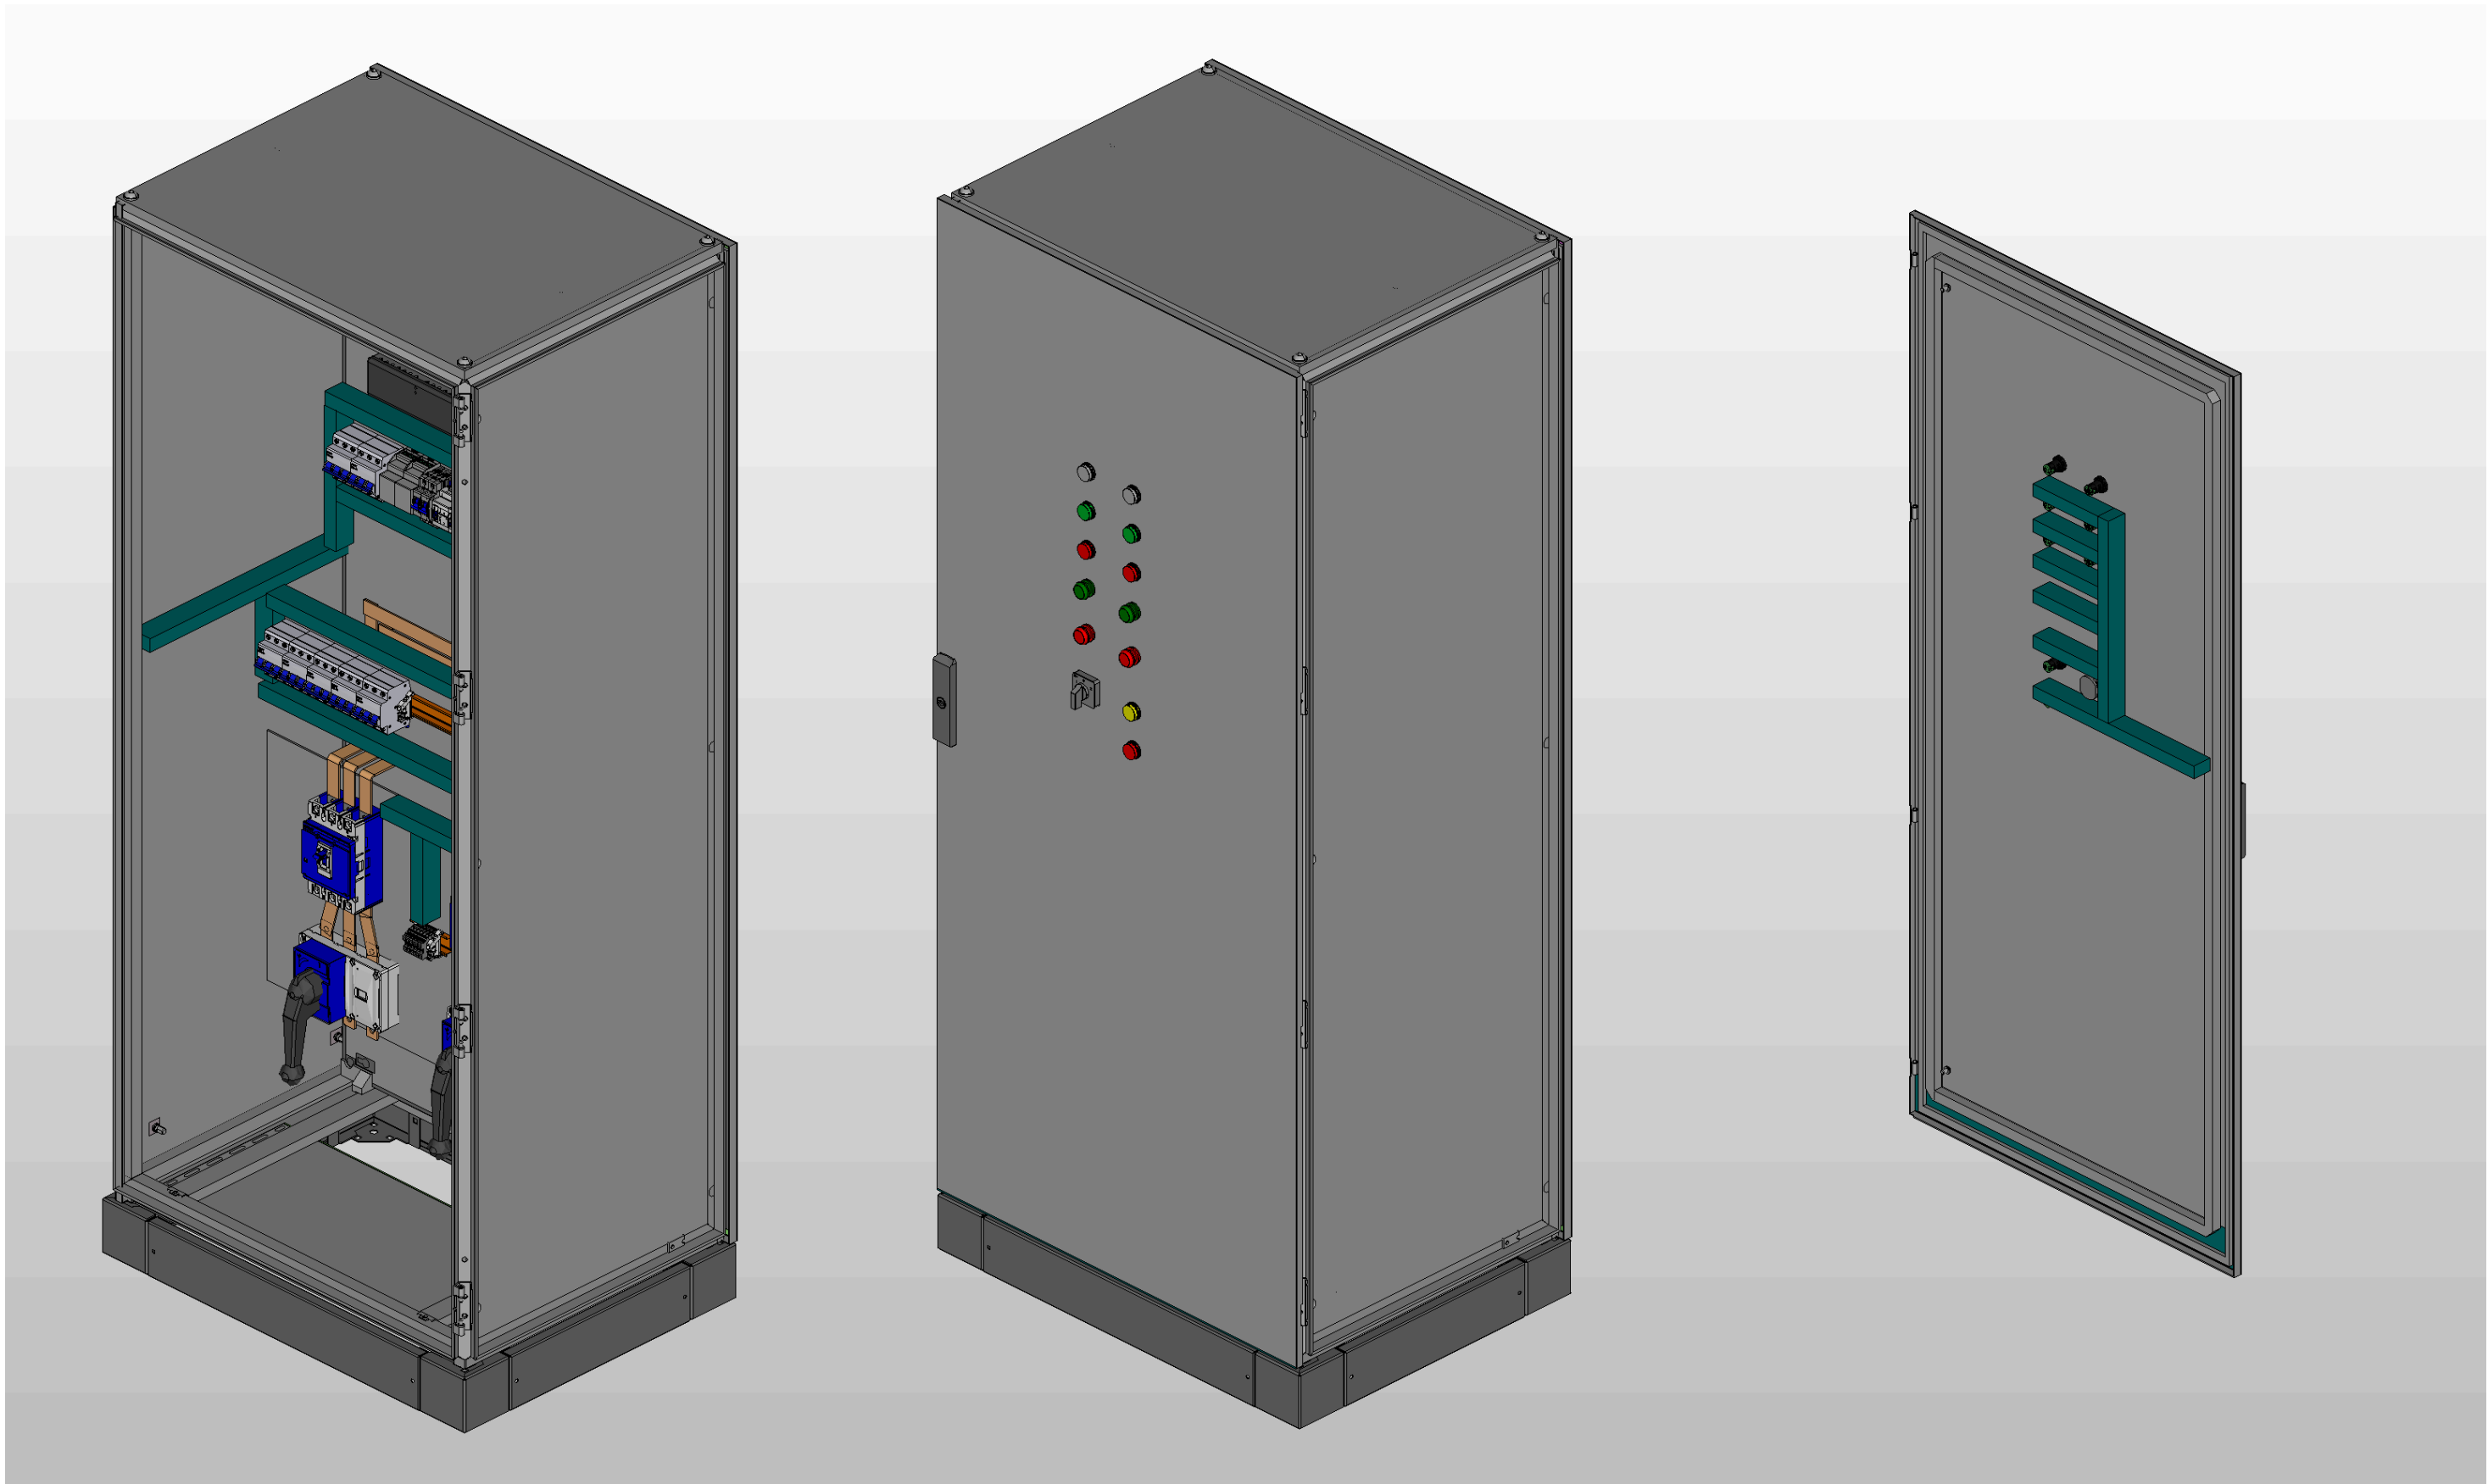


** Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу*

Инв. № подл.	Подп. и дата				


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

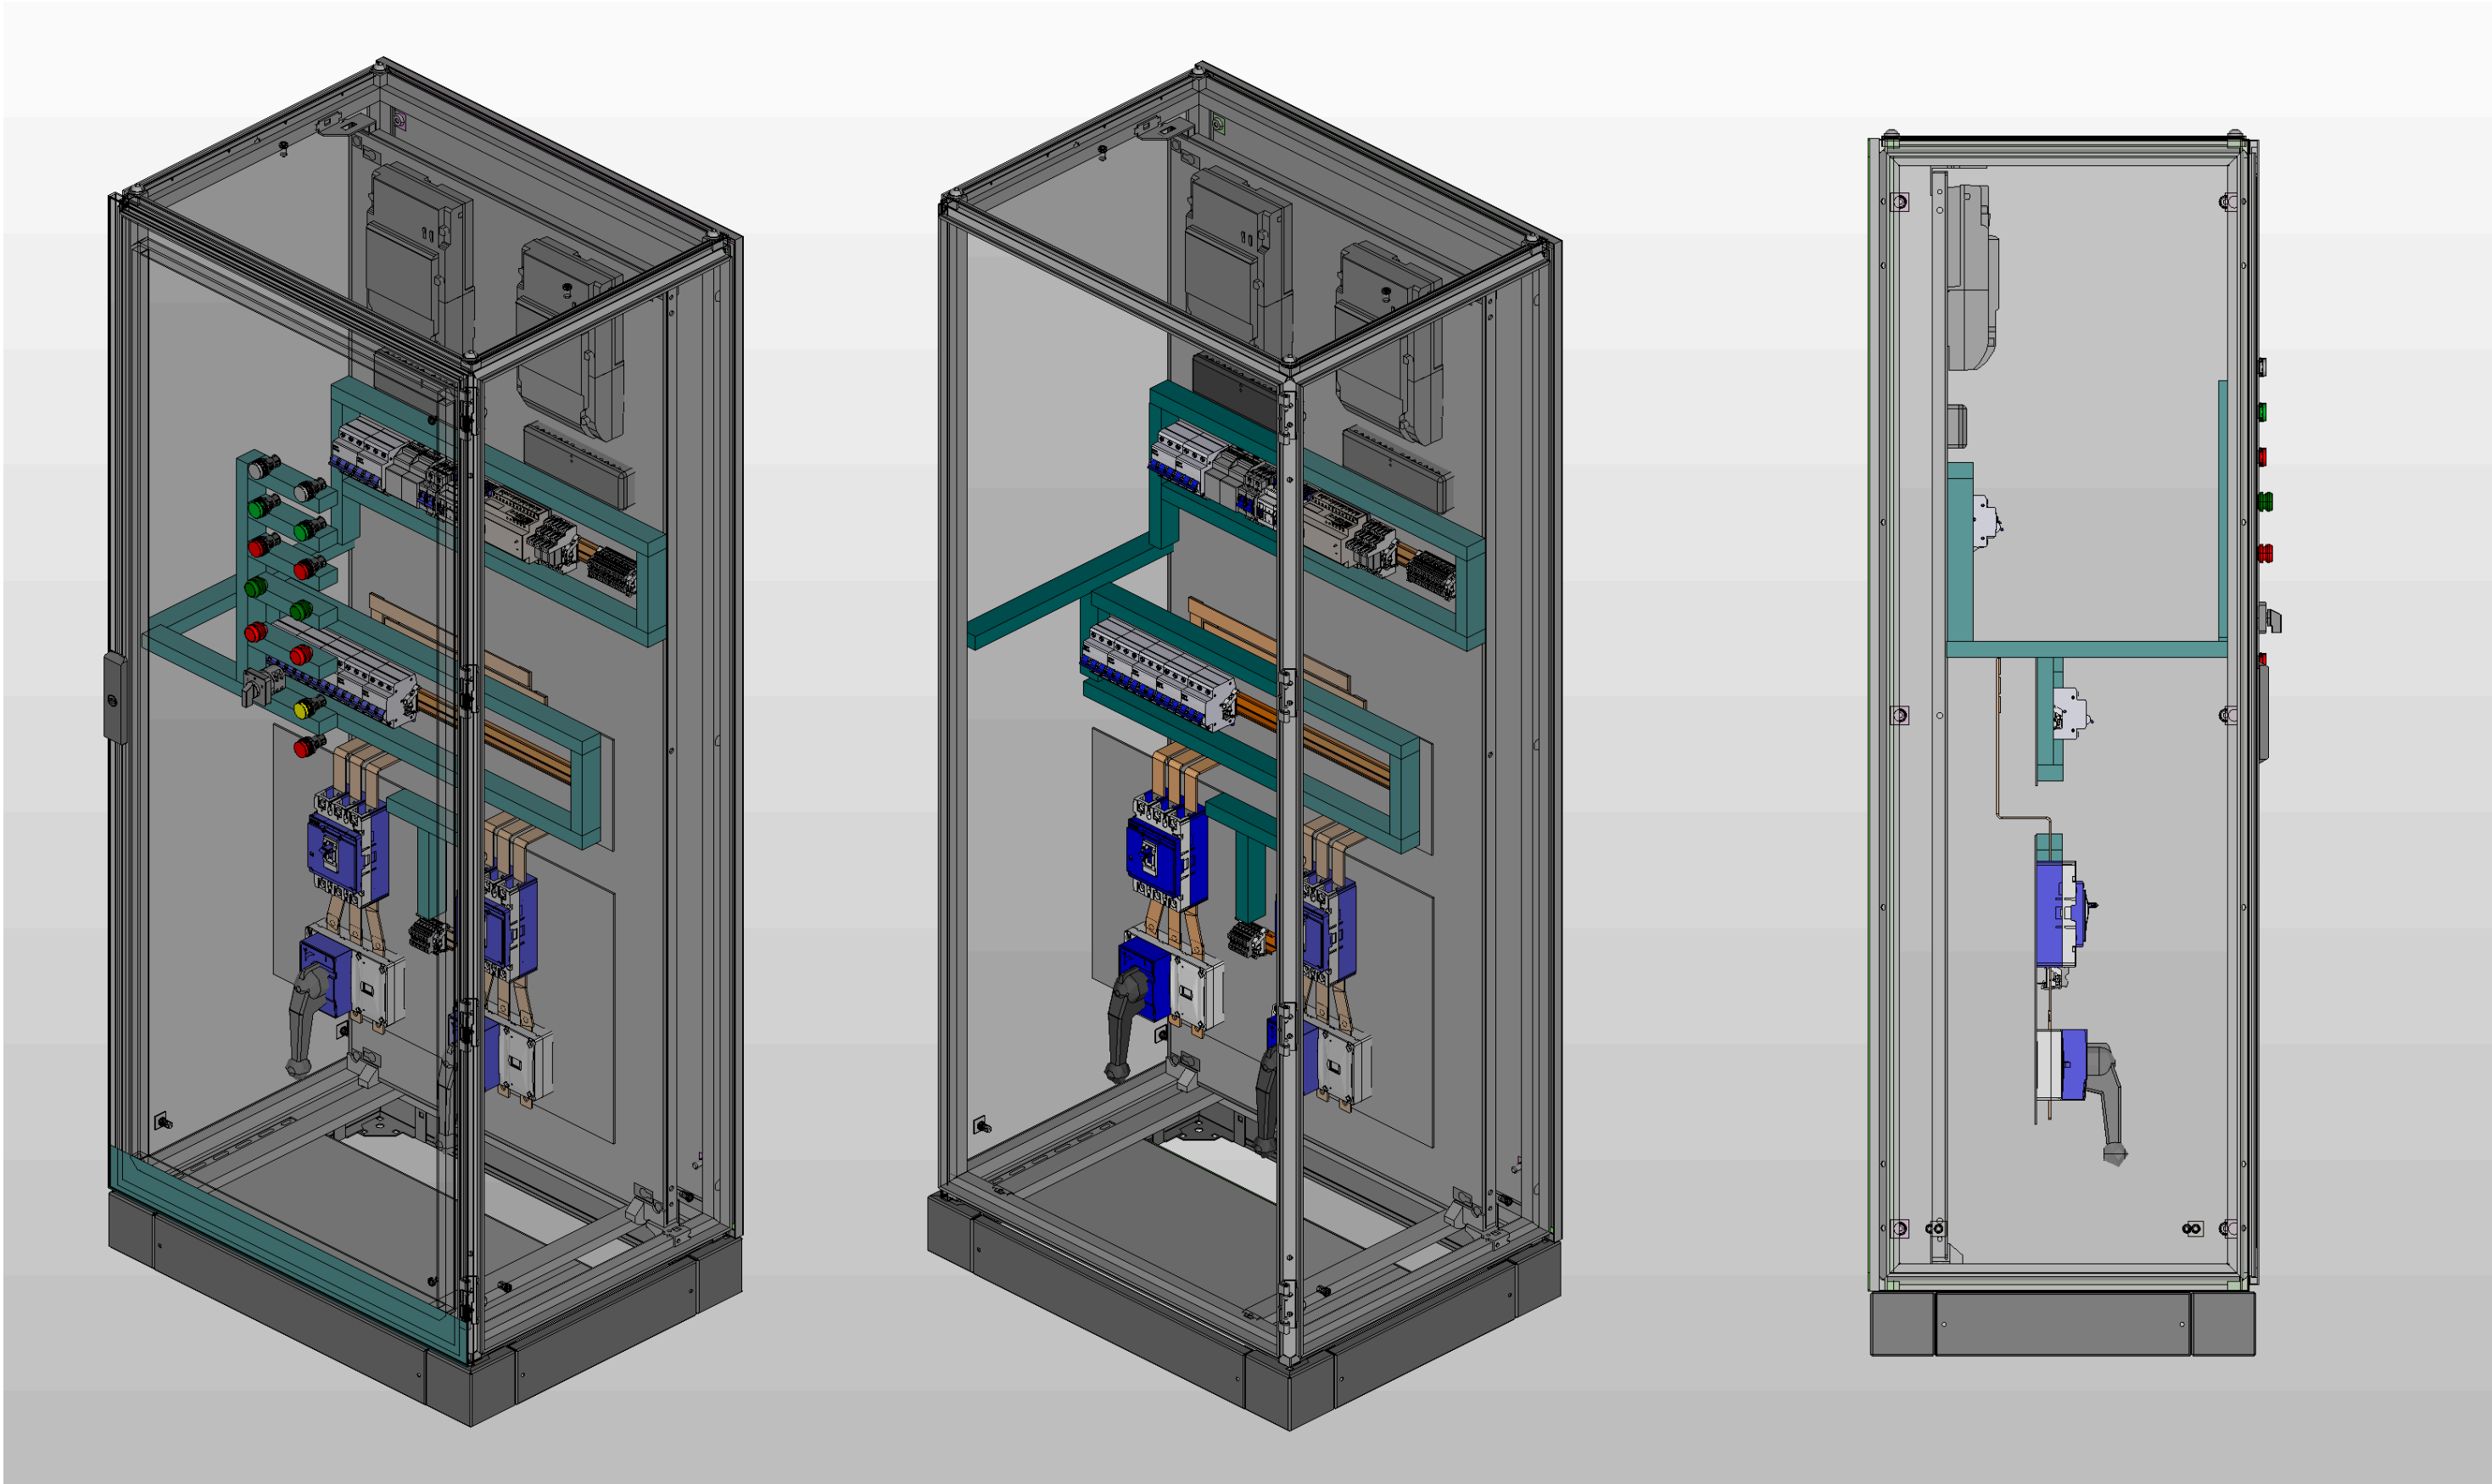

Инв. № подл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата		

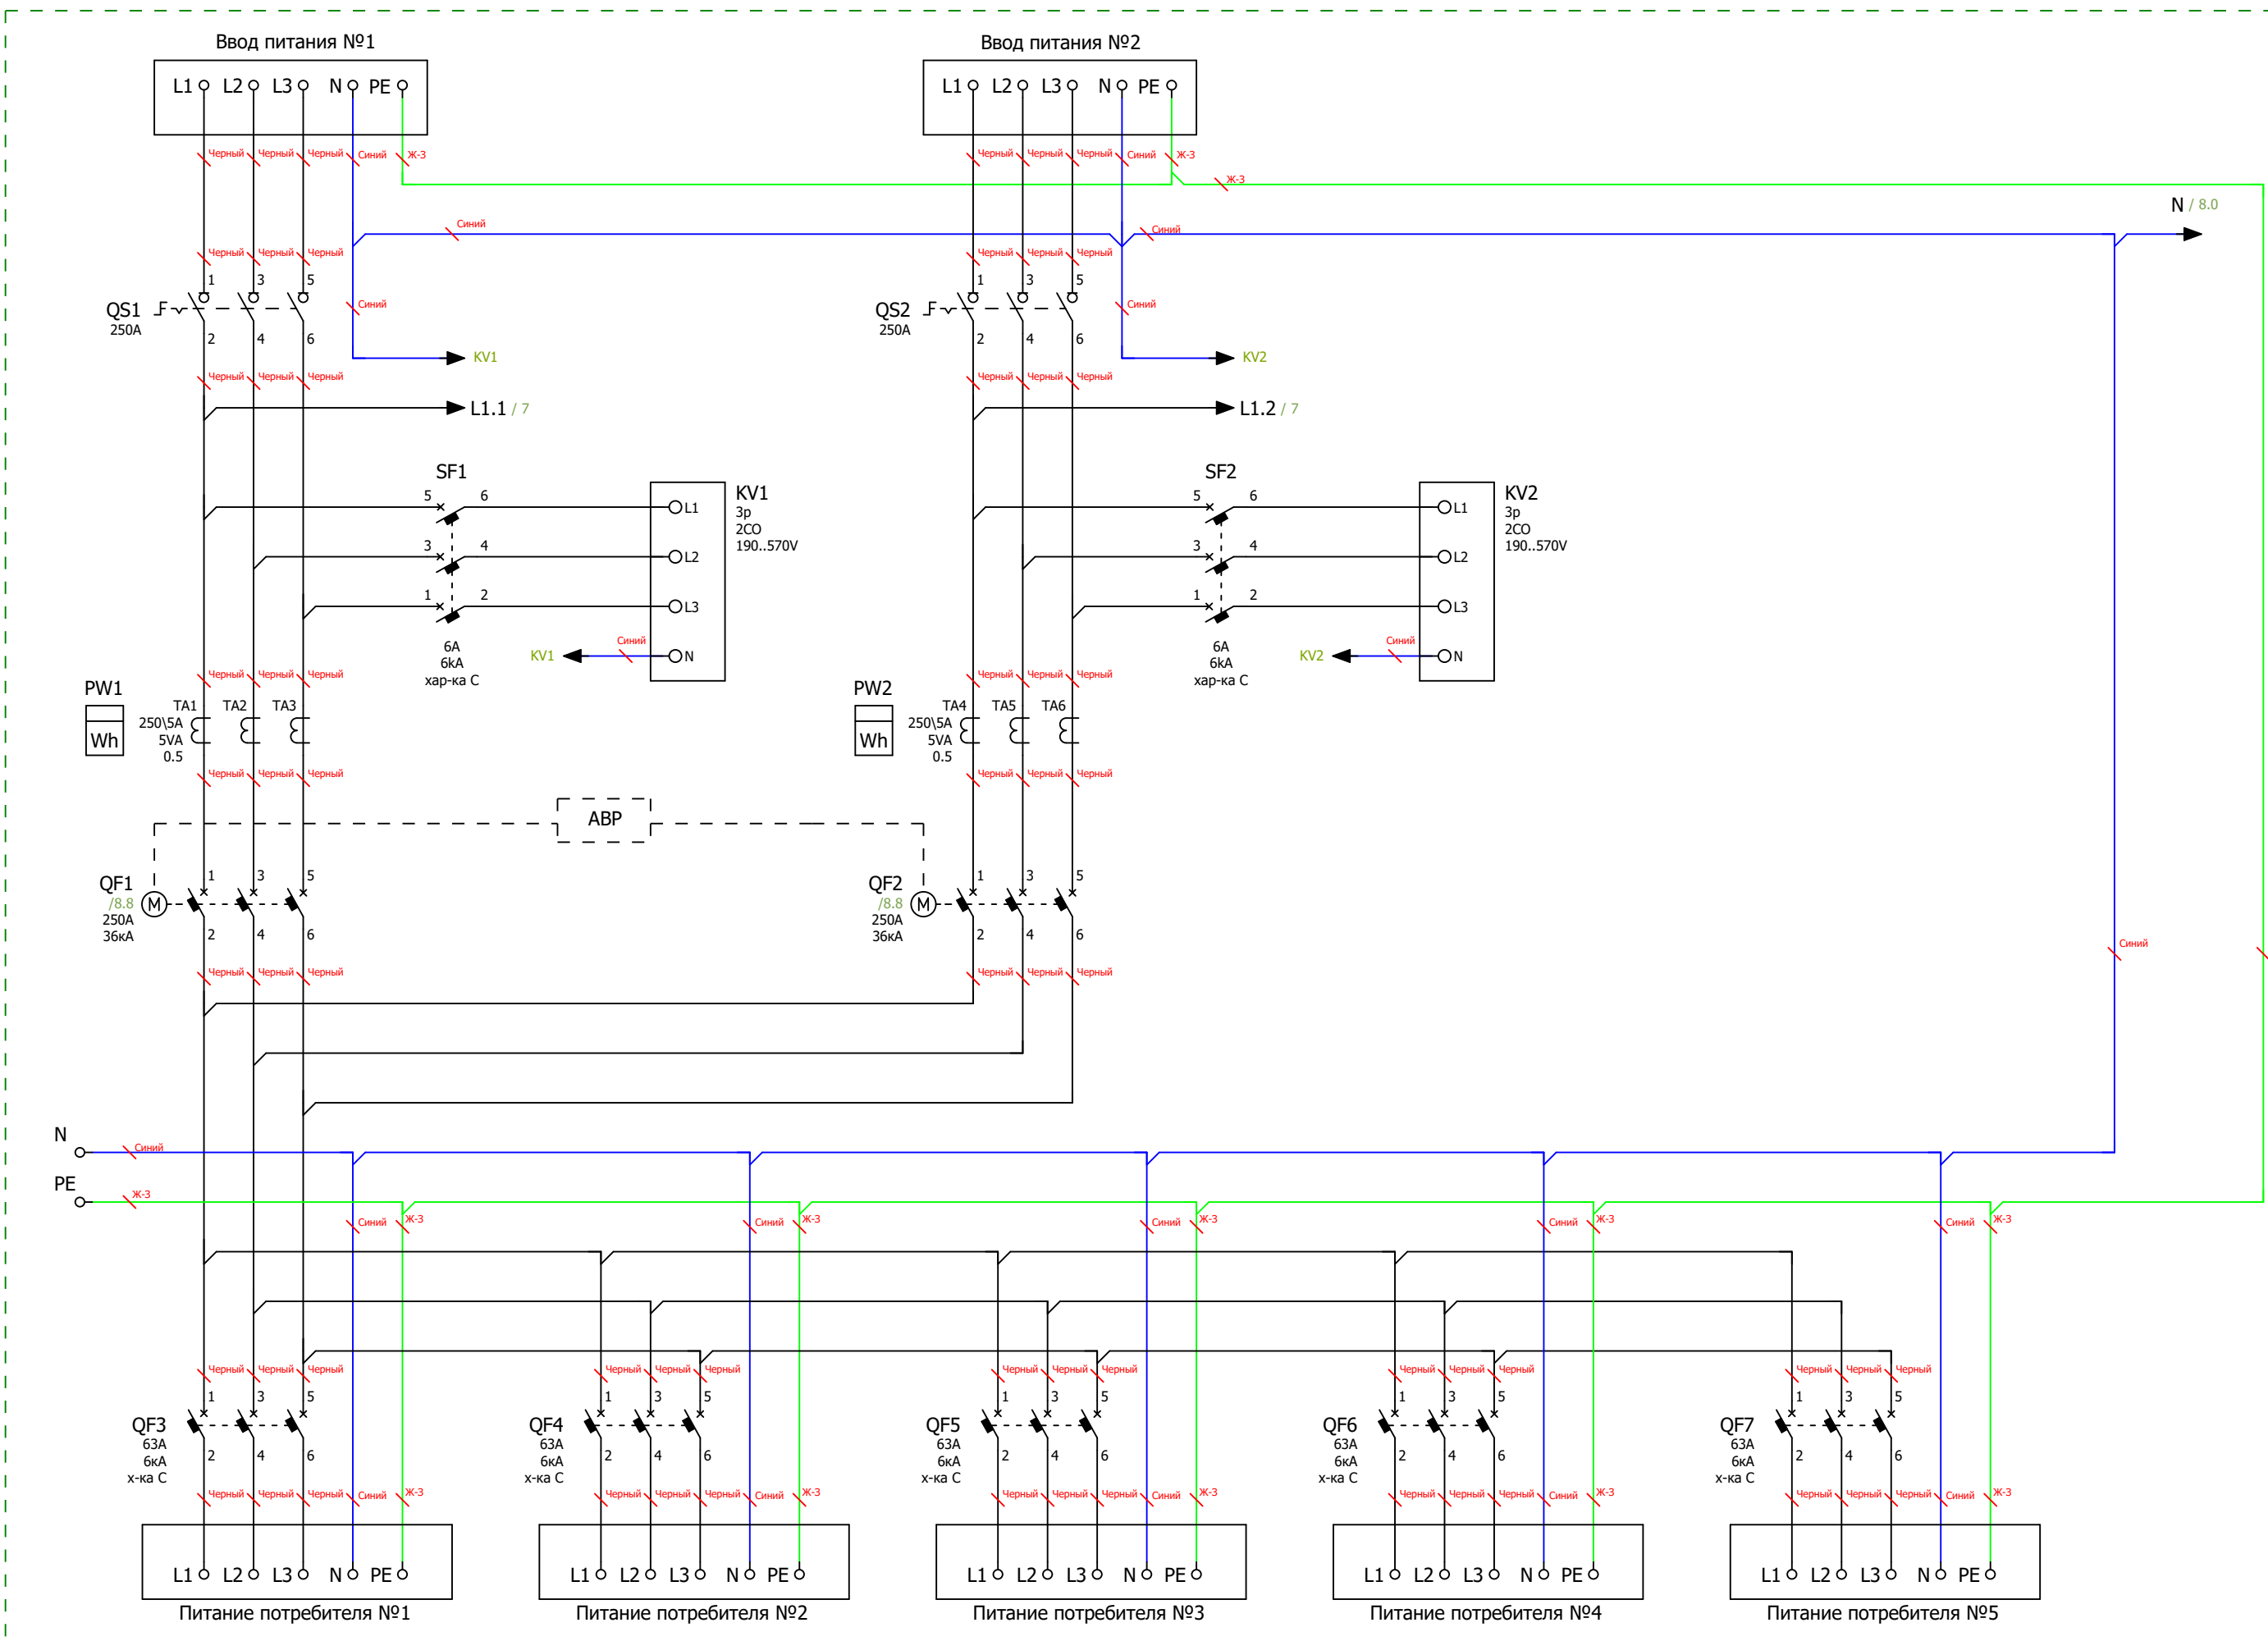

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
					Листов
					6

Инв. № подл.	Подп. и дата			

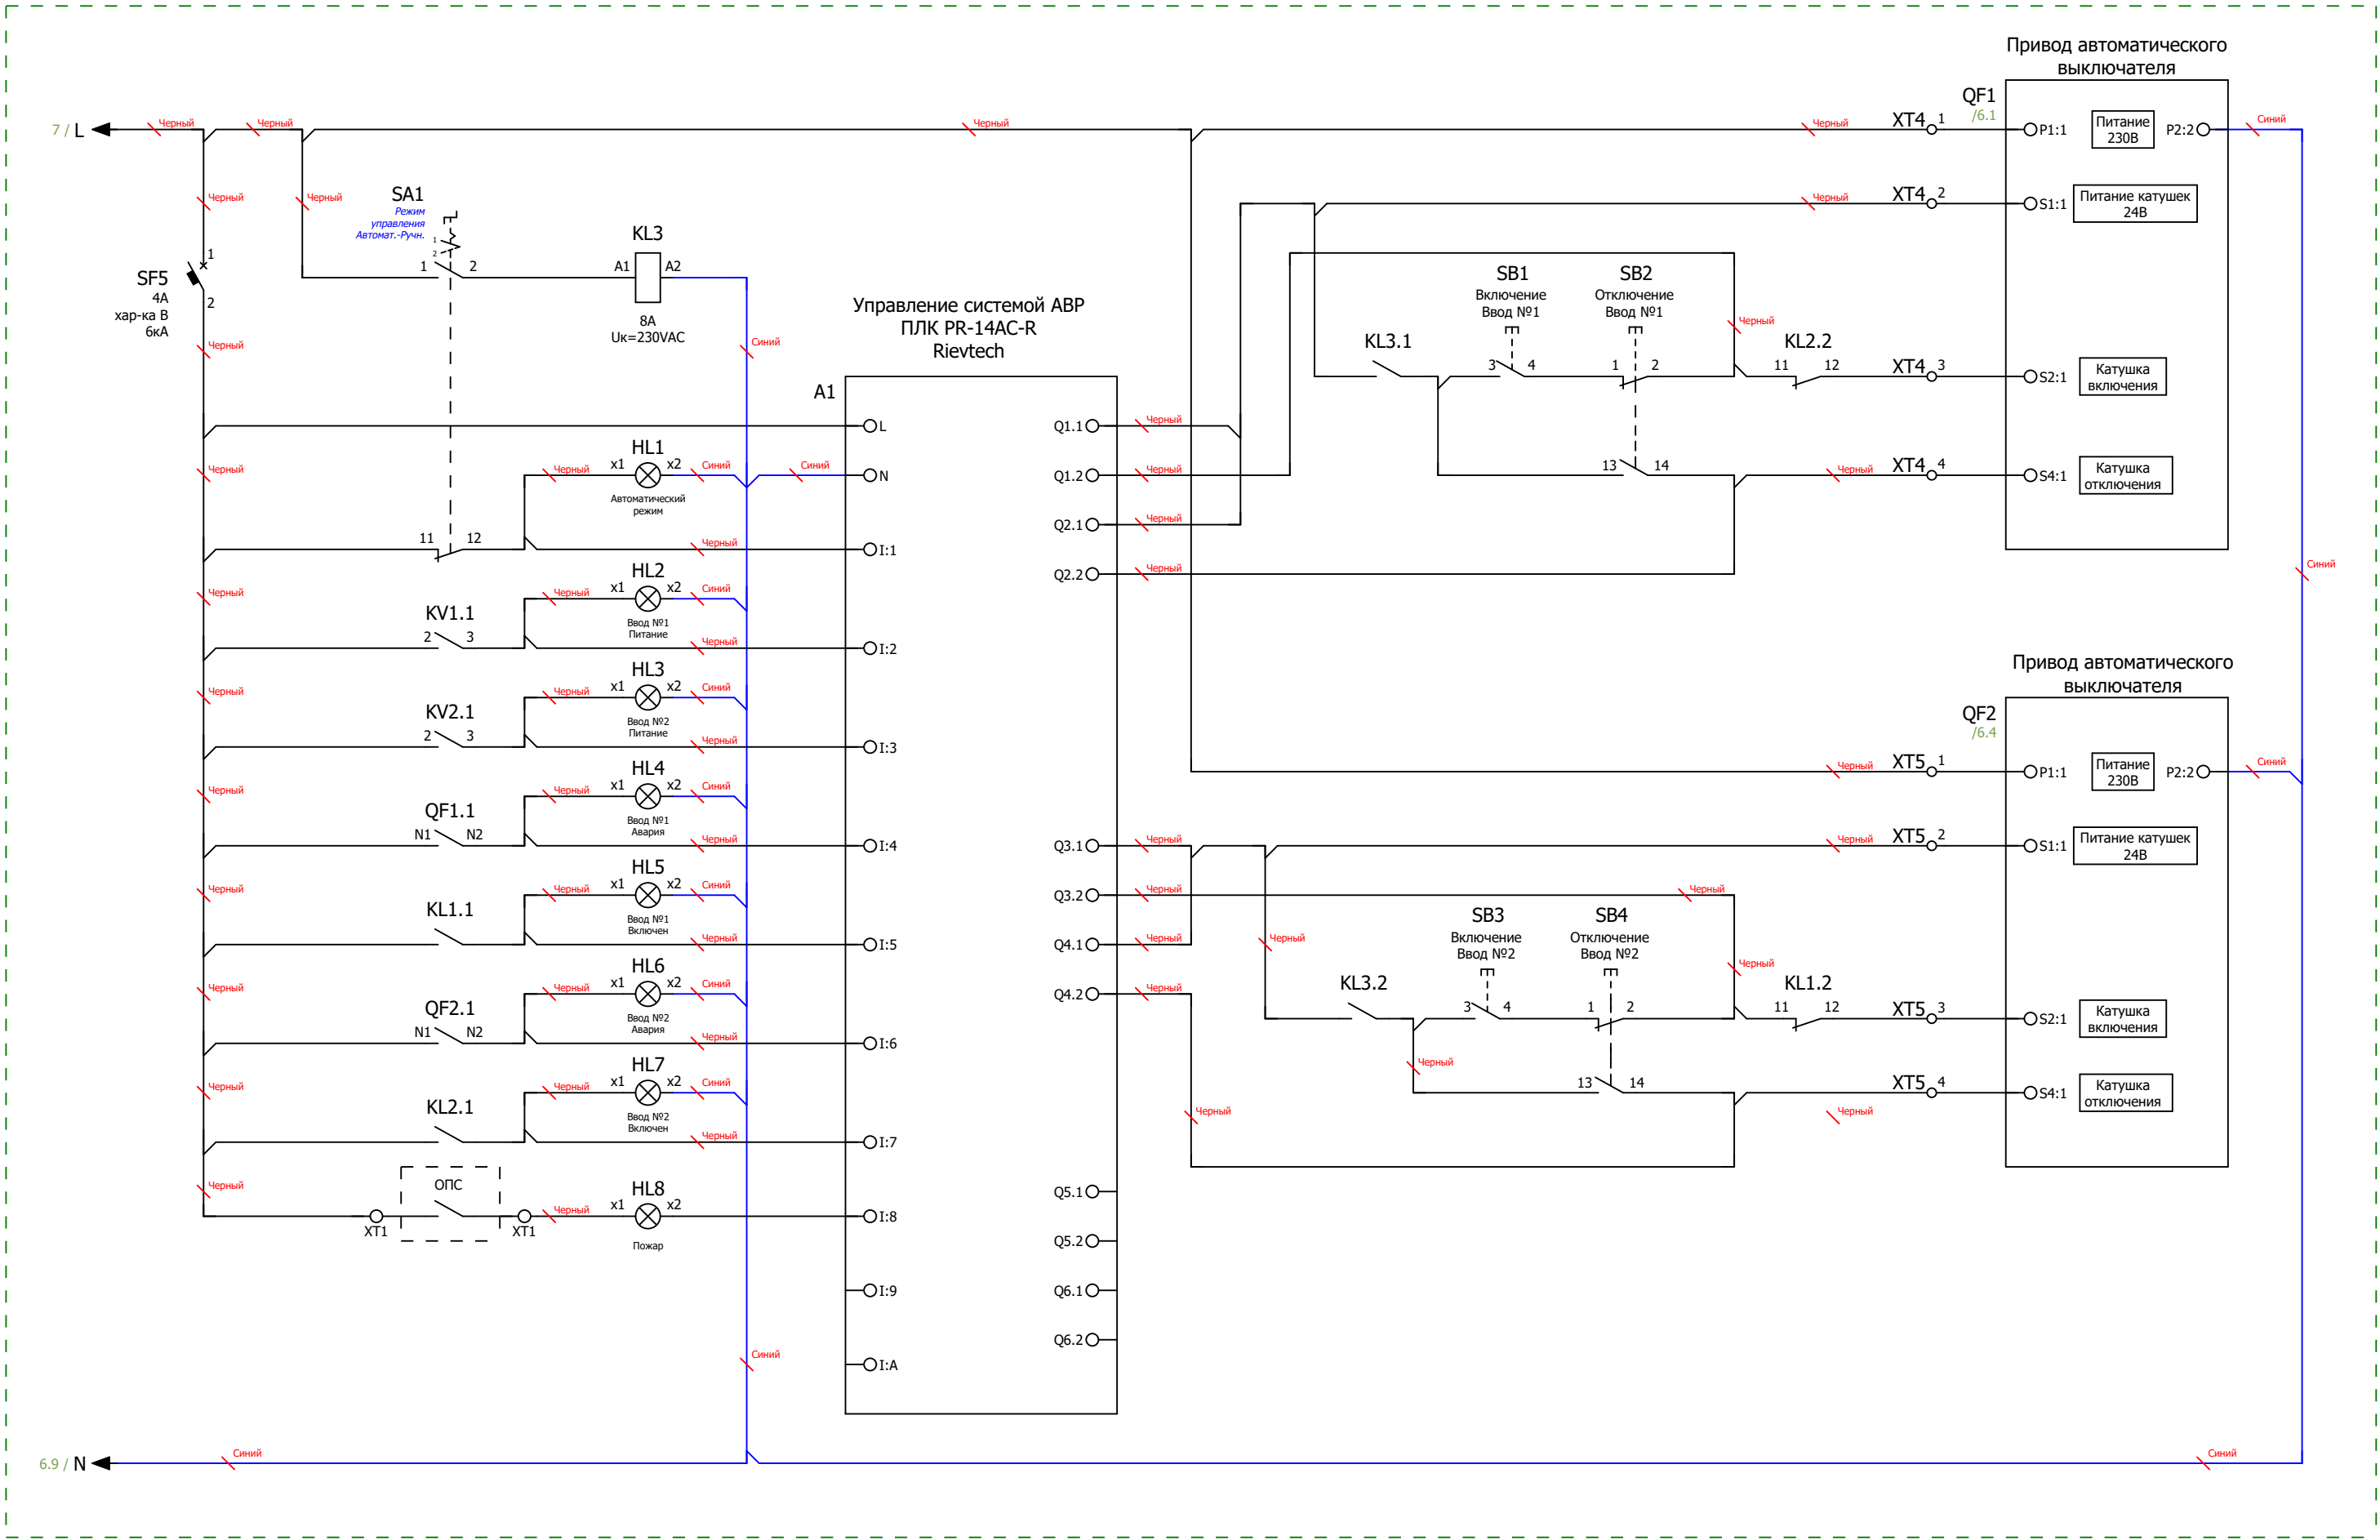


Схема управления АВР и индикации

								Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата				8

