

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая Документация

ВРУ с АВР 350 А

С приборами учёта и управлением с ПЛК


*ВРУ-PRS-ABP-A-2-01-350-SE*

Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	



# Вид с дверями

# Вид без дверей

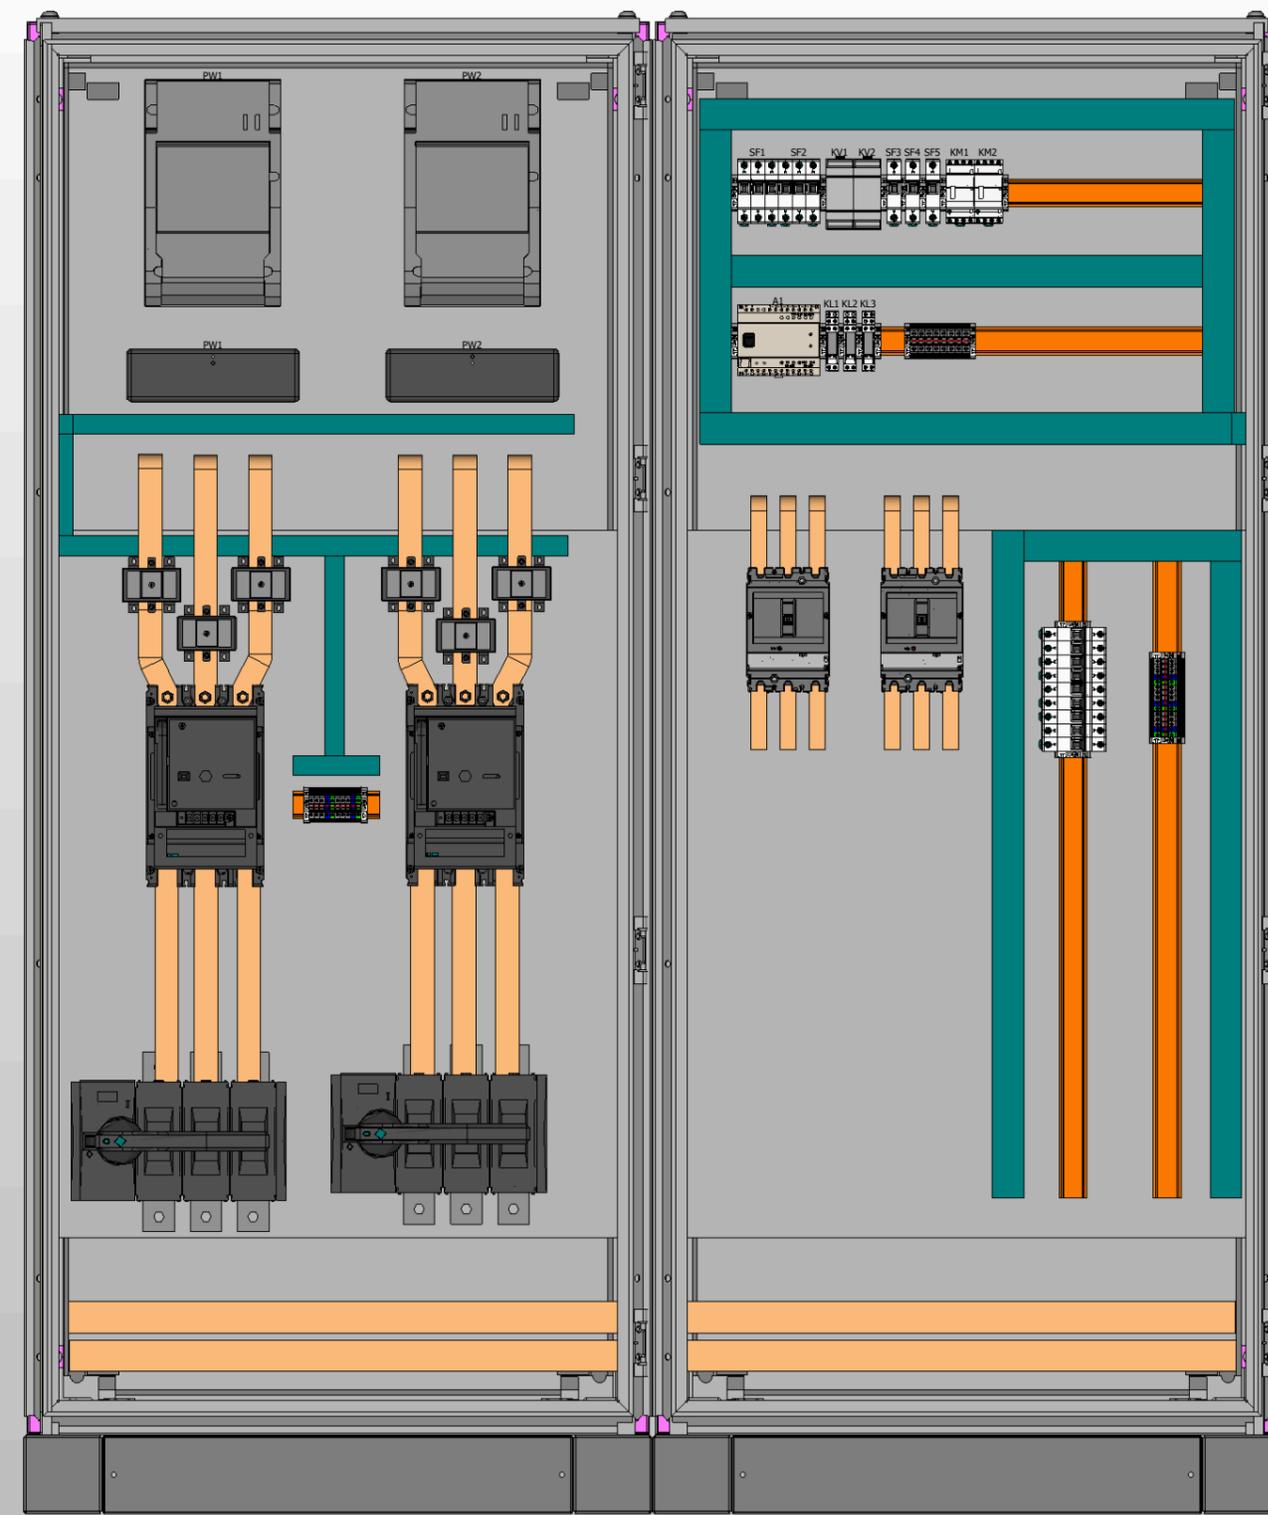


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Цвет RAL7035.
3. Глубина корпуса составляет 600 мм.
4. Токоведущие части и силовые автоматы зашиты поликарбонатом.

Подп. и дата

Инв. № подл.


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

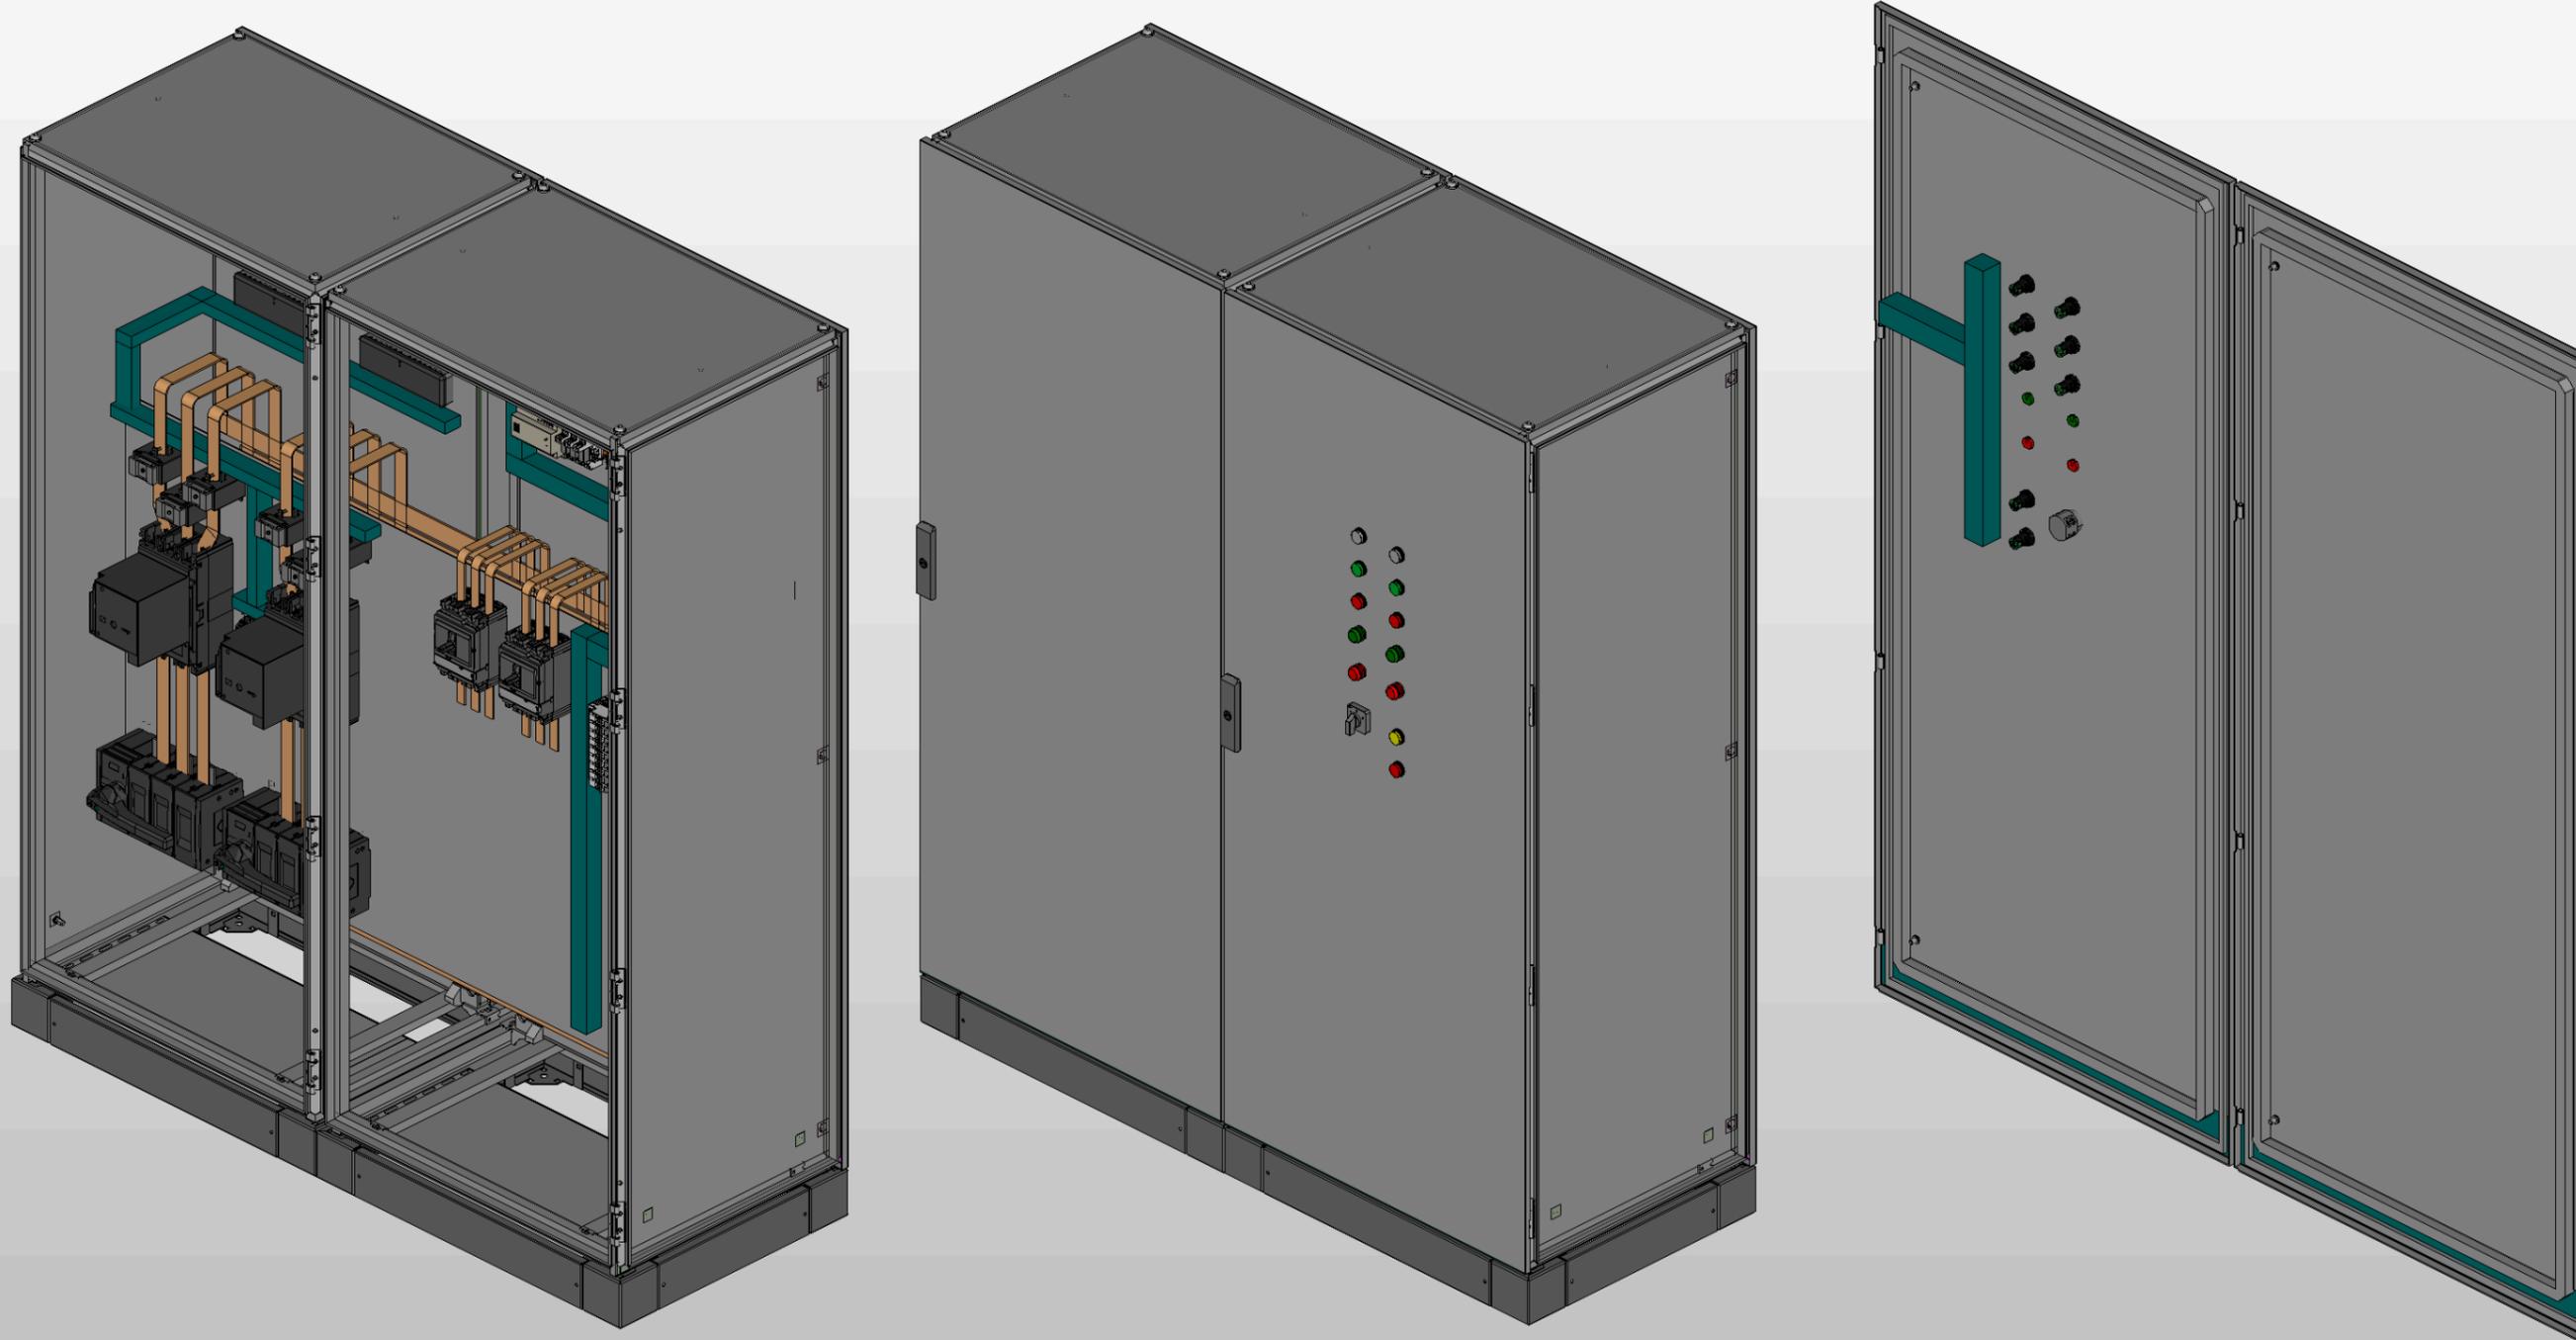

\* Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

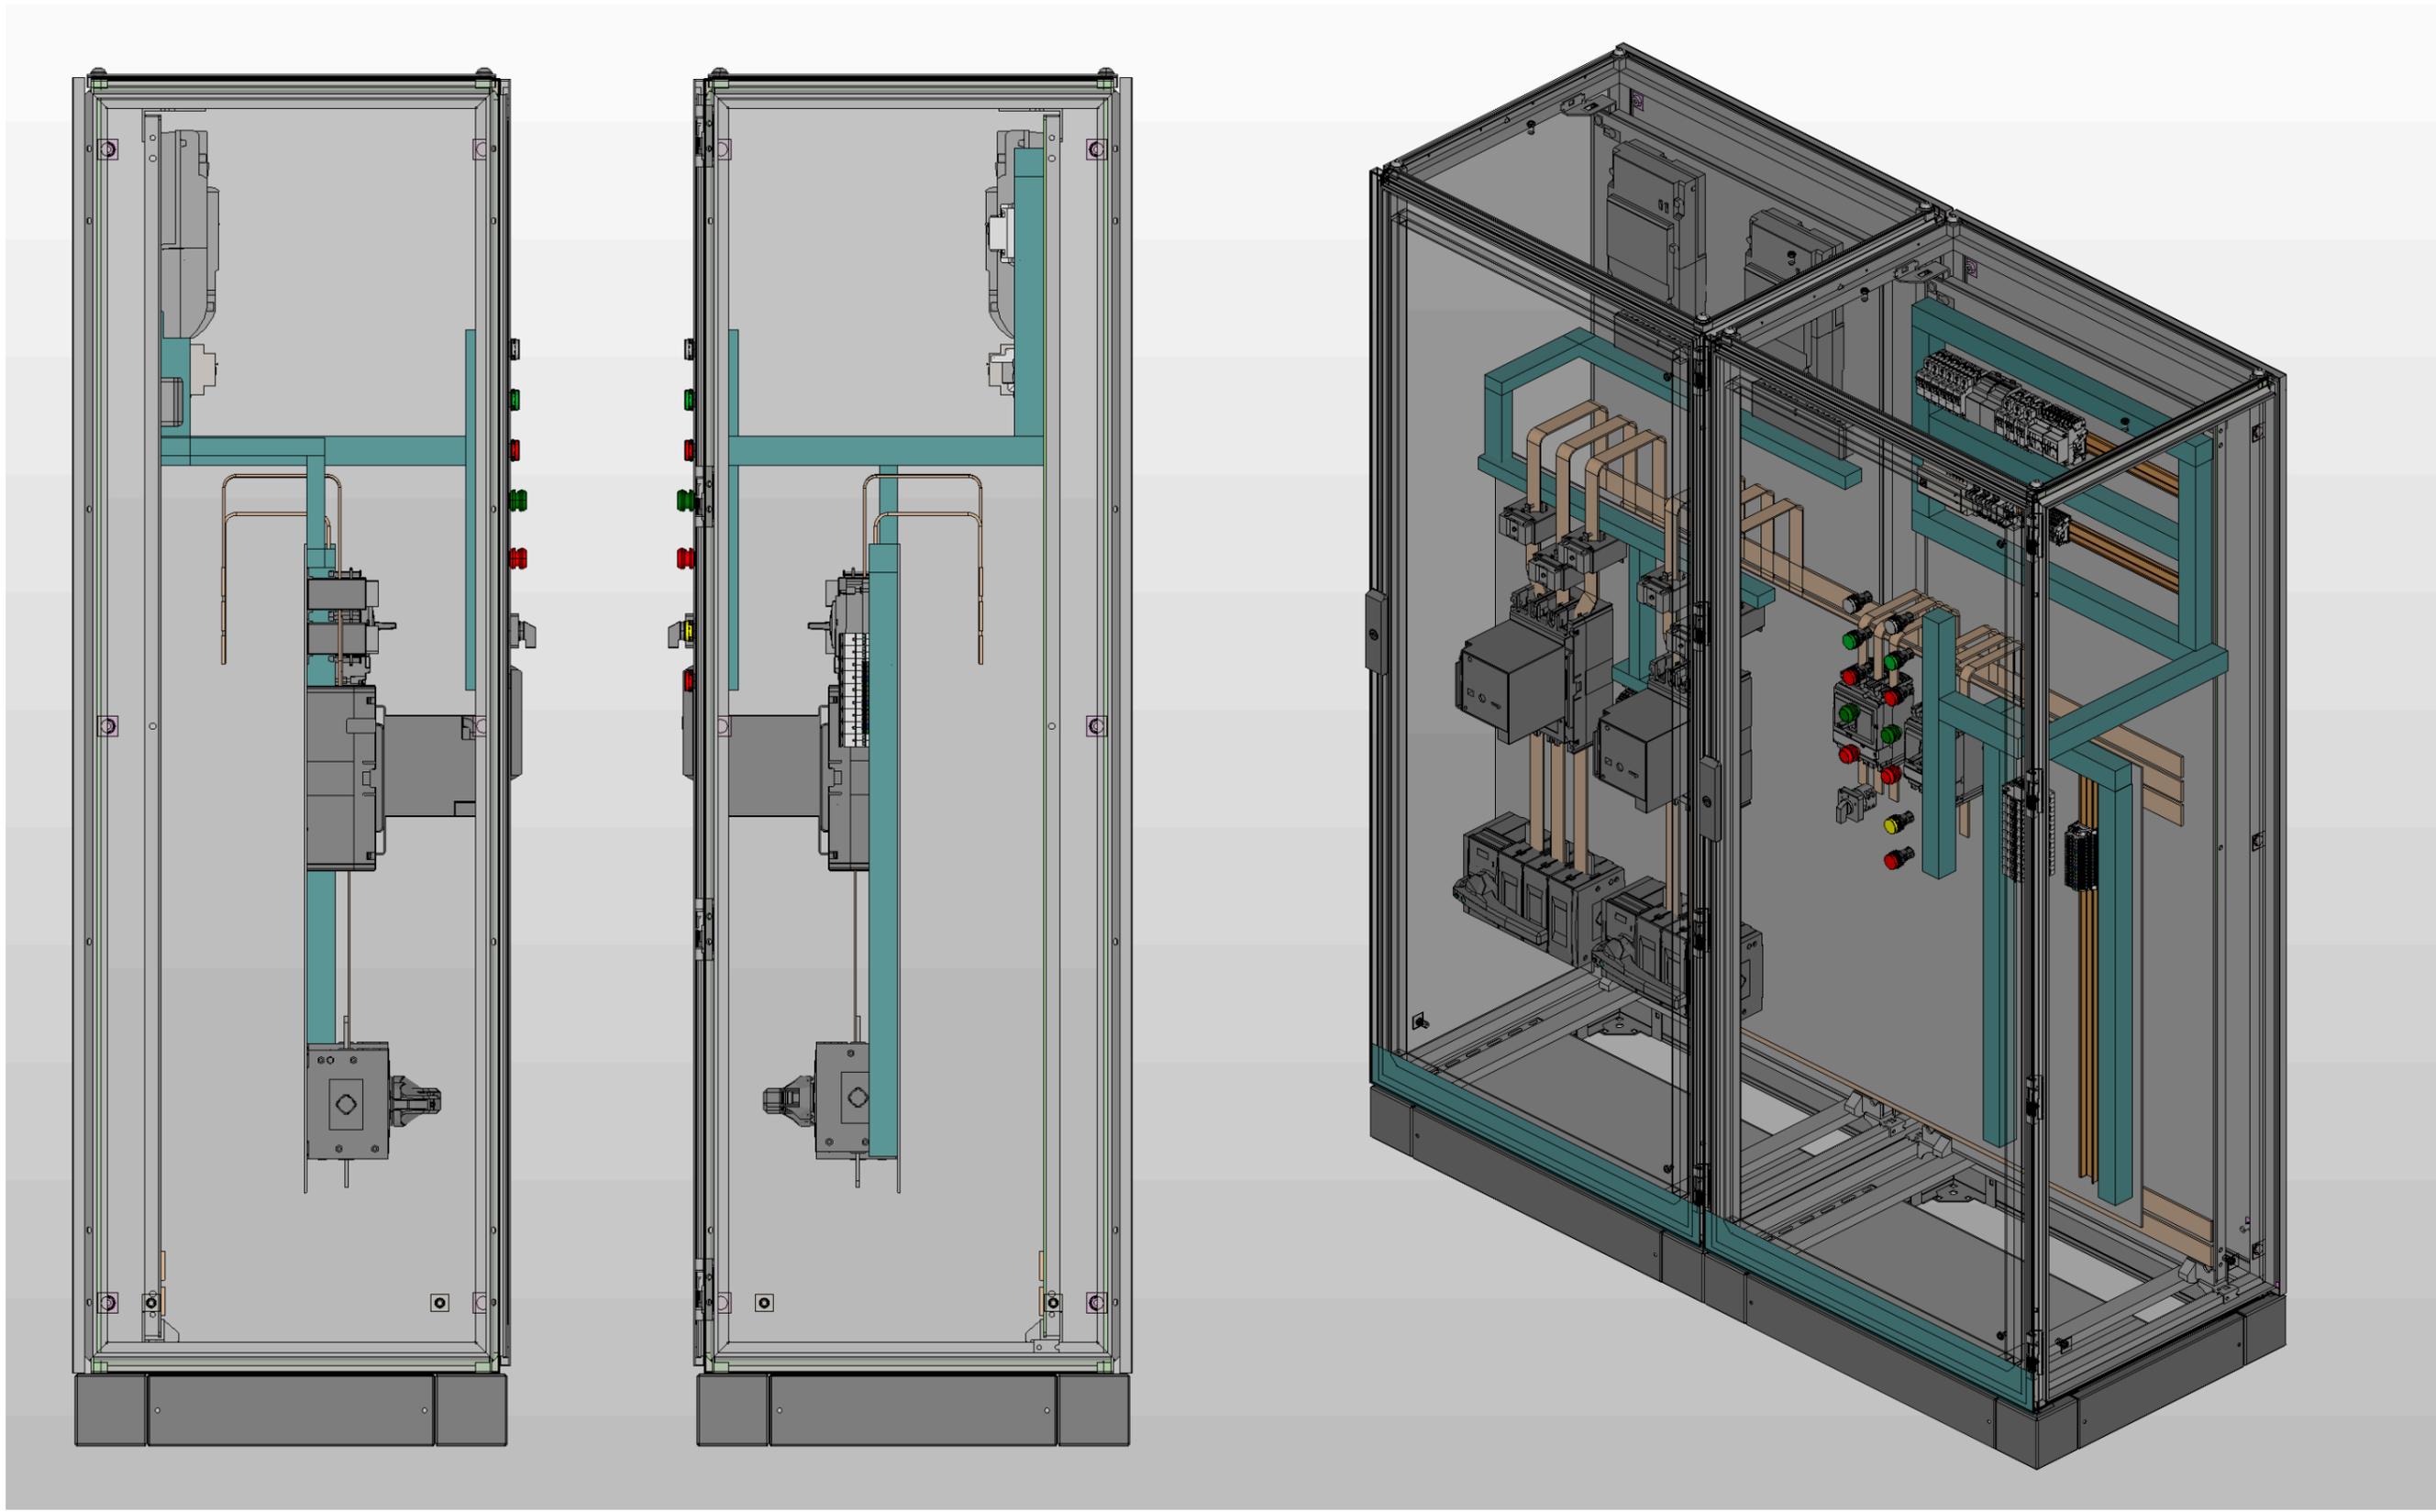

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

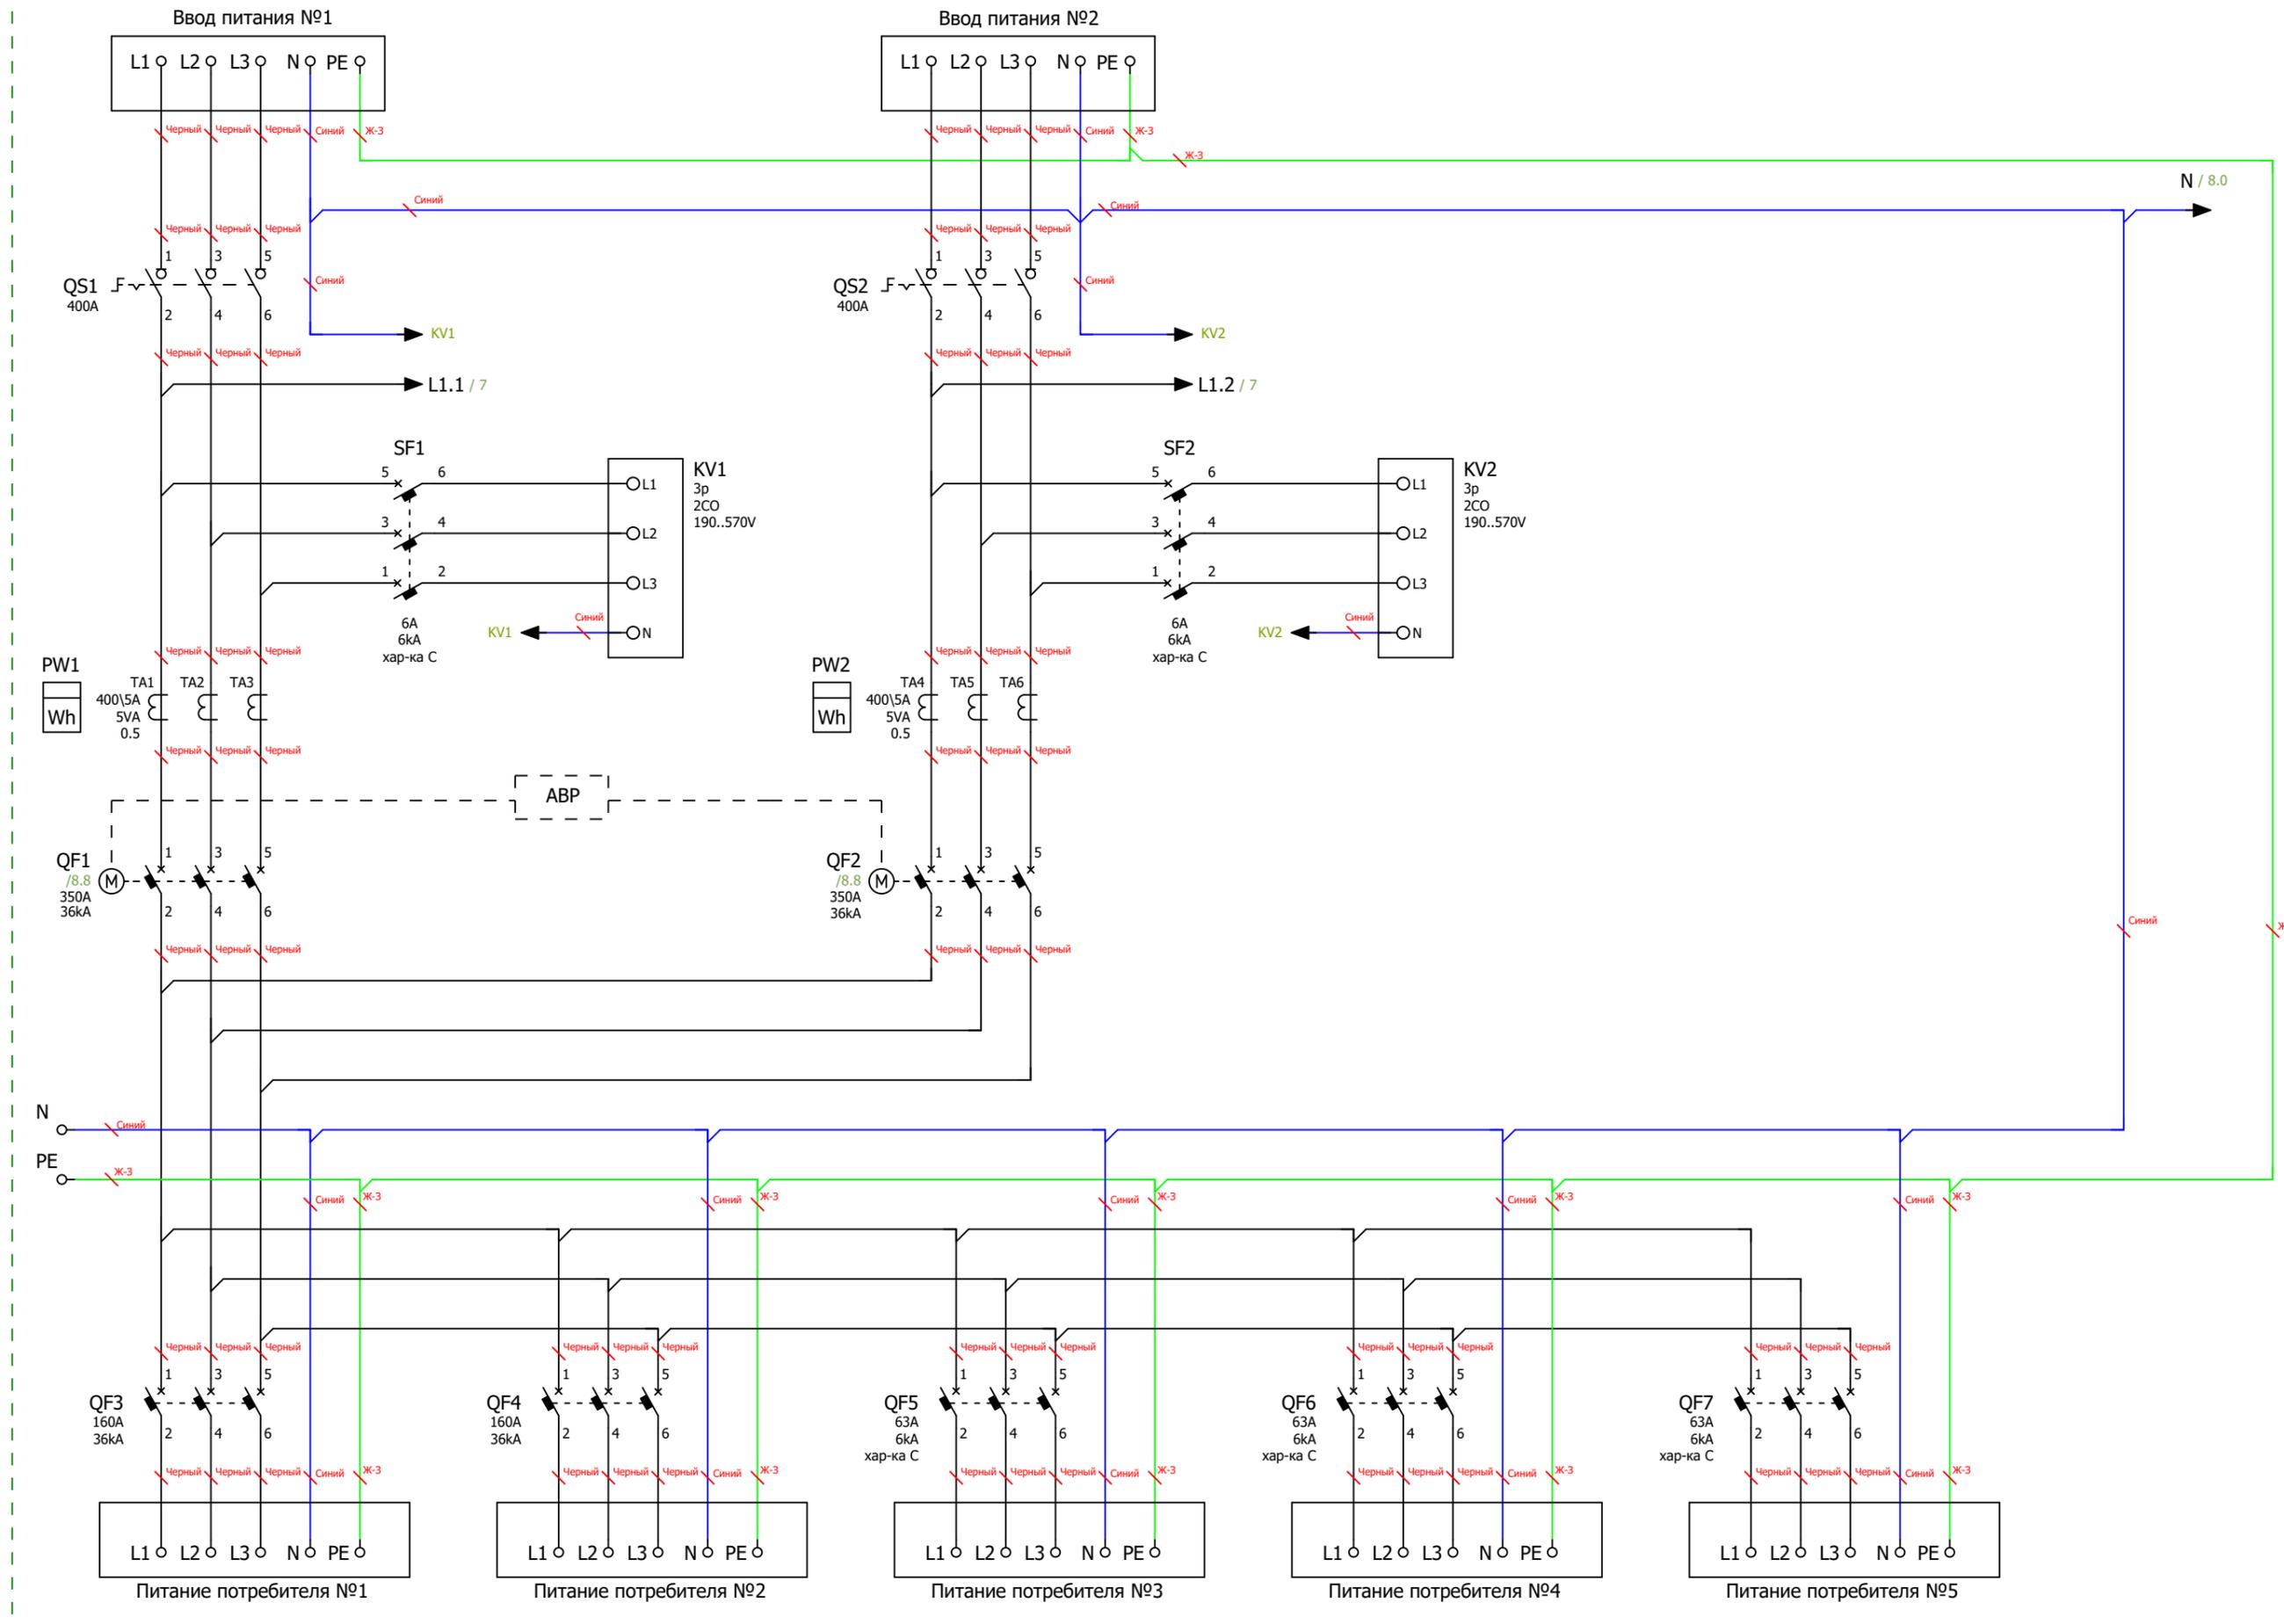


Схема электрическая силовая

Инва. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
6

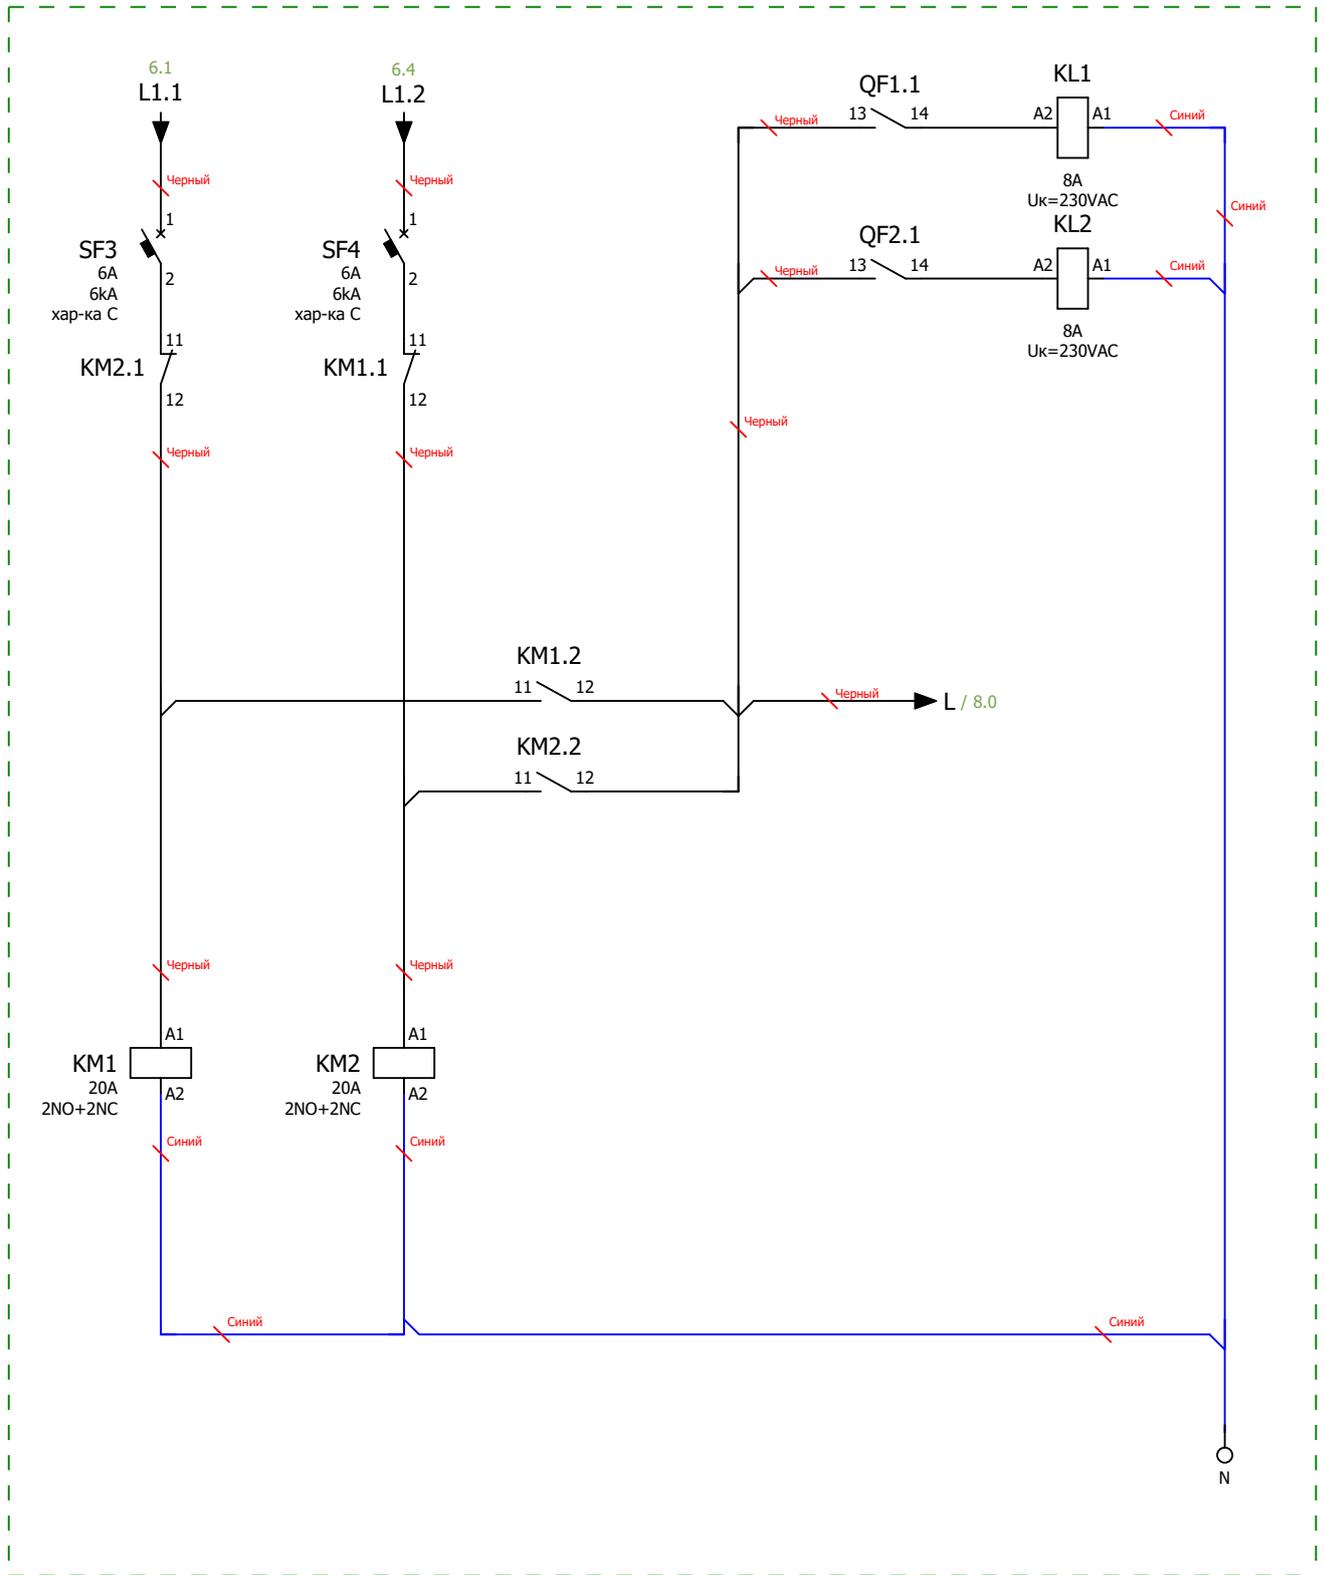


Схема мини-ABP питания цепей управления блока ABP  
 Размножение контактов состояния вводных автоматических выключателей

Инв. № подл.	Подп. и дата				
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

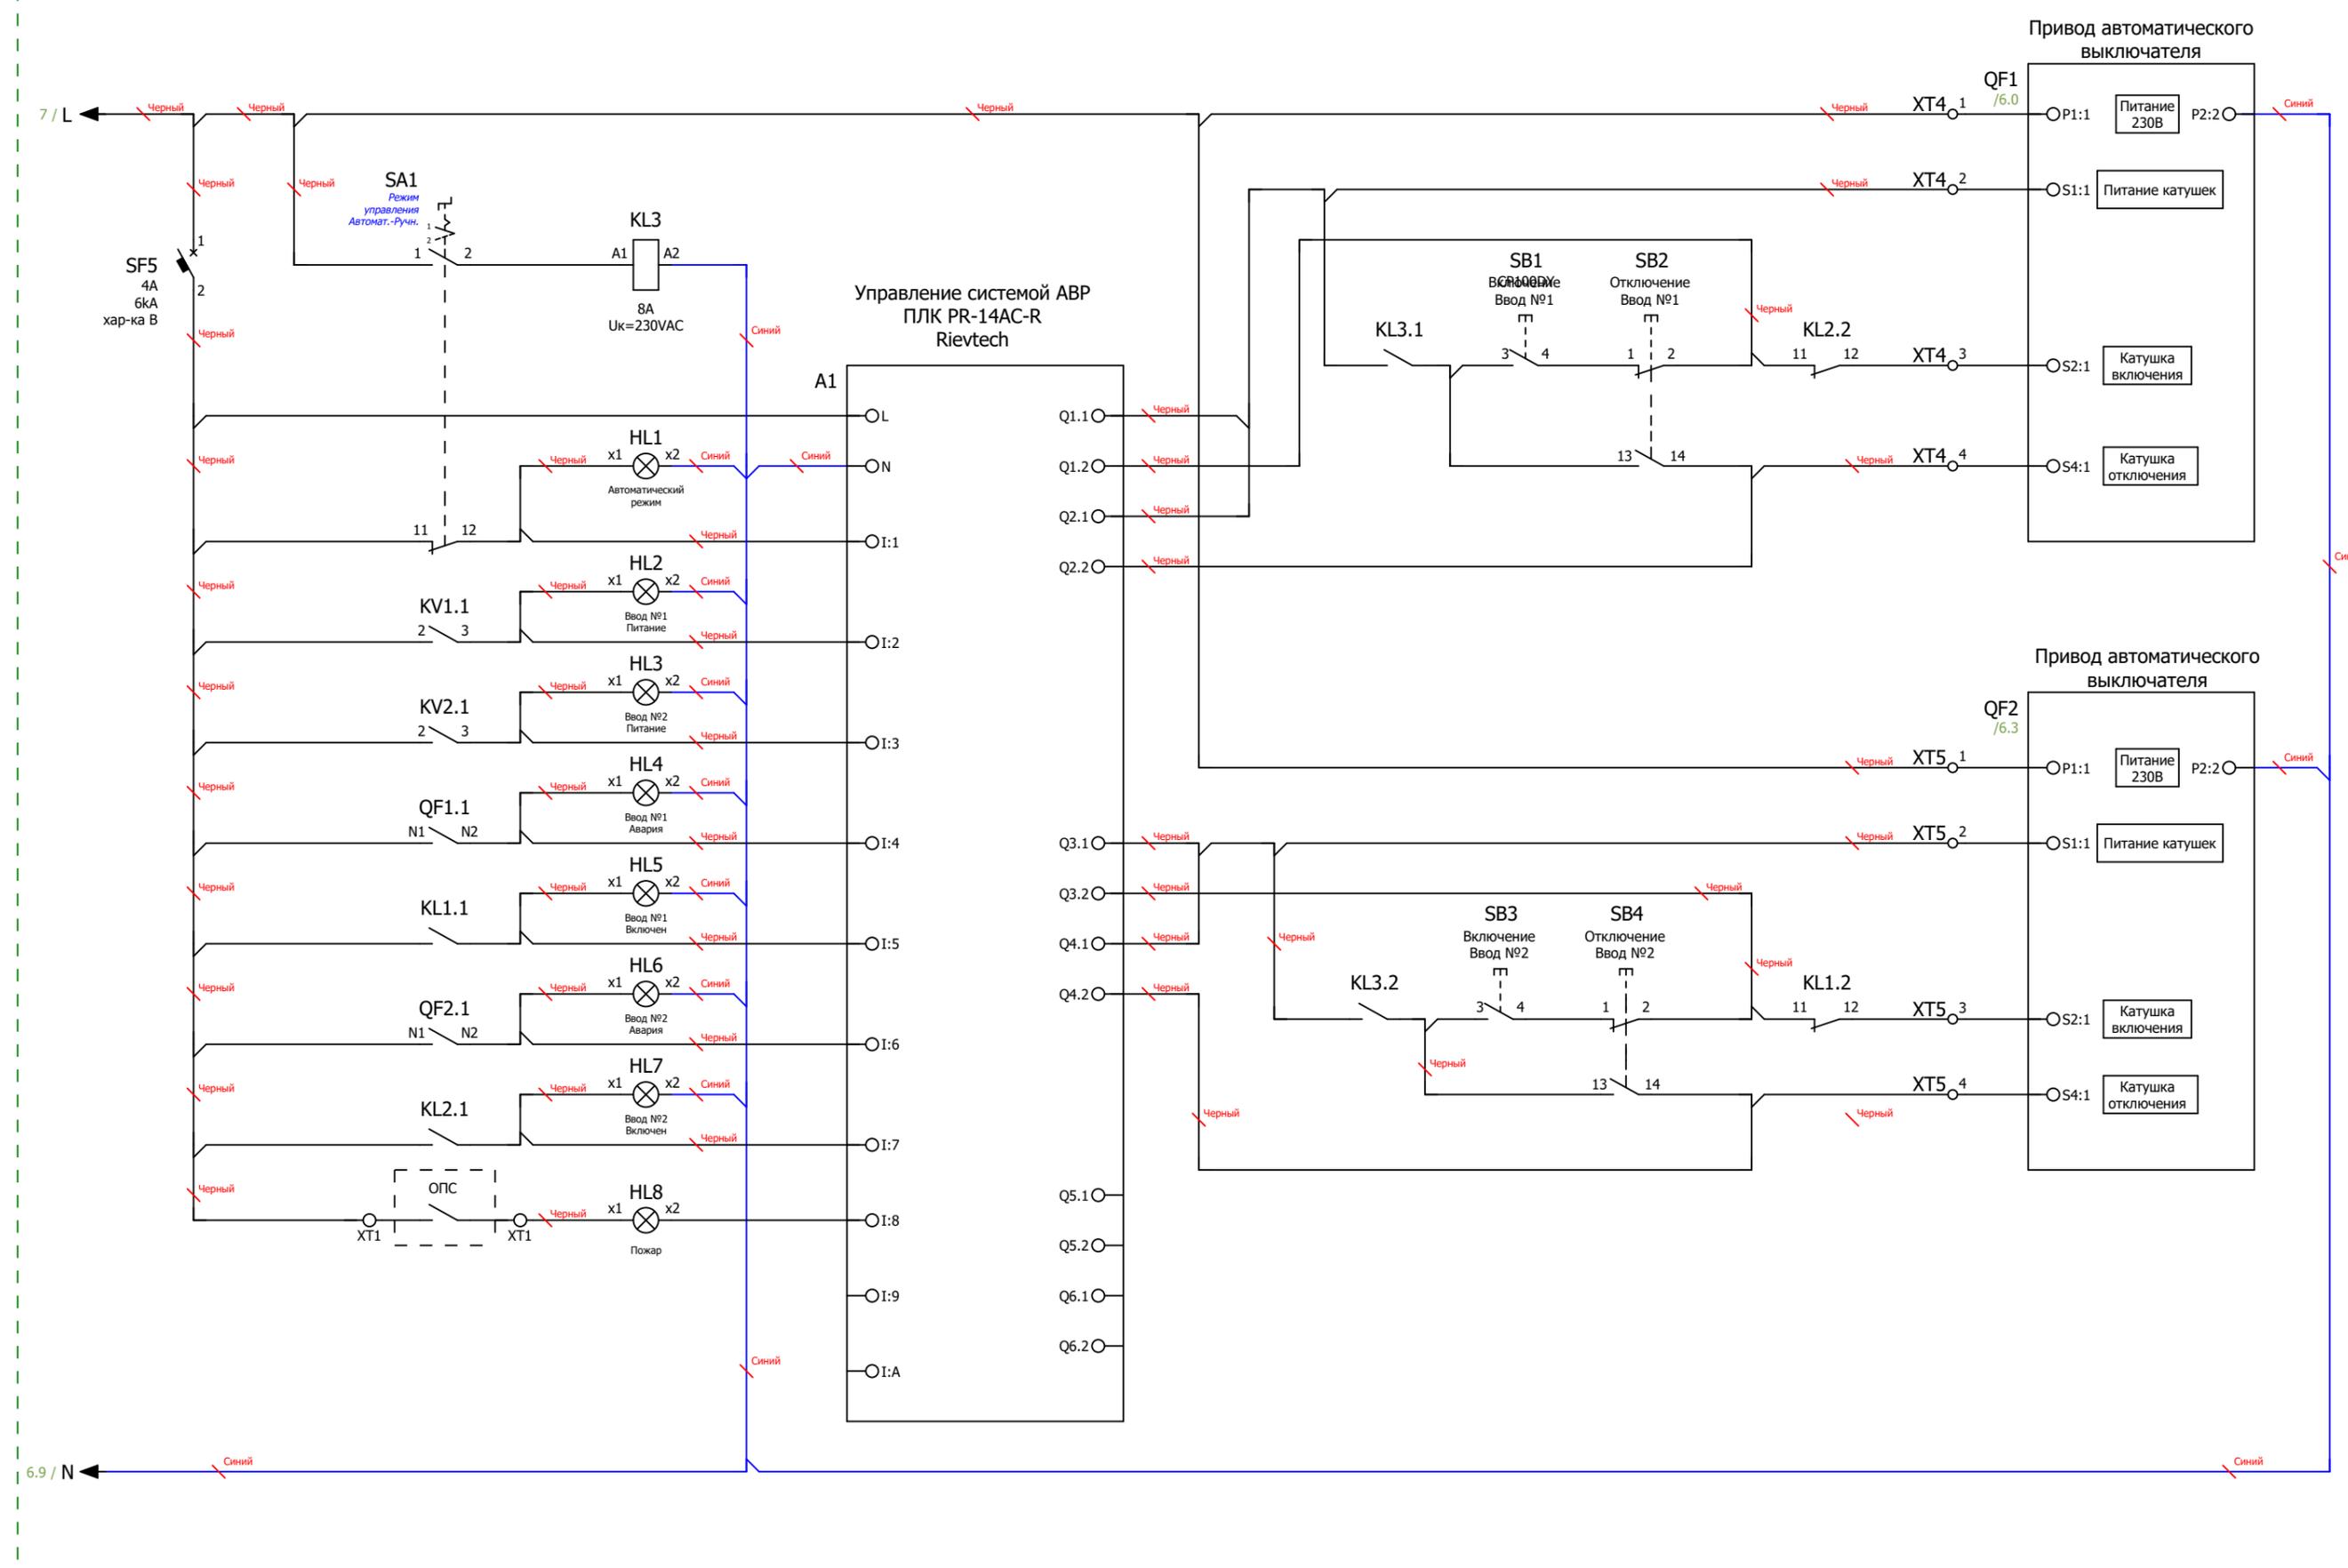


Схема управления АВР и индикации

Инва. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					8



