

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая Документация

ВРУ с АВР 40 А

С приборами учёта и управлением с ПЛК

ВРУ-PRS-ABP-A-2-01-40-IEK

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	ЭЗ. Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР
8	ЭЗ. Схема управления АВР и индикации
9	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров										Лит	Лист	Листов		
Т.контр											2	9		
Рук														
Н.контр														
Утв														

Инв. № подл.	Подп. и дата				


Вид с дверями

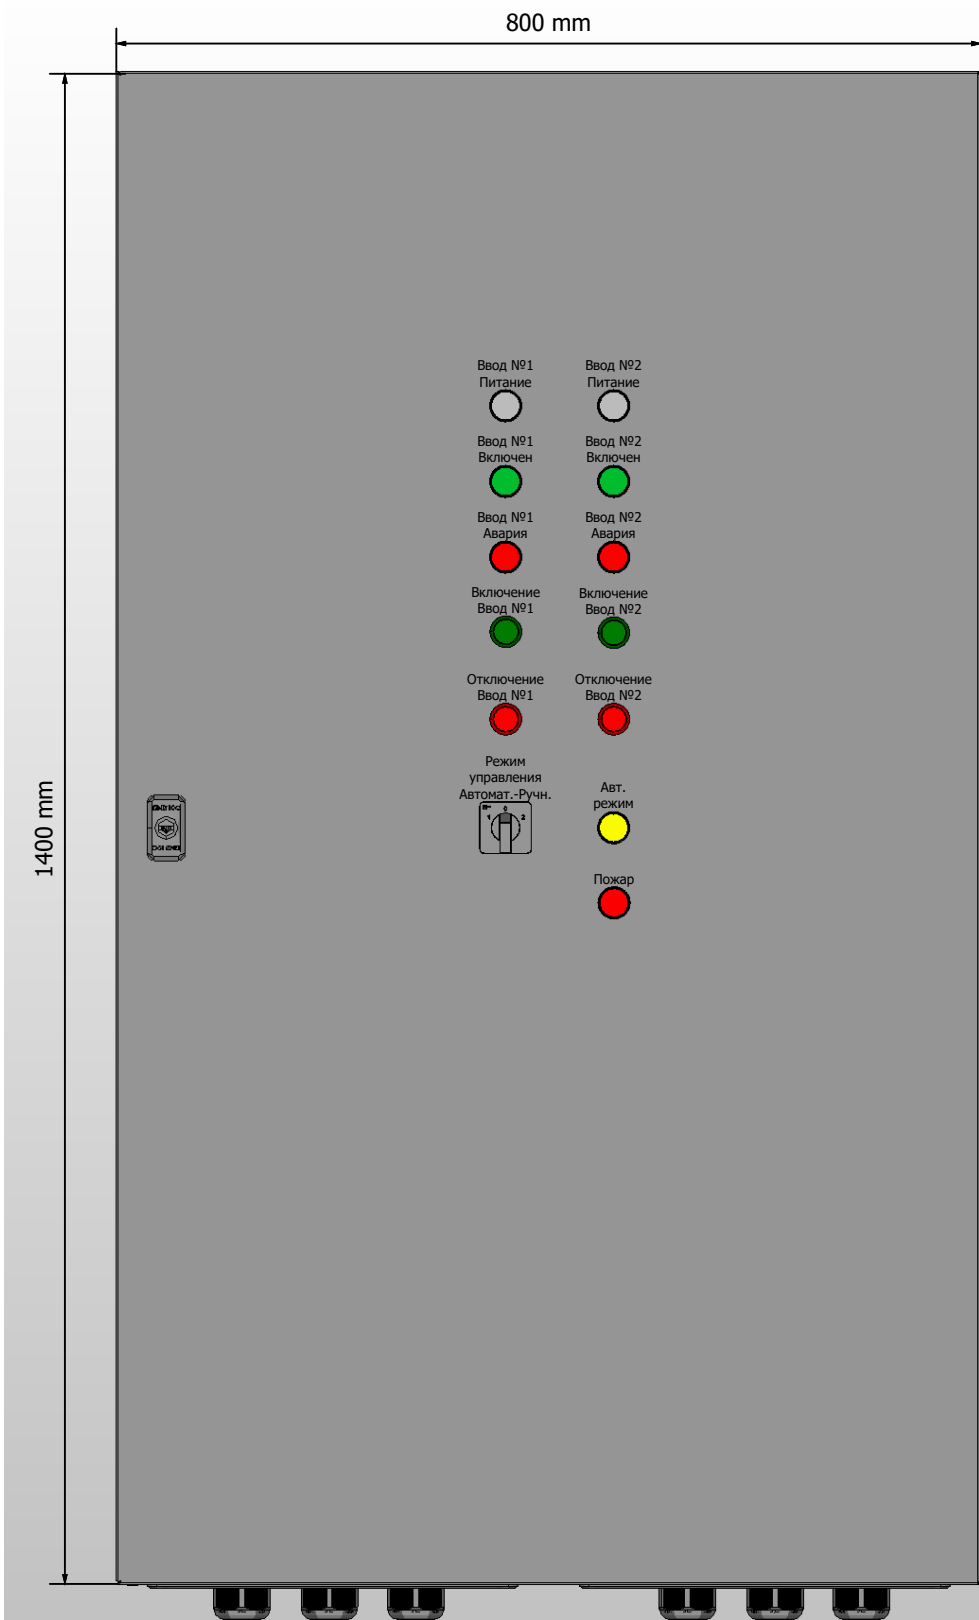


Вид без дверей

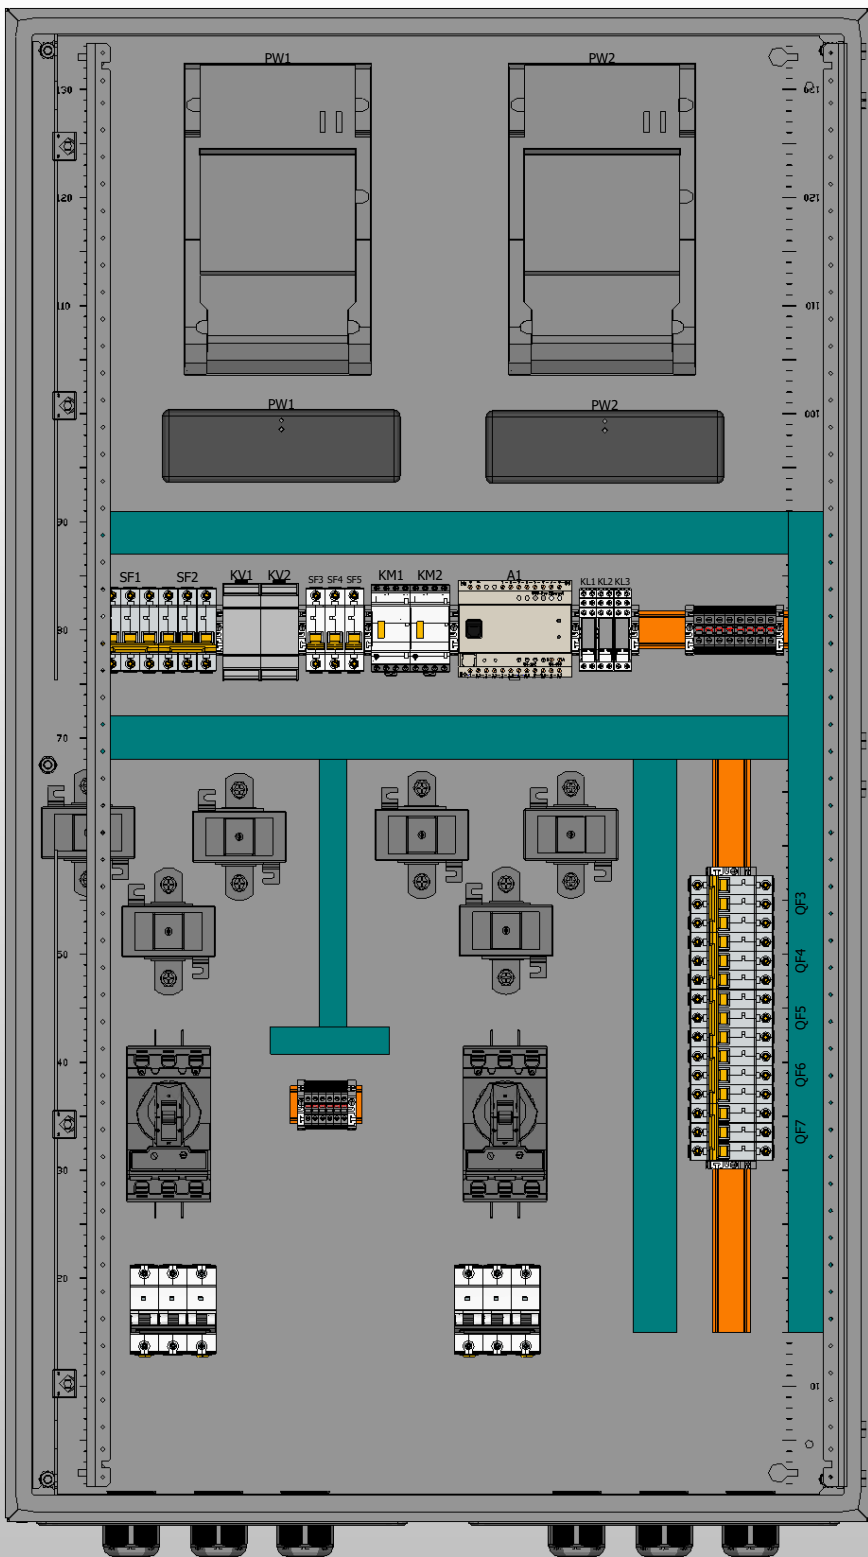

Вид сбоку (слева)

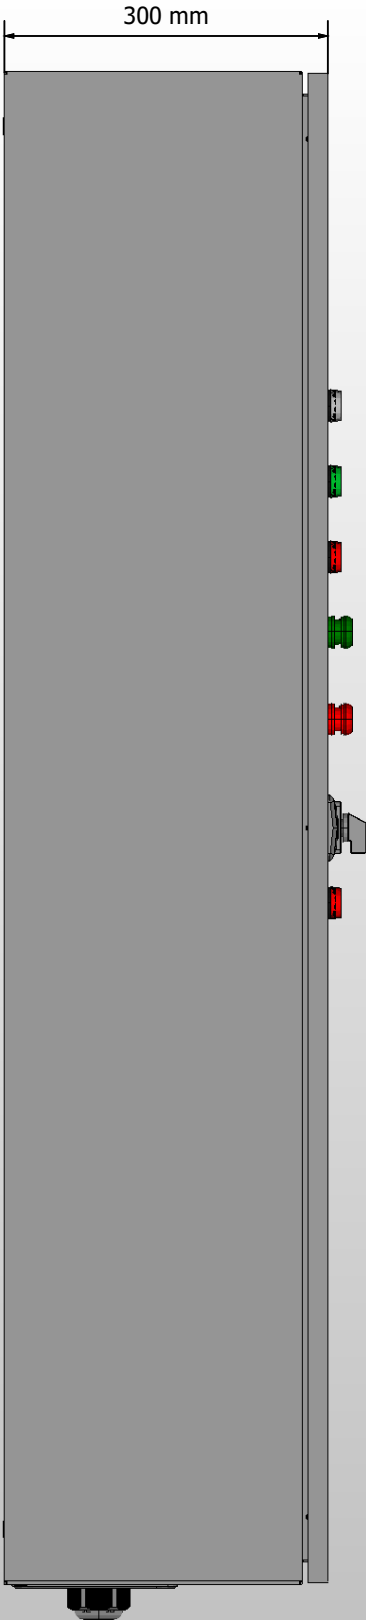

1. Степень защиты шкафа IP31. (Опционально - степень защиты можно увеличить)
2. Цвет RAL7035.
3. Глубина корпуса составляет 300 мм.

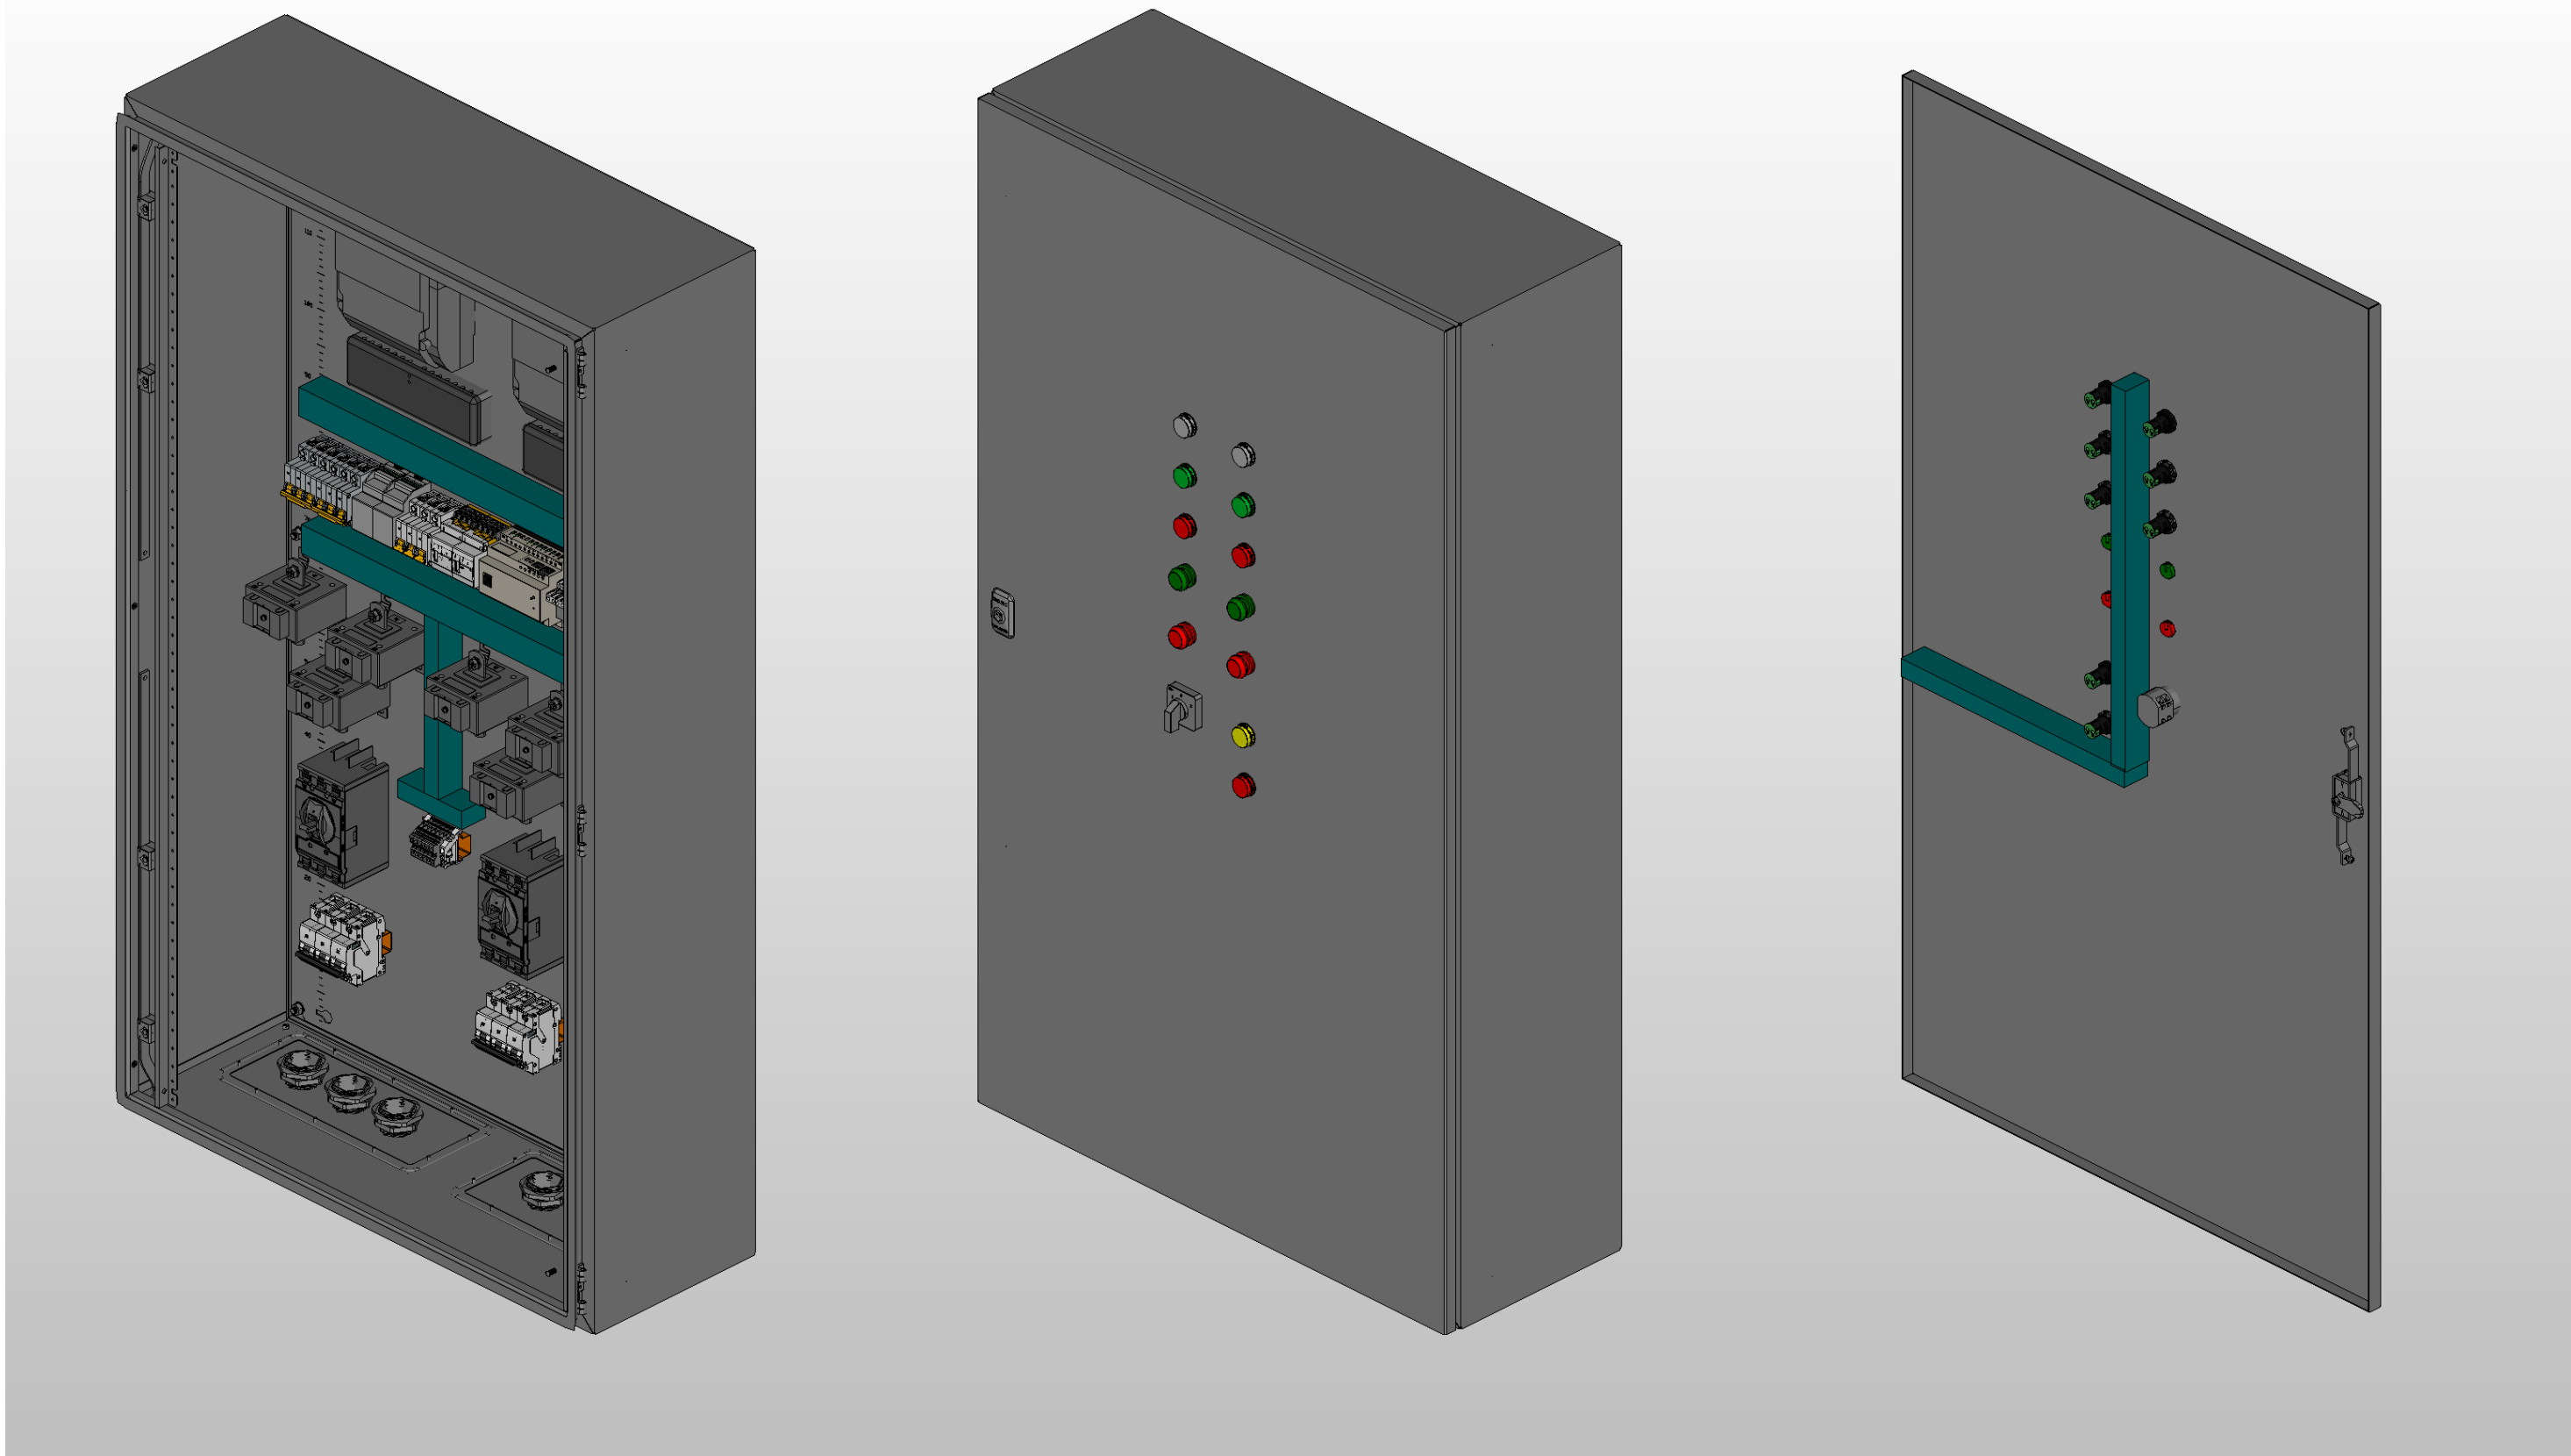

** Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу*

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

Инв. № подл.	Подп. и дата

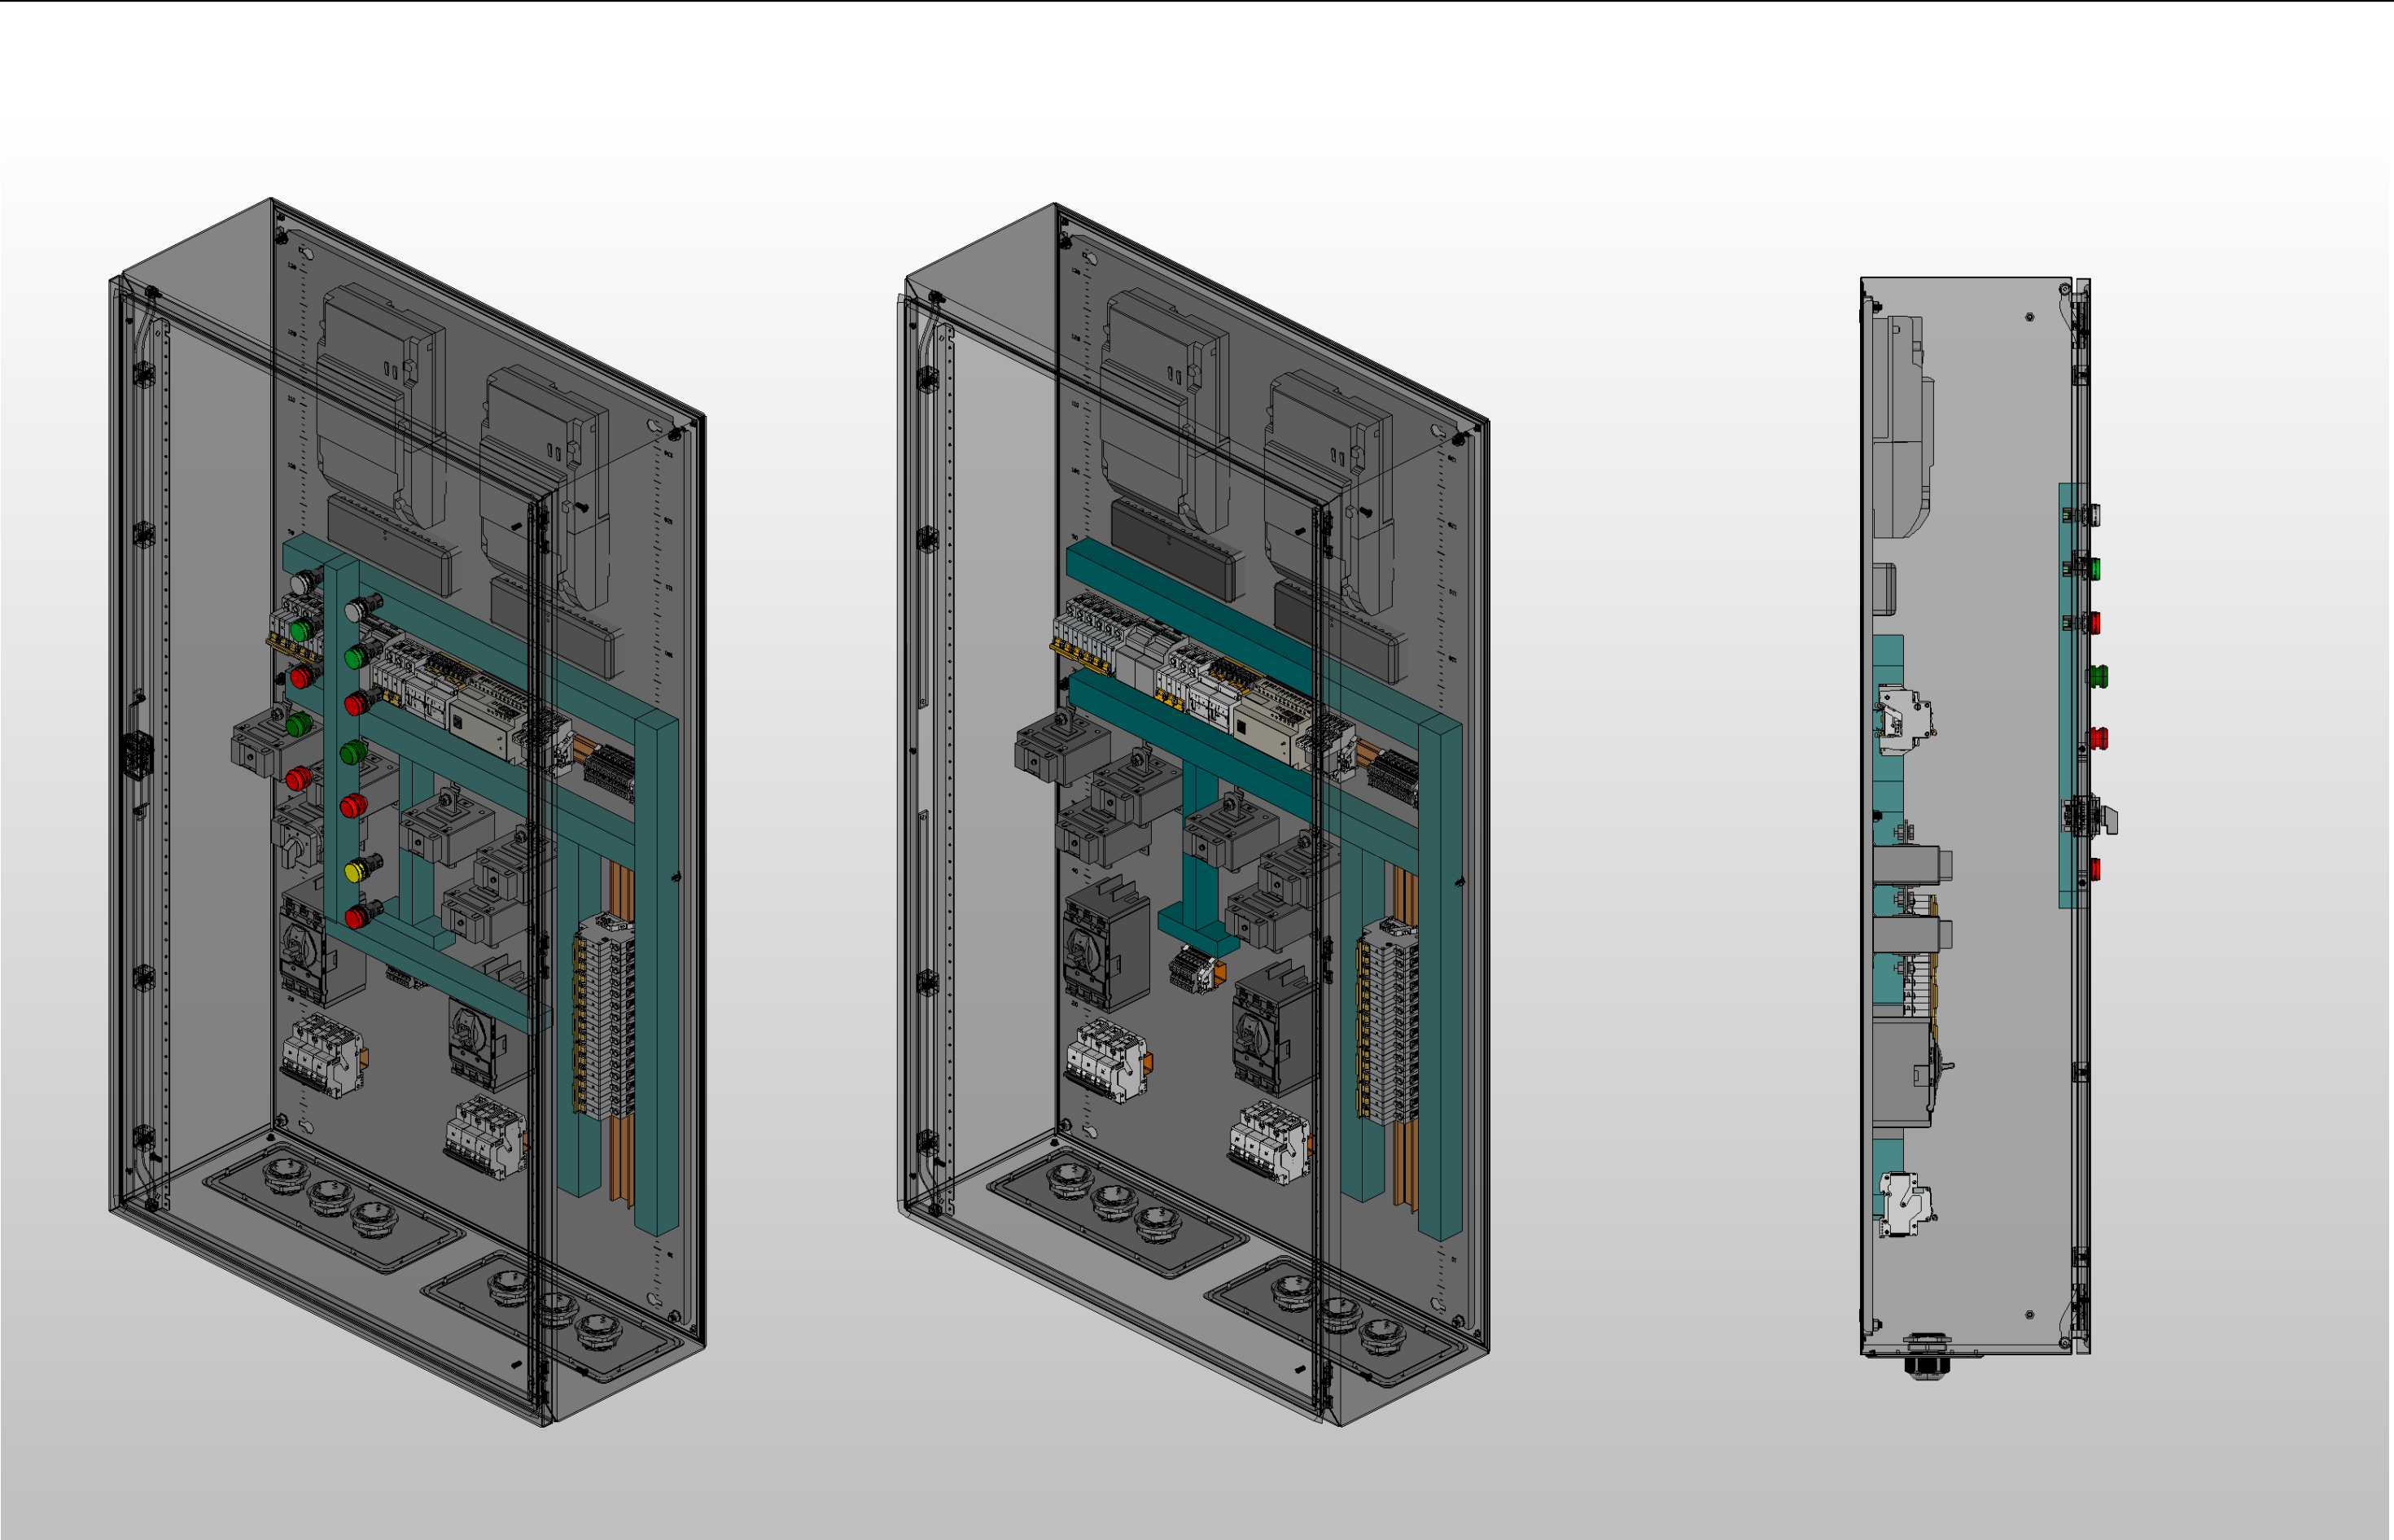




Схема мини-ABP питания цепей управления блока АВР
Размножение контактов состояния вводных автоматических выключателей

Инв. № подл.	Подп. и дата			
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Инв. № подл.		
Подп. и дата		

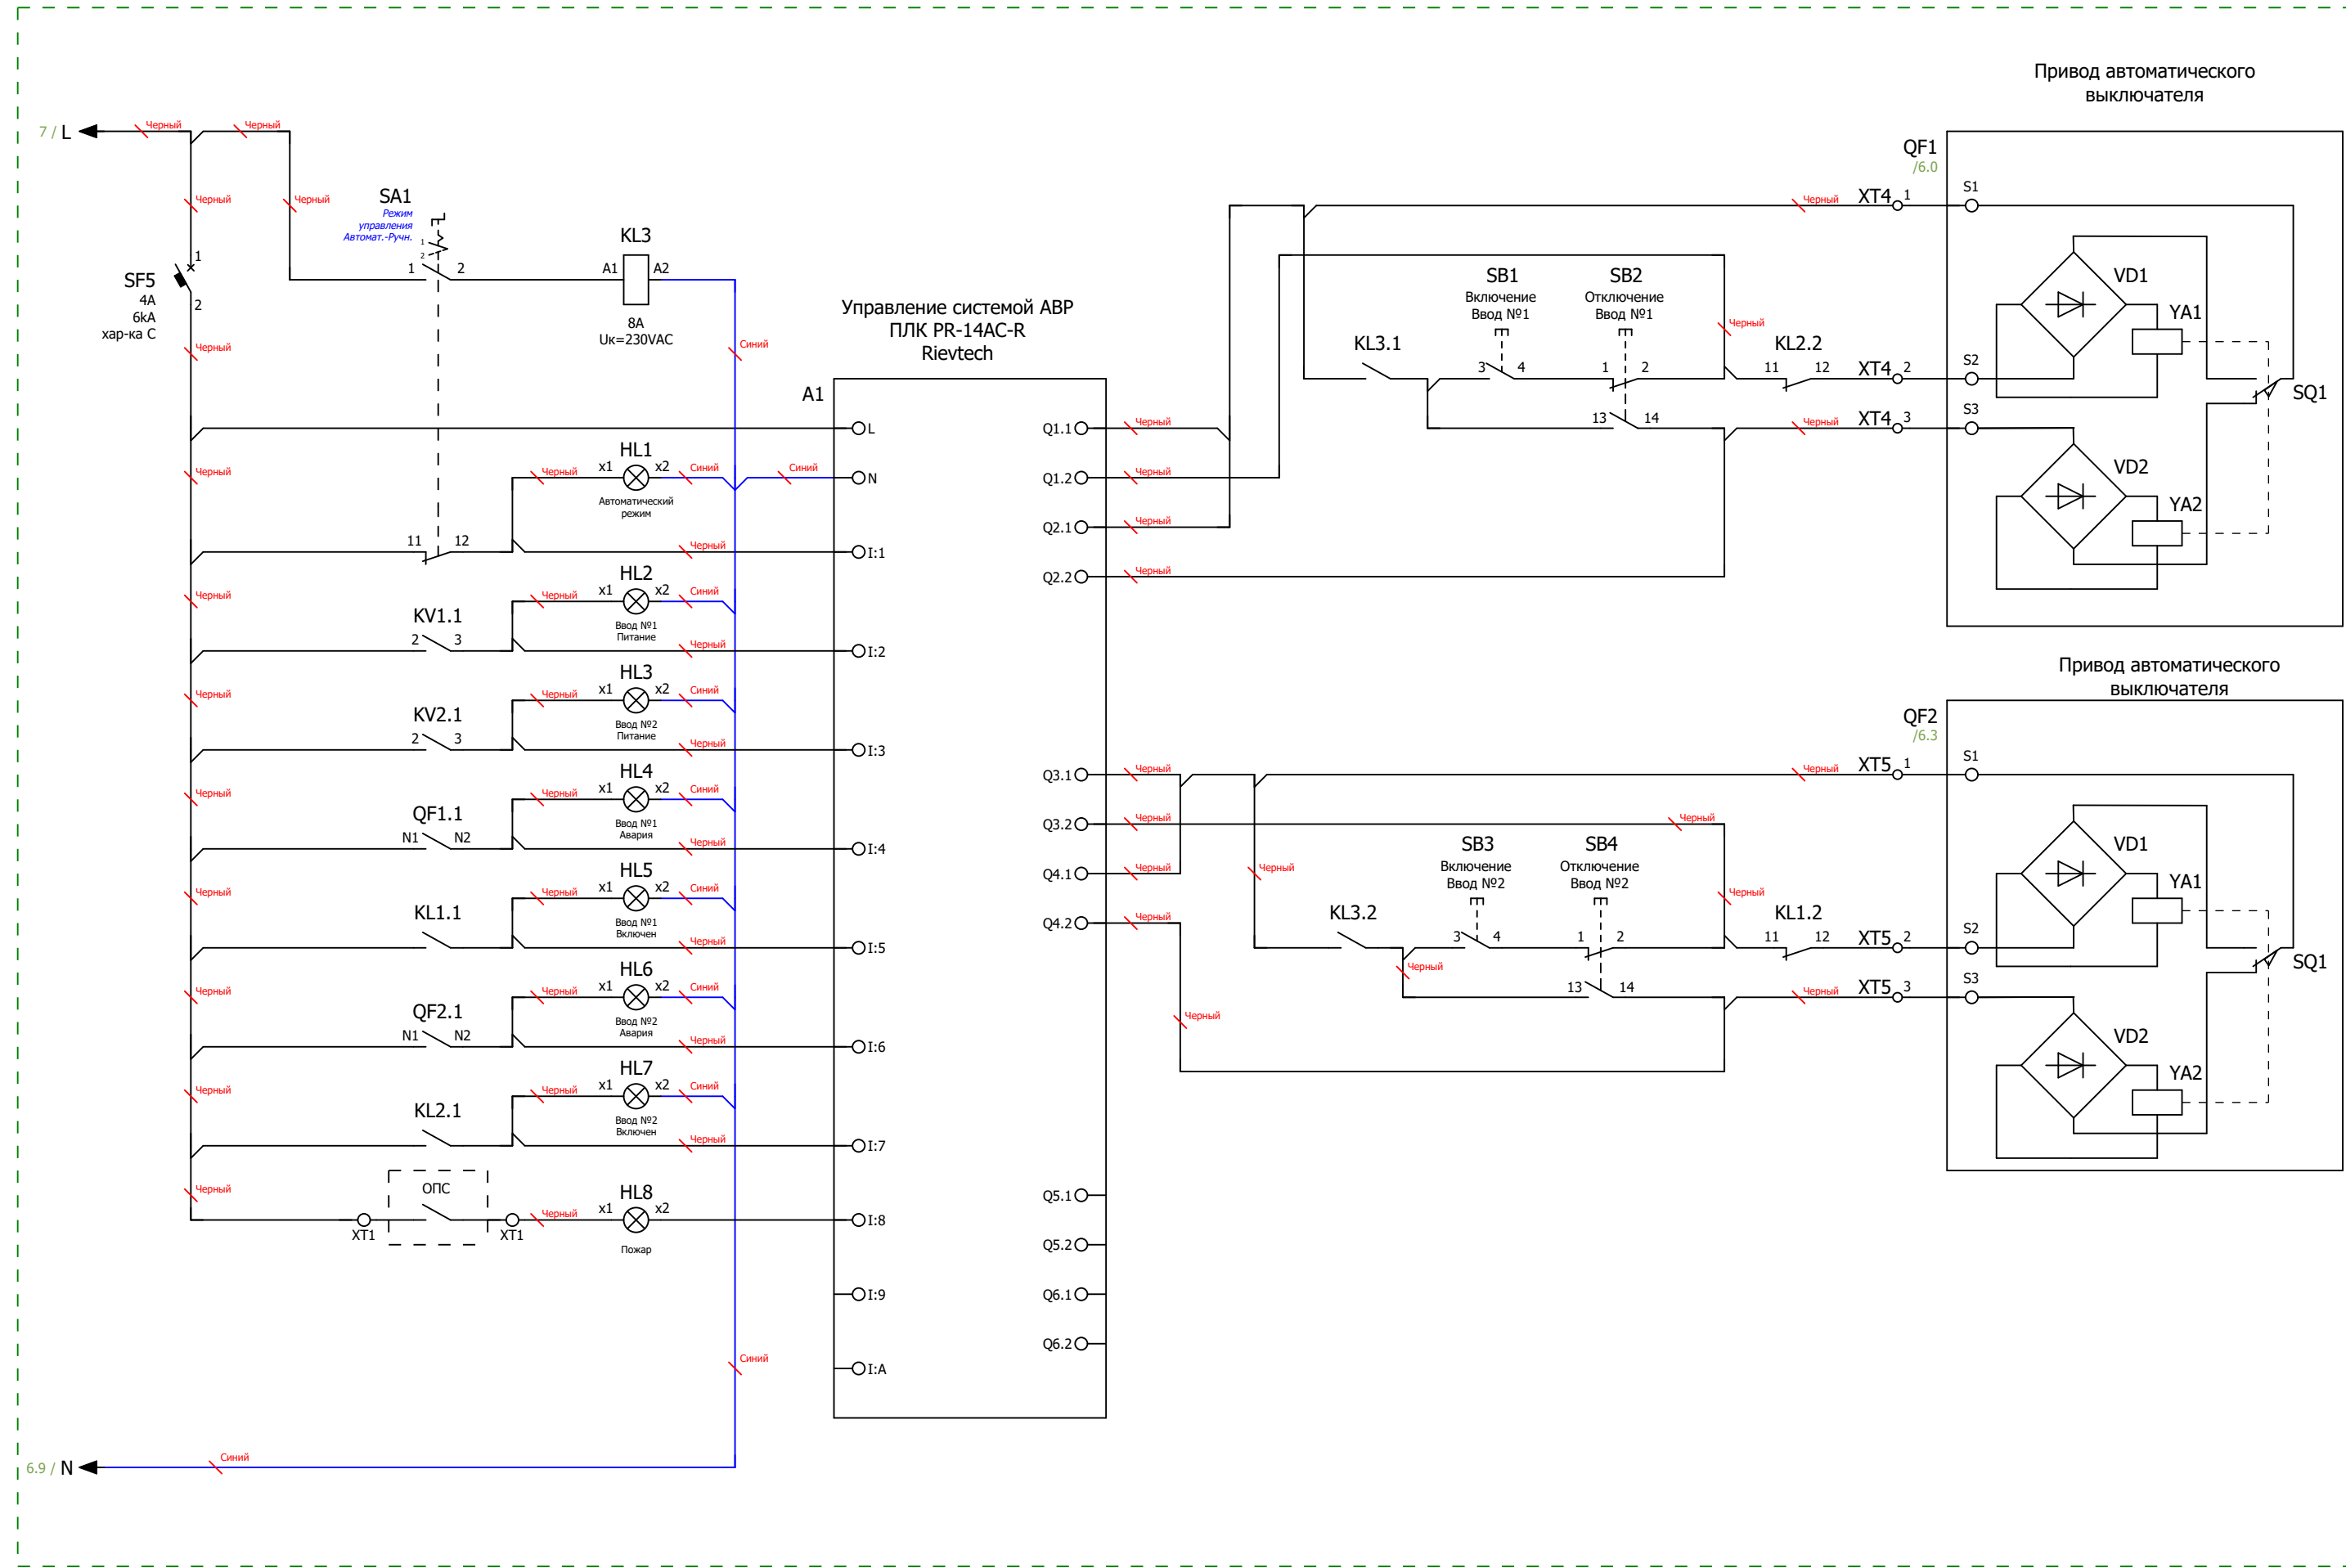


Схема управления АВР и индикации

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
					8

