
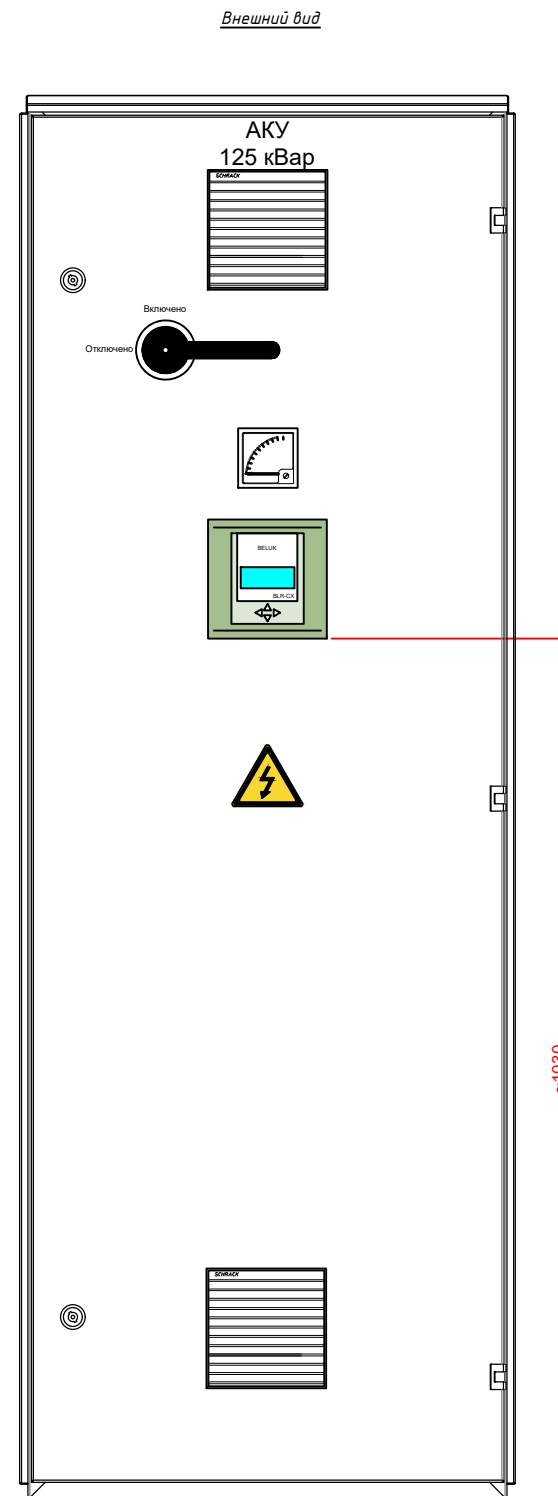


Инв N подл	Подп и дата	Взамен инв N	Инв N дубл	Подп и дата

Справ N	Перв примен

ИНВ N подл	Подп и дата	Взамен инв N	ИНВ N дубл	Подп и дата
------------	-------------	--------------	------------	-------------

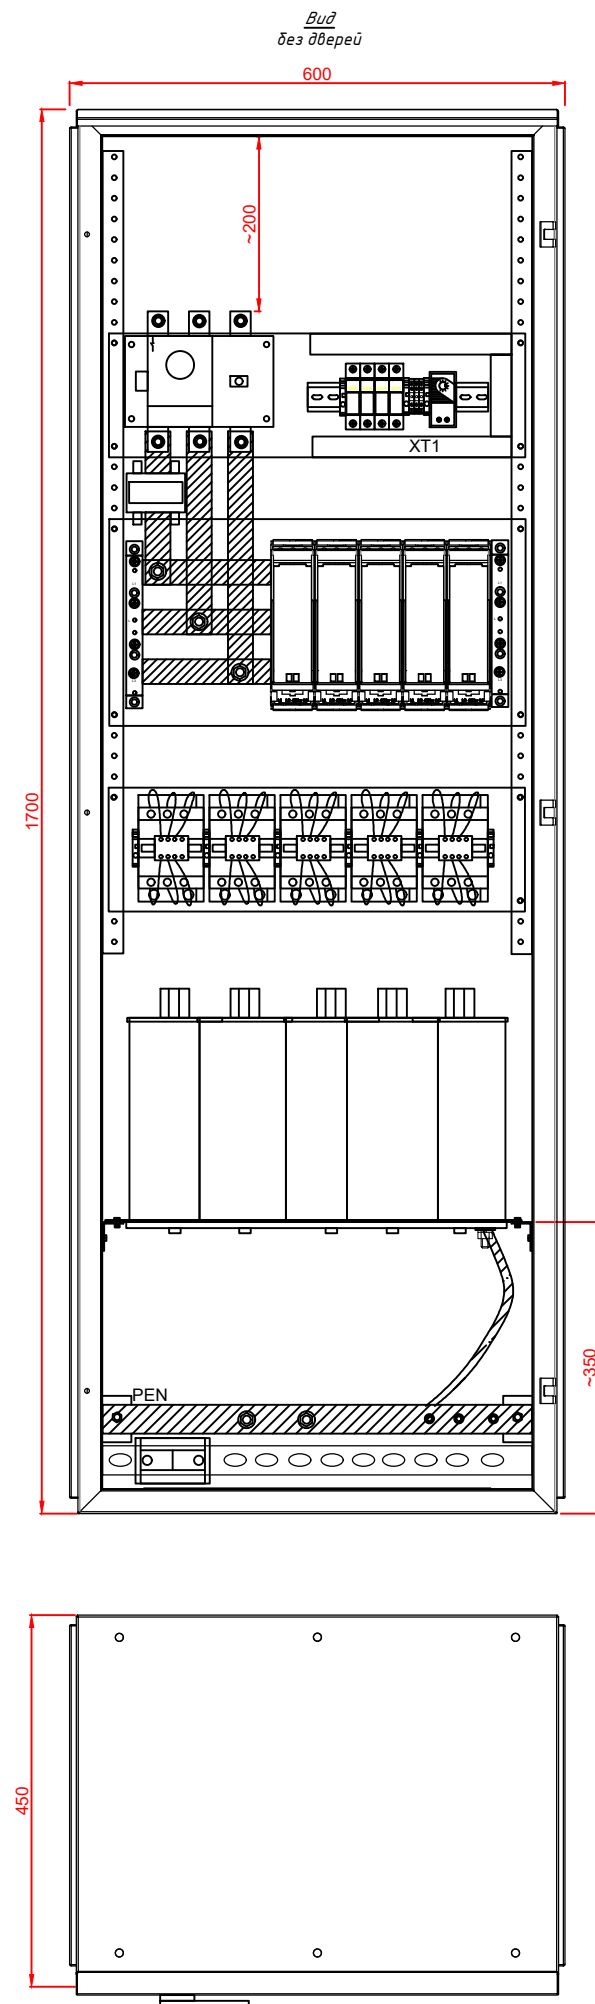

Примечания:

1. Габариты шкафа могут меняться.
2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.125.07.21—ЭМ						
					Автоматическая конденсаторная установка на 125 кВар	Лист			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата							
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21							
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21							
Т. контр.											
					Внешние виды и габариты	Лист		1	Листов		1
Н. контр.						ООО "ПРОМЭФ"					
Утвердил		Евдокимов Е.В.		07.21							

Перв примен


Справ N

Подп и дата

Взамен инв N ИИИ N дубл

Подп и дата

ИИИ N подл

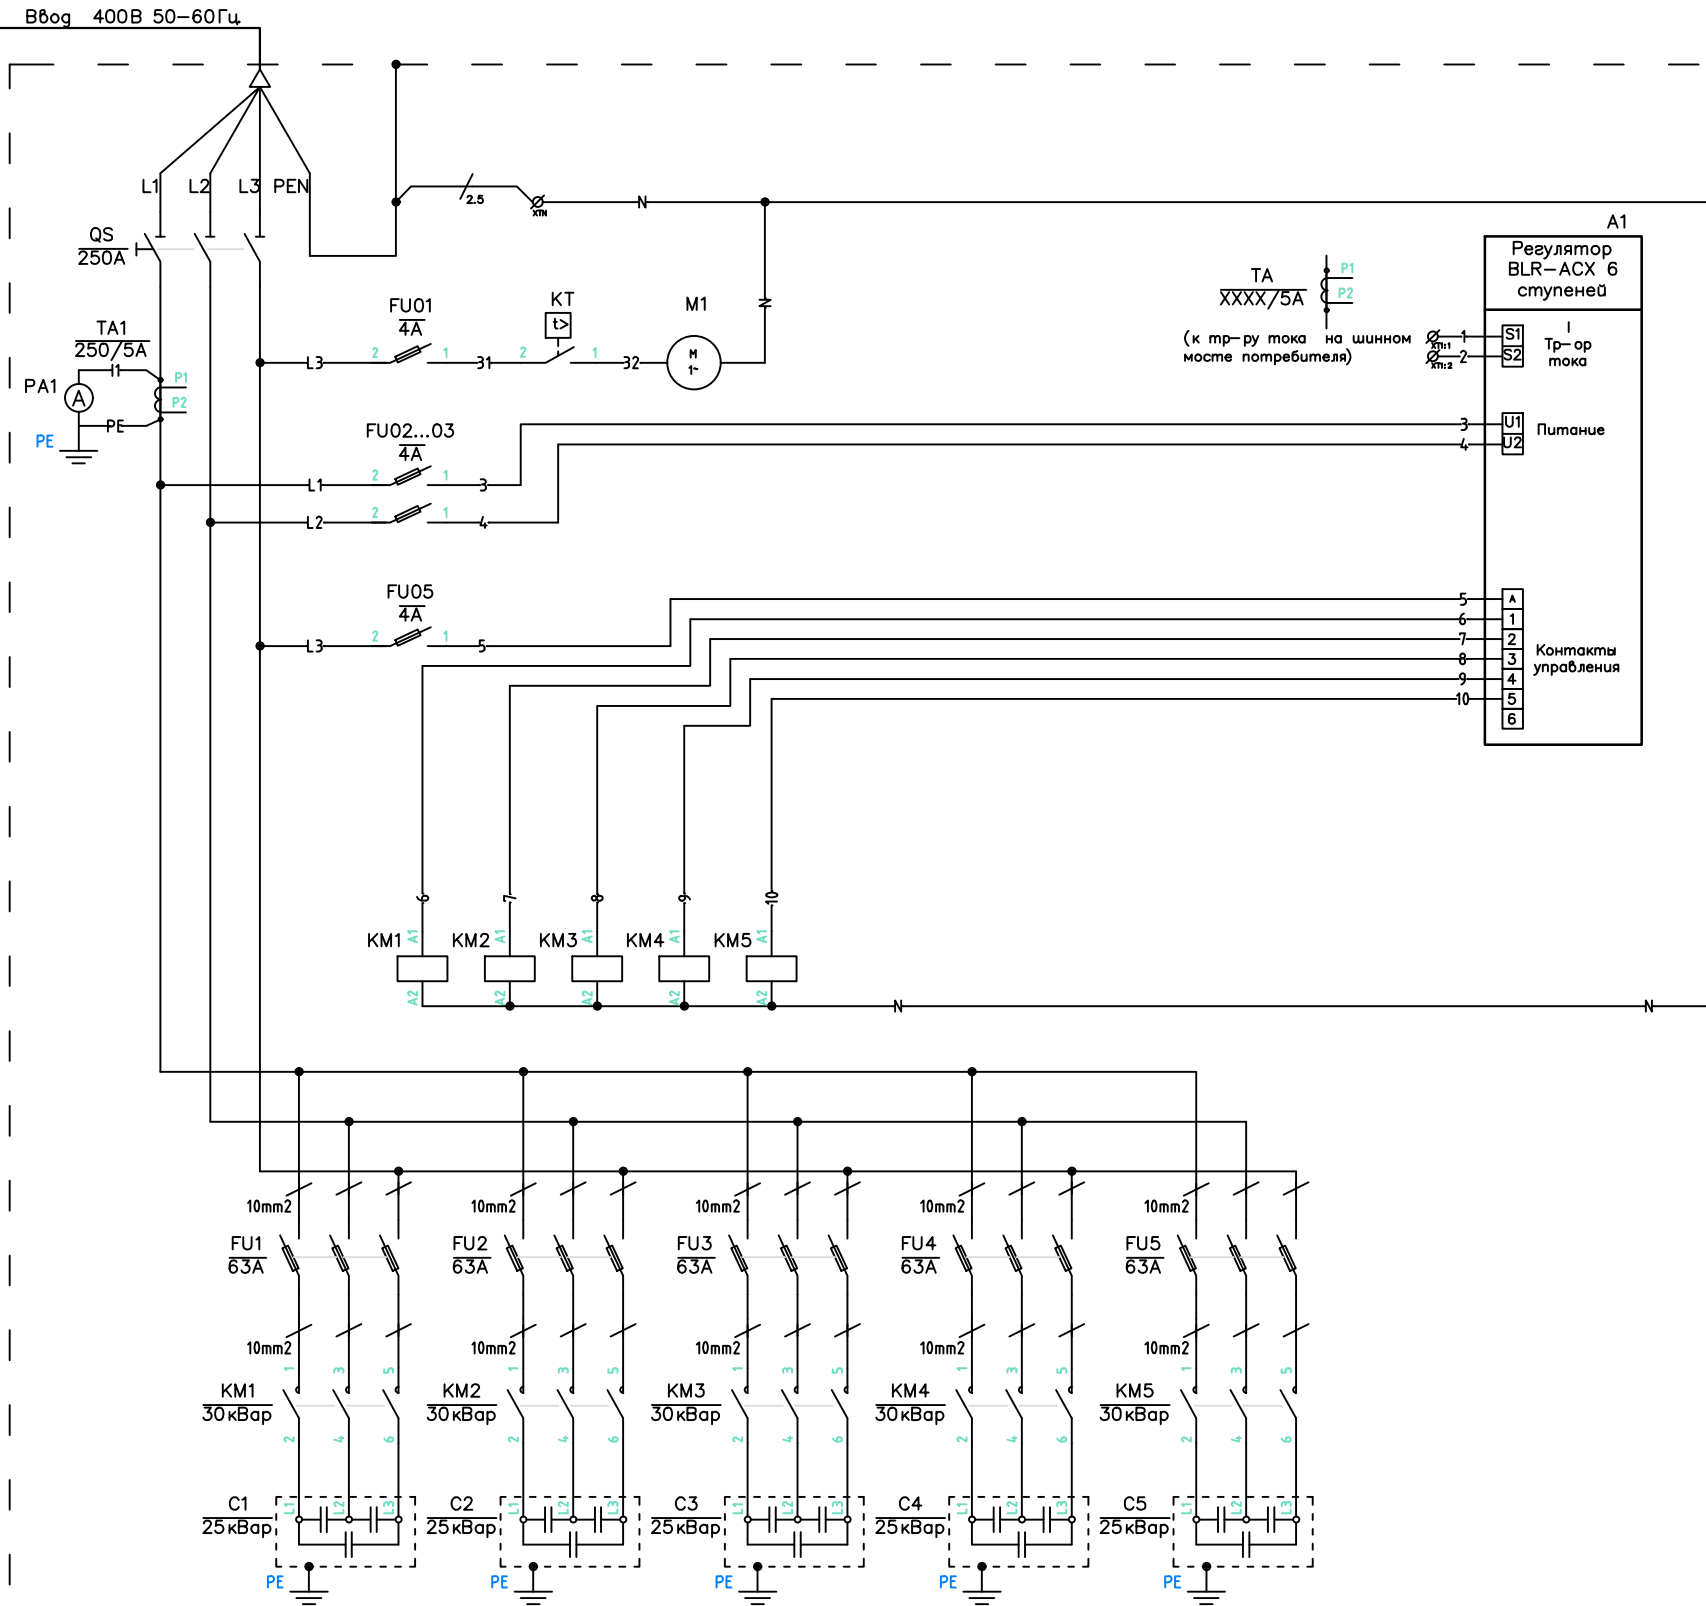

					МЕЯЛ.673811.125.07.21 – ЭМ												
					Автоматическая конденсаторная установка на 125 кВар					Лист		Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	N докум.		Погн.						Дата							
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21													
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21													
Т. контр.																	
					Схема электрическая принципиальная					Лист		1		Листов		2	
Н. контр.																	
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21													
										ООО "ПРОМЭФ"							

Перв примен						
Справ N	Спецификация оборудования					
	Позиция	Наименование			кол-во, шт.	Примечание
	АКУ-125	Корпус каркаса напольный 1700х600х450 IP31, RAL7035			1	
	QS	Выключатель-разъединитель NH40- 250/3 ЗР 250А, с выносной рукояткой управления			1	
	FU01	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1Р с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1	
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1Р с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			2	
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1Р с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1	
	КТ	Термостат вентиляции 0-60°С 1НО контакт			1	
	M1	Вентилятор 95 м3/час, 230VAC (150х150)			1	
		Вентиляционная решетка с фильтром 105х105 RAL7035			2	
	ТА1	Трансформатор тока ТОП 0,66 250/5А 0,5S			1	
	РА1	Амперметр 72х72, 250/5А класс точности 1,5			1	
Погн и дата	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX06R-BEL-G), 6 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50			1	
	FU1...FU5	Рубильник ПБР КЕТО-00-3/60/AOU/F габарит NH00(160А) 3полюса, М8			5	
Инв N дубл		Плавкая вставка NH-000gL/gG 160А/63А AC500V/120kA с индикатором			15	
	KM1...KM5	Контактор CJ19-6312 30кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			5	
	C1...C5	Конденсатор компенсационный CSADG 1-0,4/25 kVAр, 400V, 50Hz, IP20			5	
Взамен инв N	ХТ1	Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			2	
	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			1	
	РЕ	Шина медная 4х30			0.5	
Погн и дата		Держатель шин 3 полюса, серии WR до 630А, для системы шин 60мм.			2	
Инв N подл						
	Изм	Лист	N докум	Погн	Дата	
	МЕЯЛ.673811.125.07.21-ЭМ					
					Лист	
					2	