
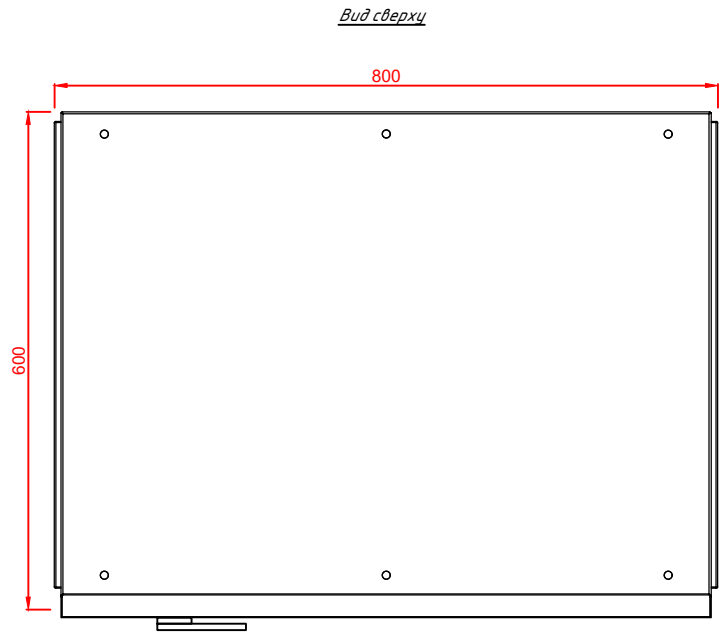
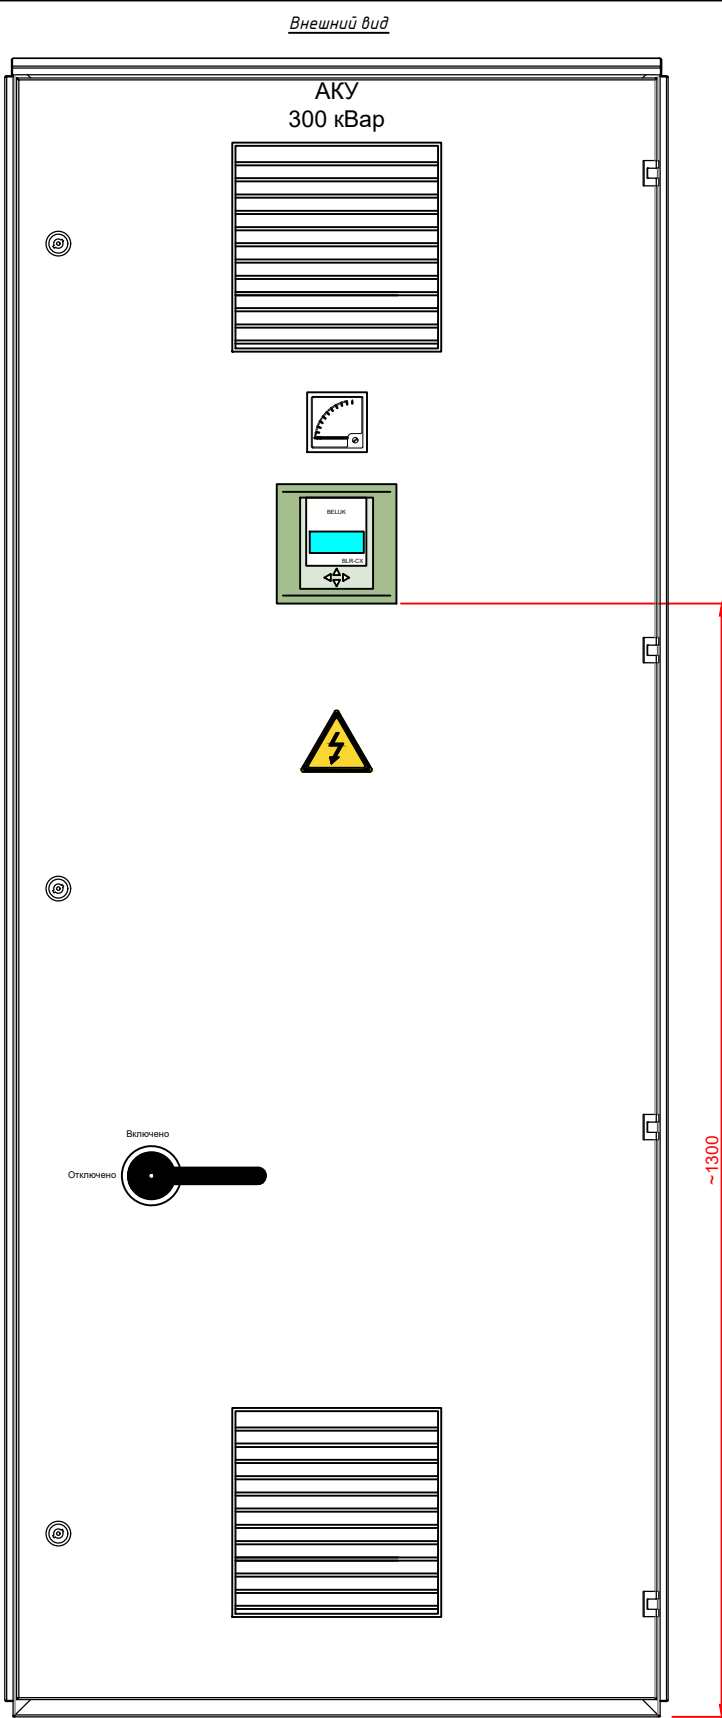


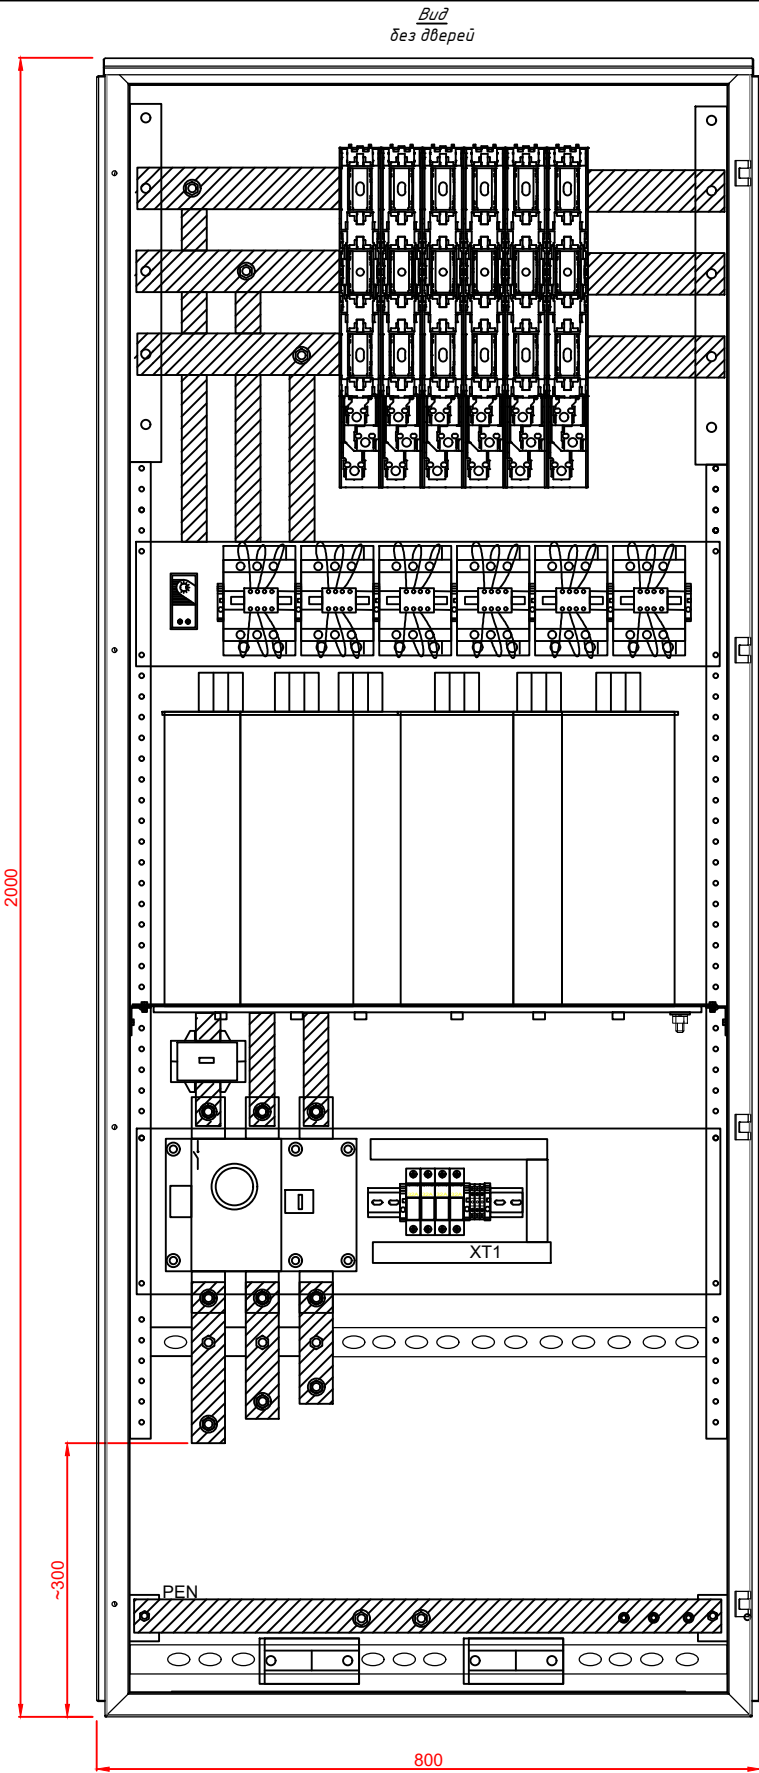

Примечания:

1. Габариты шкафа могут меняться.

2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.

3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.

4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.300.07.21 – ЭМ								
					Автоматическая конденсаторная установка на 300 кВар			Лим		Масса	Масштаб		
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата									
Разработал	Евдокимов Е.В.		07.21										
Проверил	Евдокимов Е.В.		07.21										
Т. контр.													
					Внешние виды и габариты			Лист		1	Листов	1	
Н. контр.								ООО "ПРОМЭФ"					
Утвердил	Евдокимов Е.В.		07.21										

Перв примен


Справ N

Погн и дата

Взамен инб N Инб N дубл

Погн и дата

Инб N подл

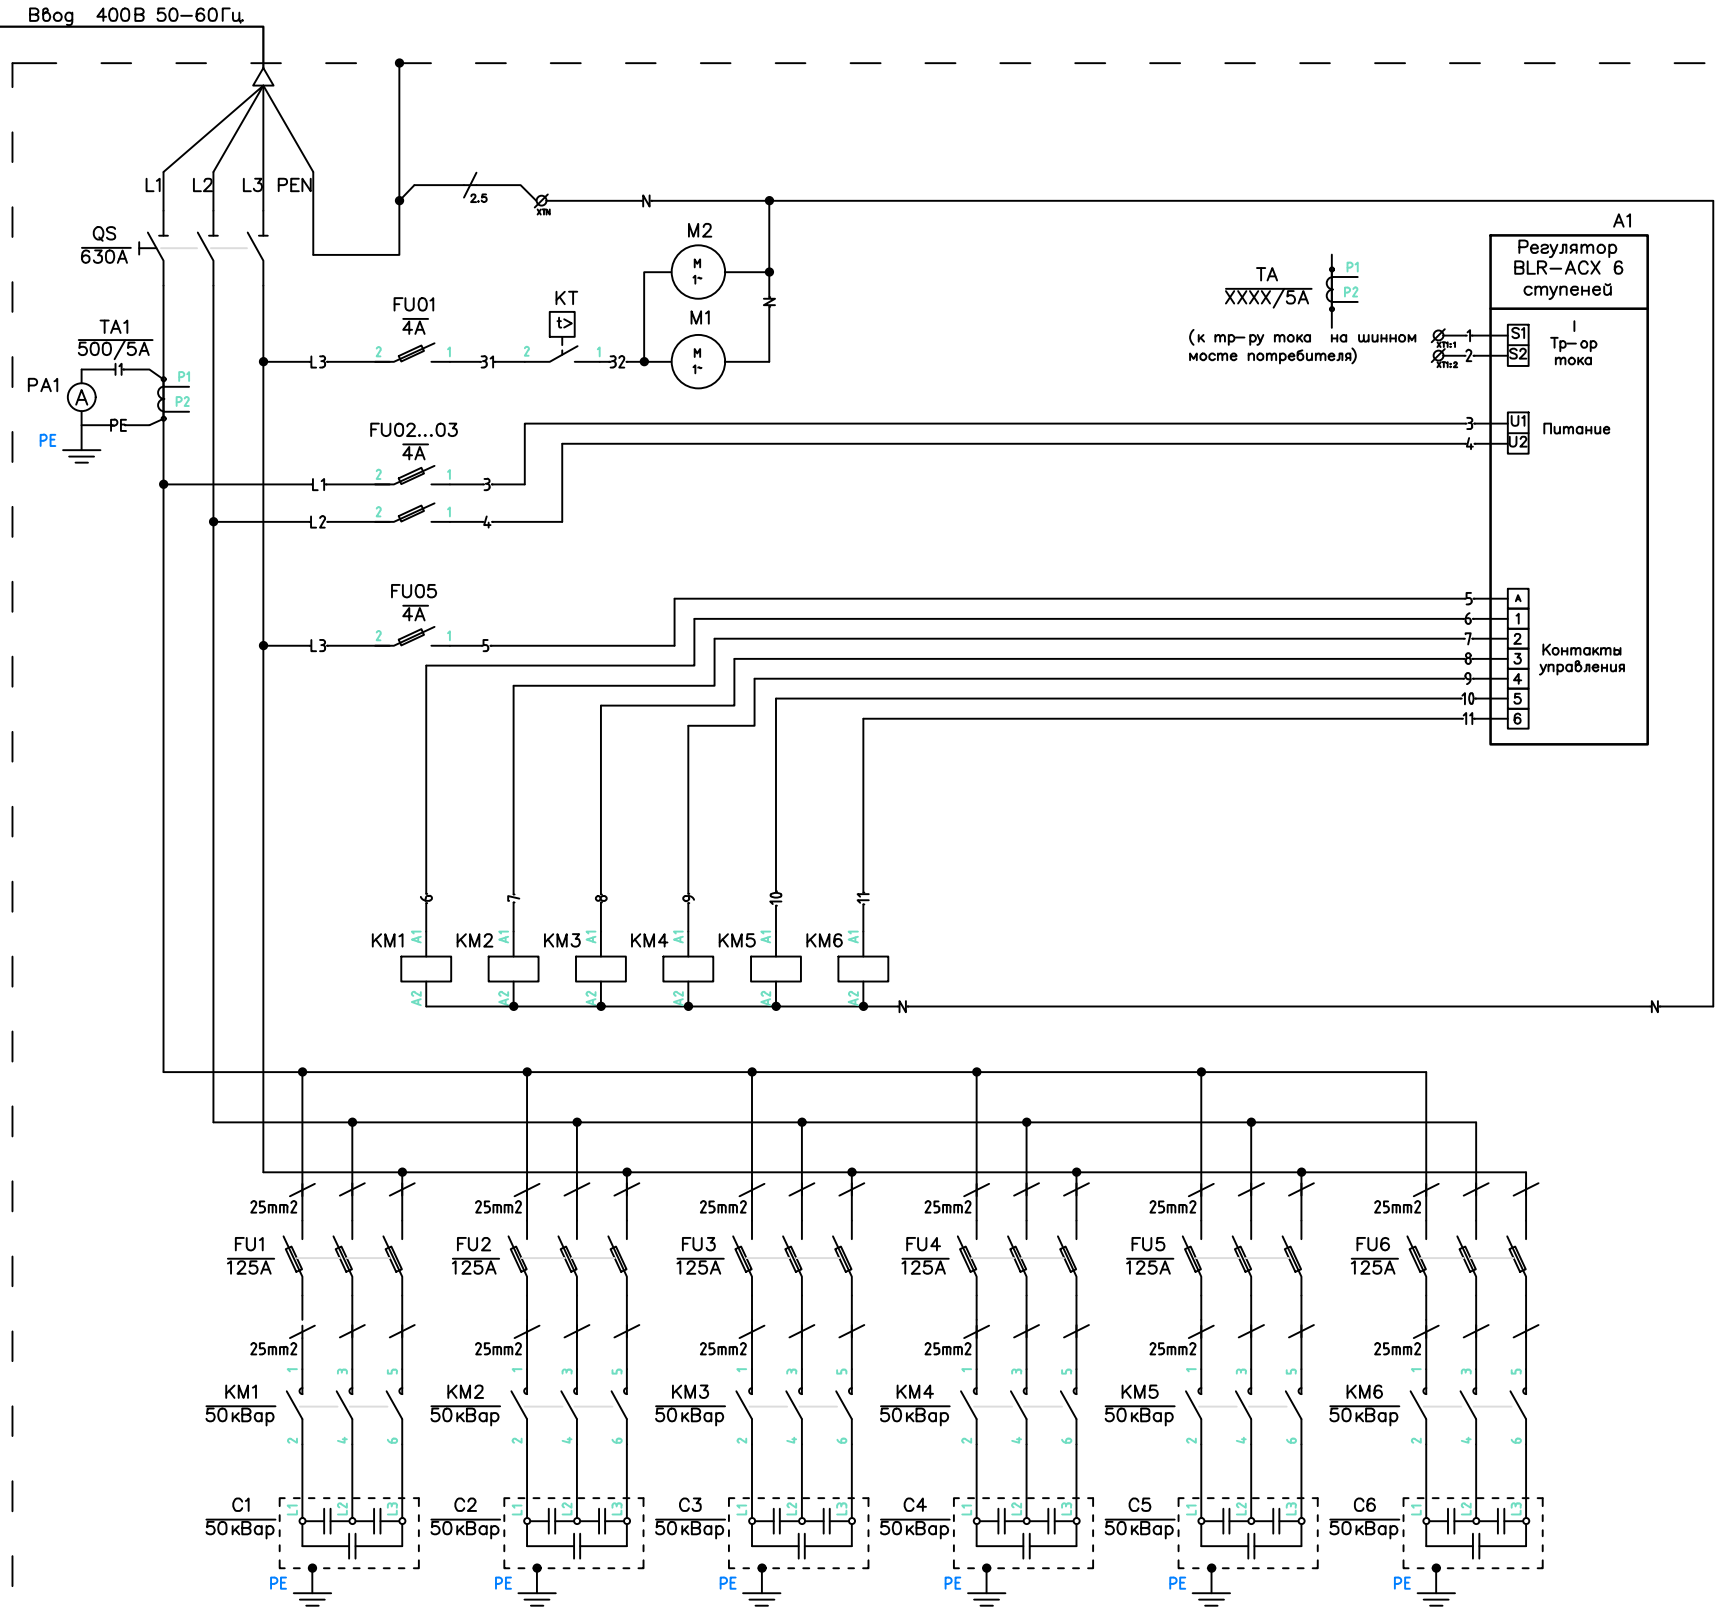

						МЕЯЛ.673811.300.07.21 – ЭМ					
						Автоматическая конденсаторная установка на 300кВар	Лист			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата							
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21							
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21							
Т. контр.											
						Лист	1		Листов		1
Н. контр.						Схема электрическая принципиальная					
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21							
						ООО "ПРОМЭФ"					

Перв примен															
Справ N	Спецификация оборудования														
	Позиция	Наименование			кол-во, шт.	Примечание									
	АКУ-300	Корпус каркаса напольный 2000х800х600 IP31, RAL7035			1										
	QS	Выключатель-разъединитель NH40- 630/3 3P 630А, с выносной рукояткой управления			1										
	FU01	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1										
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			2										
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1										
	КТ	Термостат вентиляции 0-60°C 1НО контакт			1										
	M1	Вентилятор 178 м3/час, 230VAC (250х250)			2										
		Вентиляционная решетка с фильтром 250х250 RAL7035			2										
Подп и дата	ТА1	Трансформатор тока ТШП 0,66 500/5А 0,5S			1										
	РА1	Амперметр 72х72, 500/5А класс точности 1,5			1										
	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX6R-BEL-G), 6 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50			1										
	FU1...FU6	Вертикальный ПБР SL-00-3X3/F 2.00(160A),100мм,3ф 3полюса, М8/95 монтаж на шину			6										
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 160A/125A AC500V/120kA с индикатором			18										
	KM1...KM6	Контактор CJ19-9512 50кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			6										
	C1...C6	Конденсатор компенсационный 0,4/50N, 50kVar, 400V, 50Hz			6										
	ХТ1	Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			2										
	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			1										
	РЕ	Шина медная 4х40			1										
Взамен инв N															
Подп и дата															
Инв N подл															
<table border="1"> <tr> <td>Изм</td> <td>Лист</td> <td>N докум</td> <td>Подп</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Изм	Лист	N докум	Подп	Дата						Лист 2
Изм	Лист	N докум	Подп	Дата											
МЕЯЛ.673811.300.07.21-ЭМ Формат А4															