

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 10 А

ABP-PRS-K-2-1-10-ESQ

Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов

	Подп. и дата
	Инв. № дубл
	Взам. инв. №
	Подп. и дата
Инв. № подл	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				


Лит	Лист	Листов
	2	6

PIRIS

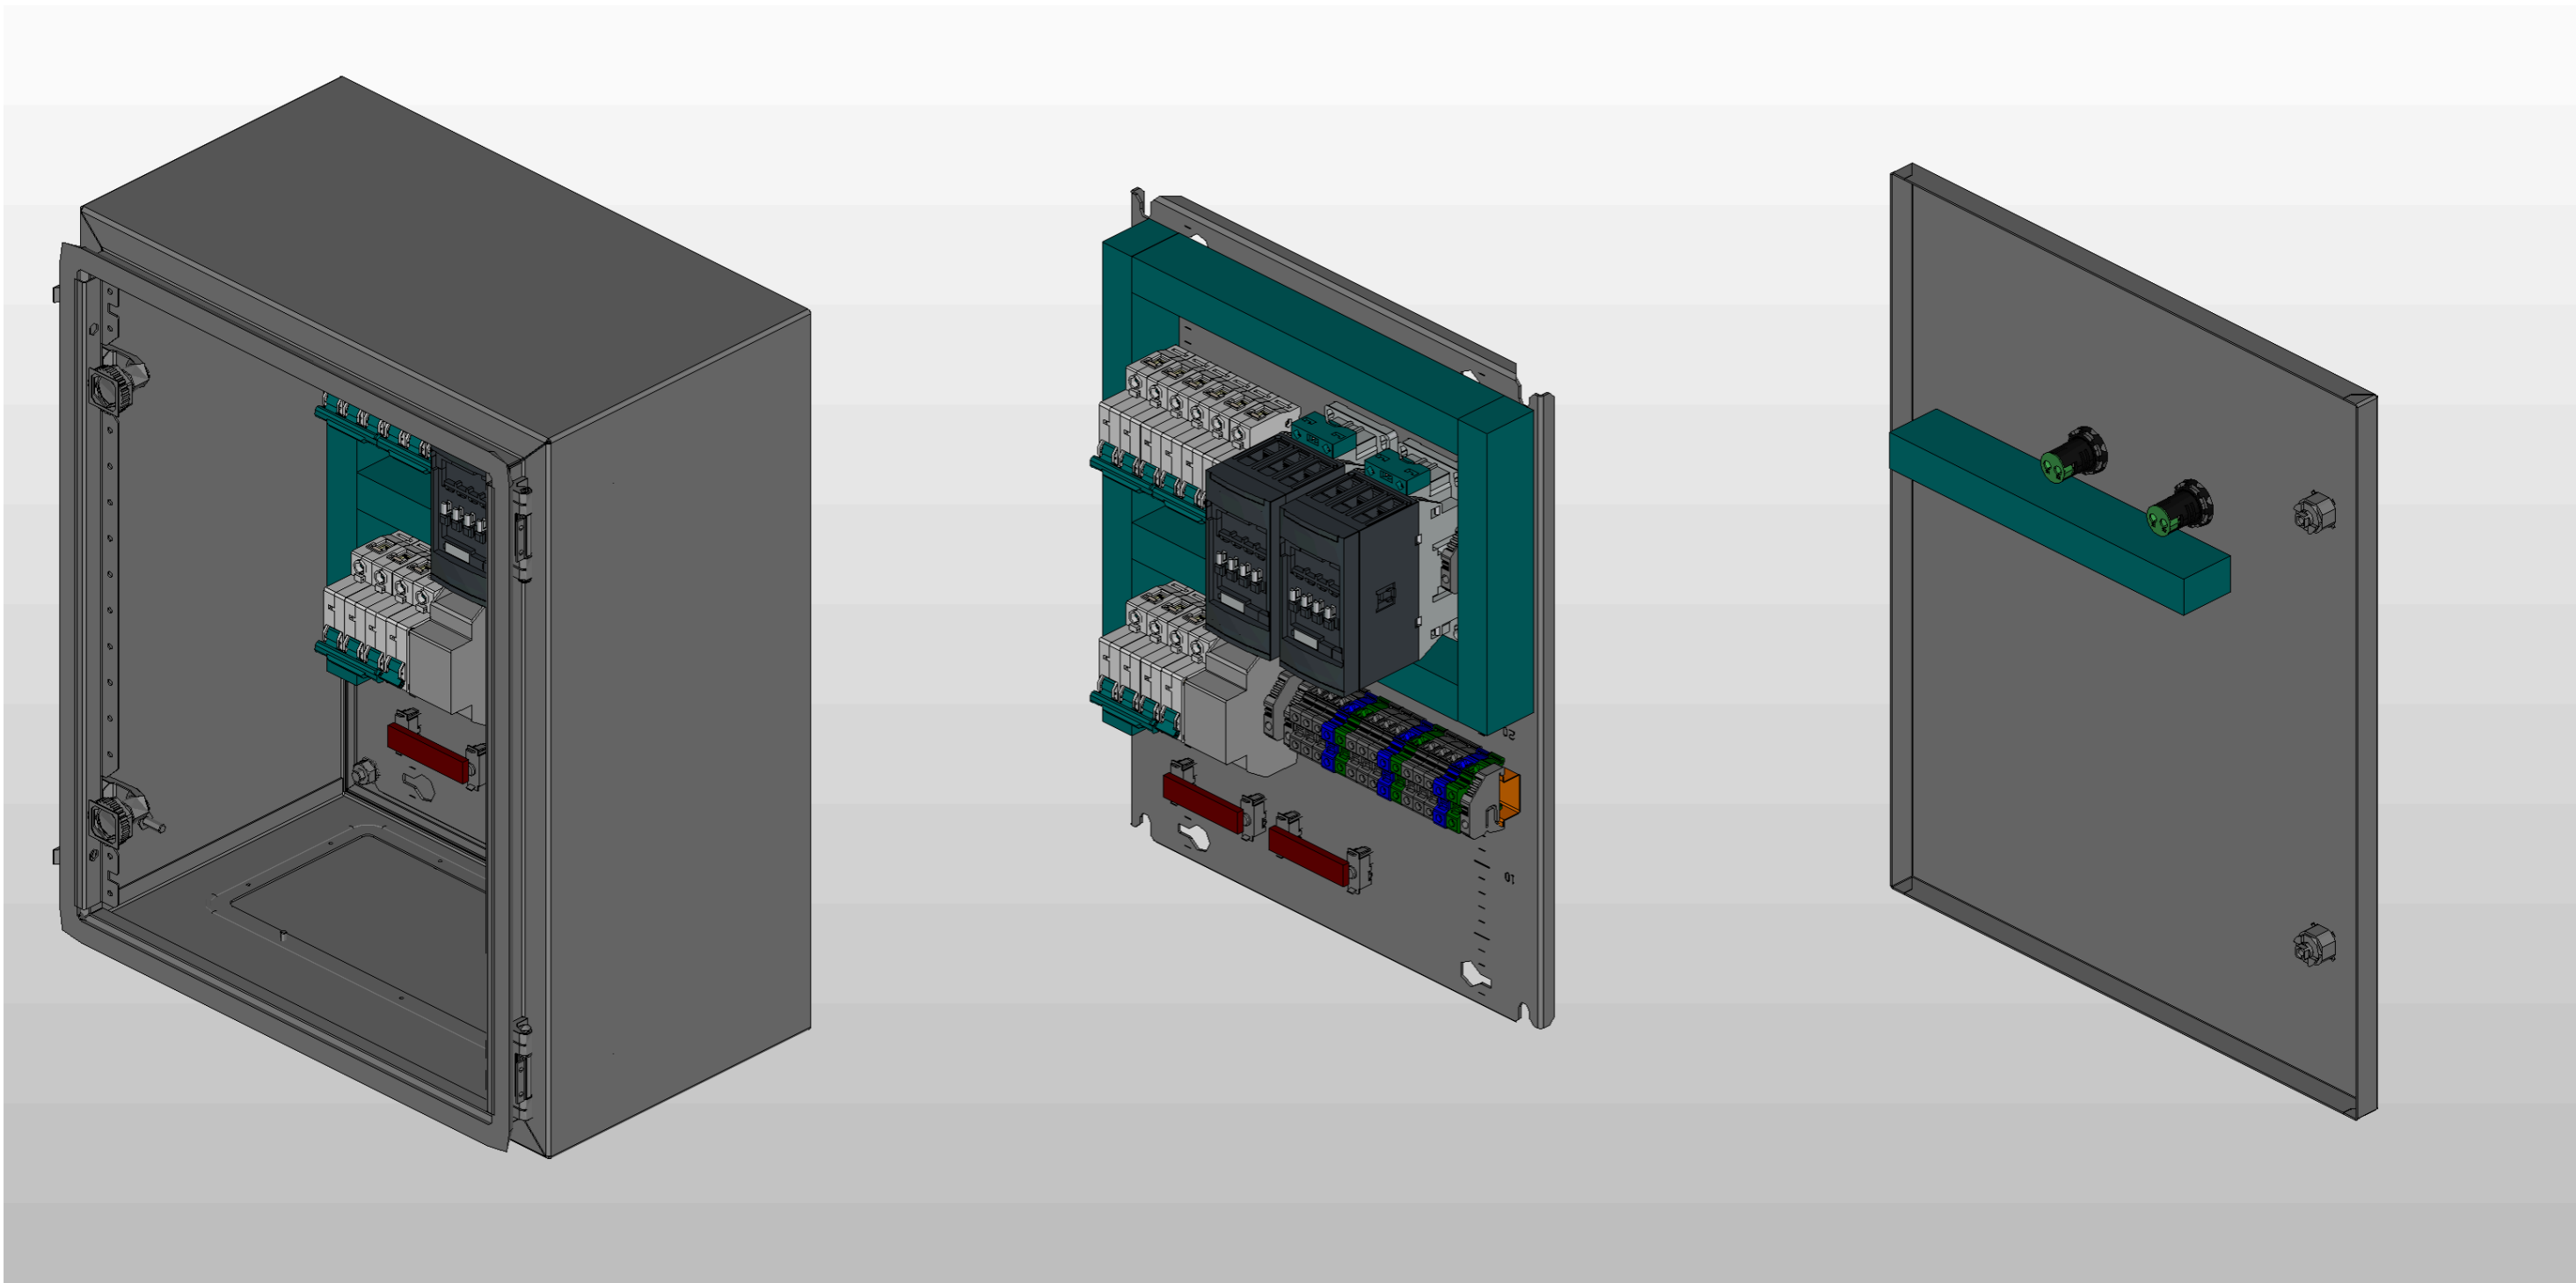

Инв. № подл.	Подп. и дата		

Инв. № подл.		Подп. и дата	

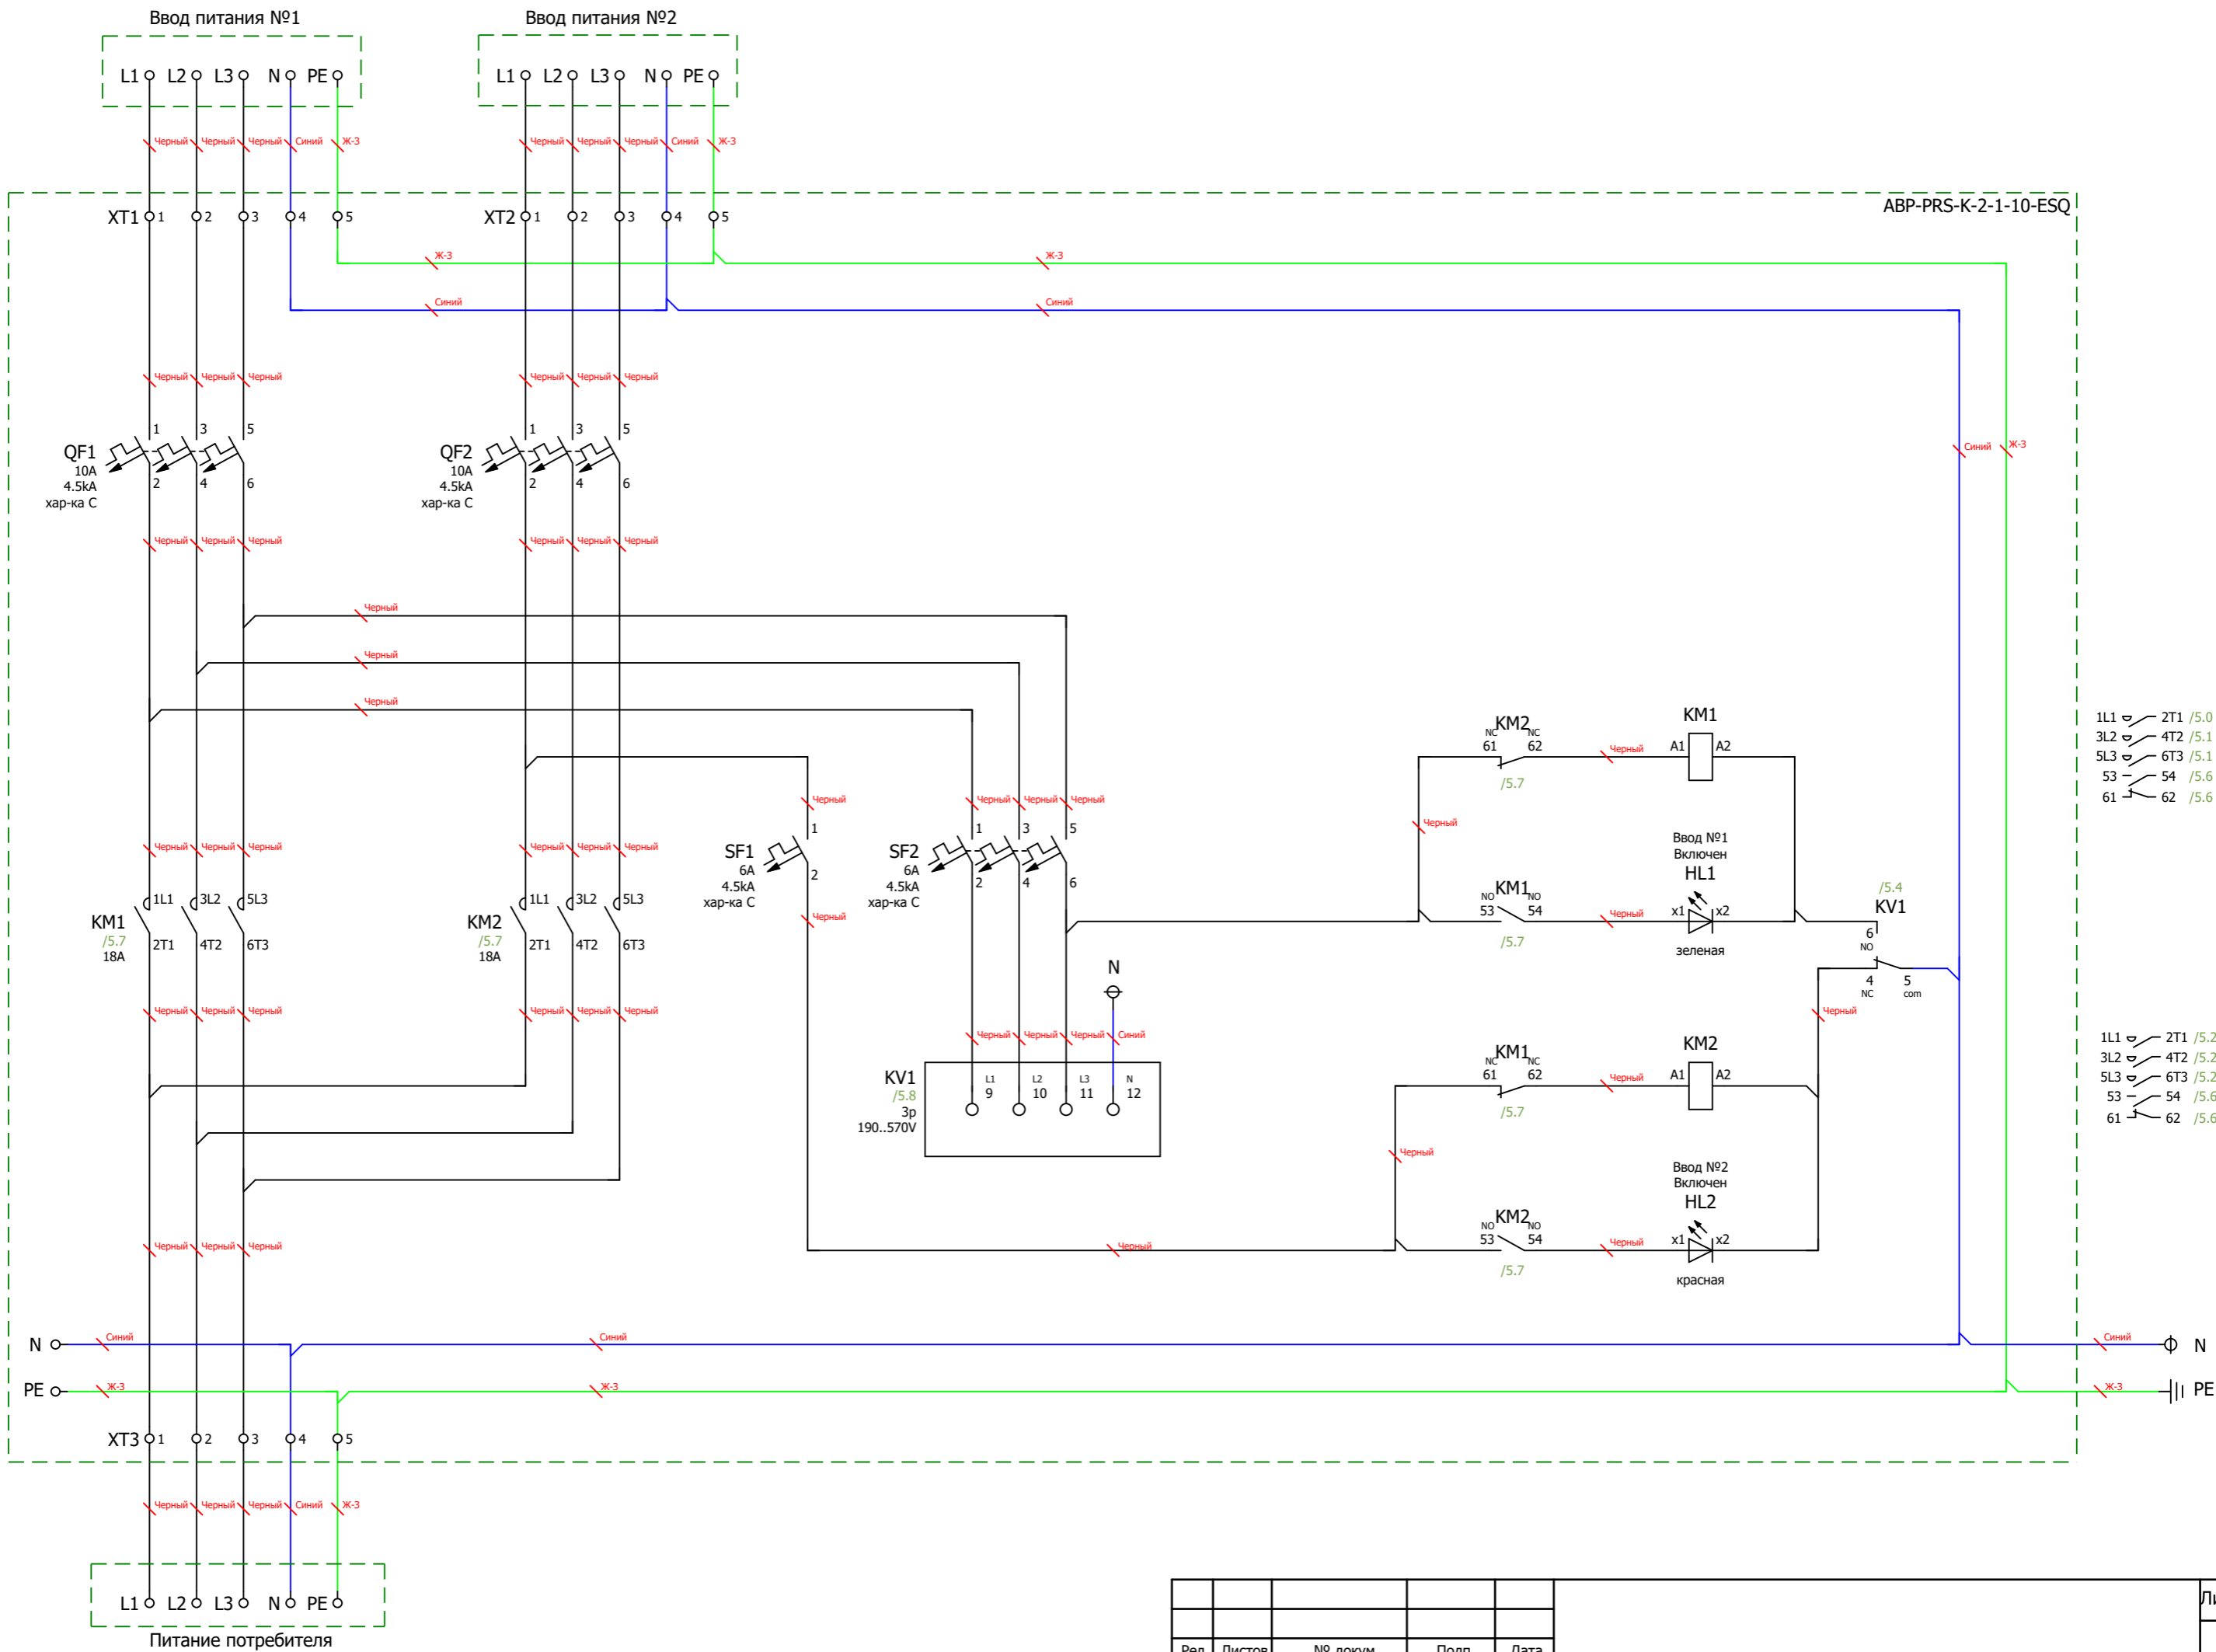

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
					KM1;KM2	Контактор магнитный ESQ KM 18A 380В 50 Гц	2	
					KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
					QF1;QF2	Автоматический выключатель модульный ESQ ВА63С-4 С 3Р 10А хар-ка С 4.5kA	2	
					SF1	Автоматический выключатель модульный ESQ ВА63С-4 С 1Р 6А хар-ка С 4.5kA	1	
					SF2	Автоматический выключатель модульный ESQ ВА 47-29 3Р С 6А хар-ка С 4.5kA	1	
					XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	9	
					XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	3	
					XT1...XT3	Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная	3	
					CH1	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	
					HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
					HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
					B1	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 500x400x250 мм	1	
					DIN	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	3	
					PG1	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4	
					TD	Ограничитель на DIN-рейку, серый для клемм с винтом	9	
					N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм	2	
Инв. № подл.								Листов 6
			Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	