

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке Andeli

Два ввода 40 А

ABP-PRS-МБ-2-1-40-AND

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

PIRIS

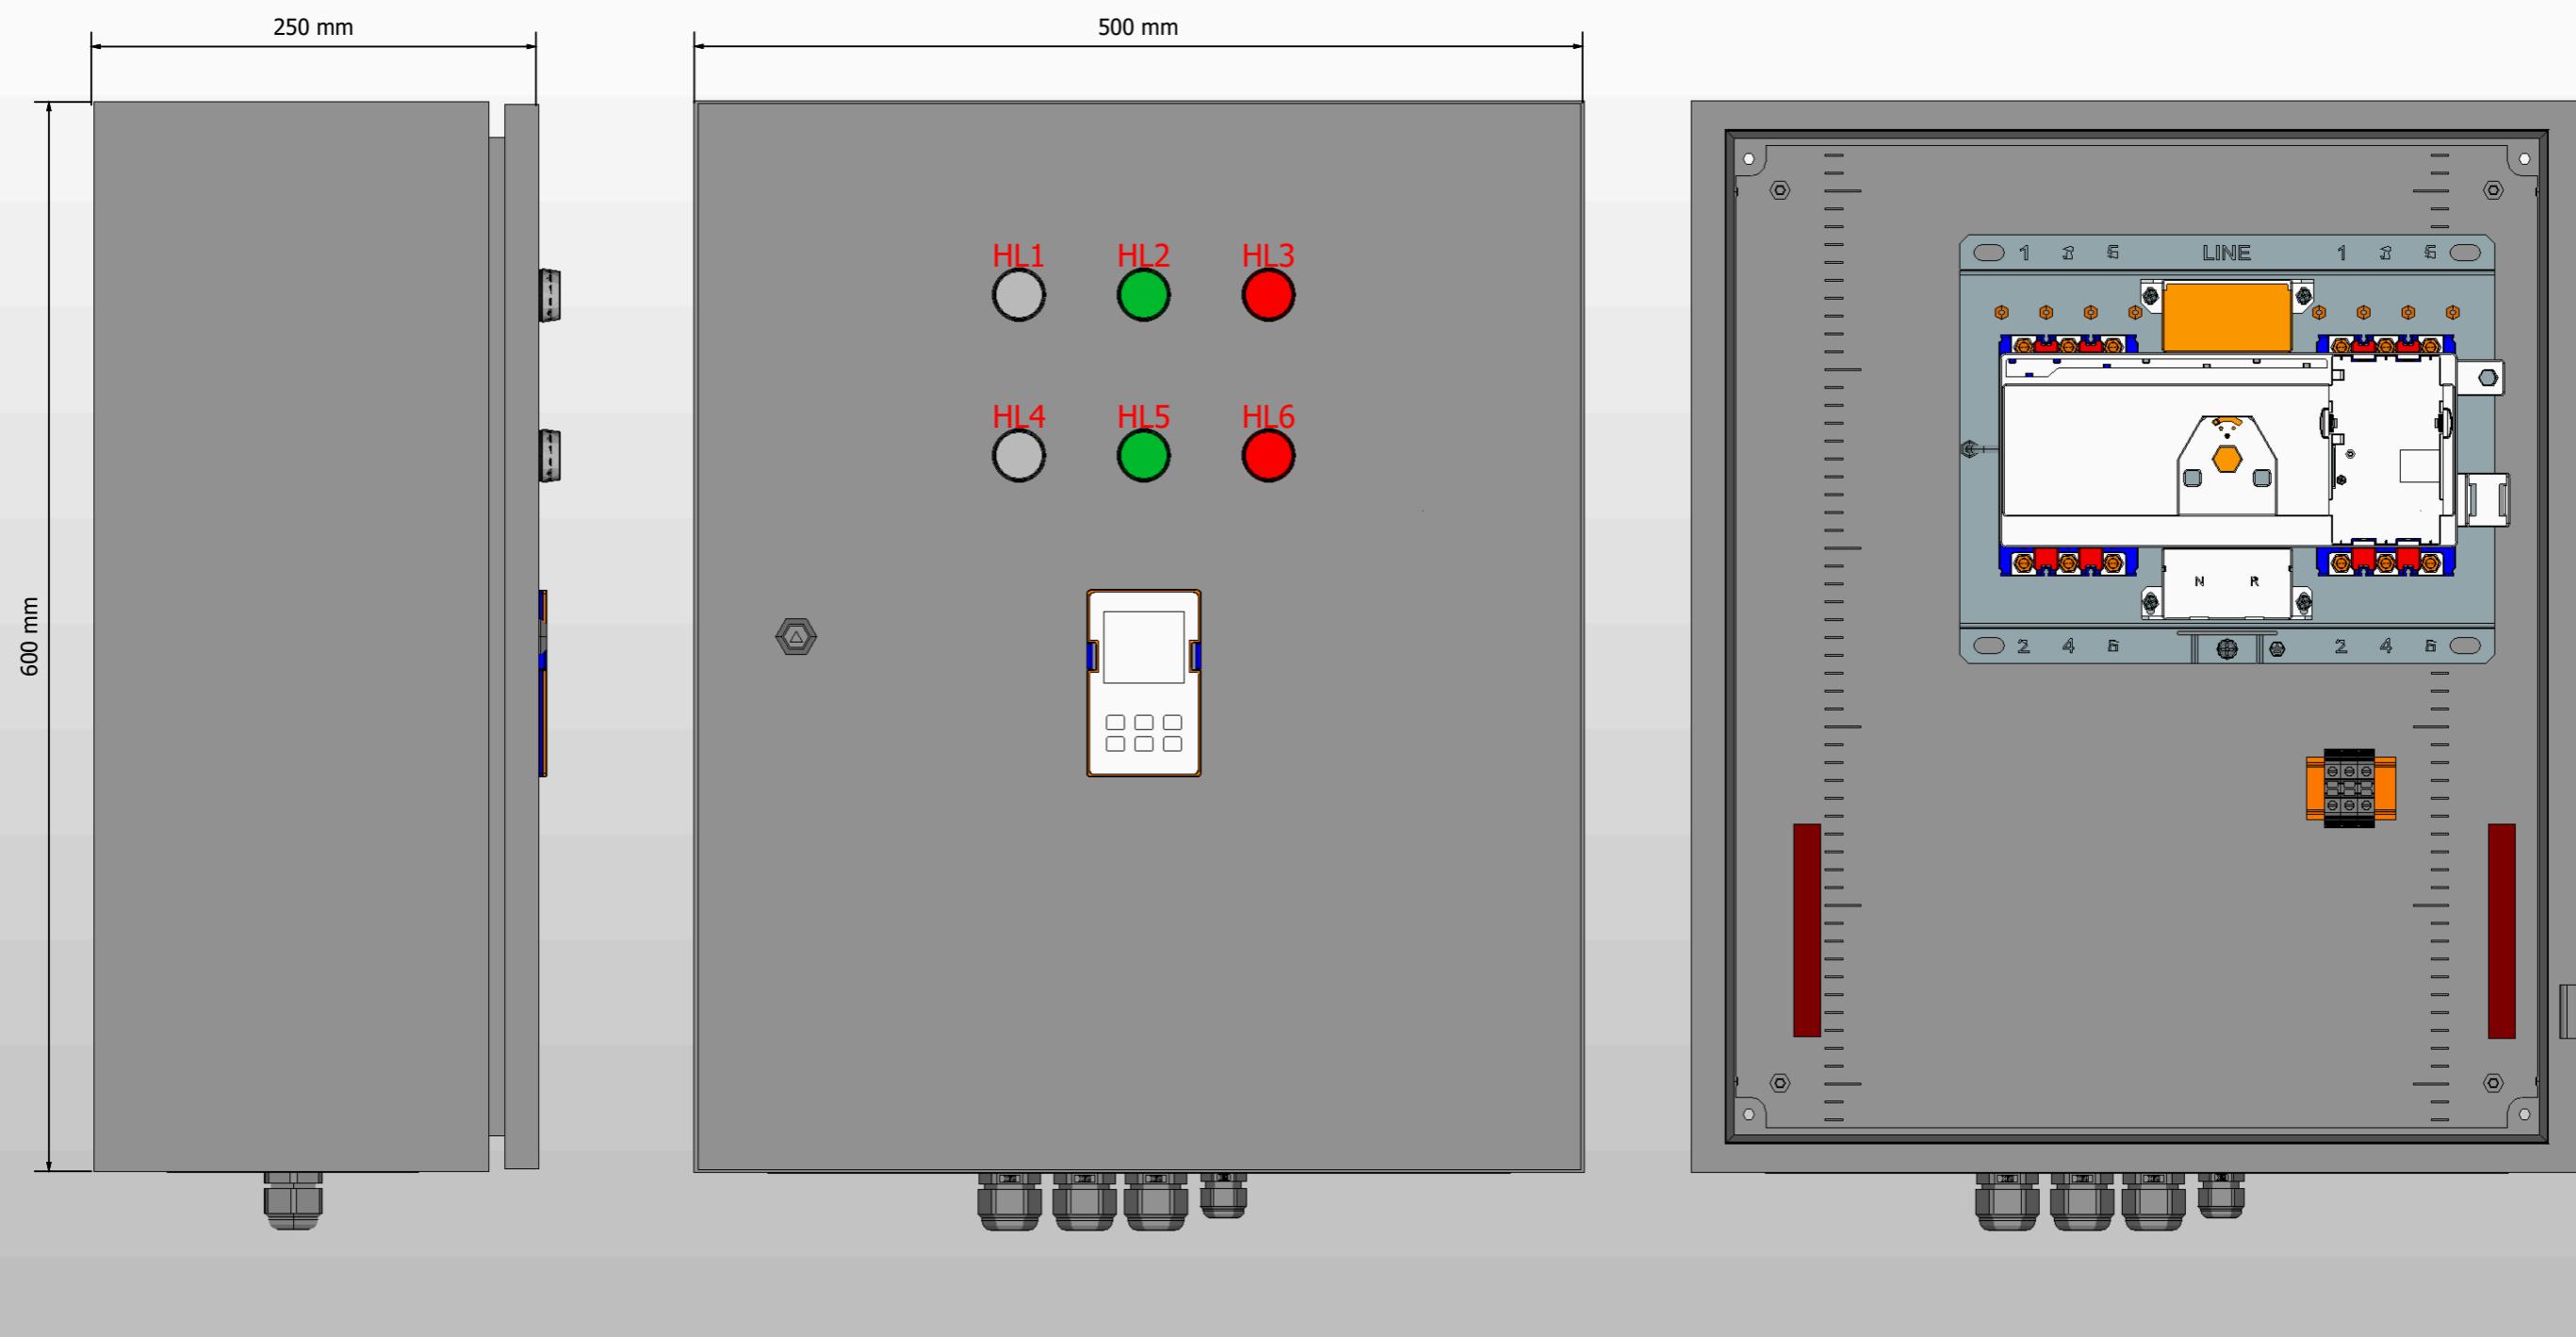

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.




Инв. № подл.	Подп. и дата								Листов
									3

Ред. Листов № докум Подп. Дата

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

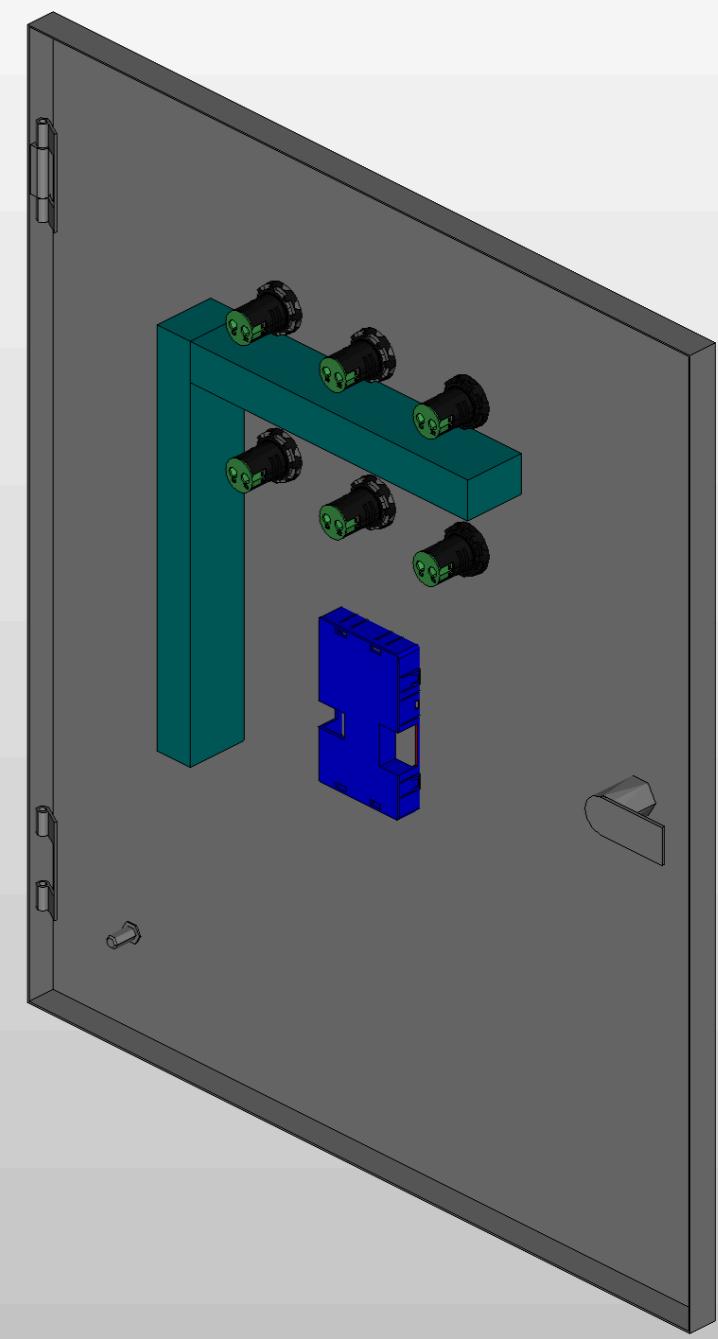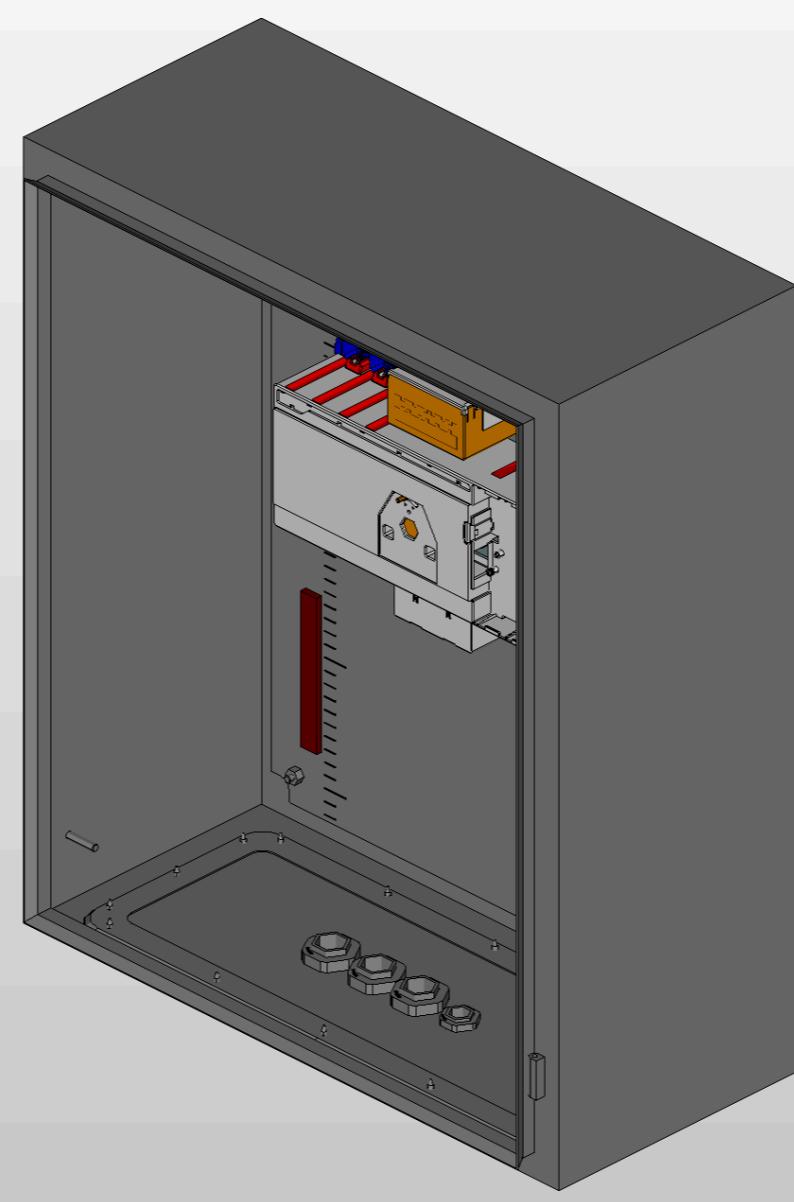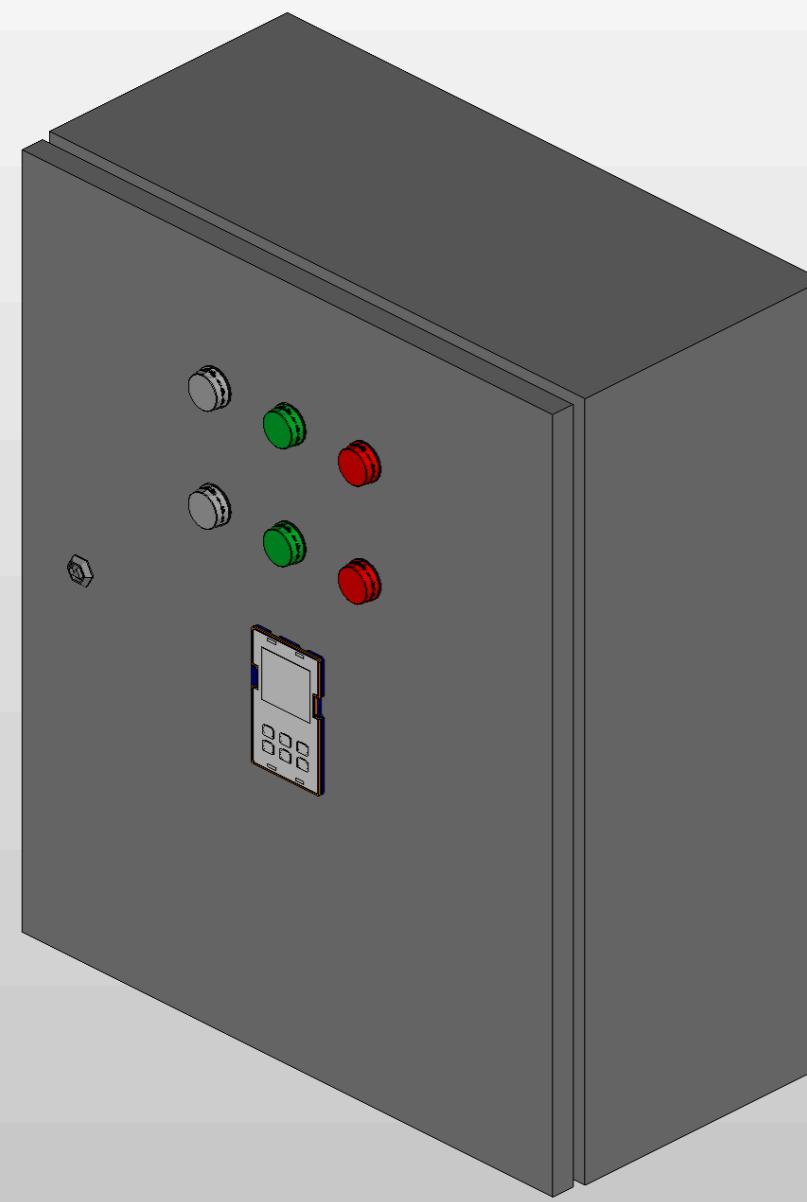

Инв. № подп.	Подп. и дата

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		4

Копировал


Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-PRS-МБ-2-1-AND

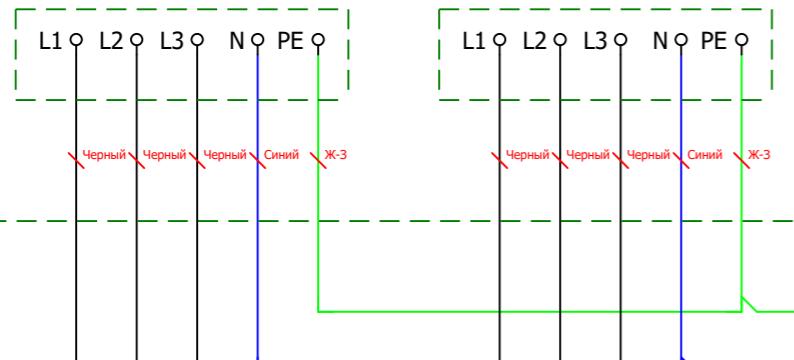

Синий
Ж-з
Синий
Ж-з
Синий

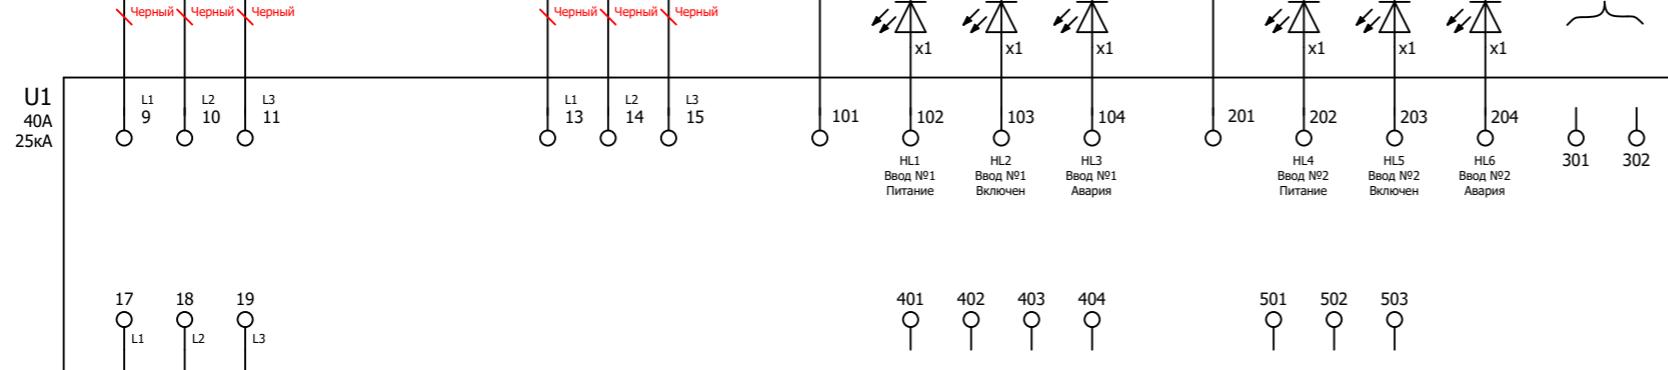

К центру управления

К удалённому порту генератора

N
PE
ХТ1 1 2 3

Синий
Ж-з
Синий
Ж-з
Синий

Питание потребителя

Инв. № подл.

Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					5

Копировал

Формат А3

